


Mynute S 24 - 28 - 35 C.S.I.

Mynute S 24 - 28 C.A.I. E

Mynute S 28 - 35 R.S.I.

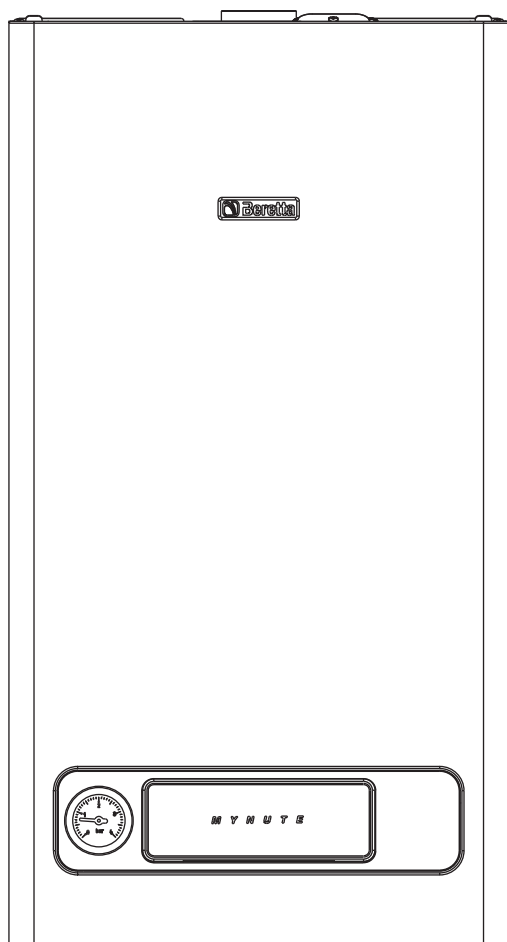

- EN** Installation and User Manual
- FR** Manuel d'Utilisation et d'Installation
- ES** Manual de Instalación y Uso
- PT** Manual Usuário e Instalação
- SRB** Priručnik za Montažu i Korišćenje
- TR** Kurulum ve Kullanım Kilavuzu



<b>EN</b>	<b>Mynute S</b> complies with the basic requirements of the following Directives: - Gas Appliance Directive 2009/142/EEC; - Efficiency Directive 92/42/EEC; - Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EEC; - Low Voltage Directive 2006/95/EEC
-----------	---

<b>EN</b>	Installer manual-User manual..... 4 Technical data..... 14 Control panel ..... 91 Appliance functional elements..... 94 Hydraulic circuit ..... 97 Wiring diagrams ..... 101 Circulator residual head..... 107
-----------	--

<b>F</b>	<b>Mynute S</b> est conforme aux prescriptions essentielles des Directives suivantes: - Directive Gaz 2009/142/CEE; - Directive Rendements 92/42/CEE; - Directive Compatibilité électromagnétique 2004/108/CEE; - Directive Basse tension 2006/95/CEE
----------	---

<b>F</b>	Manuel d'installation-Manuel de l'utilisateur ..... 19 Données techniques..... 29 Panneau de commande ..... 91 Éléments fonctionnels de la chaudière..... 94 Circuit hydraulique..... 97 Schémas électriques ..... 101 Prévalence résiduelle du circulateur..... 107
----------	--

<b>ES</b>	<b>Mynute S</b> es conforme a los requisitos esenciales de las siguientes Directivas: - Directiva Gas 2009/142/CEE; - Directiva Rendimientos 92/42/CEE; - Directiva Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CEE; - Directiva baja tensión 2006/95/CEE
-----------	--

<b>ES</b>	Manual para el instalador - Manual para el usuario ..... 34 Datos técnicos ..... 43 Panel de mandos..... 92 Elementos funcionales del aparato ..... 94 Circuito hidráulico ..... 97 Esquemas eléctricos ..... 101 Altura de carga residual del circulator ..... 107
-----------	---

<b>PT</b>	A <b>Mynute S</b> é conforme aos requisitos essenciais das seguintes Directivas: - Directiva gás 2009/142/CEE; - Directiva Rendimentos 92/42/CEE; - Directiva Compatibilidade Electromagnética 2004/108/CEE; - Directiva baixa tensão 2006/95/CEE
-----------	---

<b>PT</b>	Manual do instalador-Manual do utilizador..... 48 Dados técnicos ..... 57 Painel de comando..... 92 Elementos funcionais do aparelho ..... 94 Circuito hidráulico ..... 97 Esquemas eléctricos ..... 101 Prevalência residual do circulator..... 107
-----------	--

<b>SRB</b>	<b>Mynute S</b> je u skladu sa zahtevima sledećih Direktiva: - Direktiva za gas 2009/142/CEE; - Direktiva proizvodnje 92/42/CEE; - Direktiva o elektromagnetnoj kompatibilnosti 2004/108/CEE; - Direktiva o niskom naponu 2006/95/CEE
------------	---











<b>SRB</b>	Priručnik za instalaciju-Priručnik za korisnike ..... 62 Tehnički podaci ..... 72 Kontrolna tabla ..... 92 Funkcionalni elementi alata ..... 94 Hidraulično kolo ..... 97 Električne sheme ..... 101 Prednost preostalog obrtanja ..... 107
------------	---

<b>TR</b>	<b>Mynute S</b> aşağıdaki Direktiflerin temel şartlarına uygunluk göstermektedir: - Gazlı Cihaz Direktifi 2009/142/EEC; - Verimlilik Direktifi 92/42/ EEC; - Elektromanyetik Uyumluluk direktifi 2004/108/EEC; - Alçak Gerilim direktifi 2006/95/EEC
-----------	--

<b>TR</b>	Kurulum kılavuzu-Kullanım kılavuzu ..... 77 Teknik veri ..... 87 Kontrol paneli ..... 92 Cihaz fonksiyonel elemanları ..... 94 Hidrolik devre ..... 97 Kablo diyagramları ..... 101 Sirkülator kalıntı başlığı ..... 107
-----------	--

# EN INSTALLER


## 1 - GENERAL SAFETY DEVICES

-  Our boilers are built in our plants and checked down to the smallest detail in order to protect users and fitters from injury. After working on the product, qualified personnel must check the electrical wiring, in particular the stripped part of conductors, which must not stick out from the terminal board, avoiding possible contact with live parts of such conductor.
-  This instruction manual, together with the user manual, are integral parts of the product: make sure that they remain with the appliance, even if it is transferred to another owner or user, or moved to another heating system. In case of loss or damage, please contact your local Technical Assistance Service for a new copy.
-  Boiler installation and any other assistance and maintenance operation must be carried out by qualified personnel according to current local and national regulations.
-  The installer must instruct the user about the operation of the appliance and about essential safety regulations.
-  This boiler must only be used for the application it was designed for. The manufacturer declines all contractual and non-contractual liability for injury to persons or animals or damage to property deriving from errors made during installation, adjustment and maintenance and from improper use.
-  After removing the packaging, make sure the content is in good conditions and complete. Otherwise, contact the dealer from who you purchased the appliance.
-  The safety valve outlet must be connected to a suitable collection and venting system. The manufacturer declines all liability for any damage caused due to any intervention carried out in the safety valve.
-  Dispose of all the packaging materials in the suitable containers at the corresponding collection centres.
-  Dispose of waste being careful not harm human health and without employing procedures or methods which may damage the environment.
-  C.A.I. models: the ventilation openings are vital for correct combustion.



During installation, inform the user that:










- in the event of water leaks, the water supply must be shut off and the Technical Assistance Service must be contacted immediately
- the operation pressure of the hydraulic system must be within 1 and 2 bar, and therefore, must not exceed 3 bar. If necessary, reset the pressure as indicated in the paragraph entitled "Filling the system"
- if the boiler has not been used for a long time, it is recommended that the Technical Assistance Service performs, at least, the following operations:
  - turn "off" the main switch of the appliance and the general switch of the system
  - close the gas and water taps on both the heating and domestic hot water circuits
  - drain the heating and domestic hot water circuits to prevent freezing
- boiler maintenance must be carried out at least once a year. This should be booked in advance with the Technical Assistance Service.

For safety, always remember that:

-  The boiler should not be used by children or unassisted disabled people.

In some parts of the manual, some symbols are used:

-  WARNING = for actions requiring special care and adequate preparation
-  FORBIDDEN = for actions THAT MUST NOT be performed

-  It is dangerous to activate electrical devices or appliances, such as switches, home appliances, etc., if you smell gas or fumes. In the event of gas leaks, ventilate the room opening doors and windows; close the gas general tap; contact the qualified personnel from the Technical Assistance Service immediately
-  Do not touch the boiler while barefoot or if parts of your body are wet or damp
-  Before cleaning operations, disconnect the boiler from the main power supply by turning "OFF" the two position system switch and the main control panel switch
-  Do not modify safety and adjustment devices without the manufacturer's permission and relative instructions
-  Do not pull, disconnect or twist the electric cables coming out of the boiler even when it is disconnected from the main power supply
-  Avoid covering or reducing the size of ventilation openings of the installation room
-  Do not leave inflammable containers and substances in the installation room
-  Keep packaging materials out of reach of children.
-  C.A.I. models: do not cover or reduce the size of the ventilation openings in the room where the boiler is installed. The ventilation openings are vital for correct combustion.


## 2 - BOILER DESCRIPTION


**Mynute S C.A.I. E** is a wall-mounted type B11BS boiler for heating and the production of domestic hot water. This type of appliance cannot be installed in bedrooms, bathrooms or showers, or in rooms with open flues without adequate ventilation.


The **Mynute S C.A.I. E** boiler is fitted with the following safety devices:

- Safety valve and water pressure switch intervening in cases of insufficient or excessive water pressure (max 3 bar-min 0.7 bar).
- Temperature limit thermostat intervening by putting the boiler into safety stop if the temperature in the system exceeds the limit according to current local and national regulations
- Fumes thermostat intervenes by blocking the boiler into a safety standstill status if there is a spillage of combustion products in the hood; it is located on the right hand tile of the vent-damper draught breaker device Intervention of safety devices indicates a potentially dangerous boiler malfunction; contact the technical assistance service immediately.

The flue gas thermostat not only intervenes for a fault in the combustion products outlet system, but also with various atmospheric conditions. One can therefore try to start up the boiler again after waiting a short while (see first ignition section).

-  Repeated intervention of the fumes thermostat signifies evacuation of combustion products into the boiler room with possibly incomplete combustion and formation of carbon monoxide, **a highly dangerous condition. Call the technical assistance service immediately.**

-  The boiler must never be put into service, not even temporarily, if the safety devices are not working or have been mishandled.

-  Safety devices must be replaced by the technical assistance service, using original manufacturer parts only; see the spare parts catalogue supplied with the boiler.

After repairs carry out a trial ignition.

**Mynute S C.S.I.** is a C-type wall-mounted boiler for heating and production of domestic hot water: according to the flue gas outlet device, the boiler is classified in categories B22P, B52P, C12, C22, C32, C42, C52, C62, C82, C92, C12x, C32x, C42x, C52x, C62x, C82x, C92x.

In configuration B22P and B52P (when installed indoors), the appliance cannot be installed in bedrooms, bathrooms, showers or where there are open fireplaces without a proper air flow. The room where the boiler is installed must have proper ventilation. In configuration C, the appliance can be installed in any type of room and there are no limitations due to ventilation conditions or room volume.

**Mynute S R.S.I.** is a Type C wall-mounted boiler that can function in various mode:

#### MODE A

Heating only without any external storage tank connected. The boiler does not supply domestic hot water.

#### MODE B

Heating only with a thermostatically controlled external storage tank connected: in this condition, with every heat request from the storage tank thermostat, the boiler supplies hot water for the preparation of the domestic hot water.

#### MODE C

Heating only, with the connection of an external storage tank (accessory kit available upon request) (managed by a temperature probe) for preparing domestic hot water. When connecting the storage tank not supplied by us, make sure that the NTC probe has the following characteristics: 10 kOhm at 25°C, B 3435 ±1%

## 3 - INSTALLATION REGULATIONS

### 3.1 Installation regulations

Installation must be carried out by qualified personnel. Always comply with national and local regulations.

#### POSITION

**Mynute S C.A.I. E:** class B appliances cannot be installed in bedrooms, bathrooms or showers, or in rooms with open flues without adequate ventilation. It is imperative that the room in which a gas appliance is installed has a sufficient inflow of air to supply the quantity of air necessary for normal combustion and ensure proper ventilation of the room itself. Natural direct ventilation with external air must be provided for via

- permanent openings in the walls of the room in which the appliance is installed leading outdoors. These openings must be made in such a way as to ensure that the orifices on both the internal and external side of the wall cannot be obstructed or be reduced in effective diameter, the orifices themselves must be protected with metal grilles or similar means and must be situated near floor level and in a location that does not interfere with the function of the flue exhaust system (where this position is not possible, the diameter of the ventilation openings must be increased by at least 50%),
- while single or multiple branched the ventilation ducts may be used.

The ventilation air must be sourced directly from outside the building, away from sources of pollution. Indirect ventilation, with air drawn from rooms next to the room in which the appliance is installed, is permitted, provided that the limitations indicated by current local regulations. The room in which the boiler is to be installed must be adequately ventilated in compliance with applicable legislation. Detailed prescriptions for the installation of the flue, gas piping and ventilation ducting are given in current local regulations. The aforementioned regulations also prohibit the installation of electric fans and extractors in the room in which the appliance is installed. The boiler must have a fixed outward leading exhaust duct with a diameter not smaller than the exhaust hood collar. Before fitting the exhaust outlet connector to the flue, check that the flue has adequate draught and has no restrictions and that the exhausts of no other appliances are connected to the same flue pipe. When connecting to a pre-existing flue pipe, check that the latter is perfectly clean, as deposits may detach from the wall of the pipe during use and obstruct the passage of the flue gases, creating a situation of severe danger for the user.

**Mynute S** can be installed indoors (fig. 2).

The boiler has protection that guarantees correct operation with a temperature range from 0°C to 60°C.

To take advantage of protections, the appliance must be able to start up, since any lockout condition (for example, absence of gas

or electrical supply, or safety intervention) deactivates the protections.

#### MINIMUM DISTANCES

In order to have access to the boiler to perform regular maintenance operations, respect the minimum spaces foreseen for installation (fig. 3).

For correct appliance positioning:

- do not place it on a cooker or other cooking device
- do not leave inflammable products in the room where the boiler is installed
- heat sensitive walls (for example, wooden walls) must be protected with proper insulation.

#### IMPORTANT

Before installation, wash every system piping carefully in order to remove any residues that may impair the operation of the appliance.

Under the safety valve, install a water collecting funnel with the corresponding discharge in the event of leaks due to the overpressure of the heating system. The domestic hot water circuit does not need a safety valve, but make sure that the pressure of waterworks does not exceed 6 bar. In case of doubts, install a pressure reducer.

Prior to ignition, make sure that the boiler is designed to operate with the gas available; this can be checked by the message on the packaging and the adhesive label indicating the gas type.

It is very important to highlight that in some cases the smoke pipes are under pressure and therefore, the connections of several elements must be airtight.

#### ANTI-FREEZE SYSTEM

The boiler is fitted as standard with an automatic anti-freeze system that activates when the temperature of the water in the primary circuit falls below 6 °C. This system is always active, guaranteeing boiler protection to an outdoor temperature level of -3 °C. To take advantage of this protection (based on burner operation), the boiler must be able to switch itself on; any lockout condition (e.g. lack of gas/electricity supply, or safety device intervention) therefore deactivates the protection. The anti-freeze protection is also active when the boiler is on standby. In normal operation conditions, the boiler can protect itself against freezing. If the machine is left unpowered for long periods in areas where temperatures may fall below 0 °C, and you do not want to drain the heating system, you are advised to add a specific, good quality anti-freeze liquid to the primary circuit. Carefully follow the manufacturer's instructions with regards not only the percentage of anti-freeze liquid to be used for the minimum temperature at which you want to keep the machine circuit, but also the duration and disposal of the liquid itself.

For the domestic hot water part, we recommend you drain the circuit. The boiler component materials are resistant to ethylene glycol based anti-freeze liquids.

### 3.2 Securing the boiler to the wall and hydraulic connections

To fasten the boiler to the wall, use the cardboard template (fig. 4-5) in the packaging. The position and size of the hydraulic connections are indicated below:

A	CH return	3/4"
B	CH delivery	3/4"
C	gas connection	3/4"
D	DHW output	1/2" (for C.A.I./C.S.I.) - 3/4" (for R.S.I.)
E	DHW input	1/2" (for C.A.I./C.S.I.) - 3/4" (for R.S.I.)

In case of replacement of Beretta boilers from previous type, there is an adaptation kit of hydraulic connections available.

### 3.3 Electric connection

The boilers leave the factory completely wired with the power cable already connected and they only need the connection of the room thermostat (AT) to be carried out in the specific terminals.

To access the terminal board:

- turn off the system general switch
- undo the fixing screws (A) of the shell (fig. 6)
- move forward and then upwards the shell base to unhook it from the chassis
- turn the instrument panel upside down

- remove the terminal board cover (fig. 8)
  - insert the cable of the possible T.A. (fig. 9)
- The room thermostat must be connected as indicated on the wiring diagram.

⚠ Room thermostat input in safety low voltage (24 Vdc).

The connection to the mains supply must be carried out through a separation device with an omnipolar opening of at least 3.5mm (EN 60335-1, category III).

The appliance operates with an alternating current of 230 Volt/50 Hz and complies with the standard EN 60335-1).

⚠ It is compulsory to carry out connection with an efficient earth circuit, according to national and local legislation.

⚠ It is advisable to comply with neutral phase connection (L-N).

⚠ The earth wire must be a couple of centimetres longer than the others.

⚠ Do not use gas and/or water pipes to earth electrical appliance.

The manufacturer declines liability for any damage if the appliance was not connected to an earth circuit.

**Use the power cable supplied to connect the boiler to the mains power supply.**

**If the power cable is replaced, use a cable type HAR H05V2V2-F, 3 x 0.75 mm<sup>2</sup>, with max. outside diameter 7 mm.**

### 3.4 Gas connection

Before connecting the appliance to the gas network, check that:

- national and local regulations are complied
- the gas type is the one suitable for the appliance
- the piping is clean.

The gas pipe must be installed outdoor. If the pipe goes through the wall, it must go through the central opening, in the lower part of the template. It is advisable to install a filter of suitable dimensions on the gas line if the distribution network had solid particles.

Once the appliance has been installed check that connections are sealed according to current installation regulations.

### 3.5 Fumes exhaustion and air suction (Mynute S C.S.I. - Mynute S R.S.I.)

For fumes exhaustion, refer to the current local and national regulations. Always comply with local standards of the Fire Department, the Gas Company and with possible municipal dispositions.

The release of combustion products is assured by a centrifugal fan placed inside the combustion chamber and its correct operation is constantly checked by a pressure switch. The boiler is supplied without the flue gas outlet/air suction kit, since it is possible to use the accessories for appliance with a forced draught sealed chamber that better adapts to the installation characteristics.

It is essential for flue gas release and the restoration of boiler combustion air to use certified pipes and that connection is carried out correctly as indicated by the instructions supplied with the flue gas accessories. With only one smoke pipe you can connect more pieces of appliance provided that every piece of appliance is sealed chamber type.

#### “FORCED OPEN” INSTALLATION (TYPE B22P/B52P)

##### Fumes outlet duct Ø 80 mm (fig. 10a)

The fumes outlet duct can be aimed in the most suitable direction for installation needs. To install follow the instructions supplied with the kit.

⚠ In this configuration, the boiler is connected to the Ø 80 mm fumes outlet duct by means of a Ø 60-80 mm adaptor.

In this case, the combustion supporting air is taken from the room in which the boiler is installed, which must be a suitable and ventilated technical room.

⚠ Non-insulated fumes outlet ducts are potential sources of danger.

When necessary, the flue gas flange (F) must be removed using a screwdriver as a lever.

The boiler automatically adapts ventilation according to the type of installation and the length of the duct.

24 C.S.I.			
Pipe length Ø 80 [m]	Flue gas flange (F)	Load losses for each bend (m)	
		45°	90°
up to 3	Ø 42	1,2	1,7
from 3 to 8	Ø 44 (**)		
from 8 to 14	Ø 46		
from 14 to 20	not installed		
28 C.S.I. - 28 R.S.I.			
Pipe length Ø 80 [m]	Flue gas flange (F)	Load losses for each bend (m)	
		45°	90°
up to 1	Ø 41	1,2	1,7
from 1 to 4	Ø 43 (**)		
from 4 to 8	Ø 45		
from 8 to 20	not installed		
35 C.S.I. - 35 R.S.I.			
Pipe length Ø 80 [m]	Flue gas flange (F)	Load losses for each bend (m)	
		45°	90°
up to 5	Ø 49 (**)	1,2	1,7
from 5 to 12	not installed		



(\*\*) fitted in boiler

### CONCENTRIC OUTLETS (Ø 60-100)

The boiler has been designed to be connected to concentric outlet/suction pipes and with the opening for air suction (E) closed (fig. 10b). The concentric outlets can be placed in the most suitable direction according to room requirements, complying with the maximum lengths indicated in the table. For installation, follow the instructions supplied with the kit. According to the length of the pipes used, it is necessary to insert a flange, selecting one from those contained in the boiler (see the following table). When necessary, the flue gas flange (F) must be removed using a screwdriver as a lever. The table indicates the permitted linear lengths. According to the length of the pipes used, it is necessary to insert a flange, selecting one from those contained in the boiler (see the following table).

24 C.S.I.			
Pipe length Ø 60-100 [m]	Flue gas flange (F)	Load losses for each bend (m)	
		45°	90°
up to 0,85	Ø 42	1	1,5
from 0,85 to 2	Ø 44 (**)		
from 2 to 3	Ø 46		
from 3 to 4,25	not installed		
28 C.S.I. - 28 R.S.I.			
Pipe length Ø 60-100 [m]	Flue gas flange (F)	Load losses for each bend (m)	
		45°	90°
up to 0,85	Ø 41	1	1,5
from 0,85 to 1,7	Ø 43 (**)		
from 1,7 to 2,7	Ø 45		
from 2,7 to 3,4	not installed		
35 C.S.I. - 35 R.S.I.			
Pipe length Ø 60-100 [m]	Flue gas flange (F)	Load losses for each bend (m)	
		45°	90°
up to 0,85	Ø 49 (**)	1	1,5
from 0,85 to 2,3	not installed		

(\*\*) fitted in boiler

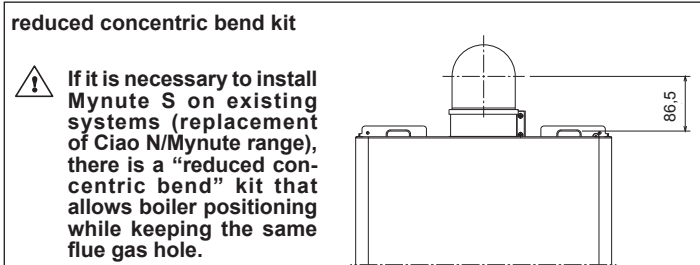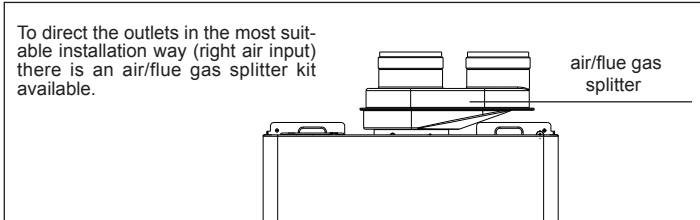

Pipe length with reduced bend [m]	Flue gas flange (F)		Load losses for each bend (m)	
	Mynute S 20 C.S.I.	Mynute S 24 C.S.I.	45°	90°
up to 1.85	Ø 41	Ø 44	1	1.5
from 1.85 to 4.25	Ø 43	no flange		

**TWIN OUTLETS (Ø 80) (fig. 11)**

Twin outlets can be placed in the most suitable direction according to the room requirements.

⚠ The air inlet adaptor must be correctly oriented, it is therefore necessary to fix it using the appropriate screws, so that the locating tab does not interfere with the casing.

When necessary, the flue gas flange (F) must be removed using a screwdriver as a lever. The table indicates the permitted linear lengths. According to the length of the pipes used, it is necessary to insert a flange, selecting one from those contained in the boiler (see the following table).

24 C.S.I.			
Pipe length Ø 80 [m]	Flue gas flange (F)	Load losses for each bend (m)	
		45°	90°
up to 3,5+3,5	Ø 42	1,2	1,7
from 3,5+3,5 to 9,5+9,5	Ø 44 (**)		
from 9,5+9,5 to 14+14	Ø 46		
from 14+14 to 20+20	not installed		
28 C.S.I. - 28 R.S.I.			
Pipe length Ø 80 [m]	Flue gas flange (F)	Load losses for each bend (m)	
		45°	90°
up to 1+1	Ø 41	1,2	1,7
from 1+1 to 5+5	Ø 43 (**)		
from 5+5 to 8+8	Ø 45		
from 8+8 to 14,5+14,5	not installed		
35 C.S.I. - 35 R.S.I.			
Pipe length Ø 80 [m]	Flue gas flange (F)	Load losses for each bend (m)	
		45°	90°
up to 4+4	Ø 49 (**)	1,2	1,7
from 4+4 to 8+8	not installed		

(\*\*) fitted in boiler

**B22P/B52P** Suction indoors and discharge outdoors  
**C12-C12x** Discharge via concentric wall outlet. The pipes may leave the boiler independently, but the outlets must be concentric or sufficiently close together to be subjected to similar wind conditions (within 50 cm)  
**C22** Discharge via concentric outlet in common smoke pipe (suction and discharge in the same pipe)  
**C32-C32x** Discharge via concentric roof outlet. Outlets as for C12  
**C42-C42x** Discharge and suction in common separate smoke pipes, but subjected to similar wind conditions  
**C52-C52x** Separate discharge and suction lines on wall or roof and in areas with different pressures. The discharge and suction lines must never be positioned on opposite walls  
**C62-C62x** Discharge and suction lines using pipes marketed and certified separately (1856/1)  
**C82-C82x** Discharge via single or common smoke pipe and wall suction line  
**C92-C92x** Discharge on roof (similar to C32) and air suction from a single existing smoke pipe

**3.5 Fumes exhaustion and air suction (Mynute S C.A.I. E)**

Observe applicable legislation regarding flue gas exhaustion. The exhaust system must be made using rigid ducting, the joints between elements must be hermetically sealed and all components must be resistant to heat, condensation and mechanical stress and vibration.

Non insulated outlet pipes are potential sources of danger. The apertures for the combustion air must be realised in compliance with applicable legislation. If condensation forms, the exhaust duct must be insulated.

Figure 12 shows a top-down view of the boiler with the dimensions for the flue gas exhaust outlet.

**Flue gas safety system**

The boiler features a system monitoring that flue gases are correctly exhausted which arrests the boiler in the event of a fault: flue gas thermostat, fig. 11b. To restore normal operation, turn the function selector to ⏻ (3 fig.1a), wait a few seconds, then turn the function selector into the desired position.

If the fault persists, call a qualified technical from the Technical Support Service. The flue gas exhaustion monitoring system must never be bypassed or rendered inoperable. Use only original replacement parts when replacing the whole system or faulty system components.

**3.6 Filling the heating system (fig. 13)**

Once the hydraulic connections have been carried out, fill the heating system. This operation must be carried out with cold system following this instructions:

- turn by two or three turns the automatic relief valve cap (I)
- make sure the cold water inlet tap is open
- turn on the filling tap (L fig. 13 for C.A.I. - C.S.I. - external for R.S.I.) until the pressure indicated by the water pressure gauge is between 1 and 1.5 bar.

Once filling is complete, close the filling tap.

The boiler has an efficient air separator so no manual intervention is needed. The burner switches on only if the air relief phase is finished.

**3.7 Emptying the heating system**

To empty the system, proceed as follow:

- switch off the boiler
- loose the boiler outlet tap (M)
- empty the lowest points of the system.

**3.8 Emptying the domestic hot water (only for C.A.I. - C.S.I. model)**

When there is risk of frost, the domestic hot water system must be emptied in the following way:

- close the main tap of the water mains
- open all the hot and cold water taps
- empty the lowest points.

**WARNING**

When carrying out the discharge of the safety valve (N), it must be connected to a suitable collection system. The manufacturer is not responsible for possible damages due to safety valve operation.

**4 - IGNITION AND OPERATION****4.1 Preliminary checks**

First ignition is carried out by competent personnel from an authorised Technical Assistance Service Beretta.

Before starting up the boiler, check:


- that the supply networks data (electric, water, gas) corresponds to the label data
- that piping leaving the boiler is covered by thermal insulation sheath
- that flue gas extraction and air suction pipes work correctly
- that conditions for regular maintenance are guaranteed if the boiler is placed inside or between furniture
- the seal of the fuel adduction system
- that fuel capacity corresponds to values requested by the boiler
- that the fuel supply system has the correct capacity for the necessary capacity to the boiler and that it has all the safety and control devices prescribed by current regulations.

**4.2 Appliance ignition**


To start-up the boiler it is necessary to carry out the following operations:



- power the boiler
- open the gas tap present in the system to allow fuel flow
- turn the mode selector (3 - fig. 1a) to the desired position:

**Mynute S C.A.I. E - C.S.I.:**


**Summer mode:** turning the selector to the symbol summer  (fig. 2a) the traditional function of only domestic hot water is activated. If there is a domestic hot water request the digital display shows the hot water system temperature, the icon to indicate the hot water supply and the flame icon

**Winter mode:** by turning the mode selector within the area marked + and - (fig. 2b), the boiler provides domestic hot water and heating. If there is a heat request, the boiler switches on and the digital monitor indicates the heating water temperature, the icon to indicate heating and the flame icon (fig. 3a). If there is a domestic hot water request, the boiler switches on and the digital display shows the hot water system temperature, the icon to indicate the hot water supply and the flame icon (fig. 4a)

**Pre-heating (faster hot water):** rotate the domestic hot water temperature adjustment knob (4 - fig. 1a) to the  symbol (fig. 5a), to activate the pre-heating function. This function keeps the water in the domestic hot water exchanger hot, to reduce standby times when a request is made. When the pre-heating function is enabled, the monitor indicates the delivery temperature of the heating water or the domestic hot water, according to the current request. During burner ignition following a pre-heating request, the monitor indicates the **P** symbol (fig. 5b).

To deactivate the pre-heating function, rotate the domestic hot water temperature adjustment knob back to the  symbol. Bring the domestic hot water temperature adjustment knob back to the required position. This function cannot be activated when the boiler is OFF: function selector (3 fig. 1a) on  OFF.

**Mynute S R.S.I.:**


**Summer mode (only with the external water tank connected):** turning the selector to the symbol summer  (fig. 2a) the traditional function of only domestic hot water is activated and the boiler supplies water at the temperature set on the external storage tank. If there is a domestic hot water request the digital display shows the hot water system temperature, the icon to indicate the hot water supply and the flame icon

**Winter mode:** by turning the mode selector within the area marked + and - (fig. 2b), the boiler provides hot water for heating and - if connected to an external storage tank - domestic hot water. If there is a heat request, the boiler switches on and the digital monitor indicates the heating water temperature, the icon to indicate heating


and the flame icon (fig. 3a). If there is a domestic hot water request, the boiler switches on and the digital display shows the hot water system temperature, the icon to indicate the hot water supply and the flame icon (fig. 4a).

Adjust the room thermostat to the required temperature (~20°C).

**Adjustment of the heating water temperature**

To adjust the heating water temperature, turn the knob with symbol  (fig. 3b) within the area marked + and -.

**Mynute S C.A.I. E - C.S.I.: Adjustment of domestic hot water temperature**

To adjust domestic water temperature (bathrooms, showers, kitchen, etc.), turn the knob with symbol  (fig. 2b) within the area marked + and -.

The boiler is standby status until, after a heat request, the burner switches on and the digital display shows the hot water system temperature, the icon to indicate the hot water supply and the flame icon.

The boiler will be in function until the adjusted temperature is reached, afterwards it will be in "standby" again.

**Mynute S R.S.I.: Adjustment of the domestic hot water temperature**

**CASE A** heating only - adjustment does not apply

**CASE B** heating only + external storage tank with thermostat - adjustment does not apply.

**CASE C** heating only + external storage tank with probe - to adjust the temperature of the domestic hot water in the storage tank, turn the knob-but with the symbol clockwise to increase water temperature and anti-clockwise to lower it.

The boiler is standby status until, after a heat request, the burner switches on and the digital display shows the hot water system temperature, the icon to indicate the hot water supply and the flame icon. The boiler will be in function until the adjusted temperature is reached, afterwards it will be in "standby" again.

**Environment Automatic Adjustment System Function (S.A.R.A.) fig. 7a**


By setting the heating water temperature selector to the area marked by AUTO - temperature value from 55 to 65°C - the S.A.R.A. self-adjusting system is activated: the boiler varies the delivery temperature according to the closing signal of the room thermostat. When the temperature set with the heating water temperature selector is reached, a 20 minutes count begins. If during this period the room thermostat still requests heat, the value of the set temperature automatically increases by 5 °C.

When the new value is reached, other 20 minutes count begins.



If during this period the room thermostat still requests heat, the value of the set temperature automatically increases by 5 °C.

This new temperature value is the result of the temperature set manually with the heating water temperature selector and the increase of +10 °C of the S.A.R.A function. After the second cycle the temperature value should be kept at the set value +10°C until the request of the room thermostat is satisfied.


**4.3 Switching off****Temporary switching off**

In case of absence for short periods of time, set the mode selector (3 - fig. 1a) to  (OFF).

In this way (leaving the electricity and fuel supplies enabled), the boiler is protected by the following systems:

- Anti-frost device: when the temperature of the water in the boiler falls below 5°C, the circulator and, if necessary, the burner are activated at minimum output levels to bring the water temperature back to the values for safety (35°C). During the anti-frost cycle, the symbol  appears on the digital monitor.
- Circulator anti-blocking function: an operation cycle is activated every 24 hours.
- DHW Antifreeze (only when connected to an external storage tank with probe): the function is activated if the temperature measured by the storage tank probe drops below 5° C. A heat request is generated in this phase with the ignition of the burner at minimum power, which is maintained until the water temperature reaches 55° C. During the anti-frost cycle, the symbol  appears on the digital monitor.

**Long period switching off**

In case of absence for long periods of time, set the mode selector (3 - fig. 1a) to  (OFF).




Then, close the gas tap present on the system. In this case, anti-frost device is deactivated: empty the systems, in case of risk of frost.

**4.4 Light signals and faults**





The operating status of the boiler is shown on the digital display, below is a list of the types of displays.

**To restore operation (deactivate alarms):**

**Faults A 01-02-03**

Position the function selector to , wait 5-6 seconds then set it to the required position  (summer mode) or  (winter mode). If the reset attempts do not reactivate the boiler, contact the Technical Assistance Centre.

**Fault A 04**

In addition to the fault code, the digital display shows the symbol . Check the pressure value indicated by the water gauge: if it is less than 0.3 bar, position the function selector to  (OFF) and adjust the filling tap (L fig. 13 for C.A.I. - C.S.I. - external for R.S.I.) until the pressure reaches a value between 1 and 1.5 bar. Then position the mode selector to the desired position  (summer) or  (winter).





















If pressure drops are frequent, request the intervention of the Technical Assistance Service.

**Fault A 06 (only C.A.I. - C.S.I.)**

The boiler operates normally but cannot reliably maintain a constant domestic hot water temperature, which remains set at around 50°C. Contact the Technical Assistance Centre.


**Fault A 07**

Contact the Technical Assistance Centre.

BOILER STATUS	DISPLAY
Stand-by	-
OFF status	OFF
ACF module lockout alarm	A01  
ACF electrical fault alarm	A01  
Limit thermostat alarm	A02 
Air pressure switch alarm (C.S.I. models) Fumes thermostat (C.A.I. models)	A03 
H2O pressure switch alarm	A04  
NTC domestic water fault (R.S.I only with external storage heater with probe)	A06 
NTC heating fault	A07 
Parasite flame	A11 
Electric calibration min and max heating	ADJ 
Transient awaiting ignition	88°C flashing
Air pressure switch intervention (C.S.I. models) Fumes thermostat intervention (C.A.I. models)	 flashing
H2O pressure switch intervention	  flashing
Preheating Function active (only C.S.I.)	P
Preheating heat request (only C.S.I.)	P flashing
External probe present	
Domestic water heat request	60°C 
Heating heat request	80°C 
Anti-freeze heat request	
Flame present	


**4.5 Adjustments**

The boiler has already been adjusted by the manufacturer. If it is necessary to adjust it again, for example after extraordinary maintenance, after replacement of gas valve or after gas conversion, carry out the following procedure.


 The maximum output adjustment must be carried out in the sequence indicated exclusively by qualified personnel.

- remove the shell unscrewing the fixing screws A (fig. 6)
- unscrew by two turns the screw of the pressure test point downstream the gas valve and connecting the pressure gauge
- disconnect the compensation inlet of the air distribution box (only C.S.I. and R.S.I. models)


**4.5.1 Mynute S C.A.I. E - C.S.I.: Maximum power and minimum domestic hot water adjustment**


- Fully open the hot water tap
- on the control panel:
- set the mode selector to  (summer) (fig. 2a)
- turn the domestic hot water temperature selector to its maximum (fig. 8a)
- power the boiler setting the system main switch to “on”
- check that the pressure on the pressure gauge is stable; or with a milliammeter in series to the modulator, make sure that the modulator supplies the maximum available current (120 mA for G20 and 165 mA for LPG).
- carefully prise out the protection cap of the adjustment screws, using a screwdriver (fig. 15)
- with a fork spanner CH10 use the adjustment nut of the maximum output in order to obtain the value indicated in table "Technical data"
- disconnect the modulator faston
- wait until the pressure on the pressure gauge is stable at minimum value
- paying attention not to press the internal shaft, use an Allen spanner to turn the red adjustment screw for domestic hot water minimum temperature regulation, calibrating it until the pressure gauge reads the value indicated in the table "Technical data"
- reconnect the modulator faston
- close the domestic hot water tap
- carefully refit the protection cap of the adjustment screws.

**Mynute S R.S.I.: Maximum and minimum power adjustment**

- Set the function selector to  (winter) (fig. 2b)
- Remove the housing and access the card
- Insert the jumpers JP1 and JP2
- Bring the trimmer P2 to the maximum value, using a screwdriver (turn clockwise)
- Power the boiler setting the system main switch to “on”
- Check the pressure on the pressure gauge is stable; or, with a milliammeter in series to the modulator, make sure the modulator supplies the maximum available current (120 mA for G20 and 165 mA for LPG)
- Use a screwdriver to carefully prise out the protection cap of the adjustment screws
- With a fork spanner CH10, use the adjustment nut of the maximum output in order to obtain the value indicated in the table "Technical data"
- Disconnect the modulator faston
- Wait until the pressure on the pressure gauge is stable at minimum value
- Use an Allen spanner to set the red adjustment screw at the minimum output, calibrating it until the pressure gauge shows the value indicated in the table "Technical data"
- Reconnect the modulator faston
- Disconnect the boiler from the power supply
- Remove the jumpers JP1 and JP2
- Carefully refit the protection cap of the adjustment screws.

**4.5.2 Minimum and maximum heating electric adjustment**


 The “electric adjustment” function is activated and deactivated exclusively by the jumper (JP1) (fig. 16).

ADJ  appears on the display to indicate that the calibration procedure is underway.

The function can be enabled in the following way:

- by powering the card with the jumper JP1 inserted and the mode selector in winter position, independently from the possible presence of other operation request.
- by inserting the jumper JP1, with the mode selector in winter

position, without heat request in progress.

 By activating the function the burner is ignited through simulation of heat request in heating.


To perform calibration operations, proceed as follow:


- switch off the boiler
- remove the shell and access the card
- insert the jumper JP1 (fig. 16) to enable the knobs placed on the control panel to the minimum and maximum heating adjustment functions.
- make sure that the mode selector is in winter position (see section 4.2).
- power the boiler


 **Electric card in voltage (230 Volt)**


- turn the heating water temperature adjustment knob B (fig. 17) until it reaches the minimum heating value as indicated in the multigas table
- insert the jumper JP2 (fig. 16)
- turn the domestic hot water temperature adjustment knob C (fig. 17) until it reaches the maximum heating value as indicated in the multigas table
- remove the jumper JP2 to store the maximum heating value
- remove the jumper JP1 to store the heating minimum value and to get out the calibration procedure
- reconnect the compensation inlet to the air distribution box (only C.S.I. and R.S.I. models)

Disconnect the pressure gauge and retighten the pressure test point screw.


 To finish the calibration function without storing the set values, proceed as follows:


- a) set the mode selector to position  (OFF)
- b) remove power supply voltage
- c) remove JP1/JP2

 The calibration function is automatically finished, without storing minimum and maximum values, after 15 minutes of its activation.

 The function is automatically finished also in case of definitive stop or lockout.  
Also in this case, function conclusion DOES NOT provide values storing.

#### Note

To calibrate only maximum heating, it is possible to remove the jumper JP2 (to store the maximum) and then get out from the function, without storing the minimum, setting the mode selector to  (OFF) or removing the voltage from the boiler.

 After each intervention on the adjustment element of the gas valve, seal it with sealing varnish.

When adjustment is complete:

- restore set temperature with the room thermostat to the desired temperature
- set the heating water temperature selector to the desired position
- close the instrument panel
- pull the shell back in place.

## 4.6 Gas conversion operations

Conversion from a family gas to other family gas can be performed easily also when the boiler is installed.

The boiler is designed to operate with methane gas (G20) according to the product label.

It is possible to convert the boilers from one gas type to another by using the appropriate kit supplied upon request:

- Methane conversion kit
- LPG conversion kit

For disassembly refer to instructions below:

- remove power supply from the boiler and close the gas tap
- remove the components to access to the internal parts of the boiler (fig. 19)
- disconnect the spark plug cable connection
- slide off the lower cable grommet from the seat of the air distribution box (only C.S.I. and R.S.I. models)
- remove the burner fixing screws and remove the latter with the spark plug attached and corresponding cables
- using a socket or fork spanner, remove the nozzles and the washers and replace them with the ones in the kit
- if the conversion is from methane gas to LPG, mount the flange


contained in the kit and fix it to the burner with the supplied screws

- if the conversion is from LPG to natural gas, remove the flange from the burner.

 **Use and assemble the washers contained in the kit also in case of manifolds without washers.**

- reinsert the burner in the combustion chamber and tighten the screws fixing it to the gas manifold
- place the cable grommet with the spark plug cable in its seat in the air distribution box (only C.S.I. and R.S.I. models)
- restore connection of the spark plug cable
- refit the combustion chamber cover and the cover of the air distribution box (only C.S.I. and R.S.I. models)
- overturn the control instrument panel towards the boiler front part
- open the card cover
- on the control card (fig. 16):
- if the conversion is from methane gas to LPG, insert the jumper in position JP3
- if the conversion is from LPG to methane gas, remove the jumper from position JP3
- reposition the components previously removed
- restore voltage to the boiler and reopen the gas tap (with boiler in operation, check correct seal of the gas feeding circuit connections).

 Conversion must be carried out by qualified personnel.

 After conversion, adjust the boiler again following the indications in specific section and apply the new identification label contained in the kit.

## 5 - MAINTENANCE

To ensure product characteristics and efficiency remain intact and to comply with prescriptions of current regulations, it is necessary to render the appliance to systematic checks at regular intervals. Control frequency depends on the installation and use conditions, but it is therefore necessary an annual check-up by the authorised personnel from the Technical Assistance Service.

Turn off the appliance to carry out the maintenance of the structure near the flue exhaust connections or devices, and their accessories. Once the interventions are finished a qualified technician must check that the pipes and the devices work correctly.

**IMPORTANT:** before carrying out any cleaning or maintenance operation of the appliance, use the appliance and system switch to interrupt power supply and close the gas supply turning the tap placed on the boiler.


Do not clean the appliance or its parts with inflammable substances (e.g. petrol, alcohol, etc.).

Do not clean panels, painted parts and plastic parts with paint thinner. Panel cleaning must be carried out only with soapy water.

### 5.1 Check the combustion parameters


Mynute S C.A.I.:

To carry out the combustion analysis, proceed as follows:

- open the hot water tap to its maximum output
- set the mode selector to summer  and the domestic hot water temperature selector to the maximum value (fig. 8a).
- insert the flue gas sampling connector in the straight section of pipe after the hood outlet.  
The hole for inserting the gas analysis probe must be made in the straight section of pipe after the hood outlet, compliance with applicable legislation (fig. 18).  
Insert the flue gas analysis probe completely.
- power the boiler.

Mynute S C.S.I.:

To carry out the combustion analysis, proceed as follows:

- open the hot water tap to its maximum output
- set the mode selector to summer  and the domestic hot water temperature selector to the maximum value (fig. 8a).
- remove the screw of the combustion analysis inlet cover (fig. 18) and insert the probes
- power the boiler

**Mynute S R.S.I.:**

- switch off the boiler
- set the function selector to winter mode
- remove the housing and access the card
- insert the jumpers JP1 and JP2
- use a screwdriver to prise open the plug on the control panel
- bring the trimmer P2 to the maximum value, using a screwdriver (turn clockwise)
- remove the screw of the combustion analysis inlet cover (fig. 18) and insert the probes
- power the boiler

The appliance works at maximum output and it is possible to check combustion.












After analysis is complete:

- close the hot water tap
- remove the probe from the analyser and close the combustion analysis inlet fastening carefully the screw previously removed.














## USER

### 1A GENERAL WARNINGS

The instruction manual is an integral part of the product and it must therefore be kept carefully and must accompany the appliance; if the manual is lost or damaged, another copy must be requested from the Technical Assistance Service.

-  Boiler installation and any other assistance and maintenance operation must be carried out by qualified personnel according to current local and national regulations.
-  For installation, it is advisable to contact specialised personnel.
-  The boiler must only be used for the application foreseen by the manufacturer. The manufacturer shall not be liable for any damage to persons, animals or property due to errors in installation, calibration, maintenance or due to improper use.
-  The safety and automatic adjustment devices must not be modified, during the system life cycle, by the manufacturer or supplier.
-  This appliance produces hot water, therefore it must be connected to a heating system and/or a domestic hot water mains, compatible with its performance and output.
-  In case of water leakage, close the water supply and contact the Technical Assistance Service immediately.
-  In case of absence for long periods time, close the gas supply and switch off the electrical supply main switch. In case of risk of frost, empty the boiler.
-  From time to time check that the operating pressure of the hydraulic system does not decrease under 1 bar.
-  In case of failure and/or malfunctioning, deactivate the appliance, and do not try to repair or intervene directly on it.
-  Appliance maintenance must be carried out at least once a year: program it with the Technical Assistance Service will avoid wasting time and money.
-  C.A.I. models: the ventilation openings are vital for correct combustion.

Boiler use requires to strictly observe some basic safety rules:

-  Do not use the appliance in any manner other than its intended purpose.
-  It is dangerous to touch the appliance with wet or damp body parts and/or in bare feet.
-  Under no circumstances cover the intake grids, dissipation grids and ventilation vents in the installation room with cloths, paper or any other material.
-  Do not activate electrical switches, telephone or any other object that causes sparks if there is a smell of gas. Ventilate the room by opening doors and windows and close the gas central tap.
-  Do not place anything in the boiler.
-  Do not perform any cleaning operation if the appliance is not disconnected from the main power supply.
-  Do not cover or reduce ventilation opening of the room where the generator is installed.
-  Do not leave containers and inflammable products in the installation room.
-  Do not attempt to repair the appliance in case of failure and/or malfunctioning.
-  It is dangerous to pull or twist the electric cables.
-  Children or unskilled persons must not use the appliance.
-  Do not intervene on sealed elements.
-  C.A.I. models: do not cover or reduce the size of the ventilation openings in the room where the boiler is installed. The ventilation openings are vital for correct combustion.

For better use, remember that:

- a periodic external cleaning with soapy water not only improves its aesthetic aspect but also preserves panelling from corrosion, extending its life cycle;
- if the wall-mounted boiler is enclosed in pendant furniture, leave at least 5 cm for ventilation and maintenance;


- installation of an room thermostat will favour a greater comfort, a more rational use of the heat and energy saving; the boiler can also be connected to a programming clock in order to manage ignition and switching off during the day or week.

### 2A IGNITION




First ignition must be carried out by personnel from the Technical Assistance Service. At the same time, if it is necessary to put the appliance in service again, carefully follow the described operations. To start-up the boiler it is necessary to carry out the following operations:

- power the boiler
- open the gas tap present in the system to allow fuel flow
- turn the mode selector (3 - fig. 1a) to the desired position:


#### Mynute S C.A.I. E - C.S.I.:

**Summer mode:** turning the selector to the symbol summer  (fig. 2a) the traditional function of only domestic hot water is activated. If there is a domestic hot water request the digital display shows the hot water system temperature, the icon to indicate the hot water supply and the flame icon

**Winter mode:** by turning the mode selector within the area marked + and - (fig. 2b), the boiler provides domestic hot water and heating. If there is a heat request, the boiler switches on and the digital monitor indicates the heating water temperature, the icon to indicate heating and the flame icon (fig. 3a). If there is a domestic hot water request, the boiler switches on and the digital display shows the hot water system temperature, the icon to indicate the hot water supply and the flame icon (fig. 4a)

**Pre-heating (faster hot water):** rotate the domestic hot water temperature adjustment knob (4 - fig. 1a) to the  symbol (fig. 5a), to activate the pre-heating function. This function keeps the water in the domestic hot water exchanger hot, to reduce standby times when a request is made. When the pre-heating function is enabled, the monitor indicates the delivery temperature of the heating water or the domestic hot water, according to the current request. During burner ignition following a pre-heating request, the monitor indicates the **P** symbol (fig. 5b). To deactivate the pre-heating function, rotate the domestic hot water temperature adjustment knob back to the  symbol. Bring the domestic hot water temperature adjustment knob back to the required position. This function cannot be activated when the boiler is OFF: function selector (3 fig.1a) on  OFF.


#### Mynute S R.S.I.:

**Summer mode (only with the external water tank connected):** turning the selector to the symbol summer  (fig. 2a) the traditional function of only domestic hot water is activated and the boiler supplies water at the temperature set on the external storage tank. If there is a domestic hot water request the digital display shows the hot water system temperature, the icon to indicate the hot water supply and the flame icon

**Winter mode:** by turning the mode selector within the area marked + and - (fig. 2b), the boiler provides hot water for heating and - if connected to an external storage tank - domestic hot water. If there is a heat request, the boiler switches on and the digital monitor indicates the heating water temperature, the icon to indicate heating and the flame icon (fig. 3a). If there is a domestic hot water request, the boiler switches on and the digital display shows the hot water system temperature, the icon to indicate the hot water supply and the flame icon (fig. 4a).

Adjust the room thermostat to the required temperature (~20°C)

#### Mynute S C.A.I. E - C.S.I.: Adjustment of domestic hot water temperature

To adjust domestic water temperature (bathrooms, showers, kitchen, etc.), turn the knob with symbol  (fig. 2b) within the area marked + and -.

The boiler is standby status until, after a heat request, the burner switches on and the digital display shows the hot water system temperature, the icon to indicate the hot water supply and the flame icon. The boiler will be in function until the adjusted temperature is reached, afterwards it will be in "standby" again.

**Mynute S R.S.I.:** Adjustment of the domestic hot water temperature **CASE A** heating only - adjustment does not apply **CASE B** heating only + external storage tank with thermostat - ad-

justment does not apply.

**CASE C** heating only + external storage tank with probe - to adjust the temperature of the domestic hot water in the storage tank, turn the knob-but with the symbol clockwise to increase water temperature and anti-clockwise to lower it.

The boiler is standby status until, after a heat request, the burner switches on and the digital display shows the hot water system temperature, the icon to indicate the hot water supply and the flame icon. The boiler will be in function until the adjusted temperature is reached, afterwards it will be in "standby" again.

### Environment Automatic Adjustment System Function (S.A.R.A.) fig. 7a

By setting the heating water temperature selector to the area marked by AUTO - temperature value from 55 to 65°C - the S.A.R.A. self-adjusting system is activated: the boiler varies the delivery temperature according to the closing signal of the room thermostat. When the temperature set with the heating water temperature selector is reached, a 20 minutes count begins. If during this period the room thermostat still requests heat, the value of the set temperature automatically increases by 5 °C.

When the new value is reached, other 20 minutes count begins.


If during this period the room thermostat still requests heat, the value of the set temperature automatically increases by 5 °C.

This new temperature value is the result of the temperature set manually with the heating water temperature selector and the increase of +10 °C of the S.A.R.A function.



After the second cycle the temperature value should be kept at the set value +10°C until the request of the room thermostat is met.

## 3A SWITCHING OFF


### Temporary switching off

In case of absence for short periods of time, set the mode selector (3 - fig. 1a) to  (OFF).

In this way (leaving the electricity and fuel supplies enabled), the boiler is protected by the following systems:

- **Anti-frost device:** when the temperature of the water in the boiler falls below 5°C, the circulator and, if necessary, the burner are activated at minimum output levels to bring the water temperature back to the values for safety (35°C). During the anti-frost cycle, the symbol  appears on the digital monitor.
- **Circulator anti-blocking function:** an operation cycle is activated every 24 hours.
- **DHW Antifreeze (only when connected to an external storage tank with probe):** the function is activated if the temperature measured by the storage tank probe drops below 5° C. A heat request is generated in this phase with the ignition of the burner at minimum power, which is maintained until the water temperature reaches 55° C. During the anti-frost cycle, the symbol  appears on the digital monitor.

### Long period switching off


In case of absence for long periods of time, set the mode selector (3 - fig. 1a) to  (OFF).

Then, close the gas tap present on the system. In this case, anti-frost device is deactivated: empty the systems, in case of risk of frost.

## 4A CONTROLS





















At the beginning of the heating season, and occasionally during use, make sure the hydrometer-thermohydrometer indicates cold system pressure values between 0.6 and 1.5 bar: this avoids system noise levels due to the presence of air. In case of insufficient water circulation, the boiler will switch off. Under no circumstances, water pressure must be below 0.5 bar (red field).

If this condition is checked, it is necessary to restore water pressure in the boiler proceeding as follows:

- set the mode selector (3 - fig.1a) to  (OFF)
- turn on the filling tap (L fig. 13 for C.A.I. - C.S.I. - external for R.S.I.) until the pressure value is between 1 and 1.5 bar. Carefully close the tap. Replace the mode selector on the initial position. If pressure drop is frequent, contact the Technical Assistance Service.




## 5A LIGHT SIGNALS AND FAULTS

The operating status of the boiler is shown on the digital display, below is a list of the types of displays.

BOILER STATUS	DISPLAY
Stand-by	-
OFF status	OFF
ACF module lockout alarm	A01  
ACF electrical fault alarm	A01  
Limit thermostat alarm	A02 
Air pressure switch alarm (C.S.I. models) Fumes thermostat (C.A.I. models)	A03 
H2O pressure switch alarm	A04  
NTC domestic water fault (R.S.I only with external storage heater with probe)	A06 
NTC heating fault	A07 
Parasite flame	A11 
Electric calibration min and max heating	ADJ 
Transient awaiting ignition	88°C flashing
Air pressure switch intervention (C.S.I. models) Fumes thermostat intervention (C.A.I. models)	 flashing
H2O pressure switch intervention	  flashing
Preheating Function active (only C.S.I.)	P
Preheating heat request (only C.S.I.)	P flashing
External probe present	
Domestic water heat request	60°C 
Heating heat request	80°C 
Anti-freeze heat request	
Flame present	




### To restore operation (deactivate alarms):

#### Faults A 01-02-03

Position the function selector to  (OFF), wait 5-6 seconds then set it to the required position  (summer mode) or  (winter mode). If the reset attempts do not reactivate the boiler, contact the Technical Assistance Centre.

#### Fault A 04

In addition to the fault code, the digital display shows the symbol . Check the pressure value indicated by the water gauge:

if it is less than 0.3 bar, position the function selector to  (OFF) and adjust the filling tap (L fig. 13 for C.A.I. - C.S.I. - external for R.S.I.) until the pressure reaches a value between 1 and 1.5 bar. Then position the mode selector to the desired position  (summer) or  (winter).

If pressure drops are frequent, request the intervention of the Technical Assistance Service.

#### Fault A 06 (only C.A.I. - C.S.I.)

The boiler operates normally but cannot reliably maintain a constant domestic hot water temperature, which remains set at around 50°C. Contact the Technical Assistance Centre.

#### Fault A 07

Contact the Technical Assistance Centre.

## TECHNICAL DATA

DESCRIPTION			Mynute S 24 C.S.I.	Mynute S 28 C.S.I.	Mynute S 35 C.S.I.
<b>Heating</b>	Heat input	kW	26,00	30,00	37,60
		kcal/h	22.360	25.800	32.336
	Maximum heat output (80/60°C)	kW	24,21	27,90	34,93
		kcal/h	20.817	23.994	30.040
	Minimum heat input	kW	11,20	12,70	12,90
		kcal/h	9.632	10.922	11.094
	Minimum heat output (80/60°C)	kW	9,73	11,00	10,82
		kcal/h	8.370	9.458	9.308
<b>DHW</b>	Heat input	kW	26,00	30,00	37,60
		kcal/h	22.360	25.800	32.336
	Maximum heat output	kW	24,21	27,90	34,93
		kcal/h	20.817	23.994	30.040
	Minimum heat input	kW	9,80	10,50	12,90
		kcal/h	8.428	9.030	11.094
	Minimum heat output	kW	8,52	9,09	10,82
		kcal/h	7.324	7.820	9.308
Useful efficiency (Pn max - Pn min)	%	93,1 - 86,9	93,0-86,6	92,9-83,9	
Efficiency 30% (47°C return)	%	92,4	91,9	92,5	
Combustion performance	%	93,5	93,3	93,0	
Electric power	W	125	127	172	
Category		II2H3+	II2H3+	II2H3P	
Country of destination **		-	-	-	
Power supply voltage	V - Hz	230-50	230-50	230-50	
Degree of Protection	IP	X5D	X5D	X5D	
Pressure drops on flue with burner on	%	6,54	6,68	7,00	
Pressure drops on flue with burner off	%	0,10	0,08	0,03	
<b>Heating operation</b>					
Pressure - maximum temperature	bar- °C	3 - 90	3 - 90	3 - 90	
Minimum pressure for standard operation	bar	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	
Selection field of heating water temperature	°C	40/80	40/80	40/80	
Pump: maximum head available	mbar	300	300	300	
for system capacity	l/h	1.000	1.000	1.000	
Membrane expansion tank	l	9	9	10	
Expansion tank pre-charge	bar	1	1	1	
<b>DHW operation</b>					
Maximum pressure	bar	6	6	6	
Minimum pressure	bar	0,15	0,15	0,15	
Hot water quantity with $\Delta t$ 25°C	l/min	13,9	16,0	20,0	
with $\Delta t$ 30°C	l/min	11,6	13,3	16,7	
with $\Delta t$ 35°C	l/min	9,9	11,4	14,3	
DHW minimum output	l/min	2	2	2	
Selection field of DHW temperature	°C	37/60	37/60	37/60	
Flow regulator	l/min	10	12	15	
<b>Gas pressure</b>					
Methane gas nominal pressure (G20)	mbar	20	20	20	
LPG liquid gas nominal pressure (G30)	mbar	28-30	28-30	-	
LPG liquid gas nominal pressure (G31)	mbar	37	37	37	
<b>Hydraulic connections</b>					
Heating input - output	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	
DHW input-output	Ø	1/2"	1/2"	1/2"	
Water tank delivery - output	Ø	-	-	-	
Gas input	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	
<b>Boiler dimensions</b>					
Height	mm	740	740	780	
Width	mm	400	400	505	
Depth of housing	mm	332	332	328	
Boiler weight	kg	33	33	41	
<b>Flow rate (G20)</b>					
Air capacity	Nm <sup>3</sup> /h	42,996	45,899	59,357	
Flue gas capacity	Nm <sup>3</sup> /h	45,604	48,907	63,129	
Mass flow of flue gas (max-min)	gr/s	15,52-18,07	16,59-17,98	21,431-23,549	
<b>Flow rate (G30)</b>					

\*\* The installation of this product is allowed only in the destination Countries contained in the data plate, regardless of the present translation language.

DESCRIPTION		Mynute S 24 C.S.I.	Mynute S 28 C.S.I.	Mynute S 35 C.S.I.
Air capacity	Nm <sup>3</sup> /h	42,330	43,539	-
Flue gas capacity	Nm <sup>3</sup> /h	44,235	45,738	-
Mass flow of flue gas (max-min)	gr/s	15,69-16,91	16,20-17,23	-
<b>Flow rate (G31)</b>				
Air capacity	Nm <sup>3</sup> /h	43,085	44,449	58,957
Flue gas capacity	Nm <sup>3</sup> /h	45,093	46,767	60,415
Mass flow of flue gas (max-min)	gr/s	15,95-16,77	16,52-17,59	20,578-23,206
<b>Fan performance</b>				
Residual head of boiler without pipes	Pa	110	150	110
<b>Concentric flue gas discharge pipes</b>				
Diameter	mm	60-100	60-100	60-100
Maximum length	m	4,25	3,40	2,30
Drop due to insertion of a 45°/90° bend	m	1 - 1,5	1 - 1,5	1 - 1,5
Hole in wall (diameter)	mm	105	105	105
<b>Separate flue gas discharge pipes</b>				
Diameter	mm	80	80	80
Maximum length	m	20 + 20	14,5+14,5	8+8
Losses for a 45°/90° bend	m	1,2 - 1,7	1,2 - 1,7	1,2 - 1,7
<b>Installation B22P-B52P</b>				
Diameter	mm	80	80	80
Maximum length of drainage pipe	m	20	20	12
NOx class		2	3	3
<b>Emission values at max. and min. rate of gas G20*</b>				
Maximum - Minimum CO s.a. less than	ppm	70-100	100-120	100-200
CO <sub>2</sub>	%	6,8-2,5	7,4-2,9	7,1-2,2
NOx s.a. lower than	ppm	150-110	140-40	140-100
Flue gas temperature	°C	124-98	139-112	148-113

\* Check performed with concentric pipe ø 60-100, length 0.85m - water temperature 80-60°C

DESCRIPTION		Mynute S 24 C.A.I. E	Mynute S 28 C.A.I. E	Mynute S 28 R.S.I.	Mynute S 35 R.S.I.
<b>Heating</b> Heat input	kW	26,70	31,90	30,00	37,60
	kcal/h	22.962	27.434	25.800	32.336
Maximum heat output (80/60°C)	kW	23,98	28,71	27,90	34,93
	kcal/h	20.620	24.691	23.994	30.040
Minimum heat input	kW	10,70	14,00	12,70	12,90
	kcal/h	9.202	12.040	10.922	11.094
Minimum heat output (80/60°C)	kW	9,14	11,93	11,00	10,82
	kcal/h	7.859	10.258	9.458	9.308
<b>DHW</b> Heat input	kW	26,70	31,90	-	-
	kcal/h	22.962	27.434	-	-
Maximum heat output	kW	23,98	28,71	-	-
	kcal/h	20.620	24.691	-	-
Minimum heat input	kW	8,30	8,70	-	-
	kcal/h	7.138	7.482	-	-
Minimum heat output	kW	7,09	7,41	-	-
	kcal/h	6.096	6.375	-	-
Useful efficiency (Pn max - Pn min)	%	89,8-85,4	90,0-85,2	93,0-86,6	92,9-83,9
Efficiency 30% (47°C return)	%	89,5	89,5	91,9	92,5
Combustion performance	%	91,1	91,2	93,3	93,0
Electric power	W	88	88	127	172
Category		I12H3+	I12H3+	I12H3+	I12H3P
Country of destination		-	-	-	-
Power supply voltage	V - Hz	230-50	230-50	230-50	230-50
Degree of Protection	IP	X5D	X5D	X5D	X5D
Pressure drops on flue with burner on	%	8,90	8,83	6,68	7,00
Pressure drops on flue with burner off	%	0,30	0,27	0,08	0,03
<b>Heating operation</b>					
Pressure - maximum temperature	bar- °C	3 - 90	3 - 90	3 - 90	3 - 90
Minimum pressure for standard operation	bar	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45
Selection field of heating water temperature	°C	40/80	40/80	40/80	40/80
Pump: maximum head available	mbar	300	300	300	300
for system capacity	l/h	1.000	1.000	1.000	1.000
Membrane expansion tank	l	9	9	9	10
Expansion tank pre-charge	bar	1	1	1	1

DESCRIPTION		Mynute S 24 C.A.I. E	Mynute S 28 C.A.I. E	Mynute S 28 R.S.I.	Mynute S 35 R.S.I.
<b>DHW operation</b>					
Maximum pressure	bar	6	6	-	-
Minimum pressure	bar	0,15	0,15	-	-
Hot water quantity with $\Delta t$ 25°C	l/min	13,7	16,5	-	-
with $\Delta t$ 30°C	l/min	11,5	13,7	-	-
with $\Delta t$ 35°C	l/min	9,8	11,8	-	-
DHW minimum output	l/min	2	2	-	-
Selection field of DHW temperature	°C	37/60	37/60	-	-
Flow regulator	l/min	10	12	-	-
<b>Gas pressure</b>					
Methane gas nominal pressure (G20)	mbar	20	20	20	20
LPG liquid gas nominal pressure (G30)	mbar	28-30	28-30	28-30	-
LPG liquid gas nominal pressure (G31)	mbar	37	37	37	37
<b>Hydraulic connections</b>					
Heating input - output	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
DHW input-output	Ø	1/2"	1/2"	-	-
Water tank delivery - output	Ø	-	-	3/4"	3/4"
Gas input	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
<b>Boiler dimensions</b>					
Height	mm	740	740	740	780
Width	mm	400	450	400	505
Depth of housing	mm	332	332	332	328
Boiler weight	kg	30	32	32	39
<b>Flow rate (G20)</b>					
Air capacity	Nm <sup>3</sup> /h	44,666	50,960	45,899	59,357
Flue gas capacity	Nm <sup>3</sup> /h	47,345	54,160	48,907	63,129
Mass flow of flue gas (max-min)	gr/s	16,115-15,926	18,855 -16,978	16,59-17,98	21,431-23,549
<b>Flow rate (G30)</b>					
Air capacity	Nm <sup>3</sup> /h	43,235	48,088	43,539	-
Flue gas capacity	Nm <sup>3</sup> /h	44,020	50,432	45,738	-
Mass flow of flue gas (max-min)	gr/s	15,033-14,182	17,868-15,833	16,20-17,23	-
<b>Flow rate (G31)</b>					
Air capacity	Nm <sup>3</sup> /h	44,620	49,811	44,449	58,957
Flue gas capacity	Nm <sup>3</sup> /h	45,655	52,285	46,767	60,415
Mass flow of flue gas (max-min)	gr/s	15,589 -15,004	18,484-16,423	16,52-17,59	20,578-23,206
<b>Fan performance</b>					
Residual head of boiler without pipes	Pa	-	-	150	110
<b>Concentric flue gas discharge pipes</b>					
Diameter	mm	-	-	60-100	60-100
Maximum length	m	-	-	3,40	2,30
Drop due to insertion of a 45°/90° bend	m	-	-	1 - 1,5	1 - 1,5
Hole in wall (diameter)	mm	-	-	105	105
<b>Separate flue gas discharge pipes</b>					
Diameter	mm	-	-	80	80
Maximum length	m	-	-	14,5+14,5	8+8
Losses for a 45°/90° bend	m	-	-	1,2 - 1,7	1,2 - 1,7
<b>Installation B22P-B52P</b>					
Diameter	mm	-	-	80	80
Maximum length of drainage pipe	m	-	-	20	12
<b>Flue gas exhaust pipes</b>					
Diameter	mm	130	140	-	-
NOx class		2	2	3	3
<b>Emission values at max. and min. rate of gas G20*</b>					
Maximum - Minimum CO s.a. less than	ppm	80-60	90-20	100-120	100-200
CO <sub>2</sub>	%	6,7-2,7	6,7-3,1	7,4-2,9	7,1-2,2
NOx s.a. lower than	ppm	160-110	170-80	140-40	140-100
Flue gas temperature	°C	138-96	132-97	139-112	148-113

\* C.A.I. models: check performed with pipe  $\varnothing$  130 (24 C.A.I. E) -  $\varnothing$  140 (28 C.A.I. E), length 0,5m - water temperature 80-60°C  
C.S.I. models: check performed with concentric pipe  $\varnothing$  60-100, length 0,85m - water temperature 80-60°C











## Multigas table

DESCRIPTION		Methane gas (G20)	Butane (G30)	Propane (G31)
Lower Wobbe index (at 15°C-1013 mbar)	MJ/m³S	45,67	80,58	70,69
Net Calorific Value	MJ/m³S	34,02	116,09	88
Supply nominal pressure	mbar (mm W.C.)	20 (203,9)	28 - 30 (285,5 - 305,9)	37 (377,3)
Supply minimum pressure	mbar (mm W.C.)	13,5 (137,7)	-	-
<b>Mynute S 24 C.S.I.</b>				
Diaphragm (number of holes)	n°	12	12	12
Diaphragm (diameter of holes)	mm	1,35	0,76	0,76
Heating maximum gas capacity	Sm³/h	2,75		
	kg/h		2,05	2,02
DHW maximum gas capacity	Sm³/h	2,75		
	kg/h		2,05	2,02
Heating minimum gas capacity	Sm³/h	1,18		
	kg/h		0,88	0,87
DHW minimum gas capacity	Sm³/h	1,04		
	kg/h		0,77	0,76
Maximum pressure downstream CH valve	mbar	9,80	27,80	35,80
	mm W.C.	99,93	283,48	365,06
Maximum pressure downstream DHW valve	mbar	9,80	27,80	35,80
	mm W.C.	99,93	283,48	365,06
Minimum pressure downstream CH valve	mbar	2,00	5,70	7,60
	mm W.C.	20,39	58,12	77,50
Minimum pressure downstream DHW valve	mbar	1,50	4,80	5,80
	mm W.C.	15,30	48,95	59,14
<b>Mynute S 28 C.S.I.</b>				
Diaphragm (number of holes)	n°	13	13	13
Diaphragm (diameter of holes)	mm	1,35	0,78	0,78
Heating maximum gas capacity	Sm³/h	3,17		
	kg/h		2,36	2,33
DHW maximum gas capacity	Sm³/h	3,17		
	kg/h		2,36	2,33
Heating minimum gas capacity	Sm³/h	1,34		
	kg/h		1,00	0,99
DHW minimum gas capacity	Sm³/h	1,11		
	kg/h		0,83	0,82
Maximum pressure downstream CH valve	mbar	11,30	28,00	36,00
	mm W.C.	115,23	285,52	367,10
Maximum pressure downstream DHW valve	mbar	11,30	28,00	36,00
	mm W.C.	115,23	285,52	367,10
Minimum pressure downstream CH valve	mbar	2,25	5,20	6,80
	mm W.C.	22,94	53,03	69,34
Minimum pressure downstream DHW valve	mbar	1,60	3,60	4,80
	mm W.C.	16,32	36,71	48,95
<b>Mynute S 35 C.S.I.</b>				
Diaphragm (number of holes)	n°	16	-	16
Diaphragm (diameter of holes)	mm	1,4	-	0,8
Heating maximum gas capacity	Sm³/h	3,98	-	
	kg/h			2,92
DHW maximum gas capacity	Sm³/h	3,98	-	
	kg/h			2,92
Heating minimum gas capacity	Sm³/h	1,36	-	
	kg/h			1,00
DHW minimum gas capacity	Sm³/h	1,36	-	
	kg/h			1,00
Maximum pressure downstream CH valve	mbar	9,60	-	35,00
	mm W.C.	97,89	-	356,90
Maximum pressure downstream DHW valve	mbar	9,60	-	35,00
	mm W.C.	97,89	-	356,90
Minimum pressure downstream CH valve	mbar	1,10	-	4,40
	mm W.C.	11,22	-	44,87
Minimum pressure downstream DHW valve	mbar	1,10	-	4,40
	mm W.C.	11,22	-	44,87

DESCRIPTION		Methane gas (G20)	Butane (G30)	Propane (G31)
<b>Mynute S 24 C.A.I. E</b>				
Diaphragm (number of holes)	n°	12	12	12
Diaphragm (diameter of holes)	mm	1,3	0,77	0,77
Heating maximum gas capacity	Sm <sup>3</sup> /h	2,82		
	kg/h		2,10	2,07
DHW maximum gas capacity	Sm <sup>3</sup> /h	2,82		
	kg/h		2,10	2,07
Heating minimum gas capacity	Sm <sup>3</sup> /h	1,13		
	kg/h		0,84	0,83
DHW minimum gas capacity	Sm <sup>3</sup> /h	0,88		
	kg/h		0,65	0,64
Maximum pressure downstream CH valve	mbar	11,80	28,00	36,00
	mm W.C.	120,33	285,52	367,10
Maximum pressure downstream DHW valve	mbar	11,80	28,00	36,00
	mm W.C.	120,33	285,52	367,10
Minimum pressure downstream CH valve	mbar	2,10	5,00	6,70
	mm W.C.	21,41	50,99	68,32
Minimum pressure downstream DHW valve	mbar	1,30	3,10	4,00
	mm W.C.	13,26	31,61	40,79
<b>Mynute S 28 C.A.I. E</b>				
Diaphragm (number of holes)	n°	14	14	14
Diaphragm (diameter of holes)	mm	1,3	0,78	0,78
Heating maximum gas capacity	Sm <sup>3</sup> /h	3,37		
	kg/h		2,51	2,48
DHW maximum gas capacity	Sm <sup>3</sup> /h	3,37		
	kg/h		2,51	2,48
Heating minimum gas capacity	Sm <sup>3</sup> /h	1,48		
	kg/h		1,10	1,09
DHW minimum gas capacity	Sm <sup>3</sup> /h	0,92		
	kg/h		0,69	0,68
Maximum pressure downstream CH valve	mbar	12,70	27,00	35,20
	mm W.C.	129,50	275,32	358,94
Maximum pressure downstream DHW valve	mbar	12,70	27,00	35,20
	mm W.C.	129,50	275,32	358,94
Minimum pressure downstream CH valve	mbar	2,60	5,50	7,10
	mm W.C.	26,51	56,08	72,40
Minimum pressure downstream DHW valve	mbar	1,00	2,30	2,90
	mm W.C.	10,20	23,45	29,57
<b>Mynute S 28 R.S.I.</b>				
Diaphragm (number of holes)	n°	13	13	13
Diaphragm (diameter of holes)	mm	1,35	0,78	0,78
Heating maximum gas capacity	Sm <sup>3</sup> /h	3,17		
	kg/h		2,36	2,33
Heating minimum gas capacity	Sm <sup>3</sup> /h	1,34		
	kg/h		1,00	0,99
Maximum pressure downstream CH valve	mbar	11,30	28,00	36,00
	mm W.C.	115,23	285,52	367,10
Minimum pressure downstream CH valve	mbar	2,25	5,20	6,80
	mm W.C.	22,94	53,03	69,34
<b>Mynute S 35 R.S.I.</b>				
Diaphragm (number of holes)	n°	16	-	16
Diaphragm (diameter of holes)	mm	1,4	-	0,8
Heating maximum gas capacity	Sm <sup>3</sup> /h	3,98	-	
	kg/h			2,92
Heating minimum gas capacity	Sm <sup>3</sup> /h	1,36	-	
	kg/h			1,00
Maximum pressure downstream CH valve	mbar	9,60	-	35,00
	mm W.C.	97,89	-	356,90
Minimum pressure downstream CH valve	mbar	1,10	-	4,40
	mm W.C.	11,22	-	44,87

## F INSTALLATEUR


### 1 - AVERTISSEMENTS ET SÉCURITÉS

-  Les chaudières produites dans nos établissements sont fabriquées en faisant attention aussi à chaque composant de manière à protéger tant l'utilisateur que l'installateur face à d'éventuels accidents. Donc, après toute intervention sur le produit, il est conseillé au personnel qualifié de prêter une attention particulière aux branchements électriques, surtout en ce qui concerne la partie des conducteurs dépourvue d'enveloppe, qui ne doit en aucune façon sortir du bornier, en évitant ainsi le contact possible avec les parties actives du conducteur.
-  Le présent manuel d'instructions, avec celui de l'utilisateur, fait partie intégrante du produit : s'assurer qu'il accompagne toujours l'appareil, même en cas de transfert à un autre propriétaire ou utilisateur ou bien de déplacement sur une autre installation. En cas de dommage ou perte, demander une autre copie au Service après-vente local.
-  L'installation de la chaudière et toute autre intervention d'assistance et d'entretien doivent être effectuées par du personnel qualifié selon les dispositions des normes locales et nationales en vigueur.
-  Il est conseillé à l'installateur d'informer l'utilisateur sur le fonctionnement de l'appareil et sur les règles fondamentales de sécurité.
-  Cette chaudière ne peut s'utiliser que pour l'application pour laquelle elle a été conçue. Le fabricant décline toute responsabilité contractuelle et non contractuelle en cas de blessures à des personnes ou des animaux ou en cas de dommages aux biens dérivés d'erreurs d'installation, de réglage ou d'entretien, ou d'une utilisation inappropriée.
-  Une fois l'emballage enlevé, s'assurer que le contenu est complet et en bon état. En cas de non conformité, s'adresser au revendeur où l'appareil a été acheté.
-  L'évacuation de la soupape de sécurité de l'appareil doit être raccordée à un système de récolte et d'évacuation approprié. Le constructeur de l'appareil décline toute responsabilité pour d'éventuels dommages provoqués par l'intervention de la soupape de sécurité.
-  Éliminer les matériaux d'emballage dans les récipients appropriés auprès des centres de ramassage correspondants.
-  Les déchets doivent être éliminés sans danger pour la santé de l'homme et sans utiliser des procédures ou des méthodes qui pourraient endommager l'environnement.
-  Modèles C.A.I. : Les ouvertures de ventilation sont essentielles pour une combustion correcte.



Lors de l'installation, il est nécessaire d'informer l'utilisateur que :










- en cas de fuites d'eau, il faut couper l'alimentation en eau et avertir immédiatement le Service après-vente
- la pression d'exercice du système hydraulique doit être entre 1 et 2 bar, et par conséquent, ne pas dépasser 3 bar. Si nécessaire, réarmer la pression comme indiqué dans le paragraphe intitulé « Remplissage du système »
- en cas de ne pas utiliser la chaudière pendant une longue période, il est conseillé de faire intervenir le Service après-vente pour effectuer au moins les opérations suivantes :
  - positionner l'interrupteur principal de l'appareil et l'interrupteur général de l'installation sur « off »
  - fermer les robinets du combustible et de l'eau, tant de l'installation thermique que sanitaire
  - en cas de risque de gel, vidanger les installations thermique et sanitaire
- l'entretien de l'appareil doit être effectué au moins une fois par an. Cet entretien devra être accordé au préalable avec le Service technique après-vente.

En ce qui concerne la sécurité, il faut rappeler ce qui suit :

-  les enfants et les personnes inexpérimentées sans assistance ne doivent pas utiliser la chaudière.

Dans certaines parties du manuel on utilise les symboles :

-  ATTENTION = actions demandant une certaine prudence et une préparation adéquate
-  INTERDICTION = actions NE DEVANT absolument PAS être exécutées

-  il est dangereux d'activer des dispositifs ou des appareils électriques, tels que des interrupteurs, des appareils électroménagers, etc. en cas de sentir le combustible ou la combustion. en cas de fuites de gaz, aérer la pièce en ouvrant complètement les portes et les fenêtres, fermer le robinet général à gaz, faire intervenir immédiatement le personnel qualifié du Service après-vente
-  ne pas toucher la chaudière avec les pieds nus et des parties du corps mouillées ou humides
-  avant d'effectuer le nettoyage, débrancher la chaudière du réseau de distribution électrique en positionnant l'interrupteur bipolaire de l'installation et l'interrupteur principal du panneau de commande sur « OFF »
-  il est interdit de modifier les dispositifs de sécurité ou de réglage sans l'autorisation ou les indications du constructeur
-  ne pas tirer, détacher, retordre les câbles électriques sortant de la chaudière, même si celle-ci est débranchée du réseau de distribution électrique
-  éviter de boucher ou de réduire les dimensions des ouvertures d'aération de la pièce où se trouve l'installation
-  ne pas laisser des récipients ni de substances inflammables dans la pièce où l'appareil est installé
-  ne pas laisser les éléments constituant l'emballage à la portée des enfants.
-  Modèles C.A.I. : Ne pas couvrir ou réduire la taille des ouvertures de ventilation dans la pièce la chaudière est installée. Les ouvertures de ventilation sont essentielles pour une combustion correcte.


### 2 - DESCRIPTION DE LA CHAUDIÈRE


**Mynute S C.A.I. E** est une chaudière de type B11BS murale pour le chauffage et la production d'eau chaude domestique. Ce type d'appareil ne peut pas être installé dans des chambres à coucher, des salles de bain ou des salles de douche ou dans des pièces avec des cheminées ouvertes sans ventilation adéquate.


La chaudière **Mynute S C.A.I. E** est équipée des dispositifs de sécurité suivants :

- Soupape de sécurité et interrupteur de pression d'eau intervenant en cas de pression d'eau insuffisante ou excessive (max 3 bar-min 0,7 bar).
- Thermostat de limite de température intervenant en mettant la chaudière en arrêt de sécurité si la température dans le système dépasse la limite selon les réglementations locales et nationales en vigueur
- Le thermostat de fumées intervient en bloquant la chaudière en état d'arrêt de sécurité en cas de déversement de produits de combustion dans la hotte ; il est situé sur le côté droit de dispositif d'interruption de courant d'air. L'intervention des dispositifs de sécurité indique un dysfonctionnement potentiellement dangereux de la chaudière ; contacter le service d'assistance technique immédiatement.

Le thermostat de gaz de fumée n'intervient pas seulement pour un défaut du système de sortie des produits de combustion, mais également avec différentes conditions atmosphériques. On peut donc tenter de redémarrer la chaudière après avoir attendu un court laps de temps (voir la section premier allumage).

-  Une intervention répétée du thermostat des fumées signifie une évacuation des produits de combustion dans la salle de la chaudière avec une combustion éventuellement incomplète et une formation de monoxyde de carbone, **ce qui est extrêmement dangereux. Appeler le service d'assistance technique immédiatement.**

-  La chaudière ne doit jamais être mise en service, même temporairement, si les dispositifs de sécurité ne fonctionnent pas ou ont été altérés.

-  Les dispositifs de sécurité doivent être remplacés par le service d'assistance technique, en utilisant des pièces originales uniquement ; voir le catalogue des pièces de rechange fourni avec la chaudière.

Après les réparations, effectuer un allumage d'essai.

**Mynute S C.S.I.** est une chaudière murale de type C pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire : selon l'accessoire d'évacuation des fumées utilisé, la chaudière est classée dans les catégories B22P, B52P, C12, C22, C32, C42, C52, C62, C82, C92, C12x, C32x, C42x, C52x, C62x, C82x, C92x.

Dans la configuration B22P et B52P (en cas d'installation à l'intérieur), l'appareil ne peut pas être installé dans des pièces utilisées comme

chambre à coucher, salle de bain, douche ou possédant des cheminées ouvertes sans afflux d'air. La pièce où la chaudière sera installée devra avoir une ventilation appropriée.

Dans la configuration C, l'appareil peut être installé dans n'importe quel type de pièce car il n'existe aucune limite quant aux conditions d'aération et au volume de la pièce.

**Mynute S R.S.I.** est une chaudière murale de type C fonctionnant selon différents modes :

#### CAS A

chauffage uniquement sans branchement à un chauffe-eau extérieur. La chaudière ne fournit pas d'eau chaude sanitaire.

#### CAS B

chauffage uniquement avec branchement à un chauffe-eau extérieur à commande thermostatique: dans cette condition, avec toute demande de chaleur du thermostat du chauffe-eau, la chaudière fournit de l'eau chaude pour la préparation de l'eau chaude sanitaire.

#### CAS C

chauffage seul avec un chauffe-eau extérieur raccordé (kit accessoire disponible sur demande) (géré par une sonde de température) pour la préparation de l'eau chaude sanitaire. Lors du branchement du chauffe-eau non fourni par notre société, s'assurer que la sonde NTC dispose des caractéristiques suivantes: 10 kOhm à 25°C, B 3435 ±1%

## 3 - RÈGLES D'INSTALLATION

### 3.1 - Normes pour l'installation

L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié.

En outre, il faut toujours respecter les dispositions nationales et locales.

#### EMPLACEMENT

**Mynute S C.A.I. E:** des appareils de catégorie B ne peuvent pas être installés dans des chambres à coucher, des salles de bain ou des salles de douche, ou dans des salles avec des cheminées ouvertes sans ventilation adéquate. Il est impératif que la pièce où un appareil à gaz est installé ait une entrée d'air suffisante pour fournir la quantité d'air nécessaire à une combustion normale et assurer une ventilation correcte de la pièce. Une ventilation directe naturelle avec de l'air extérieur doit être prévue par le biais d'ouvertures permanentes dans les parois de la pièce, où l'appareil est installé qui amènent à l'extérieur.

- Ces ouvertures doivent être réalisées de façon à garantir que les orifices sur le côté intérieur et extérieur de la paroi ne puissent pas être obstrués ou réduits en diamètre effectif, les orifices eux-mêmes doivent être protégés par des grilles métalliques ou des moyens similaires et doivent être situés près du niveau du sol et à un endroit qui n'interfère pas avec la fonction du système d'échappement de la cheminée (si cette position n'est pas possible, le diamètre des ouvertures de ventilation doit être augmenté d'au moins 50%),
- tandis que des conduits de ventilation à ramification simple ou multiple peuvent être utilisés.

L'air de ventilation doit être récupéré directement de l'extérieur du bâtiment, loin des sources de pollution. Une ventilation indirecte, avec de l'air provenant des pièces proches de la pièce où l'appareil est installé, est autorisée, à condition que les limitations indiquées par les réglementations locales en vigueur soient respectées. La pièce où la chaudière doit être installée doit être convenablement ventilée conformément à la législation applicable.

Des prescriptions détaillées pour l'installation de la cheminée, des conduits de gaz et des conduits de ventilation sont indiquées dans les réglementations locales en vigueur.

Les réglementations mentionnées ci-dessus interdisent également l'installation de ventilateurs électriques et d'extracteurs dans la pièce où l'appareil est installé. La chaudière doit avoir un conduit d'échappement conduisant vers l'extérieur fixe avec un diamètre au moins égal à celui du collier de la hotte d'échappement. Avant d'installer le connecteur de sortie d'échappement à la cheminée, vérifier que la cheminée a un tirage adapté et n'a aucune restriction et que l'échappement d'aucun autre appareil n'est connecté au même conduit de cheminée.

Lors du raccordement à un conduit de cheminée préexistant, vérifier que ce dernier soit parfaitement propre, car des dépôts peuvent se détacher de la paroi du conduit pendant l'utilisation et obstruer le passage des gaz de cheminée, créant ainsi une situation de grave danger pour l'utilisateur.

**Mynute S C.S.I.** peut être installé en intérieur (fig. 2).

La chaudière est pourvue de protections qui garantissent son fonctionnement correct avec une plage de température de 0 °C à 60 °C.

Pour bénéficier des protections, l'appareil doit être en conditions de s'allumer, car toute condition de blocage (par ex. absence de gaz ou d'alimentation électrique, ou bien l'intervention d'un dispositif de sécurité) désactive les protections.

#### DISTANCES MINIMUM

Pour accéder à l'intérieur de la chaudière afin d'effectuer les opérations d'entretien normales, il est nécessaire de respecter les espaces minimaux prévus pour l'installation (fig. 3).

Pour un positionnement correct de l'appareil, ne pas oublier que :

- il ne doit pas être positionné sur une cuisinière ou un autre appareil de cuisson;
- il est interdit de laisser des substances inflammables dans la pièce où la chaudière est installée;
- les murs sensibles à la chaleur (par exemple ceux en bois) doivent être protégés à l'aide d'une isolation convenable.

#### IMPORTANT

Avant l'installation, il est conseillé de laver soigneusement tous les tuyaux du système afin de retirer d'éventuels résidus qui pourraient compromettre le bon fonctionnement de l'appareil.

Installer au-dessous de la soupape de sécurité un entonnoir de récolte d'eau avec le dispositif d'évacuation correspondant en cas de fuite par surpression de l'installation de chauffage. Le circuit de l'eau sanitaire n'a pas besoin de soupape de sécurité, mais il faut s'assurer que la pression du conduit d'eau ne dépasse pas 6 bars. En cas de doute, il sera convenable d'installer un réducteur de pression.

Avant l'allumage, s'assurer que la chaudière est prévue pour fonctionner avec le gaz disponible ceci peut être repéré dans l'inscription sur l'emballage et dans l'étiquette adhésive reportant le type de gaz.

Il est très important de signaler que dans certains cas les conduits de fumées sont sous pression, donc les jonctions de plusieurs éléments doivent être hermétiques.

#### SYSTÈME ANTIGEL

La chaudière est équipée de série d'un système antigel automatique qui s'active lorsque la température de l'eau du circuit primaire est inférieure à 6 °C. Ce système est toujours actif et il garantit la protection de la chaudière jusqu'à une température extérieure de -3 °C. Pour profiter de cet protection (par rapport au fonctionnement du brûleur), la chaudière doit être en mesure de s'allumer elle seule ; cela signifie que toute condition de blocage (ex. manque de gaz ou d'alimentation électrique, ou encore déclenchement d'un dispositif de sécurité) désactive la protection.

La protection antigel est active même lorsque la chaudière est en état de veille. Dans des conditions normales de fonctionnement, la chaudière est capable de s'autoprotéger du gel. Au cas où l'appareil serait laissé longtemps hors tension dans des zones soumises à des températures inférieures à 0 °C et qu'on ne souhaiterait pas vidanger l'installation de chauffage, il est conseillé d'utiliser un liquide antigel de qualité dans le circuit primaire. Suivre attentivement les instructions du fabricant concernant non seulement le pourcentage de liquide antigel à utiliser pour la température minimale à laquelle vous souhaitez maintenir le circuit de la machine mais également la durée et le mode d'élimination du liquide antigel.

Pour la partie sanitaire, il est conseillé de vider le circuit. Les matériaux utilisés pour la fabrication des composants des chaudières sont résistants aux liquides antigel à base de glycols éthyléniques.

### 3.2 Fixation de la chaudière au mur et raccords hydrauliques

Pour fixer la chaudière au mur, utiliser le gabarit en carton (fig. 4-5) présent dans l'emballage. La position et la dimension des raccords hydrauliques sont reportées en détail :

<b>A</b>	Retour chauffage	3/4"
<b>B</b>	Refoulement chauffage	3/4"
<b>C</b>	Raccordement gaz	3/4"
<b>D</b>	Sortie ECS	1/2" (pour C.A.I./C.S.I.) - 3/4" (pour R.S.I.)
<b>E</b>	Entrée ECS	1/2" (pour C.A.I./C.S.I.) - 3/4" (pour R.S.I.)

En cas de remplacement de chaudières Beretta de la gamme précédente, un kit d'adaptation des raccords hydrauliques est disponible.

### 3.3 Branchement électrique

Les chaudières sortent de l'usine complètement câblées avec le câble d'alimentation électrique déjà branché et elles n'ont besoin que du branchement du thermostat d'ambiance (TA) aux bornes dédiées.

Pour accéder au bornier :

- Couper l'interrupteur général du système
- dévisser les vis (A) de fixation du manteau (fig. 6)
- déplacer vers l'avant et ensuite vers le haut la base du manteau pour le décrocher du cadre
- tourner le tableau de bord vers soi
- déposer la couverture du bornier (fig. 8)
- insérer le câble de l'éventuel T.A. (fig. 9)

Le thermostat d'ambiance doit être branché comme indiqué sur le schéma électrique.

**⚠ Entrée du thermostat d'ambiance à basse tension de sécurité (24 Vcc).**

Le branchement au réseau électrique doit être réalisé par un dispositif de séparation avec ouverture omnipolaire d'au moins 3,5 mm (EN 60335-1, catégorie III).

L'appareil fonctionne avec un courant alternatif de 230 Volts/50 Hz et est conforme aux normes EN 60335-1).

⚠ Le branchement avec une installation de mise à la terre efficace est obligatoire, conformément aux normes nationales et locales en vigueur.

⚠ Il est conseillé de respecter le branchement de phase neutre (L-N).

⚠ Le conducteur de terre doit être deux centimètres plus long que les autres.

⚠ L'utilisation des tuyaux de gaz et/ou d'eau comme mise à la terre d'appareils électriques est interdite.

Le constructeur décline toute responsabilité pour d'éventuels dommages provoqués par l'absence de mise à la terre de l'installation.

Pour le branchement électrique, utiliser le **câble d'alimentation fourni**.

**En cas de remplacement du câble d'alimentation, utiliser un câble du type HAR H05V2V2-F, 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>, diamètre max. externe 7 mm.**

### 3.4 Raccordement de gaz

Avant d'effectuer le raccordement de l'appareil au réseau de gaz, vérifier que :

- les normes d'installation nationales et locales ont été respectées
- le type de gaz est celui pour lequel l'appareil a été prévu
- les tuyaux sont propres.

La canalisation de gaz prévue est externe. Si le tuyau traversait le mur il devrait passer à travers le trou central de la partie inférieure du gabarit. Il est conseillé d'installer un filtre de dimensions appropriées sur la ligne de gaz au cas où le réseau de distribution contiendrait des particules solides. Une fois l'installation effectuée, vérifier si les jonctions réalisées sont étanches comme prévu par les règles d'installation en vigueur.

### 3.5 Évacuation des produits de combustion et aspiration de l'air (Mynute S C.S.I. - Mynute S R.S.I.)

Pour l'évacuation des produits de combustion, consulter les normes locales et nationales en vigueur. En outre, il faut toujours respecter les normes locales des sapeurs-pompiers, de la compagnie du gaz et les éventuelles dispositions municipales.

L'évacuation des produits de combustion est assurée par un ventilateur placé à l'intérieur de la chambre de combustion dont le fonctionnement correct est contrôlé constamment par un pressostat. La chaudière est fournie sans le kit d'évacuation des fumées/aspiration d'air, car il est possible d'utiliser les accessoires pour des appareils à chambre étanche à tirage forcé qui mieux s'adaptent aux caractéristiques typologiques d'installation. Pour l'extraction des fumées et le rétablissement de l'air comburant de la chaudière, il est indispensable que des tuyaux certifiés soient employés et que le raccordement soit effectué correctement, tel qu'il est indiqué dans les instructions fournies avec les accessoires pour fumées.

Il est possible de raccorder plusieurs appareils à un conduit de fumées unique, à condition qu'ils soient tous du type à chambre étanche.

### INSTALLATION À OUVERTURE FORCÉE (B22P-B52P)

#### Conduit de sortie des fumées Ø 80 mm (fig. 10a)

Le conduit de sortie des fumées peut être orienté dans le sens le plus approprié selon les exigences d'installation. Pour l'installer, suivre les instructions fournies avec le kit.

⚠ Dans cette configuration, la chaudière est connectée au conduit de sortie des fumées de Ø 80 mm au moyen d'un adaptateur de Ø 60-80 mm.

Dans ce cas, l'air comburant est aspiré de la pièce dans laquelle la chaudière est installée, laquelle doit être un local technique approprié et bien aéré.

⚠ Les conduits de sortie des fumées non isolés sont des sources potentielles de danger.

Lorsqu'il est nécessaire, la bride fumées (F) doit être retirée en faisant levier avec un tournevis.

La chaudière adapte automatiquement la ventilation au type d'installation et à la longueur du conduit.

24 C.S.I.			
Longueur des conduits Ø 80 [m]	Bride de fumées (F)	Pertes de charge de chaque coude (m)	
		45°	90°
jusqu'à 3	Ø 42	1,2	1,7
de 3 à 8	Ø 44 (**)		
de 8 à 14	Ø 46		
de 14 à 20	non installée		

28 C.S.I. - 28 R.S.I.			
Longueur des conduits Ø 80 [m]	Bride de fumées (F)	Pertes de charge de chaque coude (m)	
		45°	90°
jusqu'à 1	Ø 41	1,2	1,7
de 1 à 4	Ø 43 (**)		
de 4 à 8	Ø 45		
de 8 à 20	non installée		

35 C.S.I. - 35 R.S.I.			
Longueur des conduits Ø 80 [m]	Bride de fumées (F)	Pertes de charge de chaque coude (m)	
		45°	90°
jusqu'à 5	Ø 49 (**)	1,2	1,7
de 5 à 12	non installée		

(\*\*) montée dans la chaudière

### ÉVACUATIONS CONCENTRIQUES (Ø 60-100)

La chaudière est prévue pour être raccordée à des conduits d'évacuation/aspiration concentriques et avec l'ouverture pour l'aspiration d'air (E) fermée (fig. 10b). Les évacuations concentriques peuvent être orientées dans la direction la plus adaptée aux exigences de la pièce, en respectant les longueurs maximum reportées dans le tableau. Pour l'installation, suivre les instructions fournies avec le kit.


Selon la longueur de conduits utilisée, il sera nécessaire d'insérer une bride en la choisissant parmi celles contenues dans la chaudière (voir les tableaux reportés tout de suite). Si nécessaire, la bride fumées (F) doit être retirée en faisant levier avec un tournevis. Le tableau reporte les longueurs rectilignes admises. Selon la longueur de conduits utilisée, il sera nécessaire d'insérer une bride en la choisissant parmi celles contenues dans la chaudière (voir les tableaux reportés tout de suite).

24 C.S.I.			
Longueur des conduits Ø 60-100 [m]	Bride de fumées (F)	Pertes de charge de chaque coude (m)	
		45°	90°
jusqu'à 0,85	Ø 42	1	1,5
de 0,85 à 2	Ø 44 (**)		
de 2 à 3	Ø 46		
de 3 à 4,25	non installée		

28 C.S.I. - 28 R.S.I.			
Longueur des conduits Ø 60-100 [m]	Bride de fumées (F)	Pertes de charge de chaque coude (m)	
		45°	90°
jusqu'à 0,85	Ø 41	1	1,5
de 0,85 à 1,7	Ø 43 (**)		
de 1,7 à 2,7	Ø 45		
de 2,7 à 3,4	non installée		

35 C.S.I. - 35 R.S.I.			
Longueur des conduits Ø 60-100 [m]	Bride de fumées (F)	Pertes de charge de chaque coude (m)	
		45°	90°
jusqu'à 0,85	Ø 49 (**)	1	1,5
de 0,85 à 2,3	non installée		

(\*\*) montée dans la chaudière

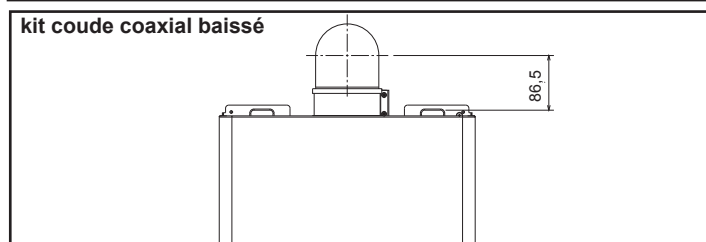

⚠ Au cas où il serait nécessaire d'installer l'unité Mynute S sur des installations déjà existantes (remplacement des gammes Ciao N/Mynute), le « kit coude coaxial baissé » est disponible pour permettre de poser la chaudière en conservant le même trou de sortie des fumées.

Longueur des conduits avec coude baissé [m]	Bride de fumées (F)		Pertes de charge de chaque coude (m)	
	Mynute S 20 C.S.I.	Mynute S 24 C.S.I.	45°	90°
jusqu'à 1,85	Ø 41	Ø 44	1	1,5
de 1,85 à 4,25	Ø 43	aucune bride		

**ÉVACUATIONS DÉDOUBLÉES (ø 80) (fig. 11)**

Les évacuations dédoublées peuvent être orientées dans la direction la plus adaptée aux exigences de la pièce.

⚠ L'adaptateur d'entrée d'air doit être orienté convenablement, il est donc nécessaire de le fixer à l'aide des vis appropriées, de manière à ce que la patte de positionnement n'interfère avec le capot.

Si nécessaire, la bride fumées (F) doit être retirée en faisant levier avec un tournevis. Le tableau reporte les longueurs rectilignes admises. Selon la longueur de conduits utilisée, il sera nécessaire d'insérer une bride en la choisissant parmi celles contenues dans la chaudière (voir les tableaux reportés tout de suite).

24 C.S.I.				
Longueur des conduits ø 80 [m]	Bride de fumées (F)	Pertes de charge de chaque coude (m)		
		45°	90°	
jusqu'à 3,5+3,5	Ø 42	1,2	1,7	
de 3,5+3,5 à 9,5+9,5	Ø 44 (**)			
de 9,5+9,5 à 14+14	Ø 46			
de 14+14 à 20+20	non installée			
28 C.S.I. - 28 R.S.I.				
Longueur des conduits ø 80 [m]	Bride de fumées (F)	Pertes de charge de chaque coude (m)		
		45°	90°	
jusqu'à 1+1	Ø 41	1,2	1,7	
de 1+1 à 5+5	Ø 43 (**)			
de 5+5 à 8+8	Ø 45			
de 8+8 à 14,5+14,5	non installée			
35 C.S.I. - 35 R.S.I.				
Longueur des conduits ø 80 [m]	Bride de fumées (F)	Pertes de charge de chaque coude (m)		
		45°	90°	
jusqu'à 4+4	Ø 49 (**)	1,2	1,7	
de 4+4 à 8+8	non installée			

(\*\*) montée dans la chaudière

**B22P/B52P Aspiration intérieure et évacuation extérieure**

**C12-C12x** Évacuation via refoulement mural concentrique. Les tuyaux peuvent partir indépendamment de la chaudière, mais les sorties doivent être concentriques ou suffisamment rapprochées pour être sujettes à des conditions de vent similaires (en moins de 50 cm)

**C22** Évacuation concentrique dans un conduit de fumées commun (aspiration et évacuation dans le même conduit)

**C32-C32x** Évacuation via refoulement concentrique au plafond. Refoulements comme pour C12


**C42-C42x** Évacuation et aspiration dans des conduits de fumées communs séparés, mais soumis à des conditions de vent similaires

**C52-C52x** Évacuation et aspiration séparées murales ou au plafond et en zones avec des pressions différentes. Les tuyaux de refoulement et d'aspiration ne doivent jamais être placés sur les murs opposés

**C62-C62x** Tuyaux de refoulement et d'aspiration vendus et certifiés séparément (1856/1)

**C82-C82x** Refoulement via conduit de fumées traditionnel et tuyau d'aspiration mural

**C92-C92x** Refoulement au plafond (similaire à C32) et aspiration d'air par un conduit de fumées simple

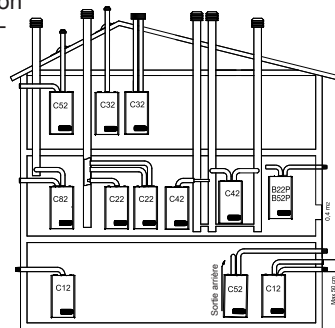

**3.5 Échappement des fumées et aspiration d'air (Mynute S C.A.I. E)**

Observer la législation applicable concernant l'échappement des gaz de cheminée.

Le système d'échappement doit être effectué en utilisant des conduits rigides, les joints entre les éléments doivent être hermétiquement scellés et tous les composants doivent être résistants à la chaleur, à la condensation et à la contrainte mécanique et aux vibrations.

Des conduits de sortie non isolés sont des sources potentielles de danger. Les ouvertures pour l'air de combustion doivent être réalisées conformément à la législation applicable. En cas de formation de condensation, le conduit d'échappement doit être isolé.

La figure 12 montre une vue de haut en bas de la chaudière avec les dimensions pour la sortie d'échappement du gaz de cheminée.

Le système de sécurité des gaz de cheminée. La chaudière présente un système qui contrôle que les gaz de cheminée s'échappent correctement et qui arrête la chaudière en cas de défaillance : thermostat de gaz de cheminée, fig. 11b. Pour rétablir le fonctionnement normal, tourner le sélecteur de fonction sur (3 fig.1a), attendre quelques secondes, puis tourner le sélecteur de fonction dans la position souhaitée.

Si le défaut persiste, appeler un technicien qualifié du Support Technique. Le système de contrôle de l'échappement de gaz de cheminée ne doit jamais être bypassé ou inactivé. Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine lors du remplacement de l'ensemble du système ou de composants défectueux.

**3.6 Remplissage de l'installation de chauffage (fig. 13)**

Une fois les raccordements hydrauliques réalisés, il est possible de remplir l'installation de chauffage. Cette opération doit être réalisée avec l'installation froide en effectuant les opérations suivantes :

- ouvrir le bouchon du purgeur d'air automatique (I) en effectuant deux ou trois tours
- s'assurer que le robinet d'entrée d'eau froide est ouvert;
- tourner le robinet de remplissage (L fig. 13 pour C.A.I. - C.S.I. - extérieur pour R.S.I.) jusqu'à ce que la pression indiquée par le manomètre soit comprise entre 1 et 1,5 bar.

Une fois le remplissage fini, refermer le robinet de remplissage.

La chaudière est dotée d'un séparateur d'air, en conséquence aucune opération manuelle n'est demandée. Le brûleur s'allume uniquement si la phase de purge de l'air est finie.

**3.7 Vidange de l'installation de chauffage**

Pour vidanger l'installation, procéder comme suit :

- éteindre la chaudière
- desserrer le robinet de vidange de la chaudière (M)
- vidanger les points les plus bas de l'installation.

**3.8 Purge de l'eau chaude sanitaire (uniquement pour C.A.I. - C.S.I.)**

En cas de risque de gel, l'installation sanitaire doit être vidangée en procédant comme suit :

- fermer le robinet général du réseau de distribution d'eau
- ouvrir tous les robinets de l'eau chaude et froide
- vidanger les points les plus bas.

#### ATTENTION

L'évacuation de la soupape de sécurité (N) doit être raccordée à un système de récolte approprié. Le constructeur de l'appareil décline toute responsabilité pour d'éventuelles inondations provoquées par l'intervention de la soupape de sécurité.

## 4 ALLUMAGE ET FONCTIONNEMENT

### 4.1 Vérifications préliminaires

**Le premier allumage est effectué par du personnel compétent d'un Service après-vente Beretta agréé.**

Avant de démarrer la chaudière, faire vérifier :


- que les données des réseaux de distribution (électrique, d'eau, de gaz) sont conformes à celles de la plaque
- que les tuyaux partant de la chaudière sont recouverts d'une gaine calorifuge
- que les conduits d'évacuation des fumées et d'aspiration d'air sont efficaces;
- que les conditions pour les entretiens normaux sont garanties au cas où la chaudière serait renfermée dans ou entre les meubles
- l'étanchéité du système d'amenée du combustible
- que le débit du combustible est conforme aux valeurs demandées par la chaudière
- que les dimensions de l'installation d'alimentation en combustible correspondent au débit nécessaire à la chaudière et que cette installation est dotée de tous les dispositifs de sécurité et de contrôle prescrits par les normes en vigueur.

### 4.2 Allumage de l'appareil




Pour allumer la chaudière, il faut effectuer les opérations suivantes :

- mettre la chaudière sous tension;
- ouvrir le robinet de gaz présent sur l'installation afin de permettre le flux du combustible;
- tourner le sélecteur de fonction (3 - fig. 1a) sur la position souhaitée :

#### Mynute S C.A.I. E - C.S.I. :

**Mode été** : en tournant le sélecteur sur le symbole été  (fig. 2a) la fonction traditionnelle d'eau chaude sanitaire uniquement s'active. En cas de demande d'eau chaude sanitaire l'écran numérique affiche la température de l'installation d'eau chaude, l'icône servant à indiquer l'alimentation en eau chaude et l'icône flamme

**Mode hiver** : en tournant le sélecteur de fonction dans la zone marqué + et - (fig. 2b), la chaudière fournit de l'eau chaude et du chauffage. En cas de demande de chaleur, la chaudière s'allume et l'écran numérique affiche la température de l'eau chaude, l'icône indiquant le chauffage et l'icône flamme (fig. 3a). En cas de demande d'eau chaude sanitaire, la chaudière s'allume et l'écran numérique affiche la température de l'eau chaude, l'icône indiquant l'alimentation en eau chaude et l'icône flamme (fig. 4a)

**Préchauffage** (eau chaude plus rapidement) : Tourner à nouveau la poignée de réglage de la température de l'eau sanitaire (4 - fig. 1a) sur le symbole  (fig. 5a), pour désactiver la fonction préchauffage. Cette fonction permet de maintenir chaude l'eau contenue dans l'échangeur sanitaire afin de réduire les temps d'attente durant les prélèvements. Lorsque la fonction préchauffage est activée, l'afficheur indique la température de refoulement de l'eau de chauffage ou de l'eau sanitaire sur la base de la demande en cours. Lors de l'allumage du brûleur, suite à une demande de préchauffage, l'afficheur montre le symbole **P** (fig. 5b). Pour désactiver la fonction préchauffage, tourner à nouveau la poignée de réglage de la température de l'eau sanitaire sur le symbole . Mettre alors la poignée de réglage de la température de l'eau sanitaire dans la position souhaitée. La fonction est désactivée lorsque la chaudière est en état OFF : sélecteur de fonction (3 fig. 1a) sur «  » éteint (OFF).

#### Mynute S R.S.I. :


**Mode été (uniquement avec le chauffe-eau extérieur branché)** : en tournant le sélecteur sur le symbole de mode été  (fig. 2a) on active la fonction traditionnelle eau chaude sanitaire uniquement, la chaudière produit de l'eau à la température réglée sur le chauffe-eau extérieur. En cas de demande d'eau chaude sanitaire l'écran numérique affiche la température de l'installation d'eau chaude, l'icône servant à indiquer l'alimentation en eau chaude et l'icône flamme

**Mode hiver** : en tournant le sélecteur de fonction dans la zone marqué + et - (fig. 2b), la chaudière fournit de l'eau chaude pour le chauffage et - si branchée au chauffe-eau extérieur- de l'eau chaude sanitaire. En cas de demande de chaleur, la chaudière s'allume et l'écran numérique affiche la température de l'eau chaude, l'icône indiquant le chauffage et l'icône flamme (fig. 3a). En cas de demande d'eau chaude sanitaire, la chaudière s'allume et l'écran numérique affiche


la température de l'eau chaude, l'icône indiquant l'alimentation en eau chaude et l'icône flamme (fig. 4a).

Régler le thermostat d'ambiance à la température souhaitée (~20 °C).

### Réglage de la température de l'eau de chauffage

Pour ajuster la température de l'eau de chauffage, tourner le bouton avec le symbole  (fig. 3b) dans la zone marquée d'un + et d'un -.

### Mynute S C.A.I. E - C.S.I. : Réglage de la température de l'eau chaude sanitaire

Pour régler la température de l'eau sanitaire (salles de bain, douches, cuisine, etc.), tourner la poignée avec le symbole  (fig. 2b) dans la zone marquée + et -.

La chaudière reste en état stand-by, suite à une demande de chaleur, le brûleur s'allume et l'écran numérique affiche la température de l'eau chaude, l'icône indiquant l'alimentation en eau chaude et l'icône flamme. La chaudière restera en fonctionnement jusqu'à ce que les températures réglées soient atteintes, après quoi elle se remettra en stand-by.

### Mynute S R.S.I. : Réglage de la température de l'eau chaude sanitaire

**CAS A** chauffage uniquement - le réglage n'est pas nécessaire  
**CAS B** chauffage uniquement + chauffe-eau extérieur avec thermostat - le réglage n'est pas nécessaire.

**CAS C** chauffage uniquement + chauffe-eau extérieur avec sonde - pour régler la température de l'eau sanitaire stockée dans le chauffe-eau, tourner le sélecteur de température avec le symbole dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la température et dans le sens inverse pour l'abaisser.

La chaudière reste en état stand-by, suite à une demande de chaleur, le brûleur s'allume et l'écran numérique affiche la température de l'eau chaude, l'icône indiquant l'alimentation en eau chaude et l'icône flamme. La chaudière restera en fonctionnement jusqu'à ce que les températures réglées soient atteintes, après quoi elle se remettra en stand-by.

### Fonction Système automatique de réglage de l'ambiance (S.A.R.A.) (fig. 7a)

En plaçant le sélecteur de température de l'eau de chauffage dans la zone indiquée par l'inscription AUTO - valeur de température de 55 à 65 °C -, le système de réglage automatique S.A.R.A. s'active : la chaudière varie la température de refoulement en fonction du signal de fermeture du thermostat d'ambiance. Une fois atteinte la température réglée avec le sélecteur de température d'eau du chauffage, un comptage de 20 minutes commence. Si pendant cette période le thermostat d'ambiance continue à demander de la chaleur la valeur de la température réglée augmente de 5 °C automatiquement.

Une fois atteinte la nouvelle valeur réglée, un comptage de 20 minutes de plus commence.


Si pendant cette période le thermostat d'ambiance continue à demander de la chaleur la valeur de la température réglée augmente de 5 °C de plus automatiquement.

Cette nouvelle valeur de température est le résultat de la température réglée manuellement avec le sélecteur de température d'eau du chauffage et l'augmentation de +10 °C de la fonction S.A.R.A.



Suite au deuxième cycle, la température est à maintenir à la valeur +10°C prédéfinie jusqu'à ce que la demande du thermostat d'ambiance soit satisfaite.

### 4.3 Extinction


#### Extinction provisoire

En cas de courtes absences, positionner le sélecteur de fonction (3 - fig. 1a) sur  (OFF).

De cette façon (en laissant l'alimentation électrique et l'alimentation en combustible activées), la chaudière est protégée par les systèmes suivants :

- Fonction antigel : quand la température d'eau de la chaudière descend en dessous de 5 °C, le circulateur et, au besoin, le brûleur sont activés à la puissance minimale pour reporter la température de l'eau à des valeurs de sécurité (35 °C). Au cours du cycle antigel, le symbole  apparaît sur l'afficheur numérique.
- Fonction antiblocage du circulateur : un cycle de fonctionnement est activé toutes les 24 heures.
- Antigel d'eau chaude sanitaire (uniquement en cas de branchement à un chauffe-eau extérieur avec sonde) : la fonction est activée si la température mesurée par la sonde du chauffe-eau descend en dessous de 5 °C. Une demande de chauffage est générée lors de cette phase avec l'allumage du brûleur à la puissance minimale, laquelle est maintenue jusqu'à ce que la température de l'eau atteigne 55 °C. Au cours du cycle antigel, le symbole  apparaît sur l'afficheur numérique.

**Extinction pendant de longues périodes**

En cas de longues absences, positionner le sélecteur de fonction (3 - fig. 1a) sur  (OFF).

Fermer ensuite le robinet de gaz présent sur l'installation. Dans ce cas, la fonction antigel est désactivée : vidanger les installations en cas de risque de gel.

**4.4 Signaux lumineux et anomalies**


L'état de fonctionnement de la chaudière est indiqué sur l'afficheur numérique, on retrouve plus bas les types d'affichage.


**Pour rétablir le fonctionnement (désactiver les alarmes):****Anomalies A 01-02-03**



Placer le sélecteur de fonction sur  éteint (OFF), attendre 5-6 secondes puis le mettre dans la position souhaitée  (été) ou  (hiver).

Si les tentatives de déblocage ne réactivent pas la chaudière, demander l'intervention du Service après-vente.

**Anomalie A 04**

En plus du code d'anomalie, l'afficheur numérique visualise le symbole . Vérifier la valeur de la pression indiquée par l'indicateur du niveau d'eau:

Si elle est inférieure à 0,3 bars, placer le sélecteur de fonction sur  (OFF) et régler le bouchon de remplissage (L fig. 13 pour C.A.I. - C.S.I. - extérieur pour R.S.I.) jusqu'à ce que la pression atteigne une valeur comprise entre 1 et 1,5 bar.

Placer ensuite le sélecteur de mode sur la position souhaitée  (été) ou  (hiver).

















Si les chutes de pression sont fréquentes, demander l'intervention du service Technique Après-vente.

**Anomalie A 06 (uniquement C.A.I. - C.S.I.)**

La chaudière fonctionne normalement, mais ne garantit pas la stabilité de la température de l'eau sanitaire, qui reste réglée autour d'une température de 50 °C. S'adresser au Service d'assistance technique.

**Anomalie A 07**


Demander l'intervention du Service après-vente.

ÉTAT DE LA CHAUDIÈRE	AFFICHEUR
Stand-by	-
État OFF	OFF
Alarme de verrouillage du module ACF	A01 
Alarme de panne électrique ACF	A01 
Alarme de thermostat limite	A02 
Alarme d'interrupteur de pression d'air (modèles C.S.I.) Thermostat des fumées (modèles C.A.I.)	A03 
H2O Alarme de pressostat	A04 
NTC anomalie eau sanitaire (C.S.I. et R.S.I. uniquement avec réchauffeur d'accumulation extérieur à sonde)	A06 
NTC Anomalie de chauffage	A07 
Flamme parasite	A11 
Chauffage min et max réglage électrique	ADJ 
Transitoire en attente d'allumage	88°C clignotant
Intervention de l'interrupteur de pression d'air (modèles C.S.I.) Intervention du thermostat des fumées (modèles C.A.I.)	 clignotant
H2O intervention du pressostat	 clignotant
Fonction de préchauffage active (uniquement C.S.I.)	P
Demande de préchauffage (uniquement C.S.I.)	P clignotant
Sonde extérieure présente	
Demande de chauffage eau sanitaire	60°C 
Demande de chauffage	80°C 
Demande de chaleur antigel	
Flamme présente	

**4.5 Réglages**


La chaudière a été réglée en usine par le constructeur.

Pourtant, s'il est nécessaire d'effectuer de nouveaux réglages, par exemple après des opérations d'entretien extraordinaire, après le remplacement du robinet du gaz ou après une transformation du gaz, suivre les procédures décrites tout de suite.


 Les réglages de la puissance maximum doivent être effectués dans la séquence indiquée et exclusivement par du personnel qualifié.

- déposer le manteau en dévissant les vis de fixation A (fig. 6)
- dévisser d'environ deux tours la vis de la prise de pression en aval de la soupape gaz et y brancher le manomètre
- déconnecter la prise de compensation du caisson d'air (seulement les modèles C.S.I. et R.S.I.)


**4.5.1 Mynute S C.A.I. E - C.S.I. : Réglage de la puissance maximum et du minimum eau chaude sanitaire**


- Ouvrir un robinet d'eau chaude au débit maximum
- sur le panneau de commande :
  - placer le sélecteur de fonction sur  (été) (fig. 2a)
  - placer le sélecteur de température de l'eau sanitaire au maximum (fig. 8a)
- mettre la chaudière sous tension en plaçant l'interrupteur général de l'installation sur « allumé »
- vérifier si la pression lue sur le manomètre est stable, ou bien, à l'aide d'un milliampèremètre placé après le modulateur, s'assurer que celui-ci reçoit le courant disponible maximum (120 mA pour G20 et 165 mA pour gaz liquide);
- retirer le capuchon de protection des vis de réglage en faisant levier soigneusement à l'aide d'un tournevis (fig. 15)
- agir sur l'écrou de réglage de la puissance maximum à l'aide d'une clé en fourchette CH10 afin d'obtenir la valeur indiquée dans le tableau « caractéristiques techniques »
- débrancher le connecteur Faston du modulateur;
- attendre à ce que la pression lue sur le manomètre se stabilise à la valeur minimale
- à l'aide d'une clé Allen, en faisant attention à ne pas presser le petit arbre intérieur, agir sur la vis rouge de réglage de la température minimum de l'eau sanitaire et régler jusqu'à lire sur le manomètre la valeur indiquée dans le tableau « caractéristiques techniques »
- rebrancher le connecteur Faston du modulateur;
- refermer le robinet d'eau chaude sanitaire;
- remettre le capuchon de protection des vis de réglage soigneusement et attentivement.

**Mynute S R.S.I. : Réglage de la puissance maximum et minimum**

- Régler le sélecteur de fonction sur  hiver (fig. 2b)
- Retirer le manteau et accéder à la carte
- Insérer les cavaliers JP1 et JP2
- Porter le trimmer P2 à la valeur maximum, à l'aide d'un tournevis (dans le horaire)
- mettre la chaudière sous tension en plaçant l'interrupteur général de l'installation sur « on »
- Vérifier si la pression lue sur le manomètre est stable ; ou bien, à l'aide d'un milliampèremètre placé en série sur le modulateur, s'assurer que celui-ci reçoit le courant disponible maximum (120 mA pour G20 et 165 mA pour gaz liquide)
- Utiliser un tournevis pour retirer le bouchon de protection sur les vis de réglage
- Agir sur l'écrou de réglage de la puissance maximum à l'aide d'une clé en fourchette CH10 afin d'obtenir la valeur indiquée dans le tableau « caractéristiques techniques »
- Débrancher le connecteur Faston du modulateur
- Attendre que la pression lue sur le manomètre se stabilise à la valeur minimale
- Utiliser une clé Allen pour régler la vis de réglage rouge à la puissance minimale, en la réglant jusqu'à ce que le manomètre affiche une valeur indiquée dans le tableau « caractéristiques techniques »
- Rebrancher le connecteur Faston du modulateur
- Couper la tension de la chaudière
- Retirer les cavaliers JP1 et JP2
- Remettre le capuchon de protection des vis de réglage soigneusement et attentivement.


**4.5.2 Réglage électrique du minimum et maximum du chauffage**

 La fonction « réglage électrique » est activée et désactivée exclusivement par le cavalier (JP1) (fig. 16).

ADJ  apparaît sur l'écran pour indiquer que la procédure de réglage est en cours.

La fonction peut être activée des manières suivantes :

- en alimentant la carte avec la bretelle JP1 insérée et le sélecteur de fonction sur « hiver », indépendamment de la présence éventuelle d'autres demandes de fonctionnement.
- en insérant la bretelle JP1, avec le sélecteur de fonction sur l'état hiver, sans demande de chaleur en cours.

 L'activation de la fonction prévoit l'allumage du brûleur en simulant une demande de chaleur en chauffage.


Pour le réglage, agir comme suit :


- éteindre la chaudière
- retirer le manteau et accéder à la carte
- insérer la bretelle JP1 (fig. 16) pour activer les poignées du panneau de commande aux fonctions de réglage du minimum et du maximum du chauffage.
- s'assurer que le sélecteur de fonction est sur « hiver » (voir le paragraphe 4.2).
- mettre la chaudière sous tension;


#### Carte électrique sous tension (230 V)


- tourner la poignée de réglage de la température de l'eau de chauffage B (fig. 17) jusqu'à atteindre la valeur minimale de chauffage, comme indiqué dans le tableau multigaz
- insérer la bretelle JP2 (fig. 16);
- tourner la poignée de réglage de la température de l'eau sanitaire C (fig. 17) jusqu'à atteindre la valeur maximale de chauffage, comme indiqué dans le tableau multigaz
- retirer la bretelle JP2 pour mémoriser la valeur maximale de chauffage;
- retirer la bretelle JP1 pour mémoriser la valeur minimale de chauffage et pour finir la procédure de réglage;
- rebrancher la prise de compensation au caisson d'air (seulement les modèles C.S.I. et R.S.I.);

Débrancher le manomètre et resserrer la vis de la prise de pression.


 Pour terminer la fonction de réglage sans mémoriser les valeurs configurées, procéder comme suit :


- a) placer le sélecteur de fonction sur  (OFF);
- b) couper la tension d'alimentation
- c) déposer JP1/JP2

 La fonction de réglage se termine automatiquement, sans la mémorisation des valeurs limites (minimum et maximum), 15 minutes après son activation.

 La fonction se termine automatiquement même en cas d'arrêt ou de blocage définitif.  
Même dans ce cas, la mémorisation des valeurs N'est PAS prévue lorsque la fonction se termine.

#### Remarque

Pour régler uniquement le maximum du chauffage, il est possible de retirer la bretelle JP2 (pour mémoriser le maximum) et ensuite sortir de la fonction, sans mémoriser le minimum, en plaçant le sélecteur de fonction sur  (OFF) ou en coupant la tension sur la chaudière.

 Après chaque intervention sur l'élément de réglage de la vanne gaz, le sceller avec un agent d'étanchéité.

Au terme des réglages :

- ramener la température réglée avec le thermostat d'ambiance sur la valeur souhaitée
- porter le sélecteur de température de l'eau du chauffage dans la position souhaitée
- refermer le tableau de bord
- reposer le manteau.

## 4.6 Transformation du gaz

La transformation d'un gaz d'une famille à un gaz d'une autre famille peut s'effectuer facilement même sur la chaudière installée.

La chaudière est livrée pour fonctionner avec du gaz méthane (G20) conformément aux indications de la plaque technique.

Il est possible de transformer les chaudières d'un type de gaz à l'autre à l'aide des kit correspondants fournis sur demande :

- kit de transformation du gaz méthane;
- kit de transformation du gaz liquide;

Pour effectuer le démontage, procéder de la façon indiquée ci-dessous :

- couper l'alimentation électrique de la chaudière et fermer le robinet du gaz ;
- enlever les composants pour accéder aux parties internes de la chaudière (fig. 19);
- déconnecter le branchement du câble bougie;
- sortir le passe-câble inférieur du logement du caisson d'air (seulement les modèles C.S.I. et R.S.I.);
- retirer les vis de fixation du brûleur et démonter ce dernier avec la bougie fixée et ses câbles;
- avec une clé en tube ou en fourchette, démonter les buses et les rondelles et les remplacer par celles du kit;

- si la conversion se fait de gaz méthane en GPL, monter la bride contenue dans le kit et la fixer au brûleur avec les vis fournies
- si la conversion se fait de GPL en gaz naturel, enlever la bride du brûleur.

 **Il faut absolument utiliser et monter les rondelles contenues dans le kit, même avec les collecteurs dépourvus de rondelles.**

- réintroduire le brûleur dans la chambre de combustion et visser les vis de fixation sur le collecteur du gaz;
- placer la passe-câble avec le câble bougie dans son logement sur le caisson d'air (seulement les modèles C.S.I. et R.S.I.);
- rétablir le branchement du câble bougie
- remonter le couvercle de la chambre de combustion et le couvercle du caisson d'air (seulement les modèles C.S.I. et R.S.I.)
- renverser le tableau de bord vers l'avant de la chaudière
- ouvrir le couvercle de la carte
- sur la carte de contrôle (fig. 16) :
- pour effectuer la transformation du gaz méthane au gaz liquide, introduire le cavalier en position JP3
- pour effectuer la transformation du gaz liquide au méthane, retirer le pont de la position JP3
- remonter les composants démontés précédemment
- remettre la chaudière sous tension et ouvrir à nouveau le robinet de gaz (avec la chaudière en fonction, vérifier l'étanchéité des joints du circuit d'alimentation en gaz).

 **La transformation ne doit être faite que par du personnel qualifié.**

 **Une fois la transformation achevée, régler à nouveau la chaudière en suivant les indications du paragraphe spécifique et appliquer la nouvelle plaque d'identification contenue dans le kit.**

## 5 ENTRETIEN

Pour garantir la permanence des caractéristiques de fonctionnalité et efficacité du produit et pour respecter les prescriptions des lois en vigueur, il est nécessaire de soumettre l'appareil à des contrôles systématiques à des intervalles réguliers.

La fréquence des contrôles dépend des conditions particulières d'installation et d'utilisation, mais il est de toute façon convenable de faire effectuer un contrôle tous les ans par du personnel agréé des services après-vente.

En cas d'opérations d'entretien sur des structures placées près des conduits des fumées et/ou sur des dispositifs d'évacuation des fumées et leurs accessoires, éteindre l'appareil. Au terme des interventions, faire vérifier leur efficacité par le personnel qualifié.

**IMPORTANT** : avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien sur l'appareil, agir sur son interrupteur et sur l'interrupteur de l'installation pour couper l'alimentation électrique et fermer l'alimentation en gaz en agissant sur le robinet situé sur la chaudière.

Ne pas nettoyer l'appareil ni ses parties avec des substances facilement inflammables (ex. essence, alcool, etc.).


Ne pas nettoyer les panneaux, les parties peintes et les parties en plastique avec des diluants pour peintures.

Le nettoyage des panneaux doit être réalisé uniquement avec de l'eau savonneuse.

### 5.1 Vérification des paramètres de combustion

#### Mynute S C.A. I.:

Pour effectuer l'analyse de combustion, procéder comme suit :

- ouvrir le robinet d'eau chaude à son débit maximum
- régler le sélecteur de mode sur été et le sélecteur de température de l'eau chaude  domestique sur la valeur maximale (fig. 8a).
- insérer le connecteur d'échantillonnage du gaz de cheminée dans la section droite du tuyau après la sortie de la hotte.


Le trou pour insérer la sonde d'analyse des gaz doit être effectué dans la section droite du conduit après la sortie de la hotte, conformément à la législation applicable (fig. 18).

Insérer la sonde d'analyse de gaz de cheminée totalement.

- alimenter la chaudière.

**Mynute S C.S.I. :**

Pour analyser la combustion, effectuer les opérations suivantes :

- ouvrir un robinet d'eau chaude au débit maximum
- placer le sélecteur de fonction sur été  et le sélecteur de température de l'eau sanitaire au maximum (fig. 8a).
- retirer la vis du cache de la prise d'analyse de la combustion (fig. 18) et insérer les sondes
- mettre la chaudière sous tension;

**Mynute S R.S.I. :**

- éteindre la chaudière
- régler le sélecteur de fonction sur le mode hiver
- retirer le manteau et accéder à la carte
- insérer les cavaliers JP1 et JP2
- utiliser un tournevis pour ouvrir le bouchon sur le panneau de commande
- porter le trimmer P2 à la valeur maximum, à l'aide d'un tournevis (dans le horaire)
- retirer la vis du cache de la prise d'analyse de la combustion (fig. 18) et insérer les sondes
- mettre la chaudière sous tension












L'appareil fonctionne à la puissance maximum et il est possible de contrôler la combustion.

Une fois l'analyse finie :














- fermer le robinet d'eau chaude
- retirer la sonde de l'analyseur et fermer la prise d'analyse de la combustion en fixant avec soin la vis retirée précédemment.

**UTILISATEUR****1A AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX ET SÉCURITÉS**

Le manuel d'instruction fait partie intégrante du produit et doit donc être conservé soigneusement et toujours accompagner l'appareil ; en cas de perte ou dommage, demander une autre copie au Service après-vente.

-  L'installation de la chaudière et toute autre intervention d'assistance et d'entretien doivent être effectuées par du personnel qualifié selon les dispositions des normes locales et nationales en vigueur.
-  Pour l'installation, il est conseillé de s'adresser à du personnel spécialisé.
-  La chaudière est exclusivement destinée à l'utilisation prévue par le fabricant. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages aux personnes, aux animaux ou aux biens dus à des erreurs lors de l'installation, du réglage ou de l'entretien et à des usages impropres.
-  Pendant toute la durée de vie de l'installation, les dispositifs de sécurité et de réglage automatique des appareils ne doivent pas être modifiés, si ce n'est pas le constructeur ou le fournisseur.
-  Cet appareil sert à produire de l'eau chaude et doit être branché sur une installation de chauffage et/ou un réseau de distribution d'eau chaude sanitaire, compatible à ses performances et à sa puissance.
-  En cas de fuites d'eau, il faut couper l'alimentation en eau et avertir immédiatement le personnel qualifié du Service après-vente.
-  En cas d'absence prolongée, fermer l'alimentation en gaz et éteindre l'interrupteur général d'alimentation électrique. En cas de prévoir un risque de gel, vidanger l'eau contenue dans la chaudière.
-  Vérifier de temps en temps si la pression d'exercice de l'installation hydraulique ne descend pas au-dessous de 1 bar.
-  En cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement de l'appareil, l'arrêter et ne tenter aucune réparation ou intervention directe.
-  L'entretien de l'appareil doit être effectué au moins tous les ans : en le programmant le plus tôt possible avec le Service après-vente on pourra épargner du temps et de l'argent.
-  Modèles C.A.I. : Les ouvertures de ventilation sont essentielles pour une combustion correcte.

L'utilisation de la chaudière exige le strict respect de certaines règles de sécurité fondamentales :

-  Ne pas utiliser l'appareil pour des buts autres que celui auquel il est destiné.
-  Il est dangereux de toucher l'appareil en ayant des parties du corps mouillées ou humides et/ou les pieds nus.
-  Il est tout à fait déconseillé de boucher avec des chiffons, du papier ou d'autres matériaux les grilles d'aspiration et de dissipation et l'ouverture d'aération de la pièce où l'appareil est installé.
-  Ne jamais actionner les interrupteurs électriques, le téléphone ou tout autre objet susceptible de produire des étincelles en cas d'odeur de gaz. Aérer la pièce en ouvrant complètement les portes et les fenêtres et fermer le robinet centrale du gaz.
-  Ne poser aucun objet sur la chaudière.
-  Il est déconseillé d'effectuer une quelconque opération de nettoyage avant d'avoir débranché l'appareil de l'alimentation électrique.
-  Ne pas boucher ou réduire les dimensions des ouvertures d'aération de la pièce où le générateur est installé.
-  Ne pas laisser des récipients ni de substances inflammables dans la pièce où l'appareil est installé.
-  En cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement de l'appareil, toute tentative de réparation est déconseillée.
-  Il est dangereux de tirer ou de tordre les câbles électriques.
-  Les enfants et les personnes inexpérimentées ne doivent pas utiliser l'appareil.
-  Ne pas intervenir sur des éléments scellés.
-  Modèles C.A.I. : Ne pas couvrir ou réduire la taille des ouvertures de ventilation dans la pièce la chaudière est installée. Les ouvertures de ventilation sont essentielles pour une combustion correcte.

Pour une meilleure utilisation, il faut respecter les consignes suivantes:

- un nettoyage extérieur périodique avec de l'eau savonneuse, en plus d'améliorer l'aspect esthétique, préserve les panneaux de la corrosion en prolongeant leur durée de vie
- si la chaudière murale est renfermée dans des meubles suspendus il faut laisser un espace d'au moins 5 cm par partie pour l'aération et pour permettre l'entretien

- l'installation d'un thermostat d'ambiance contribuera à un plus grand confort, à une utilisation plus rationnelle de la chaleur et à une économie d'énergie en outre, la chaudière peut être associée à un horloge programmateur pour gérer des allumages et des extinctions dans l'espace de la journée ou de la semaine.


## 2A ALLUMAGE

Le premier allumage de la chaudière doit être effectué par du personnel du Service après-vente. Ensuite, s'il est nécessaire de remettre en service l'appareil, suivre attentivement les opérations décrites.





Pour allumer la chaudière, il faut effectuer les opérations suivantes :

- mettre la chaudière sous tension
- ouvrir le robinet de gaz présent sur l'installation afin de permettre le flux du combustible
- tourner le sélecteur de fonction (3 - fig. 1a) sur la position souhaitée :

### Mynute S C.A.I. E - C.S.I. :

**Mode été** : en tournant le sélecteur sur le symbole été  (fig. 2a) la fonction traditionnelle d'eau chaude sanitaire uniquement s'active. En cas de demande d'eau chaude sanitaire l'écran numérique affiche la température de l'installation d'eau chaude, l'icône servant à indiquer l'alimentation en eau chaude et l'icône flamme

**Mode hiver** : en tournant le sélecteur de fonction dans la zone marqué + et - (fig. 2b), la chaudière fournit de l'eau chaude et du chauffage. En cas de demande de chaleur, la chaudière s'allume et l'écran numérique affiche la température de l'eau chaude, l'icône indiquant le chauffage et l'icône flamme (fig. 3a). En cas de demande d'eau chaude sanitaire, la chaudière s'allume et l'écran numérique affiche la température de l'eau chaude, l'icône indiquant l'alimentation en eau chaude et l'icône flamme (fig. 4a)

**Préchauffage** (eau chaude plus rapidement) : tourner à nouveau la poignée de réglage de la température de l'eau sanitaire (4 - fig. 1a) sur le symbole  (fig. 5a), pour désactiver la fonction préchauffage. Cette fonction permet de maintenir chaude l'eau contenue dans l'échangeur sanitaire afin de réduire les temps d'attente durant les prélèvements. Lorsque la fonction préchauffage est activée, l'afficheur indique la température de refoulement de l'eau de chauffage ou de l'eau sanitaire sur la base de la demande en cours. Lors de l'allumage du brûleur, suite à une demande de préchauffage, l'afficheur montre le symbole  (fig. 5b). Pour désactiver la fonction préchauffage, tourner à nouveau la poignée de réglage de la température de l'eau sanitaire sur le symbole . Mettre alors la poignée de réglage de la température de l'eau sanitaire dans la position souhaitée. La fonction est désactivée lorsque la chaudière est en état OFF : sélecteur de fonction (3 - fig. 1a) sur  éteint (OFF).


### Mynute S R.S.I. :

**Mode été (uniquement avec le chauffe-eau extérieur branché)** : en tournant le sélecteur sur le symbole de mode été  (fig. 2a) on active la fonction traditionnelle eau chaude sanitaire uniquement, la chaudière produit de l'eau à la température réglée sur le chauffe-eau extérieur. En cas de demande d'eau chaude sanitaire l'écran numérique affiche la température de l'installation d'eau chaude, l'icône servant à indiquer l'alimentation en eau chaude et l'icône flamme

**Mode hiver** : en tournant le sélecteur de fonction dans la zone marqué + et - (fig. 2b), la chaudière fournit de l'eau chaude pour le chauffage et - si branchée au chauffe-eau extérieur- de l'eau chaude sanitaire. En cas de demande de chaleur, la chaudière s'allume et l'écran numérique affiche la température de l'eau chaude, l'icône indiquant le chauffage et l'icône flamme (fig. 3a). En cas de demande d'eau chaude sanitaire, la chaudière s'allume et l'écran numérique affiche la température de l'eau chaude, l'icône indiquant l'alimentation en eau chaude et l'icône flamme (fig. 4a).

Régler le thermostat d'ambiance à la température souhaitée (~20 °C)

### Mynute S C.A.I. E - C.S.I. : Réglage de la température de l'eau chaude sanitaire

Pour régler la température de l'eau sanitaire (salles de bain, douches, cuisine, etc.), tourner la poignée avec le symbole  (fig. 2b) dans la zone marquée + et -.

La chaudière reste en état stand-by, suite à une demande de chaleur, le brûleur s'allume et l'écran numérique affiche la température de l'eau chaude, l'icône indiquant l'alimentation en eau chaude et l'icône flamme. La chaudière restera en fonctionnement jusqu'à ce que les températures réglées soient atteintes, après quoi elle se remettra en stand-by.

### Mynute S R.S.I. : Réglage de la température de l'eau chaude sanitaire

**CAS A** chauffage uniquement - le réglage n'est pas nécessaire

**CAS B** chauffage uniquement + chauffe-eau extérieur avec thermostat - le réglage n'est pas nécessaire.

**CAS C** chauffage uniquement + chauffe-eau extérieur avec sonde - pour régler la température de l'eau sanitaire stockée dans le chauffe-eau, tourner le sélecteur de température avec le symbole dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la température et dans le sens inverse pour l'abaisser.

La chaudière reste en état stand-by, suite à une demande de chaleur, le brûleur s'allume et l'écran numérique affiche la température de l'eau chaude, l'icône indiquant l'alimentation en eau chaude et l'icône flamme. La chaudière restera en fonctionnement jusqu'à ce que les températures réglées soient atteintes, après quoi elle se remettra en stand-by.

### Fonction Système automatique de réglage de l'ambiance (S.A.R.A.) (fig. 7a)

En plaçant le sélecteur de température de l'eau de chauffage dans la zone indiquée par l'inscription « AUTO » - valeur de température de 55 à 65 °C -, le système de réglage automatique S.A.R.A. s'active : la chaudière varie la température de refoulement en fonction du signal de fermeture du thermostat d'ambiance. Une fois atteinte la température réglée avec le sélecteur de température d'eau du chauffage, un comptage de 20 minutes commence. Si pendant cette période le thermostat d'ambiance continue à demander de la chaleur la valeur de la température réglée augmente de 5 °C automatiquement.

Une fois atteinte la nouvelle valeur réglée, un comptage de 20 minutes de plus commence.

Si pendant cette période le thermostat d'ambiance continue à demander de la chaleur la valeur de la température réglée augmente de 5 °C de plus automatiquement.

Cette nouvelle valeur de température est le résultat de la température réglée manuellement avec le sélecteur de température d'eau du chauffage et l'augmentation de +10 °C de la fonction S.A.R.A.



Suite au deuxième cycle, la température est à maintenir à la valeur +10°C prédéfinie jusqu'à ce que la demande du thermostat d'ambiance soit satisfaite.

## 3A EXTINCTION


### Extinction provisoire

En cas de courtes absences, positionner le sélecteur de fonction (3 - fig. 1a) sur  (OFF).

De cette façon (en laissant l'alimentation électrique et l'alimentation en combustible activées), la chaudière est protégée par les systèmes suivants :

- **Fonction antigel** : quand la température d'eau de la chaudière descend en dessous de 5 °C, le circulateur et, au besoin, le brûleur sont activés à la puissance minimale pour reporter la température de l'eau à des valeurs de sécurité (35 °C). Au cours du cycle antigel, le symbole  apparaît sur l'afficheur numérique.
- **Fonction antiblocage du circulateur** : un cycle de fonctionnement est activé toutes les 24 heures.
- **Antigel d'eau chaude sanitaire (uniquement en cas de branchement à un chauffe-eau extérieur avec sonde)** : la fonction est activée si la température mesurée par la sonde du chauffe-eau descend en dessous de 5° C. Une demande de chauffage est générée lors de cette phase avec l'allumage du brûleur à la puissance minimale, laquelle est maintenue jusqu'à ce que la température de l'eau atteigne 55° C. Au cours du cycle antigel, le symbole  apparaît sur l'afficheur numérique.

### Extinction pendant de longues périodes


En cas de longues absences, positionner le sélecteur de fonction (3 - fig. 1a) sur  (OFF).

Fermer ensuite le robinet de gaz présent sur l'installation. Dans ce cas, la fonction antigel est désactivée : vidanger les installations en cas de risque de gel.

## 4A CONTRÔLES

Au début de la saison de chauffage et périodiquement pendant l'utilisation, vérifier si l'hydromètre/thermo-hydromètre indique des valeurs de pression lorsque l'installation est froide étant comprises entre 0,6 et 1,5 bar : cela évite les bruits causés par la présence d'air. Si la circulation d'eau est insuffisante la chaudière s'éteint. La pression de l'eau ne doit jamais descendre au-dessous de 0,5 bar (champ rouge).

Si cela se produit il est nécessaire de rétablir la pression de l'eau chaude dans la chaudière en procédant de la façon suivante :

- placer le sélecteur de fonction (3 - fig. 1a) sur  (OFF)
- tourner le robinet de remplissage (L fig. 13 pour C.A.I. - C.S.I. - extérieur pour R.S.I.) jusqu'à ce que la pression indiquée soit comprise entre 1 et 1,5 bar.





















Refermer soigneusement le robinet.

Remettre en place le sélecteur de fonction sur la position de départ.

Si la chute de pression est très fréquente, demander l'intervention du Service après-vente.

## 5A SIGNAUX LUMINEUX ET ANOMALIES

L'état de fonctionnement de la chaudière est indiqué par l'afficheur numérique, les types d'affichage sont reportés plus bas.

ÉTAT DE LA CHAUDIÈRE	AFFICHEUR
Stand-by	-
État OFF	OFF
Alarme de verrouillage du module ACF	A01  
Alarme de panne électrique ACF	A01  
Alarme de thermostat limite	A02 
Alarme d'interrupteur de pression d'air (modèles C.S.I.) Thermostat des fumées (modèles C.A.I.)	A03 
H2O Alarme de pressostat	A04  
NTC anomalie eau sanitaire (C.S.I. et R.S.I uniquement avec réchauffeur d'accumulation extérieur à sonde)	A06 
NTC Anomalie de chauffage	A07 
Flamme parasite	A11 
Chauffage min et max réglage électrique	ADJ 
Transitoire en attente d'allumage	88°C clignotant
Intervention de l'interrupteur de pression d'air (modèles C.S.I.) Intervention du thermostat des fumées (modèles C.A.I.)	 clignotant
H2O intervention du pressostat	  clignotant
Fonction de préchauffage active (uniquement C.S.I.)	P
Demande de préchauffage (uniquement C.S.I.)	P clignotant
Sonde extérieure présente	
Demande de chauffage eau sanitaire	60°C 
Demande de chauffage	80°C 
Demande de chaleur antigel	
Flamme présente	


### Pour rétablir le fonctionnement (désactiver les alarmes):


#### Anomalies A 01-02-03



Placer le sélecteur de fonction sur  éteint (OFF), attendre 5-6 secondes puis le mettre dans la position souhaitée  (été) ou  (hiver).

Si les tentatives de déblocage ne réactivent pas la chaudière, demander l'intervention du Service après-vente.

#### Anomalie A 04

En plus du code d'anomalie, l'afficheur numérique visualise le symbole . Vérifier la valeur de la pression indiquée par l'indicateur du niveau d'eau:

Si elle est inférieure à 0,3 bar, placer le sélecteur de fonction sur  (OFF) et régler le bouchon de remplissage (L fig. 13 pour C.A.I. - C.S.I. - extérieur pour R.S.I.) jusqu'à ce que la pression atteigne une valeur comprise entre 1 et 1,5 bar.

Placer ensuite le sélecteur de mode sur la position souhaitée  (été) ou  (hiver).

Si les chutes de pression sont fréquentes, demander l'intervention du service Technique Après-vente.

#### Anomalie A 06 (uniquement C.A.I. - C.S.I.)

La chaudière fonctionne normalement, mais ne garantit pas la stabilité de la température de l'eau sanitaire, qui reste réglée autour d'une température de 50 °C. S'adresser au Service d'assistance technique.

#### Anomalie A 07

Demander l'intervention du Service après-vente.

## DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION		Mynute S 24 C.S.I.	Mynute S 28 C.S.I.	Mynute S 35 C.S.I.	
<b>Chauffage</b> Apport thermique	kW	26,00	30,00	37,60	
	kcal/h	22.360	25.800	32.336	
	Puissance thermique maximum (80/60°C)	kW	24,21	27,90	34,93
		kcal/h	20.817	23.994	30.040
	Apport thermique minimum	kW	11,20	12,70	12,90
		kcal/h	9.632	10.922	11.094
Puissance thermique minimum (80/60°C)	kW	9,73	11,00	10,82	
	kcal/h	8.370	9.458	9.308	
<b>ECS</b> Apport thermique	kW	26,00	30,00	37,60	
	kcal/h	22.360	25.800	32.336	
	Puissance thermique maximum	kW	24,21	27,90	34,93
		kcal/h	20.817	23.994	30.040
	Apport thermique minimum	kW	9,80	10,50	12,90
		kcal/h	8.428	9.030	11.094
Puissance thermique minimum	kW	8,52	9,09	10,82	
	kcal/h	7.324	7.820	9.308	
Rendement utile (Pn max - Pn min)	%	93,1 - 86,9	93,0-86,6	92,9-83,9	
Rendement 30 % (retour 47°)	%	92,4	91,9	92,5	
Performances de combustion	%	93,5	93,3	93,0	
Puissance électrique	W	125	127	172	
Catégorie		II2H3+	II2H3+	II2H3P	
Pays de destination		-	-	-	
Tension d'alimentation	V - Hz	230-50	230-50	230-50	
Degré de protection	IP	X5D	X5D	X5D	
Chute de pression sur la cheminée avec brûleur allumé	%	6,54	6,68	7,00	
Chute de pression sur la cheminée avec brûleur éteint	%	0,10	0,08	0,03	
<b>Fonctionnement du chauffage</b>					
Pression - température maximale	bar- °C	3 - 90	3 - 90	3 - 90	
Pression minimum pour fonctionnement standard	bar	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	
Plage de sélection de la température d'eau de chauffage	°C	40/80	40/80	40/80	
Pompe : prévalence maximum disponible pour l'installation avec un débit de	mbar	300	300	300	
	l/h	1.000	1.000	1.000	
Vase d'expansion à membrane	l	9	9	10	
Pré-charge du vase d'expansion	bar	1	1	1	
<b>Fonctionnement ECS</b>					
Pression maximale	bar	6	6	6	
Pression minimale	bar	0,15	0,15	0,15	
Quantité d'eau chaude avec Δt 25 °C	l/min	13,9	16,0	20,0	
avec Δt 30 °C	l/min	11,6	13,3	16,7	
avec Δt 35 °C	l/min	9,9	11,4	14,3	
Puissance minimum ECS	l/min	2	2	2	
Plage de sélection de la température ECS	°C	37/60	37/60	37/60	
Régulateur de débit	l/min	10	12	15	
<b>Pression du gaz</b>					
Pression nominale gaz méthane (G20)	mbar	20	20	20	
Pression nominale gaz liquide GPL (G30)	mbar	28-30	28-30	-	
Pression nominale gaz liquide GPL (G31)	mbar	37	37	37	
<b>Raccordements hydrauliques</b>					
Apport - débit calorifique	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	
Entrée - sortie sanitaire	Ø	1/2"	1/2"	1/2"	
Refoulement - débit du réservoir d'eau	Ø	-	-	-	
Entrée gaz	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	
<b>Dimensions de la chaudière</b>					
Hauteur	mm	740	740	780	
Largeur	mm	400	400	505	
Profondeur du logement	mm	332	332	328	
Poids chaudière	kg	33	33	41	
<b>Débits (G20)</b>					
Débit d'air	Nm³/h	42,996	45,899	59,357	
Débit des fumées	Nm³/h	45,604	48,907	63,129	
Débit en masse des fumées (max.-min.)	gr/s	15,52-18,07	16,59-17,98	21,431-23,549	
<b>Débits (G30)</b>					
Débit d'air	Nm³/h	42,330	43,539	-	
Débit des fumées	Nm³/h	44,235	45,738	-	
Débit en masse des fumées (max.-min.)	gr/s	15,69-16,91	16,20-17,23	-	

DESCRIPTION		Mynute S 24 C.S.I.	Mynute S 28 C.S.I.	Mynute S 35 C.S.I.	
<b>Débits (G31)</b>					
Débit d'air	Nm³/h	43,085	44,449	58,957	
Débit des fumées	Nm³/h	45,093	46,767	60,415	
Débit en masse des fumées (max.-min.)	gr/s	15,95-16,77	16,52-17,59	20,578-23,206	
<b>Performance du ventilateur</b>					
Hauteur de charge résiduelle de la chaudière sans les tuyaux	Pa	110	150	110	
<b>Conduits d'évacuation concentriques des fumées</b>					
Diamètre	mm	60-100	60-100	60-100	
Longueur maximum	m	4,25	3,40	2,30	
Chute due à l'insertion d'une courbe à 45°/90°	m	1 - 1,5	1 - 1,5	1 - 1,5	
Diamètre du trou de traversée du mur	mm	105	105	105	
<b>Conduits d'évacuation séparés des fumées</b>					
Diamètre	mm	80	80	80	
Longueur maximum	m	20 + 20	14,5+14,5	8+8	
Perte causée par l'introduction d'un coude 45°/90°	m	1,2 - 1,7	1,2 - 1,7	1,2 - 1,7	
<b>Installation B22P-B52P</b>					
Diamètre	mm	80	80	80	
Longueur maximale du tuyau d'évacuation	m	20	20	12	
Classe NOx		2	3	3	
<b>Valeurs d'émission avec le débit maximum et minimum du gaz G20*</b>					
Maximum - Minimum	CO s.a. inférieur à	ppm	70-100	100-120	100-200
	CO <sub>2</sub>	%	6,8-2,5	7,4-2,9	7,1-2,2
	NOx s.a. inférieur à	ppm	150-110	140-40	140-100
	Température des fumées	°C	124-98	139-112	148-113

\* Contrôle effectué sur tuyau concentrique ø 60-100, longueur 0,85m - température de l'eau 80-60°C

DESCRIPTION		Mynute S 24 C.A.I. E	Mynute S 28 C.A.I. E	Mynute S 28 R.S.I.	Mynute S 35 R.S.I.	
<b>Chauffage</b>	Apport thermique	kW	26,70	31,90	30,00	37,60
		kcal/h	22.962	27.434	25.800	32.336
	Puissance thermique maximum (80/60°C)	kW	23,98	28,71	27,90	34,93
		kcal/h	20.620	24.691	23.994	30.040
	Apport thermique minimum	kW	10,70	14,00	12,70	12,90
		kcal/h	9.202	12.040	10.922	11.094
<b>ECS</b>	Puissance thermique minimum (80/60°C)	kW	9,14	11,93	11,00	10,82
		kcal/h	7.859	10.258	9.458	9.308
	Apport thermique	kW	26,70	31,90	-	-
		kcal/h	22.962	27.434	-	-
	Puissance thermique maximum	kW	23,98	28,71	-	-
		kcal/h	20.620	24.691	-	-
<b>Performances de combustion</b>	Apport thermique minimum	kW	8,30	8,70	-	-
		kcal/h	7.138	7.482	-	-
	Puissance thermique minimum	kW	7,09	7,41	-	-
		kcal/h	6.096	6.375	-	-
	Rendement utile (Pn max - Pn min)	%	89,8-85,4	90,0-85,2	93,0-86,6	92,9-83,9
	Rendement 30 % (retour 47°)	%	89,5	89,5	91,9	92,5
Puissance électrique	W	88	88	127	172	
Catégorie		II2H3+	II2H3+	II2H3+	II2H3P	
Pays de destination		-	-	-	-	
Tension d'alimentation	V - Hz	230-50	230-50	230-50	230-50	
Degré de protection	IP	X5D	X5D	X5D	X5D	
Chute de pression sur la cheminée avec brûleur allumé	%	8,90	8,83	6,68	7,00	
Chute de pression sur la cheminée avec brûleur éteint	%	0,30	0,27	0,08	0,03	
<b>Fonctionnement du chauffage</b>						
Pression - température maximale	bar- °C	3 - 90	3 - 90	3 - 90	3 - 90	
Pression minimum pour fonctionnement standard	bar	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	
Plage de sélection de la température d'eau de chauffage	°C	40/80	40/80	40/80	40/80	
Pompe : prévalence maximum disponible pour l'installation avec un débit de	mbar	300	300	300	300	
	l/h	1.000	1.000	1.000	1.000	
Vase d'expansion à membrane	l	9	9	9	10	
Pré-charge du vase d'expansion	bar	1	1	1	1	

DESCRIPTION		Mynute S 24 C.A.I. E	Mynute S 28 C.A.I. E	Mynute S 28 R.S.I.	Mynute S 35 R.S.I.
<b>Fonctionnement ECS</b>					
Pression maximale	bar	6	6	-	-
Pression minimale	bar	0,15	0,15	-	-
Quantité d'eau chaude avec $\Delta t$ 25 °C	l/min	13,7	16,5	-	-
avec $\Delta t$ 30 °C	l/min	11,5	13,7	-	-
avec $\Delta t$ 35 °C	l/min	9,8	11,8	-	-
Puissance minimum ECS	l/min	2	2	-	-
Plage de sélection de la température ECS	°C	37/60	37/60	-	-
Régulateur de débit	l/min	10	12	-	-
<b>Pression du gaz</b>					
Pression nominale gaz méthane (G20)	mbar	20	20	20	20
Pression nominale gaz liquide GPL (G30)	mbar	28-30	28-30	28-30	-
Pression nominale gaz liquide GPL (G31)	mbar	37	37	37	37
<b>Raccordements hydrauliques</b>					
Apport - débit calorifique	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Entrée - sortie sanitaire	Ø	1/2"	1/2"	-	-
Refolement - débit du réservoir d'eau	Ø	-	-	3/4"	3/4"
Entrée gaz	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
<b>Dimensions de la chaudière</b>					
Hauteur	mm	740	740	740	780
Largeur	mm	400	450	400	505
Profondeur du logement	mm	332	332	332	328
Poids chaudière	kg	30	32	32	39
<b>Débits (G20)</b>					
Débit d'air	Nm <sup>3</sup> /h	44,666	50,960	45,899	59,357
Débit des fumées	Nm <sup>3</sup> /h	47,345	54,160	48,907	63,129
Débit en masse des fumées (max.-min.)	gr/s	16,115-15,926	18,855 -16,978	16,59-17,98	21,431-23,549
<b>Débits (G30)</b>					
Débit d'air	Nm <sup>3</sup> /h	43,235	48,088	43,539	-
Débit des fumées	Nm <sup>3</sup> /h	44,020	50,432	45,738	-
Débit en masse des fumées (max.-min.)	gr/s	15,033-14,182	17,868-15,833	16,20-17,23	-
<b>Débits (G31)</b>					
Débit d'air	Nm <sup>3</sup> /h	44,620	49,811	44,449	58,957
Débit des fumées	Nm <sup>3</sup> /h	45,655	52,285	46,767	60,415
Débit en masse des fumées (max.-min.)	gr/s	15,589 -15,004	18,484-16,423	16,52-17,59	20,578-23,206
<b>Performance du ventilateur</b>					
Hauteur de charge résiduelle de la chaudière sans les tuyaux	Pa	-	-	150	110
<b>Conduits d'évacuation concentriques des fumées</b>					
Diamètre	mm	-	-	60-100	60-100
Longueur maximum	m	-	-	3,40	2,30
Chute due à l'insertion d'une courbe à 45°/90°	m	-	-	1 - 1,5	1 - 1,5
Diamètre du trou de traversée du mur	mm	-	-	105	105
<b>Conduits d'évacuation séparés des fumées</b>					
Diamètre	mm	-	-	80	80
Longueur maximum	m	-	-	14,5+14,5	8+8
Perte causée par l'introduction d'un coude 45°/90°	m	-	-	1,2 - 1,7	1,2 - 1,7
<b>Installation B22P-B52P</b>					
Diamètre	mm	-	-	80	80
Longueur maximale du tuyau d'évacuation	m	-	-	20	12
<b>Conduits d'évacuation séparés des fumées</b>					
Diamètre	mm	130	140	-	-
Classe NOx		2	2	3	3
<b>Valeurs d'émission avec le débit maximum et minimum du gaz G20*</b>					
Maximum - Minimum	CO s.a. inférieur à	ppm	80-60	90-20	100-120
	CO <sub>2</sub>	%	6,7-2,7	6,7-3,1	7,4-2,9
	NOx s.a. inférieur à	ppm	160-110	170-80	140-40
	Température des fumées	°C	138-96	132-97	139-112











\* C.A.I. Contrôle effectué sur tuyau ø 130 (24 C.A.I. E) - ø 140 (28 C.A.I. E), longueur 0,5m - température de l'eau 80-60°C  
C.S.I. Contrôle effectué sur tuyau concentrique ø 60-100, longueur 0,85m - température de l'eau 80-60°C

## Tableau multigaz

DESCRIPTION		Gaz méthane (G20)	Butane (G30)	Propane (G31)
Indice de Wobbe inférieur (à 15 °C-1013 mbar)	MJ/m³S	45,67	80,58	70,69
Pouvoir calorifique inférieur	MJ/m³S	34,02	116,09	88
Pression nominale d'alimentation	mbar (mm W.C.)	20 (203,9)	28 - 30 (285,5 - 305,9)	37 (377,3)
Pression minimum d'alimentation	mbar (mm W.C.)	13,5 (137,7)	-	-
<b>Mynute S 24 C.S.I.</b>				
Diaphragme (nombre des trous)	n°	12	12	12
Diaphragme (diamètre des trous)	mm	1,35	0,76	0,76
Capacité maximale de gaz de chauffage	Sm³/h	2,75		
	kg/h		2,05	2,02
Capacité maximale de gaz ECS	Sm³/h	2,75		
	kg/h		2,05	2,02
Capacité minimale de gaz de chauffage	Sm³/h	1,18		
	kg/h		0,88	0,87
Capacité minimale de gaz ECS	Sm³/h	1,04		
	kg/h		0,77	0,76
Pression max en aval du robinet en chauffage	mbar	9,80	27,80	35,80
	mm W.C.	99,93	283,48	365,06
Pression max en aval du robinet en sanitaire	mbar	9,80	27,80	35,80
	mm W.C.	99,93	283,48	365,06
Pression min en aval du robinet en chauffage	mbar	2,00	5,70	7,60
	mm W.C.	20,39	58,12	77,50
Pression min en aval du robinet en sanitaire	mbar	1,50	4,80	5,80
	mm W.C.	15,30	48,95	59,14
<b>Mynute S 28 C.S.I.</b>				
Diaphragme (nombre des trous)	n°	13	13	13
Diaphragme (diamètre des trous)	mm	1,35	0,78	0,78
Capacité maximale de gaz de chauffage	Sm³/h	3,17		
	kg/h		2,36	2,33
Capacité maximale de gaz ECS	Sm³/h	3,17		
	kg/h		2,36	2,33
Capacité minimale de gaz de chauffage	Sm³/h	1,34		
	kg/h		1,00	0,99
Capacité minimale de gaz ECS	Sm³/h	1,11		
	kg/h		0,83	0,82
Pression max en aval du robinet en chauffage	mbar	11,30	28,00	36,00
	mm W.C.	115,23	285,52	367,10
Pression max en aval du robinet en sanitaire	mbar	11,30	28,00	36,00
	mm W.C.	115,23	285,52	367,10
Pression min en aval du robinet en chauffage	mbar	2,25	5,20	6,80
	mm W.C.	22,94	53,03	69,34
Pression min en aval du robinet en sanitaire	mbar	1,60	3,60	4,80
	mm W.C.	16,32	36,71	48,95
<b>Mynute S 35 C.S.I.</b>				
Diaphragme (nombre des trous)	n°	16	-	16
Diaphragme (diamètre des trous)	mm	1,4	-	0,8
Capacité maximale de gaz de chauffage	Sm³/h	3,98	-	
	kg/h			2,92
Capacité maximale de gaz ECS	Sm³/h	3,98	-	
	kg/h			2,92
Capacité minimale de gaz de chauffage	Sm³/h	1,36	-	
	kg/h			1,00
Capacité minimale de gaz ECS	Sm³/h	1,36	-	
	kg/h			1,00
Pression max en aval du robinet en chauffage	mbar	9,60	-	35,00
	mm W.C.	97,89	-	356,90
Pression max en aval du robinet en sanitaire	mbar	9,60	-	35,00
	mm W.C.	97,89	-	356,90
Pression min en aval du robinet en chauffage	mbar	1,10	-	4,40
	mm W.C.	11,22	-	44,87
Pression min en aval du robinet en sanitaire	mbar	1,10	-	4,40
	mm W.C.	11,22	-	44,87

DESCRIPTION		Gaz méthane (G20)	Butane (G30)	Propane (G31)
<b>Mynute S 24 C.A.I. E</b>				
Diaphragme (nombre des trous)	n°	12	12	12
Diaphragme (diamètre des trous)	mm	1,3	0,77	0,77
Capacité maximale de gaz de chauffage	Sm <sup>3</sup> /h	2,82		
	kg/h		2,10	2,07
Capacité maximale de gaz ECS	Sm <sup>3</sup> /h	2,82		
	kg/h		2,10	2,07
Capacité minimale de gaz de chauffage	Sm <sup>3</sup> /h	1,13		
	kg/h		0,84	0,83
Capacité minimale de gaz ECS	Sm <sup>3</sup> /h	0,88		
	kg/h		0,65	0,64
Pression max en aval du robinet en chauffage	mbar	11,80	28,00	36,00
	mm W.C.	120,33	285,52	367,10
Pression max en aval du robinet en sanitaire	mbar	11,80	28,00	36,00
	mm W.C.	120,33	285,52	367,10
Pression min en aval du robinet en chauffage	mbar	2,10	5,00	6,70
	mm W.C.	21,41	50,99	68,32
Pression min en aval du robinet en sanitaire	mbar	1,30	3,10	4,00
	mm W.C.	13,26	31,61	40,79
<b>Mynute S 28 C.A.I. E</b>				
Diaphragme (nombre des trous)	n°	14	14	14
Diaphragme (diamètre des trous)	mm	1,3	0,78	0,78
Capacité maximale de gaz de chauffage	Sm <sup>3</sup> /h	3,37		
	kg/h		2,51	2,48
Capacité maximale de gaz ECS	Sm <sup>3</sup> /h	3,37		
	kg/h		2,51	2,48
Capacité minimale de gaz de chauffage	Sm <sup>3</sup> /h	1,48		
	kg/h		1,10	1,09
Capacité minimale de gaz ECS	Sm <sup>3</sup> /h	0,92		
	kg/h		0,69	0,68
Pression max en aval du robinet en chauffage	mbar	12,70	27,00	35,20
	mm W.C.	129,50	275,32	358,94
Pression max en aval du robinet en sanitaire	mbar	12,70	27,00	35,20
	mm W.C.	129,50	275,32	358,94
Pression min en aval du robinet en chauffage	mbar	2,60	5,50	7,10
	mm W.C.	26,51	56,08	72,40
Pression min en aval du robinet en sanitaire	mbar	1,00	2,30	2,90
	mm W.C.	10,20	23,45	29,57
<b>Mynute S 28 R.S.I.</b>				
Diaphragme (nombre des trous)	n°	13	13	13
Diaphragme (diamètre des trous)	mm	1,35	0,78	0,78
Capacité maximale de gaz de chauffage	Sm <sup>3</sup> /h	3,17		
	kg/h		2,36	2,33
Capacité minimale de gaz de chauffage	Sm <sup>3</sup> /h	1,34		
	kg/h		1,00	0,99
Pression max en aval du robinet en chauffage	mbar	11,30	28,00	36,00
	mm W.C.	115,23	285,52	367,10
Pression min en aval du robinet en chauffage	mbar	2,25	5,20	6,80
	mm W.C.	22,94	53,03	69,34
<b>Mynute S 35 R.S.I.</b>				
Diaphragme (nombre des trous)	n°	16	-	16
Diaphragme (diamètre des trous)	mm	1,4	-	0,8
Capacité maximale de gaz de chauffage	Sm <sup>3</sup> /h	3,98	-	
	kg/h			2,92
Capacité minimale de gaz de chauffage	Sm <sup>3</sup> /h	1,36	-	
	kg/h			1,00
Pression max en aval du robinet en chauffage	mbar	9,60	-	35,00
	mm W.C.	97,89	-	356,90
Pression min en aval du robinet en chauffage	mbar	1,10	-	4,40
	mm W.C.	11,22	-	44,87


# 1 - ADVERTENCIAS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

-  Las calderas producidas en nuestros establecimientos se fabrican prestando atención a cada uno de los componentes de manera tal de proteger tanto al usuario como al instalador contra eventuales accidentes. Se aconseja al personal cualificado, después de cada intervención efectuada en el producto, que preste particular atención a las conexiones eléctricas, sobre todo por lo que se refiere a la parte no cubierta de los conductores, que de ninguna forma tiene que sobresalir de la bornera, evitando de esta forma el posible contacto con las partes vivas de dicho conductor.
-  El presente manual de instrucciones, junto con el del usuario, forma parte integrante del producto: hay que comprobar que forme parte del equipamiento del aparato, incluso en el caso de cesión a otro propietario o usuario, o bien de traslado a otra planta. En el caso de que se dañe o se pierda, hay que solicitar otro ejemplar al Centro de Asistencia Técnica de la zona.
-  La instalación de la caldera y cualquier otra intervención de asistencia y de mantenimiento, deben ser realizadas por personal cualificado según las normas locales y nacionales vigentes.
-  Se aconseja al instalador que instruya al usuario sobre el funcionamiento del aparato y sobre las normas fundamentales de seguridad.
-  Esta caldera solo se debe utilizar para la aplicación para la cual fue diseñada. Se excluye cualquier responsabilidad contractual y extracontractual del fabricante por daños causados a personas, animales o cosas, por errores de instalación, regulación, mantenimiento y usos impropios.
-  Después de haber quitado el embalaje, se debe comprobar que el contenido esté íntegro y completo. En el caso de que no exista correspondencia, ponerse en contacto con el revendedor donde se ha adquirido el aparato.
-  El conducto de evacuación de la válvula de seguridad del aparato se debe conectar a un adecuado sistema de recogida y descarga. El fabricante del aparato no es responsable de los eventuales daños causados por la intervención de la válvula de seguridad.
-  Eliminar los elementos de embalaje en los contenedores adecuados en los centros de recogida específicos.
-  Los residuos deben eliminarse sin causar peligro a la salud del hombre y sin utilizar procedimientos o métodos que pudieran producir daños al medio ambiente.
-  Modelos C.A.I.: las aperturas de ventilación son vitales para una correcta combustión.



Durante la instalación, se debe informar al usuario que:










- en el caso de pérdidas de agua, se debe cerrar la alimentación hídrica y avisar inmediatamente al Centro de Asistencia Técnica
- la presión de funcionamiento de la instalación hidráulica debe ser de entre 1 y 2 bares, y por lo tanto, no sobrepasar los 3 bares. De ser necesario, restablecer la presión como se indica en el párrafo titulado "Llenado del sistema"
- en el caso de que no se utilice la caldera durante un largo periodo, se aconseja la intervención del Centro de Asistencia Técnica para efectuar al menos las siguientes operaciones:
  - colocar el interruptor principal del aparato y el general de la instalación en "apagado"
  - cerrar los grifos del combustible y del agua, tanto de la instalación térmica como la del agua sanitaria
  - vaciar la instalación térmica y la del agua sanitaria si existiese riesgo de hielo
- realizar el mantenimiento de la caldera al menos una vez al año, programándola con antelación con el Servicio Técnico de Asistencia.

Desde el punto de vista de la seguridad se debe recordar que:

-  No se aconseja que los niños o las personas incapacitadas usen la caldera sin asistencia.

En algunas partes del manual se utilizan estos símbolos:

-  ATENCIÓN = para acciones que requieren especial cuidado y preparación apropiada
-  PROHIBIDO = para acciones que absolutamente NO DEBEN ser realizadas

-  Es peligroso accionar dispositivos o aparatos eléctricos, tales como interruptores, electrodomésticos, etc., si se advierte olor a combustible o de combustión. En el caso de pérdidas de gas, airear el local, abriendo puertas y ventanas; cerrar el grifo general del gas; solicitar la inmediata intervención de personal profesionalmente cualificado del Centro de Asistencia Técnica
-  No tocar la caldera si se está descalzo o con partes del cuerpo mojadas o húmedas
-  Antes de efectuar las operaciones de limpieza, desconectar la caldera de la red de alimentación eléctrica colocando el interruptor bipolar de la instalación y el principal del panel de mandos en "OFF"
-  Está prohibido modificar los dispositivos de seguridad o de regulación sin la autorización o las indicaciones del fabricante
-  No estirar, dividir o torcer los cables eléctricos que sobresalgan de la caldera, aunque esté desconectada de la red de alimentación eléctrica
-  Evitar tapar o reducir dimensionalmente las aperturas de aireación del local de instalación
-  No dejar contenedores y sustancias inflamables en el local donde esté instalado el aparato
-  No dejar los elementos del embalaje al alcance de los niños.
-  Modelos C.A.I.: no cubrir ni reducir el tamaño de las aperturas de ventilación en la habitación donde se instala la caldera. Las aperturas de ventilación son vitales para una correcta combustión.


# 2 - DESCRIPCIÓN DE LA CALDERA


**Mynute S C.A.I. E** es una caldera mural de tipo B11BS para calefacción y la producción de agua caliente sanitaria. Este tipo de aparato no puede instalarse en dormitorios, cuartos de baño o ducha o en habitaciones con conductos abiertos sin la ventilación adecuada.


La caldera Mynute S C.A.I. E está compuesta por los siguientes dispositivos de seguridad:

- Válvula de seguridad y regulador de presión de agua que intervienen cuando la presión del agua es insuficiente o excesiva (máx. 3 bar-min. 0.7 bar).
- Termostato límite de temperatura que interviene bloqueando la caldera mediante una parada de seguridad si la temperatura del sistema excede el límite según las normas locales y nacionales vigentes
- El termostato de humos interviene bloqueando la caldera mediante una parada de seguridad si existe una fuga de los productos de combustión en la campana extractora; está ubicado en el tubo derecho del regulador de tiro del amortiguador de ventilación, la intervención de dispositivos de seguridad indica un mal funcionamiento de la caldera potencialmente peligroso; contactar inmediatamente al servicio de asistencia técnica.

El termostato de gases no sólo interviene por un fallo en el sistema de salida de los productos de combustión, sino también por diversas condiciones atmosféricas. De este modo, se puede tratar de poner en marcha la caldera otra vez después de esperar un tiempo corto (ver primero la sección de encendido).

 La intervención repetida del termostato de humos significa la evacuación de productos de combustión en la habitación de la caldera con una combustión posiblemente incompleta y la formación de monóxido de carbono, **una condición de alto riesgo. Contactar inmediatamente al Servicio de Asistencia Técnica.**

 La caldera no debe ponerse nunca en servicio, ni siquiera temporalmente, si los dispositivos de seguridad no están trabajando o se manejan de modo incorrecto.

 Los dispositivos de seguridad se deben reemplazar por el Servicio de Asistencia Técnica, utilizando sólo las piezas originales del fabricante; ver el catálogo de piezas de repuesto suministrado con la caldera.

Después de las reparaciones, realizar una prueba de encendido.

**Mynute S C.S.I.** es una caldera empotrada tipo C para calefaccionar y producir agua caliente sanitaria: según sea el accesorio para la evacuación de humos de combustión se puede clasificar en las siguientes categorías B22P, B52P, C12, C22, C32, C42, C52, C62, C82, C92, C12x, C32x, C42x, C52x, C62x, C82x, C92x.

En la configuración B22P y B52P (cuando se instala en el interior) el aparato no puede ser instalado en locales destinados a dormitorios, baños, duchas o en donde existan chimeneas abiertas sin aflujo de

aire propio. El local donde se instalará la caldera deberá tener una ventilación adecuada.

En la configuración C, el aparato puede ser instalado en cualquier tipo de local y no existe ninguna limitación debida a las condiciones de aireación y al volumen del local.

**Mynute S R.S.I.** es una caldera empotrada tipo C que funciona con diferentes modos:

#### MODO A

solo calentamiento sin ninguna calefacción externa conectada. La caldera no suministra agua caliente sanitaria.

#### MODO B

solo calentamiento con un calentador externo conectado, gestionado por un termostato: en esta condición, a cada solicitud de calor por parte del termostato calentador, la caldera procede a suministrar agua caliente para la preparación del agua sanitaria.

#### MODO C

solo calentamiento con un calentador externo conectado (kit accesorio bajo pedido), gestionado por una sonda de temperatura, para la preparación del agua caliente sanitaria. Conectando un calentador suministrado por nosotros, asegurarse de que la sonda NTC utilizada tenga las siguientes características: 10 kOhm a 25°C, B 3435 ±1%

## 3 - NORMAS DE INSTALACIÓN

### 3.1 - Normas de instalación

La instalación debe ser realizada por personal cualificado.

Además, siempre se deben respetar las disposiciones nacionales y locales.

#### UBICACIÓN

**Mynute S C.A.I. E:** los aparatos de clase B no pueden instalarse en dormitorios, cuartos de baño o ducha o en habitaciones con conductos abiertos sin la ventilación adecuada. Es imprescindible que la habitación en la cual se instala el aparato de gas posea la entrada de aire suficiente y necesaria para la combustión normal y para asegurar la ventilación adecuada de dicha habitación. La ventilación directa natural con aire exterior debe suministrarse mediante aperturas permanentes en las paredes de la habitación donde se instala el aparato que conduzcan al exterior.

- Dichas aperturas se deben realizar de modo tal que aseguren que los orificios, tanto en el interior como en el exterior de la pared, no puedan obstruirse o reducir su diámetro útil, los orificios se deben proteger con rejillas de metal o medios similares y se deben situar a nivel del suelo y en una ubicación que no interfiera con la función del sistema de salida (si no es posible esta ubicación, el diámetro de las aberturas de ventilación deben aumentarse al menos al 50%),
- mientras se pueden utilizar los conductos de ventilación individuales o múltiples.

El aire de ventilación debe suministrarse directamente desde el exterior, alejado de las fuentes de contaminación. Se permite la ventilación, con aire extraído desde habitaciones próximas a la habitación donde se instala el aparato, si se consideran las limitaciones indicadas por las normas locales vigentes. La habitación donde se instalará la caldera debe ventilarse de modo adecuado según la legislación aplicable.

Las prescripciones detalladas para la instalación del conductor, conducto de gas y ventilación se indican en las normas locales vigentes.

Dichas normas prohíben también la instalación de ventiladores y extractores eléctricos en la sala donde se instala el aparato. La caldera debe poseer un conducto fijo de descarga al exterior con un diámetro no inferior al del collar de la campana extractora. Antes de fijar el conector de descarga a la chimenea, controlar que la misma posea el tiro adecuado, ninguna restricción y que las uniones del conducto con la caldera y los tramos del conducto sean totalmente estancos.

Cuando se conecta a un conducto ya existente, controlar que este último esté perfectamente limpio, ya que pueden desprenderse depósitos de la pared del conducto durante el uso y obstruir el paso de gases, provocando un daño severo para el usuario.

**Mynute S** se puede instalar en interiores (fig. 2).

La caldera está equipada con protecciones que garantizan su correcto funcionamiento con un rango de temperaturas de 0°C a 60°C.

Para poder aprovechar las protecciones, el aparato debe poder encenderse, por lo que se desprende que cualquier situación de bloqueo (por ej., falta de gas o de alimentación eléctrica, o bien una intervención de seguridad) desactiva las protecciones.

#### DISTANCIAS MÍNIMAS

Para poder permitir el acceso al interior de la caldera para realizar las normales operaciones de mantenimiento, se deben respetar los espacios mínimos previstos para la instalación (fig. 3).

Para colocar correctamente el aparato, se debe tener en cuenta que:

- no se debe colocar sobre una cocina u otro aparato de cocción
- está prohibido dejar sustancias inflamables en el local donde esté instalada la caldera

- las paredes sensibles al calor (por ejemplo las de madera) deben protegerse con una aislación apropiada.

#### IMPORTANTE

Antes de la instalación, se aconseja lavar cuidadosamente todas las tuberías de la instalación para remover eventuales residuos que podrían comprometer el funcionamiento correcto del aparato.

Instalar debajo de la válvula de seguridad un embudo para recoger el agua con su correspondiente descarga, en caso de pérdidas por sobrepresión de la instalación de calefacción. El circuito de agua sanitaria no necesita de una válvula de seguridad, pero debe asegurarse que la presión del acueducto no supere los 6 bar. Si no existe certeza sobre la presión, se deberá instalar un reductor de presión.

Antes del encendido, asegurarse de que la caldera esté preparada para funcionar con el gas disponible; esto se comprueba por la leyenda del embalaje y por la etiqueta adhesiva que indica el tipo de gas.

Es muy importante destacar que en algunos casos, las chimeneas adquieran presión y por lo tanto las uniones de los diferentes elementos deben ser herméticas.

#### SISTEMA ANTI-CONGELAMIENTO

La caldera está equipada de serie con un sistema antihielo automático, que se activa cuando la temperatura del agua del circuito principal desciende por debajo de los 6 °C. Este sistema está siempre activo y garantiza la protección de la caldera a una temperatura exterior de -3 °C. Para aprovechar esta protección (basada en el funcionamiento del quemador), la caldera debe poder encenderse sola; cualquier situación de bloqueo (por ej. falta de gas o de alimentación eléctrica, o la intervención de un dispositivo de seguridad) desactiva la protección.

La protección antihielo está activa incluso si la caldera está en standby.

En condiciones de funcionamiento normales, la caldera puede autoprotgerse del hielo. Si la máquina queda sin alimentación por períodos prolongados de tiempo en zonas donde las temperaturas puedan ser inferiores a 0 °C, y cuando no se desee vaciar la instalación de calefacción, se prescribe agregar un líquido anticongelante de marca reconocida en el circuito primario. Seguir las instrucciones del fabricante prestando atención no sólo al porcentaje del líquido anticongelante que se utilizará para las temperaturas mínimas a las que se mantendrá la circulación de la máquina, y también para la duración y eliminación de dicho líquido.

Para la parte de agua caliente sanitaria, se recomienda vaciar el circuito. Los materiales con los cuales están realizados los componentes de las calderas resisten los líquidos anticongelantes a base de glicol de etileno.

### 3.2 Fijación de la caldera a la pared y conexiones hidráulicas

Para fijar la caldera a la pared utilizar la plantilla de premontaje de cartón (fig. 4-5) presente en el embalaje. La posición y la dimensión de los acoplamientos hidráulicos se indican en detalle a continuación:

<b>A</b>	retorno calefacción	3/4"
<b>B</b>	ida calefacción	3/4"
<b>C</b>	conexión gas	3/4"
<b>D</b>	salida ACS	1/2" (para C.A.I./C.S.I.) - 3/4" (para R.S.I.)
<b>D</b>	entrada ACS	1/2" (para C.A.I./C.S.I.) - 3/4" (para R.S.I.)

En caso de sustituir una caldera Beretta de un modelo anterior, se encuentra a disposición un kit de adaptación para las conexiones hidráulicas.

### 3.3 Conexión eléctrica

Las calderas salen de la fábrica completamente cableadas con el cable de alimentación eléctrica ya conectado y sólo necesitan la conexión del termostato ambiente (TA), que debe realizarse a los bornes específicos. Para acceder a la bornera:

- colocar el interruptor general de la instalación en "apagado"
- desenroscar los tornillos (A) de fijación de la cubierta (fig. 6)
- desplazar hacia adelante y luego hacia arriba la base de la cubierta para desengancharla del bastidor
- volcar el panel hacia uno mismo
- retirar la cubierta de la bornera (fig. 8)
- insertar el cable de la eventual T.A. (fig. 9)

El termostato ambiente debe conectarse tal como se indica en el esquema eléctrico.

#### ⚠ Entrada termostato ambiente con baja tensión de seguridad (24 Vdc).

La conexión a la red eléctrica debe realizarse mediante un dispositivo de separación con apertura omnipolar de por lo menos 3,5 mm (EN 60335-1, categoría III).

El aparato funciona con una corriente alterna de 230 Volt/50 Hz y cumple con la norma EN 60335-1).

- ⚠ Es obligatoria la conexión con una instalación eficiente de puesta a tierra, según las normas nacionales y locales vigentes.

- ⚠ Se aconseja respetar la conexión fase neutro (L-N).

- ⚠ El conductor de tierra debe ser un par de centímetros más largos

que los demás.

⚠ Está prohibido el uso de tubos de gas y/o agua como puesta a tierra de aparatos eléctricos.

El fabricante no se considerará responsable por los eventuales daños causados por la falta de puesta a tierra de la instalación.

Para la conexión eléctrica utilizar el cable de alimentación suministrado en dotación.

En el caso de sustituir el cable de alimentación, utilizar un cable tipo HAR H05V2V2-F, 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>, con diámetro máx. externo de 7 mm.

### 3.4 Conexión del gas

Antes de realizar la conexión del aparato a la red de gas, controlar que:

- hayan sido respetadas las normas nacionales y locales de instalación
- el tipo de gas sea aquel para el cual el aparato está preparado
- las tuberías estén limpias.

Está previsto que la canalización del gas sea externa. En el caso de que el tubo atraviese la pared, tendrá que pasar a través del orificio central de la parte inferior de la plantilla.

Se aconseja instalar en la línea del gas un filtro de adecuadas dimensiones, en el caso de que la red de distribución pudiera contener partículas sólidas. Una vez realizada la instalación, compruebe que las uniones efectuadas sean estancas, como prevén las vigentes normas sobre la instalación

### 3.5 Evacuación de los productos de la combustión y aspiración del aire (Mynute S C.S.I. - Mynute S R.S.I.)

Para la evacuación de los productos de combustión, consultar las normas locales y nacionales vigentes. Además, siempre se deben respetar las normas locales de los Bomberos, de la Dirección General de Política Energética y Minas y de las eventuales disposiciones del ayuntamiento. La evacuación de los productos de la combustión está asegurada por un ventilador centrífugo ubicado en el interior de la cámara de combustión y su funcionamiento correcto está constantemente controlado por un presostato. La caldera se entrega sin el kit de evacuación de humos/aspiración de aire, ya que pueden utilizarse los accesorios para aparatos de cámara estanca de tiraje forzado que mejor se adecúen a las características de la tipologías de instalación.

Es indispensable para la evacuación de los humos y para el restablecimiento del aire comburente de la caldera que se empleen tuberías certificadas y que la conexión se realice de manera correcta, tal como se indica en las instrucciones suministradas en dotación con los accesorios de los humos.

A una sola chimenea se pueden conectar varios aparatos con la condición de que todos sean del tipo de cámara estanca.

#### INSTALACIÓN "APERTURA FORZADA" (TIPO B22P/B52P)

##### Conducto de salida humos Ø 80 mm (fig. 10a)

El conducto de salida humos se puede orientar en la dirección más adecuada a las exigencias de la instalación. Para la instalación seguir las instrucciones facilitadas con el kit accesorio.

⚠ En esta configuración la caldera está conectada al conducto de salida humos Ø 80 mm a través de un adaptador Ø 60-80 mm. En este caso el aire comburente se toma del local de instalación de la caldera que tiene que ser un local debidamente ventilado.

⚠ Los conductos de salida de humos no aislados son potenciales fuentes de peligro.

La brida de humos (F), cuando sea necesaria, debe quitarse haciendo palanca con un destornillador.

La caldera adecua automáticamente la ventilación en base al tipo de instalación y a la longitud del conducto.

24 C.S.I.			
28 C.S.I. - 28 R.S.I.			
Longitud conductos Ø 80 [m]	Brida humos (F)	Pérdidas de carga de cada curva (m)	
		45°	90°
hasta 3	Ø 42		
de 3 a 8	Ø 44 (**)	1,2	1,7
de 8 a 14	Ø 46 (**)	1,2	1,7
de 14 a 20	no instalada		
de 8 a 20	no instalada		

35 C.S.I. - 35 R.S.I.			
Longitud conductos Ø 80 [m]	Brida humos (F)	Pérdidas de carga de cada curva (m)	
		45°	90°
hasta 5	Ø 49 (**)	1,2	1,7
de 5 a 12	no instalada		

(\*\*) montada en la caldera

### CONDUCTOS DE EVACUACIÓN COAXIALES (Ø 60-100)

La caldera se suministra lista para conectarla a conductos de evacuación/aspiración coaxiales y con la apertura para la aspiración del aire (E) cerrada (fig. 10b). Los conductos de evacuación coaxiales se pueden orientar en la dirección más adecuada a las exigencias del local, respetando las longitudes máximas indicadas en la tabla. Para la instalación, seguir las instrucciones suministradas con el kit.


De acuerdo a la longitud utilizada de los conductos, se debe insertar una brida, escogiéndola entre aquellas contenidas en la caldera (ver las tablas expuestas a continuación). La brida de humos (F) debe quitarse cuando sea necesario, haciendo palanca con un destornillador. La tabla indica las longitudes rectilíneas admitidas. De acuerdo a la longitud utilizada de los conductos, se debe insertar una brida, escogiéndola entre aquellas contenidas en la caldera (ver las tablas expuestas a continuación).

24 C.S.I.			
Longitud conductos Ø 60-100 [m]	Brida humos (F)	Pérdidas de carga de cada curva (m)	
		45°	90°
hasta 0,85	Ø 42	1	1,5
de 0,85 a 2	Ø 44 (**)		
de 2 a 3	Ø 46		
de 3 a 4,25	no instalada		

28 C.S.I. - 28 R.S.I.			
Longitud conductos Ø 60-100 [m]	Brida humos (F)	Pérdidas de carga de cada curva (m)	
		45°	90°
hasta 0,85	Ø 41	1	1,5
de 0,85 a 1,7	Ø 43 (**)		
de 1,7 a 2,7	Ø 45		
de 2,7 a 3,4	no instalada		

35 C.S.I. - 35 R.S.I.			
Longitud conductos Ø 60-100 [m]	Brida humos (F)	Pérdidas de carga de cada curva (m)	
		45°	90°
hasta 0,85	Ø 49 (**)	1	1,5
de 0,85 a 2,3	no instalada		

(\*\*) montada en la caldera

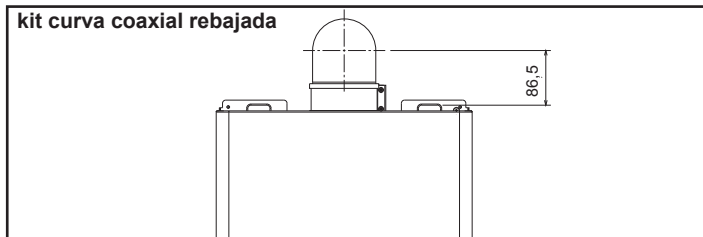

⚠ Si fuera necesario instalar Mynute S en instalaciones ya existentes (sustitución de los modelos Ciao N/Mynute), se encuentra disponible el "kit curva coaxial rebajada" que permite colocar la caldera conservando el mismo orificio de salida de humos.

Longitud conductos con curva rebajada [m]	Brida humos (F)		Pérdidas de carga de cada curva (m)	
	Mynute S 20 C.S.I.	Mynute S 24 C.S.I.	45°	90°
hasta 1,85	Ø 41	Ø 44	1	1,5
de 1,85 a 4,25	Ø 43	ninguna brida		

**CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DESDOBLADOS (Ø 80) (fig. 11)**  
 Los conductos de evacuación desdoblados se pueden orientar en la dirección más adecuada dependiendo de las exigencias del local.

⚠ El adaptador de la entrada de aire debe orientarse correctamente, por lo tanto es necesario fijarlo con los tornillos apropiados, para que la pestaña no interfiera con la tapa.

La brida de humos (F) debe quitarse cuando sea necesario, haciendo palanca con un destornillador. La tabla indica las longitudes rectilíneas admitidas. De acuerdo a la longitud utilizada de los conductos, se debe insertar una brida, escogiéndola entre aquellas contenidas en la caldera (ver las tablas expuestas a continuación).

24 C.S.I.			
Longitud conductos Ø 80 [m]	Brida humos (F)	Pérdidas de carga de cada curva (m)	
		45°	90°
hasta 3,5+3,5	Ø 42	1,2	1,7
de 3,5+3,5 a 9,5+9,5	Ø 44 (**)		
de 9,5+9,5 a 14+14	Ø 46		
de 14+14 a 20+20	no instalada		
28 C.S.I. - 28 R.S.I.			
Longitud conductos Ø 80 [m]	Brida humos (F)	Pérdidas de carga de cada curva (m)	
		45°	90°
hasta 1+1	Ø 41	1,2	1,7
de 1+1 a 5+5	Ø 43 (**)		
de 5+5 a 8+8	Ø 45		
de 8+8 a 14,5+14,5	no instalada		
35 C.S.I. - 35 R.S.I.			
Longitud conductos Ø 80 [m]	Brida humos (F)	Pérdidas de carga de cada curva (m)	
		45°	90°
hasta 4+4	Ø 49 (**)	1,2	1,7
de 4+4 a 8+8	no instalada		

(\*\*) montada en la caldera

**B22P/B52P Aspiración en interiores y descarga en exterior**

**C12-C12x Evacuación concéntrica en pared.** Los tubos pueden separarse independientemente de la caldera, pero las salidas deben ser concéntricas o encontrarse lo suficientemente cercanas para ser sometidas a condiciones de viento similares (dentro de 50 cm)

**C22 Descarga mediante la evacuación concéntrica en chimenea común** (aspiración y evacuación en la misma chimenea)

**C32-C32x Evacuación concéntrica en techo.** Salidas para C12

**C42-C42x Evacuación y aspiración en chimeneas comunes separadas,** pero sometidas a condiciones de viento similares

**C52-C52x Líneas de evacuación y aspiración separadas,** en la pared o en el techo y en zonas con presiones diferentes. Las líneas de evacuación y succión nunca deben ubicarse en paredes opuestas

**C62-C62x Las líneas de evacuación y aspiración** utilizan tubos comercializados y certificados por separado (1856/1)

**C82-C82x Evacuación mediante una chimenea individual o común** y un tubo de aspiración conectado a la pared

**C92-C92x Evacuación en techo** (similar a C32) y aspiración de aire de una chimenea individual existente

**3.5 Evacuación de humos y aspiración de aire (Mynute S C.A.I. E)**

Observar la legislación aplicable con respecto a la evacuación de gas. El sistema de salida debe realizarse utilizando un conducto rígido, las juntas entre los elementos deben sellarse herméticamente y todos los componentes deben ser resistentes al calor, a la condensación, a la vibración y a los esfuerzos mecánicos. Los conductos de evacuación no aislados son fuentes potenciales de peligro.

Las aberturas para el aire de combustión deben realizarse según la legislación aplicable. Si se produce la condensación, debe aislarse el conducto de evacuación. La figura 12 muestra la vista superior de la caldera con las dimensiones para la salida de gas.

**Sistema de seguridad de conducto de gas** La caldera está compuesta por un sistema que monitorea que los gases de evacuación se expulsen correctamente y que detiene la caldera si se presenta una anomalía: termostato de gases, fig. 11b. Para restablecer el funcionamiento normal, girar el selector de función a (3 fig. 1a), esperar unos segundos, luego girar el selector de función en la posición deseada.

Si la anomalía persiste, contactar al técnico calificado de servicio de soporte técnico. El sistema que monitorea la evacuación de los gases no debe desconectarse o volverse inoperable. Utilizar sólo piezas de repuestos originales cuando se reemplaza el sistema completo o los componentes defectuosos de sistema.

**3.6 Llenado de la instalación de calefacción (fig. 13)**

Una vez efectuadas las conexiones hidráulicas, se puede seguir con el llenado de la instalación de calefacción. Esta operación se tiene que realizar con la instalación en frío, efectuando las siguientes operaciones:

- dar dos o tres vueltas al tapón de la válvula automática de purgado de aire (I)
- asegurarse de que el grifo de entrada de agua fría esté abierto
- abrir el grifo de llenado (L fig. 13 para C.A.I. - C.S.I. - externo para R.S.I.) hasta que la presión indicada por el manómetro de agua se encuentre entre 1 y 1,5 bares.

Cuando se complete el llenado, cerrar el grifo de llenado. La caldera está equipada con un eficiente separador de aire para el cual no se requiere ninguna operación manual. El quemador se enciende sólo si la fase de purgado del aire se ha terminado.

**3.7 Vaciado de la instalación de calefacción**

Para vaciar la instalación siga las siguientes instrucciones:

- apagar la caldera
- aflojar la válvula de vaciado de la caldera (M)
- vaciar los puntos más bajos de la instalación.

**3.8 Vaciado del agua caliente sanitaria (sólo para modelos C.A.I. - C.S.I.)**

Cada vez que exista el riesgo de hielo, el circuito sanitario se debe vaciar de la siguiente forma:

- cerrar el grifo general de la red hídrica
- abrir todos los grifos del agua caliente y fría
- vaciar los puntos más bajos.

**ADVERTENCIA**

Cuando se descarga la válvula de seguridad (N) se debe conectar a un adecuado sistema de recogida. El fabricante no puede ser considerado responsable de eventuales inundaciones causadas por la intervención de la válvula de seguridad.

**4 ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO**

**4.1 Controles preliminares**

El primer encendido debe ser realizado por personal competente de un Centro de Asistencia Técnica autorizado Beretta.

Antes de poner en marcha la caldera, se debe controlar:


- a) que los datos de las redes de alimentación (eléctrica, hídrica, gas) correspondan con los de la matrícula
- b) que las tuberías que salen de la caldera estén recubiertas por una funda termoaislante
- c) que los conductos de evacuación de los humos y aspiración del aire sean eficientes
- d) que se garanticen las condiciones para las normales operaciones de mantenimiento en el caso de que la caldera se monte dentro o entre muebles
- e) la estanqueidad de la instalación de suministro del combustible
- f) que la potencia del combustible corresponda con los valores requeridos por la caldera
- g) que la instalación de alimentación del combustible sea proporcional al caudal que necesita la caldera y que esté equipado con todos los dispositivos de seguridad y control prescritos por las normas vigentes.

**4.2 Encendido del aparato**




Para el encendido de la caldera se deben realizar las siguientes operaciones:

- conectar la alimentación eléctrica de la caldera
- abrir el grifo de gas presente en la instalación para permitir el flujo de combustible
- colocar el selector de modo (3 - fig. 1a) en la posición deseada:

**Mynute S C.A.I. E - C.S.I.:**

**Modo verano:** girando el selector en el símbolo verano  (fig. 2a) sólo se activa la función tradicional de agua caliente sanitaria. En caso de que haya una petición de agua caliente sanitaria la pantalla digital exhibirá la temperatura del sistema de agua caliente, el icono para indicar el suministro de agua caliente y el icono de la llama

**Modo invierno:** girando el selector de modo dentro de la zona marcada + y - (fig. 2b), la caldera suministra agua caliente sanitaria y de calefacción. Si se solicita calefacción, la caldera se enciende y el monitor digital señala la temperatura de calentamiento del agua, el icono para indicar la calefacción y el icono de llama (fig. 3a). En caso de que haya una petición de agua caliente sanitaria, la caldera se enciende y la pantalla digital exhibirá la temperatura del sistema de agua caliente, el icono para indicar el suministro de agua caliente y el icono de la llama (fig. 4a)

**Precaentamiento** (agua caliente más rápido): girar el pomo de regulación de temperatura del agua caliente sanitaria (4 - fig. 1a) al  símbolo (fig. 5a), para activar la función de pre-caentamiento. Esta función permite mantener caliente el agua presente en intercambiador sanitario para reducir los tiempos de espera durante los suministros. Cuando se habilita la función de pre-caentamiento, la pantalla indica la temperatura de alimentación del agua de calentamiento o del agua sanitaria según la solicitud en curso. Durante el encendido del quemador, después de una solicitud de pre-caentamiento, la pantalla muestra el símbolo **P** (fig. 5b). Para desactivar la función de pre-caentamiento, girar nuevamente el botón esférico de regulación de la temperatura del agua sanitaria al símbolo . Colocar nuevamente el botón esférico de regulación de la temperatura del agua sanitaria en la posición deseada. La función no se activa con la caldera en estado OFF: selector de función (3 - fig. 1a) en  apagado (OFF).


**Mynute S R.S.I.:**

**Modo verano (sólo con el depósito de agua externo conectado):** girar el selector hacia el símbolo "summer" (verano)  (fig. 2a) se activa la función tradicional y la caldera suministra agua a la temperatura establecida en el depósito externo de acumulación. En caso de que haya una petición de agua caliente sanitaria, la pantalla digital exhibirá la temperatura del sistema de agua caliente, el icono para indicar el suministro de agua caliente y el icono de la llama


**Modo invierno:** girando el selector de modo dentro de la zona marcada + y - (fig. 2b) la caldera suministra agua caliente para la calefacción y, si está conectada al depósito externo de acumulación, agua caliente sanitaria. Si se solicita calefacción, la caldera se enciende y el monitor digital señala la temperatura de calentamiento del agua, el icono para indicar la calefacción y el icono de llama (fig. 3a). En caso de que haya una petición de agua caliente sanitaria la caldera se enciende y la pantalla digital exhibirá la temperatura del sistema de agua caliente, el icono para indicar el suministro de agua caliente y el icono de la llama (fig. 4a).

Regular el termostato ambiente en la temperatura deseada (~20°C).

**Configuración del valor de temperatura del agua de calefacción**

Para configurar la temperatura del agua de calefacción, girar el botón esférico con el símbolo  (fig. 3b) dentro de la zona marcada + y -.

**Mynute S C.A.I. E - C.S.I.: Regulación de la temperatura del agua caliente sanitaria**

Para regular la temperatura del agua sanitaria (baños, ducha, cocina, etc.), girar el pomo con el símbolo  (fig. 2b) dentro de la zona marcada + y -.

La caldera queda en estado standby hasta que, luego de que haya una petición de calefacción, la caldera se enciende y la pantalla digital exhibirá la temperatura del sistema de agua caliente, el icono para indicar el suministro de agua caliente y el icono de la llama. La caldera permanecerá en funcionamiento hasta alcanzar las temperaturas reguladas, luego de lo cual volverá al estado de "standby".

**Mynute S R.S.I.: Regulación de la temperatura del agua sanitaria**

**CASO A** solo calefacción - regulación no aplicable  
**CASO B** solo calentamiento + calentador externo con termostato - regulación no aplicable.

**CASO C** solo calentamiento + calentador externo con sonda - para regular la temperatura del agua caliente sanitaria en el calentador, gire el pomo, pero con el símbolo en sentido horario para aumentar la temperatura del agua y en sentido anti-horario para disminuirla.

La caldera queda en estado standby hasta que, luego de que haya una petición de calefacción, la caldera se enciende y la pantalla digital exhibirá la temperatura del sistema de agua caliente, el icono para indicar el suministro de agua caliente y el icono de la llama

La caldera permanecerá en funcionamiento hasta alcanzar las temperaturas reguladas, luego de lo cual volverá al estado de "standby".

**Función Sistema Automático Regulación Ambiente (S.A.R.A.) fig. 7a**

Colocando el selector de temperatura del agua de calefacción en la zona marcada con la leyenda AUTO - valor de temperatura de 55 a 65°C - se activa el sistema de autorregulación S.A.R.A.: la caldera modifica la temperatura de envío en función de la señal de cierre del termostato ambiente. Cuando se alcanza la temperatura establecida con el selector de temperatura del agua de calefacción, inicia un conteo de 20 minutos. Si durante este período el termostato ambiente continua solicitando calor, el valor de la temperatura establecida aumenta automáticamente 5 °C. Al alcanzar el nuevo valor establecido, comienza un conteo de otros 20 minutos.


Si durante este período el termostato ambiente continua solicitando calor, el valor de la temperatura establecida aumenta automáticamente otros 5 °C.

Este nuevo valor de temperatura es el resultado de la temperatura establecida manualmente con el selector de temperatura de agua de calefacción y el aumento de +10 °C de la función S.A.R.A.



Luego del segundo ciclo, la temperatura debe mantenerse a un valor establecido de +10°C hasta que se haya satisfecho la petición del termostato ambiental.

**4.3 Apagado**


**Apagado temporáneo**

En caso de breve ausencias, colocar el selector de modo (3 - fig. 1a) en  (OFF).

De este modo dejando activas la alimentación eléctrica y la alimentación del combustible, la caldera estará protegida por los sistemas:

- Función antihielo: cuando la temperatura del agua de la caldera desciende por debajo de los 5°C se activa el circulador y el quemador (de ser necesario) a la mínima potencia para llevar la temperatura del agua a valores de seguridad (35°C). Durante el ciclo antihielo en la pantalla digital se muestra el símbolo .
- Función antibloqueo circulador: un ciclo de funcionamiento se activa cada 24 horas.
- Función antihielo sanitario (solo con conexión a un calentador externo con sonda): la función se activa si la temperatura detectada por la sonda calentador desciende por debajo de 5°C. En esta fase se genera una solicitud de calor con encendido del quemador a la mínima potencia, que se mantiene hasta que la temperatura del agua en envío alcanza los 55°C. Durante el ciclo antihielo en la pantalla digital se muestra el símbolo .

**Apagado durante períodos largos**




En caso de ausencias prolongadas, colocar el selector de modo (3 - fig. 1a) en  (OFF).

Luego, cerrar el grifo del gas presente en la instalación. En este caso, la función antihielo quedará desactivada: Vaciar las instalaciones si hubiese riesgo de hielo.

**4.4 Señalizaciones luminosas y anomalías**


El estado de funcionamiento de la caldera puede verse en la pantalla digital, a continuación hay una lista de los tipos de pantallas.


**Para restablecer el funcionamiento (desbloqueo alarmas):****Anomalías A 01-02-03**



Colocar el selector de función en  apagado (OFF), esperar 5-6 segundos y configurarlo en la posición deseada  (modo verano) o  (modo invierno).

Si los intentos de desbloqueo no vuelven a activar la caldera, solicitar la intervención del Servicio Técnico de Asistencia.

**Anomalía A 04**

La pantalla digital visualiza además del código anomalía, el símbolo . Controlar el valor de presión que indica el hidrómetro:

si se encuentra en menos de 0,3 bares, ubicar el selector de función en apagado  (OFF) y regular el grifo de llenado (L fig. 13 para C.A.I. - C.S.I. - externo para R.S.I.) hasta que la presión alcance un valor entre 1 y 1,5 bares.

Luego girar el selector de modo en la posición deseada  (verano) o  (invierno).





















Si los descensos de presión son frecuentes, solicitar la intervención del Servicio Técnico de Asistencia.

**Desperfecto A 06 (sólo C.A.I. - C.S.I.)**

La caldera funciona normalmente, pero no puede mantener de modo fiable la estabilidad de la temperatura del agua caliente sanitaria que queda programada a una temperatura próxima a los 50°C. Se requiere la intervención del Servicio de Asistencia Técnica.

**Anomalía A 07**


Se requiere la intervención del Servicio de Asistencia Técnica.

ESTADO DE LA CALDERA	PANTALLA
Stand-by	-
Estado APAGADO (OFF)	OFF
Módulo ACF de bloqueo de alarma	A01  
Alarma de desperfecto electrónico ACF	A01  
Alarma termostato límite	A02 
Alarma de interruptor de presión de aire (Modelos C.S.I.) Termostato de humos (Modelos C.A.I.)	A03 
Alarma presostato H2O	A04  
Desperfecto agua caliente sanitaria NTC (C.S.I. y R.S.I solo con calefacción de acumulación externa con sonda)	A06 
Desperfecto de calefacción NTC	A07 
Llama parásita	A11 
Regulación eléctrica de la calefacción mínima y máxima	ADJ 
Espera transitoria de encendido	88°C parpadeante
Intervención de interruptor de presión de aire (Modelos C.S.I.) Intervención de termostato de humos (Modelos C.A.I.)	 parpadeante
intervención presostato H2O	  parpadeante
Función de pre-calentamiento activa (sólo C.S.I.)	P
Solicitud de calefacción pre-calentamiento (sólo C.S.I.)	P parpadeante
Sonda externa presente	
Solicitud de calefacción para aguas sanitarias	60°C 
Solicitud de calefacción para calentamiento	80°C 
Solicitud de calefacción antihielo	
Llama presente	

**4.5 Regulaciones**

La caldera ha sido regulada en fábrica por el fabricante.

Si fuese necesario realizar nuevamente regulaciones, por ejemplo después de un mantenimiento extraordinario, después de la sustitución de la válvula del gas o bien después de una transformación de gas, seguir los procedimientos que se indican a continuación.


 Las regulaciones de la máxima potencia deben ser realizadas en la secuencia indicada y exclusivamente por personal cualificado.

- retirar la cubierta, desenroscando los tornillos de fijación A (fig. 6)
- desenroscar aprox. dos vueltas el tornillo de toma de presión ubicado


después de la válvula gas y conectar el manómetro

- desconectar la toma de compensación de la caja de aire (sólo modelos C.S.I. y R.S.I.)


**4.5.1 Mynute S C.A.I. E - C.S.I.: Regulación de la máxima potencia y del mínimo agua caliente sanitaria**


- Abrir completamente el grifo del agua caliente
- en el panel de mandos:
- llevar el selector de modo a  (verano) (fig. 2a)
- llevar al valor máximo el selector de temperatura del agua caliente sanitaria (fig. 8a)
- alimentar eléctricamente la caldera colocando el interruptor general de la instalación en "encendido"
- controlar que la presión leída en el manómetro sea estable; o bien con la ayuda de un miliamperímetro suministrado con el modulador, asegurarse de que se suministre la máxima corriente disponible al modulador (120 mA para G20 y 165 mA para GPL).
- quitar el capuchón de protección de los tornillos de regulación utilizando un destornillador (fig. 15)
- con una llave de horquilla CH10 girar la tuerca de la máxima potencia para obtener el valor indicado en la tabla "Datos técnicos"
- desconectar el faston del modulador
- esperar a que la presión leída en el manómetro se estabilice en el valor mínimo
- con una llave Allen, prestando atención de no presionar el eje interno, girar el tornillo rojo de regulación del mínimo agua caliente sanitaria y regular hasta leer en el manómetro el valor indicado en la tabla "Datos técnicos"
- conectar nuevamente el faston del modulador
- cerrar el grifo del agua caliente sanitaria
- colocar nuevamente con cuidado y atención el capuchón de protección de los tornillos de regulación.

**Mynute S R.S.I.: Regulación de la potencia máxima y mínima**

- Establecer el selector de función en  (invierno) (fig. 2b)
- Retirar la carcasa y acceder a la tarjeta
- Insertar los jumpers JP1 y JP2
- Llevar el trimmer P2 hasta el valor máximo, utilizando un destornillador (girar en sentido horario)
- Alimentar eléctricamente la caldera colocando el interruptor general de la instalación en "encendido"
- Controlar que la presión leída en el manómetro sea estable; o bien con la ayuda de un miliamperímetro suministrado con el modulador, asegurarse de que se suministre la máxima corriente disponible al modulador (120 mA para G20 y 165 mA para GPL)
- Utilizar un destornillador para quitar con cuidado el capuchón de protección de los tornillos de regulación
- con una llave de horquilla CH10, girar la tuerca de regulación de la máxima potencia para obtener el valor indicado en la tabla "Datos técnicos"
- Desconectar el faston del modulador
- Esperar a que la presión leída en el manómetro se estabilice en el valor mínimo
- Con una llave Allen girar el tornillo rojo de regulación de la potencia mínima, calibrar hasta leer en el manómetro el valor indicado en la tabla "Datos técnicos"
- Conectar nuevamente el faston del modulador
- Desconectar la alimentación de energía de la caldera
- Retirar los jumpers JP1 y JP2
- Colocar nuevamente con cuidado y atención el capuchón de protección de los tornillos de regulación.

**4.5.2 Regulación eléctrica de la mínima y máxima calefacción**


 La función "regulación eléctrica" se activa y desactiva únicamente desde el jumper (JP1) (fig. 16).

El ADJ  se muestra en la pantalla para indicar que el procedimiento de regulación está en curso.

La habilitación de la función puede realizarse de las siguientes maneras:

- alimentando la tarjeta con el jumper JP1 activado y el selector de modo en posición invierno, independientemente de la eventual presencia de otras solicitudes de funcionamiento.

- activando el jumper JP1, con el selector de modo en posición invierno, sin solicitud de calor en curso.

 La activación de la función prevé el encendido del quemador mediante la simulación de una solicitud de calor en calefacción.

Para realizar las operaciones de regulación, proceder de la siguiente manera:

- apagar la caldera
- retirar la cubierta y acceder a la tarjeta
- insertar el jumper JP1 (fig. 16) para habilitar los pomos ubicados en el panel de mandos para las funciones de regulación de la calefacción mínima y máxima.
- asegurarse de que el selector de modo esté en posición invierno (ver

el apartado 4.2).

- conectar la alimentación eléctrica de la caldera

### ⚠ Tarjeta eléctrica con tensión (230 Volt)

- girar el pomo de regulación de la temperatura del agua de calefacción B (fig. 17) hasta obtener el valor de mínima calefacción como se indica en la tabla multigas
- insertar el jumper JP2 (fig. 16)
- girar el pomo de regulación de la temperatura del agua caliente sanitaria C (fig. 17) hasta obtener el valor de máxima calefacción como se indica en la tabla multigas
- retirar el jumper JP2 para memorizar el valor de máxima calefacción
- retirar el jumper JP1 para memorizar el valor de mínima calefacción y para salir del procedimiento de regulación
- conectar nuevamente la toma de compensación a la caja de aire (sólo modelos C.S.I. y R.S.I.)

Desconectar el manómetro y enroscar nuevamente el tornillo de la toma de presión.

⚠ Para finalizar la función de regulación sin la memorización de los valores establecidos operar de la siguiente manera:

- llevar el selector de modo a la posición ⏻ (OFF)
- quitar la tensión de alimentación
- retirar JP1/JP2

⚠ La función de regulación finaliza automáticamente, sin la memorización de los valores de mínima y máxima, transcurridos 15 minutos de su activación.

⚠ La función concluye automáticamente aún en caso de parada o bloqueo definitivo. Aún en este caso la finalización de la función NO prevé la memorización de los valores.

#### Nota:

Para realizar la regulación sólo de la máxima calefacción, se puede retirar el jumper JP2 (para memorizar la máxima) y luego salir de la función, sin memorizar la mínima, llevando el selector de modo a ⏻ (OFF) o quitando la tensión a la caldera.

⚠ Después de cada intervención realizada en el órgano de regulación de la válvula del gas, sellarlo nuevamente con laca selladora.

Cuando se finaliza la regulación:

- con el termostato ambiente, volver a colocar la temperatura programada en la deseada
- llevar el selector de la temperatura del agua de la calefacción a la posición deseada
- cerrar el panel de mandos
- volver a montar la cubierta.

## 4.6 Transformación del gas

La transformación de un gas de una familia a un gas de otra familia puede realizarse fácilmente aún con la caldera instalada.

La caldera se entrega para funcionar con gas metano (G20) de acuerdo a lo que indica la placa del producto.

Existe la posibilidad de transformar las calderas de un tipo de gas a otro utilizando los correspondientes kit que se entregan a pedido:

- kit de transformación a Metano
- kit de transformación a GPL

Para el desmontaje remitirse a las instrucciones indicadas a continuación:

- desconectar la alimentación eléctrica de la caldera y cerrar el grifo del gas
- extraer los componentes para acceder a las partes internas de la caldera (fig. 19)
- desconectar el cable bujía
- sacar el pasacable inferior de la sede de la caja de aire (sólo modelos C.S.I. y R.S.I.)
- quitar los tornillos de fijación del quemador y retirarlo con la bujía montada y los correspondientes cables
- utilizando una llave tubo o de horquilla, retirar las boquillas y las arandelas y sustituirlas por las del kit.
- si la conversión es del gas metano al LPG, montar la brida que se encuentra en el kit y fijarla al quemador con los tornillos suministrados
- si la conversión es de LPG a gas natural, extraer la brida del quemador.

⚠ **Utilizar y montar taxativamente las arandelas contenidas en el kit incluso en el caso de colectores sin arandelas.**

- volver a montar el quemador en la cámara de combustión y atornillar los tornillos que lo fijan al colector del gas
- colocar el pasacable con el cable bujía en su sede en la caja de aire
- restablecer la conexión del cable bujía (sólo modelos C.S.I. y R.S.I.)
- volver a montar la tapa de la cámara de combustión y la tapa de la caja de aire
- volcar el panel de mandos hacia la parte frontal de la caldera (sólo modelos C.S.I. y R.S.I.)

- abrir la tapa de la tarjeta
- en la tarjeta de control (fig. 16):
- si se trata de transformación de gas metano en GPL, insertar el jumper en la posición JP3
- si se trata de transformación de GPL en gas metano, quitar el conector puente de la posición JP3
- volver a montar los componentes anteriormente desmontados
- volver a dar tensión a la caldera y abrir el grifo del gas (con la caldera en funcionamiento, comprobar la correcta estanqueidad de las juntas del circuito de alimentación del gas).

⚠ La transformación tiene que ser realizada sólo por personal cualificado.

⚠ Una vez efectuada la transformación, regular nuevamente la caldera llevando a cabo todo lo indicado en el apartado específico y aplicar la nueva placa de identificación contenida en el kit.

## 5 MANTENIMIENTO

Para garantizar que se mantengan las características de funcionalidad y eficiencia del producto y para respetar las prescripciones de la legislación vigente, se debe someter el aparato a controles sistemáticos en intervalos regulares.

La frecuencia de los controles depende de las particulares condiciones de instalación y de uso. De todas formas recomendamos realizar como mínimo un control anual por parte del personal autorizado de los Centros de Asistencia Técnica.

Apagar el aparato en caso de mantenimiento de estructuras situadas cerca de los conductos de los humos u otros dispositivos y sus accesorios. Una vez terminados los trabajos, personal calificado deberá comprobar que conductos y dispositivos funcionen correctamente.

IMPORTANTE: antes de iniciar cualquier operación de limpieza o de mantenimiento del aparato, desconecte el interruptor del aparato y de la instalación para interrumpir la alimentación eléctrica y cierre la alimentación del gas por medio de la llave situada en la caldera.

No limpiar el aparato o sus diferentes piezas con sustancias inflamables (por ej., bencina, alcohol, etc.).

No limpiar los paneles, las partes pintadas y las piezas de plástico con diluyente para pinturas.

La limpieza de los paneles debe realizarse solamente con agua y jabón.

### 5.1 Control de los parámetros de combustión

#### Mynute S C.A.I. E:

para realizar el análisis de combustión, proceder como a continuación:

- abrir la tapa de agua caliente en su totalidad
- colocar el selector de modo en verano ☀ y el selector de temperatura de agua caliente sanitaria en su valor máximo (fig. 8a).
- introducir el conector de muestra de gas en el tramo de un tubo rectilíneo después de la salida de la campana extractora.
- El orificio para introducir la sonda de análisis de gas debe realizarse en el tramo de un tubo rectilíneo después de la salida de la campana extractora, según la legislación aplicable (fig. 18).
- Introducir la sonda de análisis del gas completamente.
- encender la caldera.

#### Mynute S C.S.I.:

Para efectuar el análisis de la combustión, se deben efectuar las siguientes operaciones:

- abrir completamente un grifo del agua caliente
- llevar el selector de modo en verano ☀ y el selector de la temperatura del agua caliente sanitaria al valor máximo (fig. 8a).
- retirar el tornillo de la tapa de la toma de análisis de combustión (fig. 18) e insertar las sondas
- conectar la alimentación eléctrica de la caldera

#### Mynute S R.S.I.:

- apagar la caldera
- colocar el selector de función en modo invierno
- retirar la carcasa y acceder a la tarjeta
- insertar los jumpers JP1 y JP2
- utilizar un destornillador para abrir el tapón en el panel de control
- llevar el trimmer P2 hasta el valor máximo, utilizando un destornillador (girar en sentido horario)
- retirar el tornillo de la tapa de la toma de análisis de combustión (fig. 18) e insertar las sondas
- conectar la alimentación eléctrica de la caldera

El aparato funciona a la misma potencia y se puede realizar el control de la combustión.












Una vez concluido el análisis:

- cerrar el grifo del agua caliente
- retirar la sonda del analizador y cerrar la toma de análisis de la combustión, fijando atentamente el tornillo que se extrajo con anterioridad.














## USUARIO

### 1A ADVERTENCIAS GENERALES Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

El manual de instrucciones forma parte integrante del producto, por lo que debe conservarse con cuidado y debe acompañar siempre al aparato; en el caso de pérdida o de daños, se puede solicitar otra copia al Centro de Asistencia Técnica.

-  La instalación de la caldera y cualquier otra intervención de asistencia y de mantenimiento, deben ser realizadas por personal cualificado según las normas locales y nacionales vigentes.
-  Para la instalación se aconseja dirigirse a personal especializado.
-  La caldera solo debe ser utilizada para la aplicación prevista por el fabricante. El fabricante no se hace responsable por los daños a personas, animales o cosas debido a errores en la instalación, regulación, mantenimiento o uso inadecuado.
-  Los dispositivos de seguridad o de regulación automática de los aparatos, durante toda la vida de la instalación, no tienen que ser modificados si no es por parte del fabricante o del proveedor.
-  Este aparato sirve para producir agua caliente; por lo tanto se debe conectar a una instalación de calefacción y/o a una red de distribución de agua caliente sanitaria, que sea compatible con sus prestaciones y su potencia.
-  En el caso de pérdidas de agua se debe cerrar la alimentación hídrica y avisar inmediatamente al personal del Centro de Asistencia Técnica.
-  En el caso de ausencia prolongada, cerrar la llave de alimentación del gas y apagar el interruptor general de alimentación eléctrica. En el caso de que se prevea riesgo de heladas, vaciar el agua contenida en la caldera.
-  Controlar periódicamente que la presión de funcionamiento de la instalación hidráulica no descienda por debajo del valor de 1 bar.
-  En el caso de desperfecto o de funcionamiento incorrecto del aparato, apagarlo, sin realizar ningún intento de reparación o de intervención directa.
-  El mantenimiento del aparato se aconseja realizarlo al menos una vez al año programarla con tiempo con el Centro de Asistencia Técnica, lo que evitará desperdiciar tiempo y dinero.
-  Modelos C.A.I.: las aperturas de ventilación son vitales para una correcta combustión.

El uso de la caldera requiere el respeto absoluto de algunas reglas de seguridad fundamentales:

-  No utilizar el aparato para fines diferentes para los que está destinado.
-  Es peligroso tocar el aparato con partes del cuerpo mojadas o húmedas y/o con pies descalzos.
-  Está absolutamente tapar con trapos, papeles o cualquier otro elemento las rejillas de aspiración y de salida de los productos de la combustión, así como la apertura de ventilación del local donde está instalado el aparato.
-  Si se advierte olor a gas, no accionar interruptores eléctricos, teléfono y cualquier otro objeto que pueda provocar chispas. Ventilar el local abriendo puertas y ventanas, y cerrar el grifo general de gas.
-  No apoyar objetos en la caldera.
-  Se desaconseja cualquier operación de limpieza con el aparato conectado a la red de alimentación eléctrica.
-  No tapar o reducir la superficie de las entradas de aire del local donde está instalado el aparato.
-  No dejar contenedores y sustancias inflamables en el local donde esté instalado el aparato.
-  Se desaconseja cualquier intento de reparación en caso de desperfecto y/o de funcionamiento incorrecto del aparato.
-  Es peligroso estirar o doblar los cables eléctricos.
-  Se desaconseja el uso del aparato por parte de niños o personas inexpertas.
-  Está prohibido intervenir en los elementos sellados.
-  Modelos C.A.I.: no cubrir ni reducir el tamaño de las aperturas de ventilación en la sala donde se instala la caldera. Las aperturas de ventilación son vitales para una correcta combustión.

Para un mejor uso, recordar que:

- una limpieza externa periódica con agua y jabón, además de mejorar el aspecto estético, preserva los paneles de la corrosión, alargando la vida de la caldera;
- en caso de que la caldera mural se instale entre muebles colgantes, se debe dejar un espacio de al menos 5 cm por cada lado para la ventilación y para permitir el mantenimiento;

- la instalación de un termostato ambiente favorecerá un mayor confort, una utilización más racional del calor y un ahorro energético; la caldera además puede ser conectada a un cronotermostato para programar encendidos y apagados durante el día o la semana.


### 2A ENCENDIDO

El primer encendido de la caldera debe ser efectuado por personal del Centro de Asistencia Técnica. A continuación, cuando sea necesario volver a poner en funcionamiento el aparato, seguir detenidamente las operaciones descritas.




Para el encendido de la caldera se deben realizar las siguientes operaciones:

- encender la caldera
- abrir el grifo de gas presente en la instalación para permitir el flujo de combustible
- colocar el selector de modo (3 - fig. 1a) en la posición deseada:


#### Mynute S C.A.I. E - C.S.I.:

**Modo verano:** girando el selector en el símbolo verano  (fig. 2a) se activa la función tradicional de sólo agua caliente sanitaria. En caso de que haya una petición de agua caliente sanitaria la pantalla digital exhibirá la temperatura del sistema de agua caliente, el icono para indicar el suministro de agua caliente y el icono de la llama

**Modo invierno:** girando el selector de modo dentro de la zona marcada + y - (fig. 2b), la caldera suministra agua caliente sanitaria y calefacción. Si se solicita calefacción, la caldera se enciende y el monitor digital señala la temperatura de calentamiento del agua, el icono para indicar la calefacción y el icono de llama (fig. 3a). En caso de que haya una petición de agua caliente sanitaria, la caldera se enciende y la pantalla digital exhibirá la temperatura del sistema de agua caliente, el icono para indicar el suministro de agua caliente y el icono de la llama (fig. 4a)

**Precaentamiento (agua caliente más rápido):** girar el pomo de regulación de temperatura del agua caliente sanitaria (4 - fig. 1a) al símbolo  (fig. 5a), para activar la función de pre-caentamiento. Esta función permite mantener caliente el agua presente en intercambiador sanitario para reducir los tiempos de espera durante los suministros. Cuando se habilita la función de pre-caentamiento, la pantalla indica la temperatura de alimentación del agua de calentamiento o del agua caliente sanitaria según la solicitud en curso. Durante el encendido del quemador, después de una solicitud de pre-caentamiento, la pantalla muestra el símbolo **P** (fig. 5b). Para desactivar la función de pre-caentamiento, girar nuevamente el botón esférico de regulación de la temperatura del agua caliente sanitaria al símbolo . Colocar nuevamente el botón esférico de regulación de la temperatura del agua sanitaria en la posición deseada. La función no se activa con la caldera en estado OFF: selector de función (3 - fig. 1a) en  apagado (OFF).


#### Mynute S R.S.I.:

**Modo verano (sólo con el depósito de agua externo conectado):** girando el selector en el símbolo verano  (fig. 2a), se activa la función tradicional de sólo agua caliente sanitaria y la caldera suministra agua a la temperatura establecida en el depósito externo de acumulación. En caso de que haya una petición de agua caliente sanitaria, la pantalla digital exhibirá la temperatura del sistema de agua caliente, el icono para indicar el suministro de agua caliente y el icono de la llama

**Modo invierno:** girando el selector de modo dentro de la zona marcada + y - (fig. 2b) la caldera suministra agua caliente para la calefacción y, si está conectada al depósito externo de acumulación, agua caliente sanitaria. Si se solicita calefacción, la caldera se enciende y el monitor digital señala la temperatura de calentamiento del agua, el icono para indicar la calefacción y el icono de llama (fig. 3a). En caso de que haya una petición de agua caliente sanitaria, la caldera se enciende y la pantalla digital exhibirá la temperatura del sistema de agua caliente, el icono para indicar el suministro de agua caliente y el icono de la llama (fig. 4a).

Regular el termostato ambiente en la temperatura deseada (~20°C)

#### Mynute S C.A.I. E - C.S.I.: Regulación de la temperatura del agua caliente sanitaria

Para regular la temperatura del agua sanitaria (baños, ducha, cocina, etc.), girar el pomo con el símbolo  (fig. 2b) dentro de la zona marcada + y -. La caldera queda en estado standby hasta que, luego de que haya una petición de calefacción, la caldera se enciende y la pantalla digital exhibirá la temperatura del sistema de agua caliente, el icono para indicar el suministro de agua caliente y el icono de la llama




La caldera permanecerá en funcionamiento hasta alcanzar las temperaturas reguladas, luego de lo cual volverá al estado de "standby".

**Mynute S R.S.I.: Regulación de la temperatura del agua sanitaria**


**CASO A** sólo calefacción - regulación no aplicable  
**CASO B** solo calentamiento + calentador externo con termostato - regulación no aplicable.  
**CASO C** solo calentamiento + calentador externo con sonda - para regular la temperatura del agua caliente sanitaria en el calentador, gire el pomo, pero con el símbolo en sentido horario para aumentar la temperatura del agua y en sentido anti-horario para disminuirla.  
 La caldera queda en estado standby hasta que, luego de que haya una petición de calefacción, la caldera se enciende y la pantalla digital exhibirá la temperatura del sistema de agua caliente, el icono para indicar el suministro de agua caliente y el icono de la llama  
 La caldera permanecerá en funcionamiento hasta alcanzar las temperaturas reguladas, luego de lo cual volverá al estado de "standby".

**Función Sistema Automático Regulación Ambiente (S.A.R.A.) fig. 7a**  
 Colocando el selector de temperatura del agua de calefacción en la zona marcada con la leyenda AUTO - valor de temperatura de 55 a 65°C - se activa el sistema de autorregulación S.A.R.A.: la caldera modifica la temperatura de envío en función de la señal de cierre del termostato ambiente. Cuando se alcanza la temperatura establecida con el selector de temperatura del agua de calefacción, inicia un conteo de 20 minutos. Si durante este período el termostato ambiente continua solicitando calor, el valor de la temperatura establecida aumenta automáticamente 5 °C. Al alcanzar el nuevo valor establecido, comienza un conteo de otros 20 minutos. Si durante este período el termostato ambiente continua solicitando calor, el valor de la temperatura establecida aumenta automáticamente otros 5 °C. Este nuevo valor de temperatura es el resultado de la temperatura establecida manualmente con el selector de temperatura de agua de calefacción y el aumento de +10 °C de la función S.A.R.A. Luego del segundo ciclo, la temperatura debe mantenerse a un valor establecido de +10°C hasta que se haya satisfecho la petición del termostato ambiental.

**3A APAGADO**


**Apagado temporáneo**  
 En caso de breve ausencias, colocar el selector de modo (3 - fig. 1a) en  (OFF).  
 De este modo dejando activas la alimentación eléctrica y la alimentación del combustible, la caldera estará protegida por los sistemas:  
 - **Función antihielo:** cuando la temperatura del agua de la caldera desciende por debajo de los 5°C se activa el circulador y el quemador (de ser necesario) a la mínima potencia para llevar la temperatura del agua a valores de seguridad (35°C). Durante el ciclo antihielo en la pantalla digital se muestra el símbolo   
 - **Función antibloqueo circulador:** un ciclo de funcionamiento se activa cada 24 horas.  
 - **Función antihielo sanitario (solo con conexión a un calentador externo con sonda):** la función se activa si la temperatura detectada por la sonda calentador desciende por debajo de 5°C. En esta fase se genera una solicitud de calor con encendido del quemador a la mínima potencia, que se mantiene hasta que la temperatura del agua en envío alcanza los 55°C. Durante el ciclo antihielo en la pantalla digital se muestra el símbolo .

**Apagado durante periodos largos**

En caso de ausencias prolongadas, colocar el selector de modo (3 - fig. 1a) en  (OFF).  
 Luego, cerrar el grifo del gas presente en la instalación. En este caso, la función antihielo quedará desactivada Vaciar las instalaciones si hubiese riesgo de hielo.

















**4A CONTROLES**

Asegurarse al comienzo de la estación de calefacción y también periódicamente durante la utilización, que el hidrómetro-termohidrómetro indique valores de presión con la instalación en frío, comprendidos entre 0,6 y 1,5 bar: esto evita el ruido de la instalación debido a la presencia de aire. En caso de circulación insuficiente de agua, la caldera se apagará. En ningún caso la presión del agua deberá ser inferior a 0,5 bar (campo rojo).




En el caso en que se produzca esta situación, se debe restablecer la presión del agua en la caldera procediendo de la siguiente manera:  
 - colocar el selector de modo (3 - fig.1a) en   
 - abrir el grifo de llenado (L fig. 13 para C.A.I. - C.S.I. - externo para R.S.I.) hasta que la presión se encuentre entre 1 y 1,5 bares.  
 Cerrar bien el grifo.  
 Volver a colocar el selector de modo en la posición inicial.  
 Si la disminución de la presión es muy frecuente, solicitar la intervención del Centro de Asistencia Técnica.

**5A SEÑALIZACIONES LUMINOSAS Y ANOMALÍAS**



El estado de funcionamiento de la caldera se indica en el visor digital, a continuación detallamos los tipos de visualización.



ESTADO DE LA CALDERA	PANTALLA
Stand-by	-
Estado APAGADO (OFF)	OFF
Bloqueo de alarma de módulo ACF	A01 
Alarma de desperfecto eléctrico ACF	A01 
Alarma termostato límite	A02 
Alarma de interruptor de presión de aire (Modelos C.S.I.) Termostato de humos (Modelos C.A.I.)	A03 
Alarma presostato H2O	A04 
Desperfecto agua caliente sanitaria NTC (C.S.I. y R.S.I sólo con calefacción de acumulación externa con sonda)	A06 
Desperfecto de calefacción NTC	A07 
Llama parásita	A11 
Regulación eléctrica de la calefacción mínima y máxima	ADJ 
Espera transitoria de encendido	88°C parpadeante
Intervención de interruptor de presión de aire (Modelos C.S.I.) Intervención de termostato de humos (Modelos C.A.I.)	 parpadeante
Intervención presostato H2O	 parpadeante
Función de pre-calentamiento activa (sólo C.S.I.)	P
Solicitud de calefacción pre-calentamiento (sólo C.S.I.)	P parpadeante
Sonda externa presente	
Solicitud de agua caliente sanitaria	60°C 
Solicitud de calefacción para calentamiento	80°C 
Solicitud de calefacción antihielo	
Llama presente	

**Para restablecer el funcionamiento (desbloqueo alarmas):**

**Anomalías A 01-02-03**  
 Colocar el selector de modo en  apagado (OFF), esperar 5-6 segundos y configurarlo en la posición deseada  (modo verano) o  (modo invierno).

Si los intentos de desbloqueo no vuelven a activar la caldera, solicitar la intervención del Servicio Técnico de Asistencia.

**Anomalía A 04**  
 La pantalla digital visualiza además del código anomalía, el símbolo . Controlar el valor de presión que indica el hidrómetro: si se encuentra en menos de 0,3 bares, ubicar el selector de función en apagado  (OFF) y regular el grifo de llenado (L fig. 13 para C.A.I. - C.S.I. - externo para R.S.I.) hasta que la presión alcance un valor de entre 1 y 1,5 bares.

Luego girar el selector de modo en la posición deseada  (verano) o  (invierno).  
 Si los descensos de presión son frecuentes, solicitar la intervención del Servicio Técnico de Asistencia.

**Desperfecto A 06 (sólo C.A.I. - C.S.I.)**  
 La caldera funciona normalmente, pero no puede mantener de modo fiable la estabilidad de la temperatura del agua sanitaria que queda programada a una temperatura próxima a los 50°C. Se requiere la intervención del Servicio de Asistencia Técnica.

**Anomalía A 07**  
 Se requiere la intervención del Servicio de Asistencia Técnica.

## DATOS TÉCNICOS

DESCRIPTION			Mynute S 24 C.S.I.	Mynute S 28 C.S.I.	Mynute S 35 C.S.I.
<b>Calefacción</b>	Entrada de calor	kW	26,00	30,00	37,60
		kcal/h	22.360	25.800	32.336
	Potencia térmica máxima (80/60°C)	kW	24,21	27,90	34,93
		kcal/h	20.817	23.994	30.040
	Entrada mínima de calor	kW	11,20	12,70	12,90
		kcal/h	9.632	10.922	11.094
Potencia térmica mínima (80º/60º)	kW	9,73	11,00	10,82	
	kcal/h	8.370	9.458	9.308	
<b>ACS</b>	Entrada de calor	kW	26,00	30,00	37,60
		kcal/h	22.360	25.800	32.336
	Potencia térmica máxima	kW	24,21	27,90	34,93
		kcal/h	20.817	23.994	30.040
	Entrada mínima de calor	kW	9,80	10,50	12,90
		kcal/h	8.428	9.030	11.094
Potencia térmica mínima	kW	8,52	9,09	10,82	
	kcal/h	7.324	7.820	9.308	
Rendimiento útil Pn máx - Pn mín		%	93,1 - 86,9	93,0-86,6	92,9-83,9
Rendimiento útil 30% (47°C retorno)		%	92,4	91,9	92,5
Rendimiento de la combustión		%	93,5	93,3	93,0
Energía eléctrica		W	125	127	172
Categoría			II2H3+	II2H3+	II2H3P
País de destino			-	-	-
Tensión de alimentación eléctrica		V - Hz	230-50	230-50	230-50
Grado de protección		IP	X5D	X5D	X5D
Pérdidas en la chimenea con quemador encendido		%	6,54	6,68	7,00
Pérdidas en la chimenea con quemador apagado		%	0,10	0,08	0,03
<b>Funcionamiento calefacción</b>					
Presión - temperatura máxima		bar- °C	3 - 90	3 - 90	3 - 90
Presión mínima para el funcionamiento estándar		bar	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45
Campo de selección de la temperatura del agua caliente		°C	40/80	40/80	40/80
Bomba: altura de carga máxima disponible para la instalación		mbar	300	300	300
al caudal de		l/h	1.000	1.000	1.000
Vaso de expansión de membrana		l	9	9	10
Precarga del vaso de expansión		bar	1	1	1
<b>Funcionamiento sanitario</b>					
Presión máxima		bar	6	6	6
Presión mínima		bar	0,15	0,15	0,15
Cantidad de agua caliente con Δt 25°C		l/min	13,9	16,0	20,0
con Δt 30°C		l/min	11,6	13,3	16,7
con Δt 35°C		l/min	9,9	11,4	14,3
ACS potencia mínima		l/min	2	2	2
Campo de selección de la temperatura H2O sanitaria		°C	37/60	37/60	37/60
Limitador de caudal		l/min	10	12	15
<b>Presión gas</b>					
Presión nominal gas metano (G20)		mbar	20	20	20
Presión nominal gas líquido GPL (G30)		mbar	28-30	28-30	-
Presión nominal gas líquido GPL (G31)		mbar	37	37	37
<b>Conexiones hidráulicas</b>					
Entrada - salida calefacción		Ø	3/4"	3/4"	3/4"
Entrada - salida sanitario		Ø	1/2"	1/2"	1/2"
Entrega - potencia interacumulador		Ø	-	-	-
Entrada gas		Ø	3/4"	3/4"	3/4"
<b>Dimensiones de la caldera</b>					
Altura		mm	740	740	780
Anchura		mm	400	400	505
Profundidad a la cubierta		mm	332	332	328
Peso de la caldera		kg	33	33	41
<b>Caudal (G20)</b>					
Capacidad de aire		Nm³/h	42,996	45,899	59,357
Capacidad gas de escape		Nm³/h	45,604	48,907	63,129
Flujo másico de gas de escape (máx-mín)		gr/s	15,52-18,07	16,59-17,98	21,431-23,549
<b>Caudal (G30)</b>					
Capacidad de aire		Nm³/h	42,330	43,539	-
Capacidad gas de escape		Nm³/h	44,235	45,738	-
Flujo másico de gas de escape (máx-mín)		gr/s	15,69-16,91	16,20-17,23	-

DESCRIPTION			Mynute S 24 C.S.I.	Mynute S 28 C.S.I.	Mynute S 35 C.S.I.
<b>Caudal (G31)</b>					
Capacidad de aire	Nm³/h		43,085	44,449	58,957
Capacidad gas de escape	Nm³/h		45,093	46,767	60,415
Flujo másico de gas de escape (máx-mín)	gr/s		15,95-16,77	16,52-17,59	20,578-23,206
<b>Rendimiento del ventilador</b>					
Prevalencia residual caldera sin tubos	Pa		110	150	110
<b>Tubos concéntricos de evacuación de humos</b>					
Diámetro	mm		60-100	60-100	60-100
Longitud máxima	m		4,25	3,40	2,30
Pérdida por la introducción de una curva de 45°/90°	m		1 - 1,5	1 - 1,5	1 - 1,5
Agujero en la pared (diámetro)	mm		105	105	105
<b>Tubos separados de evacuación de humos</b>					
Diámetro	mm		80	80	80
Longitud máxima	m		20 + 20	14,5+14,5	8+8
Pérdidas para una curva de 45°/90°	m		1,2 - 1,7	1,2 - 1,7	1,2 - 1,7
<b>Instalación B22P-B52P</b>					
Diámetro	mm		80	80	80
Longitud máxima conducto de evacuación	m		20	20	12
Clase NOx			2	3	3
<b>Valores de emisiones con caudal máximo y mínimo con gas G20*</b>					
Máximo - Mínimo	CO s.a. inferior a	ppm	70-100	100-120	100-200
	CO <sub>2</sub>	%	6,8-2,5	7,4-2,9	7,1-2,2
	NOx s.a. más bajo que	ppm	150-110	140-40	140-100
	Temperatura humos	°C	124-98	139-112	148-113

\* Control realizado con tubo concéntrico Ø 60-100 - long. 0,85 m - temperatura agua 80-60°C

DESCRIPTION			Mynute S 24 C.A.I. E	Mynute S 28 C.A.I. E	Mynute S 28 R.S.I.	Mynute S 35 R.S.I.
<b>Calefacción</b>	Entrada de calor	kW	26,70	31,90	30,00	37,60
		kcal/h	22.962	27.434	25.800	32.336
	Potencia térmica máxima (80/60°C)	kW	23,98	28,71	27,90	34,93
		kcal/h	20.620	24.691	23.994	30.040
	Entrada mínima de calor	kW	10,70	14,00	12,70	12,90
		kcal/h	9.202	12.040	10.922	11.094
Potencia térmica mínima (80°/60°)	kW	9,14	11,93	11,00	10,82	
	kcal/h	7.859	10.258	9.458	9.308	
<b>ACS</b>	Entrada de calor	kW	26,70	31,90	-	-
		kcal/h	22.962	27.434	-	-
	Potencia térmica máxima	kW	23,98	28,71	-	-
		kcal/h	20.620	24.691	-	-
	Entrada mínima de calor	kW	8,30	8,70	-	-
		kcal/h	7.138	7.482	-	-
Potencia térmica mínima	kW	7,09	7,41	-	-	
	kcal/h	6.096	6.375	-	-	
Rendimiento útil Pn máx - Pn mín	%	89,8-85,4	90,0-85,2	93,0-86,6	92,9-83,9	
Rendimiento útil 30% (47°C retorno)	%	89,5	89,5	91,9	92,5	
Rendimiento de la combustión	%	91,1	91,2	93,3	93,0	
Energía eléctrica	W	88	88	127	172	
Categoría		II2H3+	II2H3+	II2H3+	II2H3P	
País de destino		-	-	-	-	
Tensión de alimentación eléctrica	V - Hz	230-50	230-50	230-50	230-50	
Grado de protección	IP	X5D	X5D	X5D	X5D	
Pérdidas en la chimenea con quemador encendido	%	8,90	8,83	6,68	7,00	
Pérdidas en la chimenea con quemador apagado	%	0,30	0,27	0,08	0,03	
<b>Funcionamiento calefacción</b>						
Presión - temperatura máxima	bar- °C	3 - 90	3 - 90	3 - 90	3 - 90	
Presión mínima para el funcionamiento estándar	bar	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	
Campo de selección de la temperatura del agua caliente	°C	40/80	40/80	40/80	40/80	
Bomba: altura de carga máxima disponible para la instalación	mbar	300	300	300	300	
al caudal de	l/h	1.000	1.000	1.000	1.000	
Vaso de expansión de membrana	l	9	9	9	10	
Precarga del vaso de expansión	bar	1	1	1	1	
<b>Funcionamiento sanitario</b>						
Presión máxima	bar	6	6	-	-	
Presión mínima	bar	0,15	0,15	-	-	

DESCRIPTION		Mynute S 24 C.A.I. E	Mynute S 28 C.A.I. E	Mynute S 28 R.S.I.	Mynute S 35 R.S.I.
Cantidad de agua caliente con $\Delta t$ 25°C	l/min	13,7	16,5	-	-
con $\Delta t$ 30°C	l/min	11,5	13,7	-	-
con $\Delta t$ 35°C	l/min	9,8	11,8	-	-
ACS potencia mínima	l/min	2	2	-	-
Campo de selección de la temperatura H2O sanitaria	°C	37/60	37/60	-	-
Limitador de caudal	l/min	10	12	-	-
<b>Presión gas</b>					
Presión nominal gas metano (G20)	mbar	20	20	20	20
Presión nominal gas líquido GPL (G30)	mbar	28-30	28-30	28-30	-
Presión nominal gas líquido GPL (G31)	mbar	37	37	37	37
<b>Conexiones hidráulicas</b>					
Entrada - salida calefacción	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Entrada - salida sanitario	Ø	1/2"	1/2"	-	-
Entrega - potencia interacumulador	Ø	-	-	3/4"	3/4"
Entrada gas	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
<b>Dimensiones de la caldera</b>					
Altura	mm	740	740	740	780
Anchura	mm	400	450	400	505
Profundidad a la cubierta	mm	332	332	332	328
Peso de la caldera	kg	30	32	32	39
<b>Caudal (G20)</b>					
Capacidad de aire	Nm <sup>3</sup> /h	44,666	50,960	45,899	59,357
Capacidad gas de escape	Nm <sup>3</sup> /h	47,345	54,160	48,907	63,129
Flujo máscico de gas de escape (máx-mín)	gr/s	16,115-15,926	18,855 -16,978	16,59-17,98	21,431-23,549
<b>Caudal (G30)</b>					
Capacidad de aire	Nm <sup>3</sup> /h	43,235	48,088	43,539	-
Capacidad gas de escape	Nm <sup>3</sup> /h	44,020	50,432	45,738	-
Flujo máscico de gas de escape (máx-mín)	gr/s	15,033-14,182	17,868-15,833	16,20-17,23	-
<b>Caudal (G31)</b>					
Capacidad de aire	Nm <sup>3</sup> /h	44,620	49,811	44,449	58,957
Capacidad gas de escape	Nm <sup>3</sup> /h	45,655	52,285	46,767	60,415
Flujo máscico de gas de escape (máx-mín)	gr/s	15,589 -15,004	18,484-16,423	16,52-17,59	20,578-23,206
<b>Rendimiento del ventilador</b>					
Prevalencia residual caldera sin tubos	Pa	-	-	150	110
<b>Tubos concéntricos de evacuación de humos</b>					
Diámetro	mm	-	-	60-100	60-100
Longitud máxima	m	-	-	3,40	2,30
Pérdida por la introducción de una curva de 45°/90°	m	-	-	1 - 1,5	1 - 1,5
Agujero en la pared (diámetro)	mm	-	-	105	105
<b>Tubos separados de evacuación de humos</b>					
Diámetro	mm	-	-	80	80
Longitud máxima	m	-	-	14,5+14,5	8+8
Pérdidas para una curva de 45°/90°	m	-	-	1,2 - 1,7	1,2 - 1,7
<b>Instalación B22P-B52P</b>					
Diámetro	mm	-	-	80	80
Longitud máxima conducto de evacuación	m	-	-	20	12
<b>Conductos de salida de gas</b>					
Diámetro	mm	130	140	-	-
Clase NOx		2	2	3	3
<b>Emission values at max. and min. rate of gas G20*</b>					
Maximum - Minimum CO s.a. less than	ppm	80-60	90-20	100-120	100-200
CO <sub>2</sub>	%	6,7-2,7	6,7-3,1	7,4-2,9	7,1-2,2
NOx s.a. lower than	ppm	160-110	170-80	140-40	140-100
Flue gas temperature	°C	138-96	132-97	139-112	148-113


\* C.A.I. Control realizado con tubo  $\varnothing$  130 (24 C.A.I. E) -  $\varnothing$  140 (28 C.A.I. E) - long. 0,5 m - temperatura agua 80-60°C  
C.S.I. Control realizado con tubo concéntrico  $\varnothing$  60-100 - long. 0,85 m - temperatura agua 80-60°C


Tabla Multigas


DESCRIPCIÓN		Gas metano (G20)	Butano (G30)	Propano (G31)
Índice de Wobbe inferior (a 15 °C-1013 mbar)	MJ/m³S	45,67	80,58	70,69
Poder calorífico inferior	MJ/m³S	34,02	116,09	88
Presión nominal de alimentación	mbar (mm W.C.)	20 (203,9)	28 - 30 (285,5 - 305,9)	37 (377,3)
Presión mínima de suministro	mbar (mm W.C.)	13,5 (137,7)	-	-
<b>Mynute S 24 C.S.I.</b>				
Diafragma número de orificios	n°	12	12	12
Diafragma diámetro de orificios	mm	1,35	0,76	0,76
Caudal gas máximo calefacción	Sm³/h	2,75		
	kg/h		2,05	2,02
Caudal gas máximo agua sanitaria	Sm³/h	2,75		
	kg/h		2,05	2,02
Caudal gas mínimo calefacción	Sm³/h	1,18		
	kg/h		0,88	0,87
Caudal gas mínimo agua sanitaria	Sm³/h	1,04		
	kg/h		0,77	0,76
Presión máx después de la válvula en calefacción	mbar	9,80	27,80	35,80
	mm W.C.	99,93	283,48	365,06
Presión máx después de la válvula en agua sanitaria	mbar	9,80	27,80	35,80
	mm W.C.	99,93	283,48	365,06
Presión mín después de la válvula en calefacción	mbar	2,00	5,70	7,60
	mm W.C.	20,39	58,12	77,50
Presión mín después de la válvula en agua sanitaria	mbar	1,50	4,80	5,80
	mm W.C.	15,30	48,95	59,14
<b>Mynute S 28 C.S.I.</b>				
Diafragma número de orificios	n°	13	13	13
Diafragma diámetro de orificios	mm	1,35	0,78	0,78
Caudal gas máximo calefacción	Sm³/h	3,17		
	kg/h		2,36	2,33
Caudal gas máximo agua sanitaria	Sm³/h	3,17		
	kg/h		2,36	2,33
Caudal gas mínimo calefacción	Sm³/h	1,34		
	kg/h		1,00	0,99
Caudal gas mínimo agua sanitaria	Sm³/h	1,11		
	kg/h		0,83	0,82
Presión máx después de la válvula en calefacción	mbar	11,30	28,00	36,00
	mm W.C.	115,23	285,52	367,10
Presión máx después de la válvula en agua sanitaria	mbar	11,30	28,00	36,00
	mm W.C.	115,23	285,52	367,10
Presión mín después de la válvula en calefacción	mbar	2,25	5,20	6,80
	mm W.C.	22,94	53,03	69,34
Presión mín después de la válvula en agua sanitaria	mbar	1,60	3,60	4,80
	mm W.C.	16,32	36,71	48,95
<b>Mynute S 35 C.S.I.</b>				
Diafragma número de orificios	n°	16	-	16
Diafragma diámetro de orificios	mm	1,4	-	0,8
Caudal gas máximo calefacción	Sm³/h	3,98	-	
	kg/h			2,92
Caudal gas máximo agua sanitaria	Sm³/h	3,98	-	
	kg/h			2,92
Caudal gas mínimo calefacción	Sm³/h	1,36	-	
	kg/h			1,00
Caudal gas mínimo agua sanitaria	Sm³/h	1,36	-	
	kg/h			1,00
Presión máx después de la válvula en calefacción	mbar	9,60	-	35,00
	mm W.C.	97,89	-	356,90
Presión máx después de la válvula en agua sanitaria	mbar	9,60	-	35,00
	mm W.C.	97,89	-	356,90
Presión mín después de la válvula en calefacción	mbar	1,10	-	4,40
	mm W.C.	11,22	-	44,87
Presión mín después de la válvula en agua sanitaria	mbar	1,10	-	4,40
	mm W.C.	11,22	-	44,87


DESCRIPCIÓN		Gas metano (G20)	Butano (G30)	Propano (G31)
<b>Mynute S 24 C.A.I. E</b>				
Diafragma número de orificios	n°	12	12	12
Diafragma diámetro de orificios	mm	1,3	0,77	0,77
Caudal gas máximo calefacción	Sm <sup>3</sup> /h	2,82		
	kg/h		2,10	2,07
Caudal gas máximo agua sanitaria	Sm <sup>3</sup> /h	2,82		
	kg/h		2,10	2,07
Caudal gas mínimo calefacción	Sm <sup>3</sup> /h	1,13		
	kg/h		0,84	0,83
Caudal gas mínimo agua sanitaria	Sm <sup>3</sup> /h	0,88		
	kg/h		0,65	0,64
Presión máx después de la válvula en calefacción	mbar	11,80	28,00	36,00
	mm W.C.	120,33	285,52	367,10
Presión máx después de la válvula en agua sanitaria	mbar	11,80	28,00	36,00
	mm W.C.	120,33	285,52	367,10
Presión mín después de la válvula en calefacción	mbar	2,10	5,00	6,70
	mm W.C.	21,41	50,99	68,32
Presión mín después de la válvula en agua sanitaria	mbar	1,30	3,10	4,00
	mm W.C.	13,26	31,61	40,79
<b>Mynute S 28 C.A.I. E</b>				
Diafragma número de orificios	n°	14	14	14
Diafragma diámetro de orificios	mm	1,3	0,78	0,78
Caudal gas máximo calefacción	Sm <sup>3</sup> /h	3,37		
	kg/h		2,51	2,48
Caudal gas máximo agua sanitaria	Sm <sup>3</sup> /h	3,37		
	kg/h		2,51	2,48
Caudal gas mínimo calefacción	Sm <sup>3</sup> /h	1,48		
	kg/h		1,10	1,09
Caudal gas mínimo agua sanitaria	Sm <sup>3</sup> /h	0,92		
	kg/h		0,69	0,68
Presión máx después de la válvula en calefacción	mbar	12,70	27,00	35,20
	mm W.C.	129,50	275,32	358,94
Presión máx después de la válvula en agua sanitaria	mbar	12,70	27,00	35,20
	mm W.C.	129,50	275,32	358,94
Presión mín después de la válvula en calefacción	mbar	2,60	5,50	7,10
	mm W.C.	26,51	56,08	72,40
Presión mín después de la válvula en agua sanitaria	mbar	1,00	2,30	2,90
	mm W.C.	10,20	23,45	29,57
<b>Mynute S 28 R.S.I.</b>				
Diafragma número de orificios	n°	13	13	13
Diafragma diámetro de orificios	mm	1,35	0,78	0,78
Caudal gas máximo calefacción	Sm <sup>3</sup> /h	3,17		
	kg/h		2,36	2,33
Caudal gas mínimo calefacción	Sm <sup>3</sup> /h	1,34		
	kg/h		1,00	0,99
Presión máx después de la válvula en calefacción	mbar	11,30	28,00	36,00
	mm W.C.	115,23	285,52	367,10
Presión mín después de la válvula en calefacción	mbar	2,25	5,20	6,80
	mm W.C.	22,94	53,03	69,34
<b>Mynute S 35 R.S.I.</b>				
Diafragma número de orificios	n°	16	-	16
Diafragma diámetro de orificios	mm	1,4	-	0,8
Caudal gas máximo calefacción	Sm <sup>3</sup> /h	3,98	-	
	kg/h			2,92
Caudal gas mínimo calefacción	Sm <sup>3</sup> /h	1,36	-	
	kg/h			1,00
Presión máx después de la válvula en calefacción	mbar	9,60	-	35,00
	mm W.C.	97,89	-	356,90
Presión mín después de la válvula en calefacción	mbar	1,10	-	4,40
	mm W.C.	11,22	-	44,87


## 1 - ADVERTÊNCIAS E SEGURANÇAS


 As caldeiras produzidas nos nossos estabelecimentos são fabricadas com atenção dedicada também aos componentes específicos de modo a proteger tanto o utilizador quanto o instalador de eventuais acidentes. Recomenda-se, portanto, ao pessoal qualificado, depois de cada intervenção efectuada no produto, prestar atenção especial às conexões eléctricas, sobretudo no que se refere à parte desencapada dos condutores, que não deve de modo nenhum sair da régua de terminais, evitando assim o possível contacto com partes do corpo do próprio condutor.


 Este manual de instruções, juntamente com o do utilizador, constitui parte integrante do produto: certificar-se de que sempre acompanhe o aparelho, também em caso de cessão a outro proprietário ou utilizador ou de transferência em outra instalação. Em caso de dano ou extravio, solicitar um outro exemplar ao Centro de Assistência Técnica da zona.

 A instalação da caldeira e qualquer outra intervenção de assistência e de manutenção deve ser realizada por pessoal qualificado de acordo com as indicações das normas locais e nacionais vigentes.


 Recomenda-se ao instalador instruir o utilizador sobre o funcionamento do aparelho e sobre as normas fundamentais de segurança.


 Esta caldeira só deve ser utilizada para o uso para que foi concebida. O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade contratual e extracontratual por danos em pessoas ou animais ou danos materiais decorrentes de erros cometidos durante o ajuste, a instalação e a manutenção e um uso indevido.

 Depois de tirar a embalagem, certificar-se da integridade e da totalidade do conteúdo. Em caso de não adequação, dirigir-se ao revendedor do qual adquiriu o aparelho.

 A descarga da válvula de segurança do aparelho deve ser conectada a um adequado sistema de recolha e evacuação. O fabricante do aparelho não é responsável por eventuais danos causados pela intervenção da válvula de segurança.

 Eliminar os materiais de embalagem nos recipientes apropriados nos específicos centros de recolha.


 Os resíduos devem ser eliminados sem perigo para a saúde das pessoas e sem usar procedimentos ou métodos que possam causar danos ao ambiente.


 Modelos C.A.I.: as aberturas de ventilação são vitais para uma correcta combustão.


É necessário, durante a instalação, informar ao utilizador que:


- em caso de vazamentos de água deve fechar a alimentação hídrica e avisar com presteza o Centro de Assistência Técnica
- a pressão de funcionamento do sistema hidráulico deve estar entre 1 e 2 bar e, conseqüentemente, não deve exceder 3 bar. Se necessário, desbloqueie a pressão conforme indicado no parágrafo intitulado "Preenchendo o sistema"
- em caso de não utilização da caldeira por um longo período é recomendável a intervenção do Centro de Assistência Técnica para efectuar as seguintes operações:
  - desligue o interruptor principal do aparelho e o interruptor geral do sistema
  - fechar as torneiras do combustível e da água, tanto da instalação térmica quanto da sanitária
  - esvaziar a instalação térmica e sanitária se há risco de gelo
- a manutenção da caldeira deve ser feita pelo menos uma vez por ano, programando-a a tempo com o Serviço Técnico de Assistência.


Para a segurança convém lembrar que:


 É desaconselhado o uso da caldeira por parte de crianças ou de pessoas incapazes não assistidas.


 É perigoso accionar dispositivos ou aparelhos eléctricos, tais como interruptores, electrodomésticos, etc., caso se sinta cheiro de combustível ou de combustão. Em caso de perdas de gás, arejar o local, abrindo portas e janelas; fechar a torneira geral do gás; solicitar com presteza a intervenção de pessoal profissionalmente qualificado do Centro de Assistência Técnica


 Não tocar a caldeira com os pés descalços e com partes do corpo molhadas ou húmidas

 Antes de efectuar operações de limpeza, desconectar a caldeira da rede de alimentação eléctrica posicionando o interruptor bipolar da instalação e o principal do painel de comando em "OFF"


 É proibido modificar os dispositivos de segurança ou de regulação sem a autorização ou as indicações do fabricante

 Não puxar, retirar, torcer os cabos eléctricos que saem da caldeira mesmo se esta estiver desconectada da rede de alimentação eléctrica

 Evitar tapar ou reduzir a dimensão das aberturas de ventilação do local de instalação

 Não deixar contentores e substâncias inflamáveis no local onde está instalado o aparelho

 Não deixar os elementos da embalagem ao alcance das crianças.

 Modelos C.A.I.: não cubra nem reduza o tamanho das aberturas de ventilação no ambiente em que está instalada a caldeira. As aberturas de ventilação são vitais para uma correcta combustão.

## 2 - DESCRIÇÃO DACALDEIRA


**Mynute S C.A.I. E** é uma caldeira tipo B11BS montada na parede para aquecimento e produção de água quente doméstica. Este tipo de utensílio não pode ser instalado em quartos de dormir, salas de banho nem em ambiente com chaminés abertas sem ventilação adequada. A caldeira Mynute S C.A.I. E é equipada com os seguintes dispositivos de segurança:


- Válvula de segurança e interruptor de pressão da água que intervêm em casos de pressão insuficiente ou excessiva da água (máx. 3 bar - mín. 0,7 bar).


- Termóstato de limite de temperatura que intervêm realizando uma paragem de segurança da caldeira se a temperatura no sistema exceder o limite de acordo com as regulações locais e nacionais

- O termóstato de fumos intervêm bloqueando a caldeira em um status de paragem de segurança se houver um vazamento de produtos de combustão na tampa; ele está localizado no ladrilho do lado direito do dispositivo interruptor de aspiração do abafador de ventilação A intervenção dos dispositivos de segurança indica um mau funcionamento da caldeira potencialmente perigoso; entre em contacto com o serviço de assistência técnica imediatamente.

O termóstato de gás da chaminé não somente intervêm para uma falha no sistema de saída dos produtos de combustão, mas também com diversas condições atmosféricas. Pode-se, portanto, tentar activar a caldeira novamente após uma curta espera (consulte a primeira secção de ignição).

 Uma intervenção repetida do termóstato de fumos significa a saída de produtos de combustão para dentro do recinto da caldeira com uma possível combustão incompleta e formação de monóxido de carbono, **uma condição altamente perigosa. Chame o serviço de assistência técnica imediatamente.**

 A caldeira nunca deve ser activada, nem mesmo temporariamente, se os dispositivos de segurança não estão a funcionar ou foram mal manejados.


 Os dispositivos de segurança devem ser substituídos pelo serviço de assistência técnica, usando somente peças do fabricante originais; consulte o catálogo de peças sobressalentes fornecido com a caldeira.


Após os reparos, realize uma ignição de teste.

**Mynute S C.S.I.** é uma caldeira instalada na parede tipo C para aquecimento e produção de água quente sanitária: de acordo com o dispositivo de descarga de gases da chaminé, a caldeira é classificada nas categorias B22P, B52P, C12, C22, C32, C42, C52, C62, C82, C92, C12x, C32x, C42x, C52x, C62x, C82x, C92x.

Na configuração B22P e B52P (quando instalada no interior), o aparelho

Em algumas partes do manual são utilizados os símbolos:

 ATENÇÃO = para acções que exigem cautela especial e preparação adequada

 PROIBIDO = para acções que NÃO DEVEM absolutamente ser executadas

não pode ser instalado em quartos de dormir, quartos de banho, duches ou onde haja lareiras abertas sem fluxo de ar adequado. O local onde a caldeira será instalada deverá ter uma ventilação adequada. Na configuração C o aparelho pode ser instalado em qualquer tipo de local e não há nenhuma limitação devida às condições de ventilação e ao volume do local.

**Mynute S R.S.I.** é uma caldeira instalada na parede tipo C que pode funcionar em vários modos:

#### CASO A

apenas aquecimento, sem nenhum ebulidor externo ligado. A caldeira não fornece água quente sanitária.

#### CASO B

apenas aquecimento, com um ebulidor externo ligado, gerido por um termóstato: nessa condição, a cada pedido de calor por parte do termóstato do ebulidor, a caldeira fornece água quente para a preparação da água sanitária.

#### CASO C

apenas aquecimento com um ebulidor externo ligado (kit acessório a pedido), gerido por uma sonda de temperatura, para a preparação da água quente sanitária. Ao ligar um ebulidor não fornecido por nós, verificar se a sonda NTC utilizada tem as seguintes características: 10 kOhm a 25 °C, B 3435 ±1%

## 3 - NORMAS PARA A INSTALAÇÃO

### 3.1 Normas para a instalação

A instalação deve ser executada por pessoal qualificado.

Além disso deve-se sempre observar as disposições nacionais e locais.

#### LOCALIZAÇÃO

Mynute S C.A.I. E: utensílios de classe B não podem ser instalados em quartos de dormir, salas de banho nem em ambiente com chaminés abertas sem ventilação adequada. É obrigatório que o recinto em que uma aplicação de gás está instalada tenha um fluxo de ar suficiente para fornecer a quantidade de ar necessária para a combustão normal e garantir uma ventilação adequada do próprio recinto. Ventilação directa natural com ar externo deve ser fornecida por meio de aberturas permanentes nas paredes do recinto no qual o utensílio está instalado, em direcção ao exterior.

- Essas aberturas devem ser realizadas de tal modo a garantir que os orifícios em ambos os lados, interno e externo, da parede não possam ser obstruídos nem reduzidos em seu diâmetro efectivo; os próprios orifícios devem ser protegidos com grelhas de metal ou meios similares e devem se situar próximos ao nível do chão e em um local que não interfira com o funcionamento do sistema de exaustão da chaminé (quando esta posição não for possível, o diâmetro das aberturas de ventilação deve ser aumentado em ao menos 50%),
- enquanto ductos de ventilação simples ou ramificados podem ser utilizados.

O ar de ventilação deve provir directamente da parte de fora do edifício, longe de fontes de poluição. A ventilação indirecta, com ar tomado dos recintos próximos ao recinto em que está instalado o dispositivo, é permitida, desde que as limitações indicadas pelas regulações locais actuais. O recinto em que a caldeira será instalada deve ser ventilado adequadamente, em conformidade com a legislação aplicável.

Prescrições detalhadas para a instalação dos ductos da chaminé, da tubulação de gás e de ventilação estão disponíveis nas regulações locais actuais.

As regulações mencionadas acima também proibem a instalação de ventiladores eléctricos e extractores no recinto em que está instalado o dispositivo. A caldeira deve ter um ducto de exaustão fixo em direcção ao exterior com um diâmetro não inferior ao da abraçadeira da tampa de exaustão. Antes de ligar o conector de saída de exaustão à chaminé, certifique-se de que a chaminé tem uma aspiração adequada e não tem restrições e de que nenhuma exaustão de nenhum outro utensílio esteja conectada ao mesmo cano da chaminé.

Quando conectar a um cano de chaminé já existente, certifique-se de que ele está perfeitamente limpo, pois os depósitos podem se destacar da parede do cano durante o uso e obstruir a passagem dos gases da chaminé, criando uma situação de grave perigo para o utilizador.

**Mynute S C.S.I.** pode ser instalada em interiores (fig. 2).

A caldeira é dotada de protecções que lhe garantem o funcionamento correcto com um campo de temperaturas de 0°C a 60°C.

Para usufruir das protecções, o aparelho deve estar em condições de poder ser ligado, disso resulta que qualquer condição de bloqueio (por ex., falta de gás ou de alimentação eléctrica, ou intervenção de uma segurança) desactiva as protecções.

#### DISTÂNCIAS MÍNIMAS

Para poder permitir o acesso no interior da caldeira para realizar as operações de manutenção normais, é necessário respeitar os espaços

mínimos previstos para a instalação (fig. 3).

Para um posicionamento correcto do aparelho, considerar que:

- não deve ser posicionado sobre um fogão ou outro aparelho de cozimento
- é proibido deixar substâncias inflamáveis no local onde está instalada a caldeira
- as paredes sensíveis ao calor (por exemplo, aquelas em madeira) devem ser protegidas com isolamento adequado.

#### IMPORTANTE

Antes da instalação, recomenda-se efectuar uma lavagem cuidadosa de todas as tubagens da instalação para remover eventuais resíduos que possam comprometer o bom funcionamento do aparelho.

Instalar abaixo da válvula de segurança um funil de recolha da água com a respectiva descarga para o caso de vazamento por sobrepressão da instalação de aquecimento. O circuito da água sanitária não necessita de válvula de segurança, mas é necessário certificar-se de que a pressão do sistema de abastecimento de água não supere os 6 bar. Em caso de dúvida será oportuno instalar um redutor de pressão. Antes do acendimento, certificar-se de que a caldeira esteja predisposta para o funcionamento com o gás disponível; isso pode ser verificado pelo texto da embalagem e pela etiqueta adesiva que indica o tipo de gás. É muito importante evidenciar que em alguns casos os canos de fumaças da caldeira ficam em pressão e, portanto, as junções dos vários elementos devem ser herméticas.

#### SISTEMA ANTICONGELANTE

A caldeira é equipada de série com um sistema antigelo automático que se activa quando a temperatura da água do circuito primário descende abaixo de 6 °C. Este sistema está sempre activo, garantindo a protecção da caldeira até um nível de temperatura externa de -3 °C. Para usufruir desta protecção (baseada no funcionamento do queimador), a caldeira deve estar em condição de ser ligada; qualquer condição de bloqueio (por exemplo, falta de fornecimento de gás/electricidade ou intervenção do dispositivo de segurança) consequentemente desactiva a protecção. A protecção antigelo também pode estar activa com caldeira em stand-by. Em normais condições de funcionamento, a caldeira é capaz de auto-protger-se do gelo. Em áreas onde as temperaturas podem cair abaixo de 0 °C, quando a máquina fica sem energia por longos períodos, recomenda-se usar um líquido anticongelante específico de boa qualidade no circuito primário, se não quiser drenar o sistema de aquecimento. Cuidadosamente siga as instruções do fabricante no que diz respeito não somente à percentagem de líquido anticongelante a ser usado para a temperatura mínima à qual deseja manter o circuito da máquina, mas também à duração e eliminação do próprio líquido. Para a parte de água quente sanitária, recomendamos que a drenagem do circuito. Os materiais com que são realizados os componentes das caldeiras são resistentes a líquidos congelantes à base de etilenoglicóis.

### 3.2 Fixação da caldeira na parede e conexões hidráulicas

Para fixar a caldeira na parede utilizar o gabarito de papelão (fig. 4-5) que se encontra na embalagem. A posição e a dimensão dos engates hidráulicos são indicados no detalhe:

<b>A</b>	retorno aquecimento	3/4"
<b>B</b>	envio aquecimento	3/4"
<b>C</b>	ligação do gás	3/4"
<b>D</b>	potência DHW	1/2" (para C.A.I./C.S.I.) - 3/4" (para R.S.I.)
<b>E</b>	entrada DHW	1/2" (para C.A.I./C.S.I.) - 3/4" (para R.S.I.)

Em caso de substituição de caldeiras Beretta de gama anterior, está disponível um kit de adaptação de conexões hidráulicas.

### 3.3 Conexão eléctrica

As caldeiras saem de fábrica completamente cabladas com o cabo de alimentação eléctrica já conectado electricamente e necessitam somente da conexão do termóstato ambiente (TA) a efectuar-se nos terminais dedicados.

Para aceder à régua de terminais:

- desligar o interruptor geral da instalação
- afrouxar os parafusos (A) de fixação do revestimento (fig. 6)
- deslocar para a frente e depois para cima a base do revestimento para desengatá-lo da estrutura
- girar o quadro de instrumentos em sua direcção
- remover a cobertura da régua de terminais (fig. 8)
- introduzir o cabo do eventual T.A. (fig. 9)

O termóstato ambiente deve ser conectado como indicado no esquema eléctrico.

⚠ Entrada termóstato ambiente em baixa tensão de segurança (24 Vdc).

A conexão à rede eléctrica deve ser realizada por meio de um dispositivo de separação com abertura omnipolar de pelo menos 3,5 mm (EN 60335-1, categoria III).

O dispositivo opera com uma corrente alternada de 230 V/50 Hz e está em conformidade com o padrão EN 60335-1).

- ⚠ É obrigatória a conexão com uma eficaz instalação de tomada de terra, segundo as normas nacionais e locais vigentes.
- ⚠ É recomendado respeitar a conexão de fase neutra (L-N).
- ⚠ O condutor de terra deve ser cerca de dois centímetros mais comprido que os outros.
- ⚠ É proibido o uso de tubos de gás e/ou água como tomada de terra de aparelhos eléctricos.

O fabricante não pode ser considerado responsável por eventuais danos causados pela falta de tomada de terra da instalação.

**Para a ligação eléctrica utilizar o cabo de alimentação em dotação. No caso de substituição do cabo de alimentação, utilizar um cabo do tipo HAR H05V2V2-F, 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>, diâmetro máx. externo 7 mm.**

### 3.4 Conexão do gás

Antes de efectuar a conexão do aparelho à rede do gás, certificar-se que:

- tenham sido respeitadas as normas nacionais e locais de instalação
- o tipo de gás seja aquele para o qual o aparelho foi predisposto
- as tubagens estejam limpas.

A canalização do gás é prevista externa. No caso em que o tubo atravesse a parede, este deve passar através do furo central da parte inferior do gabarito.

Recomenda-se instalar na linha do gás um filtro de dimensões adequadas no caso em que a rede de distribuição contenha partículas sólidas. Com a instalação realizada, verificar que as junções executadas tenham estanquidade como previsto pelas normas vigentes sobre instalação

### 3.5 Evacuação dos produtos da combustão e aspiração do ar (Mynute S C.S.I. - Mynute S R.S.I.)

Para a evacuação dos produtos combustíveis, consultar as normas locais e nacionais vigentes. Além disso deve-se observar as normas locais dos Bombeiros, da Companhia de Gás e as eventuais disposições municipais.

A evacuação dos produtos combustos é assegurada por um ventilador centrífugo colocado dentro da câmara de combustão e o seu correcto funcionamento é constantemente controlado por um pressostato. A caldeira é fornecida sem o kit de descarga de fumos/aspiração do ar, pelo facto de que é possível utilizar os acessórios para aparelhos de câmara estanque de tiragem forçada que se adaptam melhor às características tipológicas de instalação.

É indispensável para a extracção dos fumos e o restabelecimento do ar comburentes da caldeira que sejam utilizadas tubagens certificadas e que a conexão ocorra de maneira correcta conforme indicado nas instruções fornecidas com os acessórios de fumos.

A um só tubo de evacuação de fumo podem ser conectados mais aparelhos desde que todos sejam do tipo de câmara estanque.

### INSTALAÇÃO “FORCED OPEN” (TIPO B22P/B52P)

#### Conduta de descarga dos fumos Ø 80 mm (fig. 10a)

A conduta de descarga dos fumos pode ser orientada para a direcção mais adequada às exigências da instalação. Para a instalação siga as instruções entregues com o kit.

- ⚠ Nesta configuração a está conectada à conduta de descarga dos fumos Ø 80 mm através de um adaptador Ø 60-80 mm. Neste caso o ar comburentes é tirado do local de instalação da caldeira, que deve ser um local técnico adequado e provido de arejamento.

- ⚠ As condutas de descarga dos fumos não isoladas, são potenciais fontes de perigo.

A flange de fumos (F), quando necessário, deve ser tirada fazendo alavanca com uma chave de fenda.

A caldeira adapta automaticamente a ventilação segundo o tipo de instalação e o comprimento da conduta.

24 C.S.I.			
28 C.S.I. - 28 R.S.I.			
Comprimento dos tubos Ø 80 [m]	Flange de gases da chaminé (F)	Perdas de carga de cada curva (m)	
		45°	90°
até 8	Ø 44 (**)	1,2	1,7
de 8 a 14	Ø 43 (**)		
de 14 a 30	não instalada	1,2	1,7
de 8 a 20	não instalada		

35 C.S.I. - 35 R.S.I.			
Comprimento dos tubos Ø 80 [m]	Flange de gases da chaminé (F)	Perdas de carga de cada curva (m)	
		45°	90°
até 5	Ø 49 (**)	1,2	1,7
de 5 a 12	não instalada		

(\*\*) montada na caldeira

### DESCARGAS COAXIAIS (Ø 60-100)

A caldeira foi projectada para ser conectada a tubos de descarga/aspiração concêntricos e com a abertura para a aspiração do ar (E) fechada (fig. 10b). As descargas concêntricas podem ser orientadas na direcção mais adequada às exigências do local, respeitando os comprimentos máximos indicados na tabela. Para a instalação, seguir as instruções fornecidas com o kit.

Segundo o comprimento dos tubos utilizado, é necessário inserir uma flange escolhendo-a entre aquelas contidas na caldeira (consultar tabelas indicadas a seguir). A flange de gases da chaminé (F), quando necessário, deve ser tirada fazendo alavanca com uma chave de fenda. A tabela indica os comprimentos rectilíneos admitidos. Segundo o comprimento dos tubos utilizado, é necessário inserir uma flange escolhendo-a entre aquelas contidas na caldeira (consultar tabelas indicadas a seguir).

24 C.S.I.			
Comprimento dos tubos Ø 60-100 [m]	Flange de gases da chaminé (F)	Perdas de carga de cada curva (m)	
		45°	90°
até 0,85	Ø 42	1	1,5
de 0,85 a 2	Ø 44 (**)		
de 2 a 3	Ø 46		
de 3 a 4,25	não instalada		

28 C.S.I. - 28 R.S.I.			
Comprimento dos tubos Ø 60-100 [m]	Flange de gases da chaminé (F)	Perdas de carga de cada curva (m)	
		45°	90°
até 0,85	Ø 41	1	1,5
de 0,85 a 1,7	Ø 43 (**)		
de 1,7 a 2,7	Ø 45		
de 2,7 a 3,4	não instalada		

35 C.S.I. - 35 R.S.I.			
Comprimento dos tubos Ø 60-100 [m]	Flange de gases da chaminé (F)	Perdas de carga de cada curva (m)	
		45°	90°
até 0,85	Ø 49 (**)	1	1,5
de 0,85 a 2,3	não instalada		

(\*\*) montada na caldeira



**ATENÇÃO**

Quando realizar a descarga da válvula de segurança (N), ela deve ser conectada a um adequado sistema de recolha. O fabricante do aparelho não pode ser considerado responsável por eventuais alagamentos causados pela intervenção da válvula de segurança.

**4 ACENDIMENTO E FUNCIONAMENTO****4.1 Verificações preliminares**

O primeiro acendimento deve ser feito por pessoal competente de um Centro de Assistência Técnica autorizado Beretta.

Antes de ligar a caldeira, é preciso verificar:


- que os dados das redes de alimentação (eléctrica, hídrica, gás) correspondam àqueles da placa
- que as tubagens que se que se ramificam da caldeira estejam cobertas por uma capa termoisolante
- que os tubos de evacuação dos fumos e aspiração do ar estejam eficientes
- que sejam garantidas as condições para as manutenções normais no caso em que a caldeira seja colocada dentro ou entre os móveis a estagnidade da instalação de adução do combustível
- que o caudal do combustível corresponda aos valores exigidos para a caldeira
- que a instalação de alimentação do combustível seja dimensionado para o caudal necessário à caldeira e que seja dotado de todos os dispositivos de segurança e controlo prescritos pelas normas vigentes.

**4.2 Acendimento do aparelho**




Para o acendimento da caldeira é necessário efectuar as seguintes operações:

- alimentar electricamente a caldeira
- abrir a válvula do gás presente na instalação para permitir o fluxo do combustível
- girar o selector de modo (3 - fig. 1a) para a posição desejada:


**Mynute S C.A.I. E - C.S.I.:**

**Modo verão:** girando o selector para o símbolo verão  (fig. 2a) activa-se a função tradicional de somente água quente sanitária. Se houver uma solicitação de água quente sanitária, o mostrador digital mostra a temperatura do sistema de água quente, o ícone para indicar o suprimento de água quente e o ícone de chama

**Inverno:** girando o selector de função dentro da zona marcada + e - (fig. 2b), a caldeira fornece água quente sanitária e aquecimento. Se houver um pedido de calor, a caldeira liga e o monitor digital indica a temperatura da água em aquecimento, o ícone para indicar o aquecimento e o ícone de chama (fig. 3a). Se houver uma solicitação de água quente sanitária, a caldeira liga e o mostrador digital mostra a temperatura do sistema de água quente, o ícone para indicar o suprimento de água quente e o ícone de chama (fig. 4a)

**Pré-aquecimento** (água quente mais rápido): gire o manípulo de regulação de temperatura de água quente sanitária (4 - fig. 1a) para o símbolo  (fig. 5a) para activar a função de pré-aquecimento. Esta função permite manter aquecida a água contida no intercambiador sanitário para reduzir os tempos de espera durante o fornecimento. Quando a função de pré-aquecimento está habilitada, o monitor indica a temperatura do caudal da água em aquecimento ou da água quente sanitária, com base na solicitação em curso. Durante o acendimento do queimador, após uma solicitação de pré-aquecimento, o monitor mostra o símbolo **P** (fig. 5b). Para desactivar a função pré-aquecimento, gire novamente o manípulo de regulação da temperatura da água quente sanitária para o símbolo . Colocar o manípulo de regulação da temperatura da água sanitária na posição desejada. A função não está activa com a caldeira no estado OFF: selector de função (3 fig. 1a) em  OFF.


**Mynute S R.S.I.:**

**Modo verão (apenas com o reservatório de água externa conectado):** girando o selector para o símbolo verão  (fig. 2a), é activada a função tradicional de somente água quente sanitária e a caldeira fornece água à temperatura definida no reservatório de armazenamento externo. Se houver uma solicitação de água quente sanitária, o mostrador digital mostra a temperatura do sistema de água quente, o ícone para indicar o suprimento de água quente e o ícone de chama


**Inverno:** girando o selector de função dentro da zona marcada + e - (fig. 2b), a caldeira fornece água quente para aquecimento e - se conectada a um reservatório de armazenamento externo - água quente sanitária. Se houver um pedido de calor, a caldeira liga e o monitor digital indica a temperatura da água em aquecimento, o ícone para indicar o aquecimento e o ícone de chama (fig. 3a). Se houver uma solicitação de água quente sanitária, a caldeira liga e a tela digital mostra a temperatura do sistema de água quente, o ícone para indicar o suprimento de água quente e o ícone de chama (fig. 4a).

Regular o termóstato ambiente na temperatura desejada (~20°C)

**Regulação da temperatura da água de aquecimento**

Para regular a temperatura da água de aquecimento, gire o manípulo com o símbolo  (fig. 3b) dentro da área marcada + e -.

**Mynute S C.A.I. E - C.S.I.: Regulação da temperatura da água quente sanitária**

Para regular a temperatura da água sanitária (banheiros, duchas, cozinha, etc.), gire o manípulo com o símbolo  (fig. 2b) dentro da área marcada + e -.

A caldeira está em status de espera até que, depois de um pedido de calor, o queimador liga e o mostrador digital mostra a temperatura do sistema de água quente, o ícone para indicar o suprimento de água quente e o ícone de chama.

A caldeira ficará em função até que sejam alcançadas as temperaturas reguladas, depois disso colocar-se-á novamente em estado de "stand-by".

**Mynute S R.S.I.: Regulação da temperatura da água sanitária**

**CASO A** apenas aquecimento - regulação não aplicável

**CASO B** apenas aquecimento + ebulidor externo com termóstato - regulação não aplicável.

**CASO C** apenas aquecimento + reservatório de armazenamento externo com sonda - para ajustar a temperatura da água quente sanitária no reservatório de armazenamento, gire o manípulo com o símbolo em sentido horário para aumentar a temperatura da água e anti-horário para diminuí-la.

A caldeira está em status de espera até que, depois de um pedido de calor, o queimador liga e o mostrador digital mostra a temperatura do sistema de água quente, o ícone para indicar o suprimento de água quente e o ícone de chama.

A caldeira ficará em função até que sejam alcançadas as temperaturas reguladas, depois disso colocar-se-á novamente em estado de "stand-by".

**Função Sistema Automático Regulação Ambiente (S.A.R.A.) fig. 7a**

Posicionando o selector da temperatura da água do aquecimento na zona assinalada pela escrita AUTO - valor de temperatura de 55 a 65°C-, activa-se o sistema de auto-regulação S.A.R.A.: a caldeira varia a temperatura de envio em função do sinal de fechamento do termóstato ambiente. Ao alcançar a temperatura configurada com o selector de temperatura da água do aquecimento, inicia uma contagem de 20 minutos. Se durante este período o termóstato ambiente continua a exigir calor, o valor da temperatura configurada aumenta automaticamente em 5 °C. Ao alcançar o novo valor configurado começa uma contagem de outros 20 minutos.

Se durante este período o termóstato ambiente continua a exigir calor, o valor da temperatura configurada aumenta automaticamente em outros 5 °C.



Este novo valor de temperatura é o resultado da temperatura configurada manualmente com o selector de temperatura da água de aquecimento e o aumento de +10 °C da função S.A.R.A.

Depois do segundo ciclo, o valor de temperatura deve ser mantido no valor configurado de +10 °C até que a solicitação de termóstato ambiente seja satisfeita.


**4.3 Desligamento****Desligamento temporário**

No caso de ausência por curtos períodos de tempo, configure o selector de modo (3 - fig. 1a) para  (OFF).

Deste modo, deixando activadas a alimentação eléctrica e a alimentação do combustível, a caldeira é protegida por sistemas:

- Dispositivo antigelo: quando a temperatura da água da caldeira cai abaixo de 5°C activa-se o circulador e, se necessário, o queimador na potência mínima para levar a temperatura da água a valores de segurança (35°C). Durante o ciclo anticongelamento, no monitor digital aparece o símbolo .
- Função antibloqueio do circulador: um ciclo de funcionamento é activado a cada 24 horas.
- Anticongelamento DHW (apenas quando conectado a um reservatório de armazenamento externo com sonda): a função activa-se se a temperatura detectada pela sonda do ebulidor descer abaixo de 5°C. Nessa fase é gerado um pedido de calor com acendimento do queimador à mínima potência, que é mantida até a temperatura da água de descarga alcança 55°C. Durante o ciclo anticongelamento, no monitor digital aparece o símbolo .

**Desligamento por longos períodos**

Em caso de ausências prolongadas, posicione o selector de modo (3 - fig. 1a) em  (OFF).

Fechar então a válvula do gás presente na instalação. Neste caso a função antigelo é desactivada: esvaziar as instalações se houver risco de gelo.

#### 4.4 Sinalizações luminosas e anomalias

O status de operação da caldeira é mostrado no monitor digital, abaixo está uma lista dos tipos de monitores.

##### Para restabelecer o funcionamento (desbloqueio de alarmes): Anomalias A 01-02-03

Posicione o selector de função em desligado (OFF), espere 5-6 segundos e coloque-o na posição desejada (verão) ou (inverno). Se as tentativas de desbloqueio não reactivam a caldeira, solicitar a intervenção do Serviço Técnico de Assistência.

##### Anomalia A 04

O display digital exhibe, além do código da anomalia, o símbolo . Verificar o valor de pressão indicado pelo hidrômetro: Se for menor que 0,3 bar, posicione o selector de função em (OFF) e ajuste a torneira de enchimento (L fig. 13 para C.A.I. - C.S.I. - externo para R.S.I.) até que a pressão alcance um valor entre 1 e 1,5 bar. Então gire o selector de modo para a posição desejada (verão) ou (inverno). Se as quedas de pressão são frequentes, solicitar a intervenção do Serviço Técnico de Assistência.

##### Avaria A 06 (apenas C.A.I. C.S.I.)

A caldeira funciona normalmente, mas não garante a estabilidade da temperatura da água quente sanitária, que permanece programada em torno de 50 °C. Entre em contacto com o Centro de Assistência Técnica.

##### Anomalia A 07

Solicitar a intervenção do Serviço Técnico de Assistência.

STATUS DA CALDEIRA	MONITOR
Em espera	-
Status OFF	OFF
Alarme de bloqueio do módulo ACF	A01
Alarme de avaria eléctrica ACF	A01
Alarme de termóstato de limite	A02
Alarme do interruptor de pressão do ar (modelos C.S.I.) Termóstato de fumos (modelos C.A.I.)	A03
Alarme de pressostato H2O	A04
Avaria de água sanitária NTC (C.S.I. e R.S.I apenas com aquecedor de armazenamento externo com sonda)	A06
Avaria de aquecimento NTC	A07
Chama parasita	A11
Calibragem eléctrica aquecimento min e max	ADJ
Ignição transiente de espera	88 °C intermitente
Intervenção do interruptor de pressão do ar (modelos C.S.I.) Intervenção do termóstato de fumos (modelos C.A.I.)	intermitente
Intervenção do pressostato de H2O	intermitente
Função de pré-aquecimento activa (apenas C.S.I.)	P
Pedido de calor de pré-aquecimento (apenas C.S.I.)	P intermitente
Sonda externa presente	
Pedido de calor de água sanitária	60 °C
Pedido de calor de aquecimento	80 °C
Pedido de calor anticongelamento	
Presença de chama	

#### 4.5 Regulações

A caldeira já foi regulada em fase de fabricação pelo fabricante.

Se for necessário todavia efectuar novamente as regulações, por exemplo, depois de uma manutenção extraordinária, depois da substituição da válvula do gás ou depois de uma transformação do gás, observar os procedimentos descritos a seguir.

- As regulações da potência máxima devem ser executadas na sequência indicada e exclusivamente por pessoal qualificado.
- remova o revestimento afrouxando os parafusos de fixação A (fig. 6)
- afrouxar cerca de duas voltas o parafuso da tomada de pressão a jusante da válvula do gás e conectar o manómetro
- desconectar a tomada de compensação da caixa de ar (somente modelos C.S.I. e R.S.I.)

#### 4.5.1 Mynute S C.A.I. E - C.S.I.: Regulação da água quente sanitária mínima e energia máxima

- Abra completamente a torneira da água quente
- no painel de comando:
- coloque o selector de função em (verão) (fig. 2a)
- coloque no valor máximo o selector de temperatura da água quente sanitária (fig. 8a)
- alimentar electricamente a caldeira posicionando o interruptor geral da instalação em “aceso”
- verificar que a pressão lida no manómetro seja estável; ou com o auxílio de um miliamperímetro em série no modulador, certificar-se de que no modulador seja distribuída a máxima corrente disponível (120 mA para G20 e 165 mA para GPL).
- cuidadosamente tire a tampa de protecção dos parafusos de regulação, usando uma chave de fendas (fig. 15)
- com uma chave de boca CH10, actue na porca de regulação da potência máxima para obter o valor indicado na tabela “Dados técnicos”
- desconectar um faston do modulador
- esperar que a pressão lida no manómetro se estabilize no valor mínimo
- com uma chave Allen, prestando atenção para não pressionar o eixo interno, actue no parafuso vermelho de regulação para uma regulação de temperatura mínima da água quente sanitária, e calibre até ler no manómetro o valor indicado na tabela “Dados técnicos”
- conectar novamente o faston do modulador
- fechar a torneira da água quente sanitária
- recolocar com cuidado a tampa de protecção dos parafusos de regulação.

#### Mynute S R.S.I.: Regulação de energia máxima e mínima

- Configure o selector de função para (inverno) (fig. 2b)
- Remova o revestimento e acesse o cartão
- Insira os jumpers JP1 e JP2
- Traga o aparador P2 para o valor máximo, usando uma chave de fendas (girar no sentido horário)
- Alimente a caldeira posicionando o interruptor geral do sistema em “on”
- Verifique se a pressão está estável no manómetro; ou, com um miliamperímetro em série com o modulador, certifique-se de que o modulador distribua a máxima corrente disponível (120 mA para G20 e 165 mA para GPL)
- Use uma chave de fendas para tirar cuidadosamente a tampa de protecção dos parafusos de regulação
- Com uma chave de boca CH10, use a porca de regulação da potência máxima para obter o valor indicado na tabela “Dados técnicos”
- Desconecte o faston do modulador
- Espere até que a pressão no manómetro esteja estável a um valor mínimo
- Use uma chave Allen para ajustar o parafuso de regulação vermelho na potência mínima, fazendo a calibragem até que o manómetro mostre o valor indicado na tabela “Dados técnicos”
- Conecte novamente o faston do modulador
- Desconecte a caldeira da alimentação
- Remova os jumpers JP1 e JP2
- Recoloque cuidadosamente a tampa de protecção dos parafusos de regulação.

#### 4.5.2 Regulação eléctrica mínimo e máximo aquecimento

A função “regulação eléctrica” é activada e desactivada exclusivamente pelo jumper (JP1) (fig. 16).

ADJ aparece no monitor para indicar que o procedimento de calibragem está em andamento.

A habilitação da função pode ser efectuada nos seguintes modos:

- alimentando a placa com o jumper JP1 inserido e o selector de função em posição inverno, independentemente da eventual presença de outras solicitações de funcionamento.
- inserindo o jumper JP1, com o selector de função em estado inverno, sem solicitação de calor em curso.

A activação da função prevê o acendimento do queimador por meio da simulação de uma solicitação de calor em aquecimento.

Para efectuar as operações de calibragem, agir como a seguir:

- desligar a caldeira
- remover o revestimento e aceder à placa
- introduza o jumper JP1 (fig. 16) para habilitar os manípulos colocados no painel de comando às funções de regulações do mínimo e do máximo aquecimento.
- certificar-se de que o selector de função esteja na posição inverno (consultar parágrafo 4.2).
- alimentar electricamente a caldeira

**Placa eléctrica em tensão (230 Volt)**

- gire o manípulo de regulação da temperatura da água de aquecimento B (fig. 17) até alcançar o valor de mínimo aquecimento como indicado na tabela multigás
- introduza o jumper JP2 (fig. 16)
- gire o manípulo de regulação da temperatura da água quente sanitária C (fig. 17) até alcançar o valor de máximo aquecimento como indicado na tabela multigás
- remover o jumper JP2 para memorizar o valor de aquecimento máximo
- remover o jumper JP1 para memorizar o valor de aquecimento mínimo e para sair do procedimento de calibragem
- conectar novamente a tomada de compensação à caixa de ar (somente modelos C.S.I. e R.S.I.)

Desconecte o manómetro e volte a apertar o parafuso da tomada de pressão.

⚠ Para terminar a função de calibragem sem a memorização dos valores configurados, opere do seguinte modo:

- colocar o selector de função na posição ⏻ (OFF)
- tire a tensão de alimentação
- remova JP1/JP2

⚠ A função de calibragem é automaticamente concluída, sem a memorização dos valores mínimo e máximo, transcorridos 15 minutos da sua activação.

⚠ A função é automaticamente concluída também em caso de paragem ou bloqueio definitivo. Também neste caso a conclusão da função NÃO prevê a memorização dos valores.

**Nota:**

Para executar a calibragem somente do máximo aquecimento, é possível remover o jumper JP2 (para memorizar o máximo) e sucessivamente sair da função, sem memorizar o mínimo, colocando o selector de função em ⏻ (OFF) ou tirando tensão da caldeira.

⚠ Após cada intervenção no elemento de regulação da válvula de gás, selá-lo com verniz de selagem.

Com as regulações terminadas:

- colocar a temperatura configurada com o termóstato ambiente naquela desejada
- colocar o selector de temperatura da água de aquecimento na posição desejada
- fechar o quadro de instrumentos
- reposicione o revestimento.

**4.6 Transformação gás**

A transformação de um gás de uma família a um gás de uma outra família pode ser feita facilmente mesmo com a caldeira instalada.

A caldeira é fornecida para o funcionamento a gás metano (G20) segundo o indicado pela placa do produto.

Existe a possibilidade de transformar as caldeiras de um tipo de gás a outro utilizando os específicos kits fornecidos a pedido:

- Kit de transformação Metano
- Kit de transformação GPL

Para a desmontagem consultar as instruções indicadas a seguir:

- tirar a alimentação eléctrica da caldeira e fechar a válvula do gás
- remova os componentes para acessar as partes internas da caldeira (fig. 19)
- desconectar a conexão do cabo da vela
- retirar o passacabo inferior da sede da caixa de ar (somente modelos C.S.I. e R.S.I. )
- tirar os parafusos de fixação do queimador e remover este último com a vela ligada e os relativos cabos
- utilizando uma chave de caixa ou de boca, remova as boquilhas e as anilhas e substitua-as pelas que se encontram no kit.
- se a conversão for de gás metano para GLP, monte o flange contido no kit e fixe-o ao queimador com os parafusos fornecidos
- se a conversão for de GLP para gás natural, remova o flange do queimador.

⚠ **Utilizar e montar taxativamente as anilhas contidas no kit também em caso de colectores sem anilhas.**

- recolocar o queimador na câmara de combustão e apertar os parafusos que o fixam ao colector de gás
- posicionar o passacabo com o cabo da vela na sua sede na caixa do ar (somente modelos C.S.I. e R.S.I. )
- restabelecer a conexão do cabo da vela
- remontar a tampa da câmara de combustão e a tampa da caixa de ar (somente modelos C.S.I. e R.S.I. )
- reclinar o quadro de instrumentos dos comandos em direcção à frente da caldeira
- abrir a tampa da placa

- na placa de controlo (fig. 16):
- se a conversão for de gás metano para GPL, insira o jumper na posição JP3
- caso se trate de transformação de GPL em gás metano, tirar a interconexão da posição JP3
- reposicionar os componentes removidos precedentemente
- dar novamente tensão à caldeira e abrir a válvula do gás (com a caldeira em função verificar a correcta estanquidade das junções do circuito de alimentação do gás).

⚠ A transformação deve ser executada somente por pessoal qualificado.

⚠ Executada a transformação, regular novamente a caldeira seguindo o indicado no parágrafo específico e aplicar a nova placa de identificação contida no kit.

**5 MANUTENÇÃO**

Para garantir a permanência das características e eficiência do produto e para respeitar as prescrições da legislação vigente, é necessário submeter o aparelho a controlos sistemáticos em intervalos regulares. A frequência dos controlos depende das particulares condições de instalação e de uso, mas é de todo modo oportuno um controle anual por parte de pessoal autorizado dos Centros de Assistência Técnica. Desligue o aparelho para fazer a manutenção da estrutura próxima às conexões de exaustão da chaminé ou dispositivos, e seus acessórios. Uma vez que as intervenções estiverem terminadas, um técnico qualificado deve verificar se todos os tubos e dispositivos funcionam correctamente. **IMPORTANTE:** antes de iniciar qualquer operação de limpeza ou manutenção do aparelho, agir no interruptor do próprio aparelho e da instalação para interromper a alimentação eléctrica e fechar a alimentação do gás agindo na válvula situada na caldeira.

Não efectuar limpezas do aparelho nem de suas partes com substâncias facilmente inflamáveis (p. ex., gasolina, álcool, etc.).

Não limpar os painéis, as partes pintadas e partes em plástico com diluentes para tintas.

A limpeza dos painéis deve ser feita somente com água e sabão.

**5.1 Verificação dos parâmetros de combustão**

**Mynute S C.A .I.:**

Para realizar uma análise da combustão, proceda como segue:

- abra a torneira de água quente em sua saída máxima
- coloque o selector de modo em verão ☀ e o selector de temperatura da água quente doméstica no valor máximo (fig. 8a).
- insira o conector de amostragem do gás da chaminé na secção recta do cano após a saída da tampa.
- O orifício para a inserção da sonda de análise do gás deve ser feito na secção recta do cano após a saída da tampa, em conformidade com a legislação aplicável (fig. 18).
- Insira completamente a sonda de análise do gás da chaminé.
- ligue a caldeira.

**Mynute S C.S.I.:**

Para efectuar a análise da combustão executar as seguintes operações:

- abrir uma torneira da água quente na vazão máxima
- coloque o selector de modo em verão ☀ e o selector de temperatura da água quente sanitária no valor máximo (fig. 8a).
- remova o parafuso da tampa da entrada de análise da combustão (fig. 18) e introduza as sondas
- alimentar electricamente a caldeira

**Mynute S R.S.I.:**

- desligue a caldeira
- configure o selector de função para o modo inverno
- remova o revestimento e acesse o cartão
- insira os jumpers JP1 e JP2
- use uma chave de fendas para abrir a ficha do painel de comando
- traga o aparador P2 para o valor máximo, usando uma chave de fendas (gire em sentido horário)
- remova o parafuso da tampa da entrada de análise da combustão (fig. 18) e introduza as sondas
- alimente a caldeira

O aparelho funciona na potência máxima e é possível efectuar o controlo da combustão.












Com a análise completada:

- fechar a torneira da água quente
- remover a sonda do analisador e fechar a tomada de análise de combustão fixando com cuidado o parafuso removido anteriormente.














## UTILIZADOR

### 1A ADVERTÊNCIAS GERAIS E SEGURANÇAS

O manual de instruções constitui parte integrante do produto e consequentemente deve ser conservado com cuidado e acompanhar sempre o aparelho; em caso de extraviou dano, solicitar uma outra cópia ao Centro de Assistência Técnica.

-  A instalação da caldeira e qualquer outra intervenção de assistência e de manutenção deve ser realizada por pessoal qualificado de acordo com as indicações das normas locais e nacionais vigentes.
-  Para a instalação recomenda-se de dirigir-se a pessoal especializado.
-  O aparelho deve ser usado apenas para a aplicação prevista pela empresa fabricante. O fabricante não será responsável por quaisquer danos a pessoas, animais ou bens devido a erros de instalação, manutenção, calibração ou devido ao uso inadequado.
-  Os dispositivos de segurança ou de regulação automática dos aparelhos não devem, durante toda a vida da instalação, ser modificados a não ser pelo fabricante ou pelo fornecedor.
-  Este aparelho serve para produzir água quente, deve portanto ser ligado a uma instalação de aquecimento e/ou a uma rede de distribuição de água quente sanitária, compativelmente com as suas prestações e com a sua potência.
-  Em caso de vazamentos de água, fechar a alimentação hídrica e avisar com presteza o pessoal qualificado do Centro de Assistência Técnica.
-  Em caso de ausência prolongada, fechar a alimentação do gás e desligar o interruptor geral de alimentação eléctrica. No caso em que se preveja risco de gelo, retirar toda a água da caldeira.
-  Verificar de vez em quando que a pressão de exercício da instalação hidráulica não tenha descido abaixo do valor de 1 bar.
-  Em caso de avaria e/ou de mau funcionamento do aparelho, desactive-o sem qualquer tentativa de reparação ou de intervenção directa.
-  A manutenção do aparelho deve ser executada pelo menos uma vez ao ano: programá-la antecipadamente com o Centro de Assistência Técnica significará evitar desperdícios de tempo e dinheiro.
-  Modelos C.A.I.: as aberturas de ventilação são vitais para uma correcta combustão.

A utilização da caldeira exige a rigorosa observação de algumas regras fundamentais de segurança:

-  Não utilizar o aparelho para fins diferentes daqueles a que é destinado.
-  É perigoso tocar o aparelho com partes do corpo molhadas ou húmidas e/ou com os pés descalços.
-  É absolutamente desaconselhado tapar com panos, papéis ou outro objecto as grades de aspiração ou de dissipação e a abertura de ventilação do local onde o aparelho é instalado.
-  Se houver cheiro de gás, não accione de maneira nenhuma interruptores eléctricos, telefone e qualquer outro objecto que possa provocar centelhas. Arejar o local abrindo portas e janelas e fechar a válvula central do gás.
-  Não apoie objectos sobre a caldeira.
-  É desaconselhada qualquer operação de limpeza antes de ter desligado o aparelho da rede de alimentação eléctrica.
-  Não tapar ou reduzir a dimensão das aberturas de ventilação do local onde está instalado o gerador.
-  Não deixar contentores e substâncias inflamáveis no local onde o aparelho está instalado.
-  É desaconselhada qualquer tentativa de reparação em caso de avaria e/ou de mau funcionamento do aparelho.
-  É perigoso puxar ou torcer os cabos eléctricos.
-  É desaconselhado o uso do aparelho por parte de crianças ou de pessoas inexperientes.
-  É proibido intervir nos elementos lacrados.
-  Modelos C.A.I.: não cubra nem reduza o tamanho das aberturas de ventilação no ambiente em que está instalada a caldeira. As aberturas de ventilação são vitais para uma correcta combustão.

Para uma melhor utilização, lembrar-se de que:

- uma limpeza externa periódica com água e sabão, além de melhorar o aspecto estético, preserva os painéis da corrosão, aumentando a sua vida útil;
- no caso em que a caldeira de parede seja colocada dentro de móveis suspensos, deve ser deixado um espaço de pelo menos 5 cm por parte para a ventilação e para permitir a manutenção;

- a instalação de um termóstato ambiente favorecerá um conforto maior, uma utilização mais racional do calor e uma economia energética; a caldeira pode além disso ser combinada a um relógio programador para gerir acendimentos e desligamentos no arco do dia ou da semana.


### 2A ACENDIMENTO

O primeiro acendimento da caldeira deve ser efectuado por pessoal do Centro de Assistência Técnica. Sucessivamente, quando for necessário colocar o aparelho em serviço, seguir atentamente as operações descritas.




Para o acendimento da caldeira é necessário efectuar as seguintes operações:

- alimente a caldeira
- abra a torneira do gás presente no sistema para permitir o fluxo do combustível
- gire o selector de modo (3 - fig. 1a) para a posição desejada:


#### Mynute S C.A.I. E - C.S.I.:

**Modo verão:** girando o selector para o símbolo verão  (fig. 2a), activa-se a função tradicional de somente água quente sanitária. Se houver uma solicitação de água quente sanitária, o mostrador digital mostra a temperatura do sistema de água quente, o ícone para indicar o suprimento de água quente e o ícone de chama

**Modo Inverno:** girando o selector de função dentro da zona marcada + e - (fig. 2b), a caldeira fornece água quente sanitária e aquecimento. Se houver um pedido de calor, a caldeira liga e o monitor digital indica a temperatura da água em aquecimento, o ícone para indicar o aquecimento e o ícone de chama (fig. 3a). Se houver uma solicitação de água quente sanitária, a caldeira liga e o mostrador digital mostra a temperatura do sistema de água quente, o ícone para indicar o suprimento de água quente e o ícone de chama (fig. 4a)

**Pré-aquecimento** (água quente mais rápido): gire o manípulo de regulação de temperatura de água quente sanitária (4 - fig. 1a) para o símbolo  (fig. 5a) para activar a função de pré-aquecimento. Esta função permite manter aquecida a água contida no intercambiador sanitário para reduzir os tempos de espera durante o fornecimento. Quando a função de pré-aquecimento está habilitada, o monitor indica a temperatura da caudal da água de aquecimento ou da água quente sanitária, com base na solicitação em curso. Durante o acendimento do queimador, após uma solicitação de pré-aquecimento, o monitor mostra o símbolo **P** (fig. 5b). Para desactivar a função pré-aquecimento, gire novamente o manípulo de regulação da temperatura da água quente sanitária para o símbolo . Colocar o manípulo de regulação da temperatura da água sanitária na posição desejada. A função não está activa com a caldeira no estado OFF: selector de função (3 fig.1a) em  desligado (OFF).


#### Mynute S R.S.I.:

**Modo verão (apenas com o reservatório de água externa conectado):** girando o selector para o símbolo verão  (fig. 2a), é activada apenas a função tradicional da água quente sanitária e a caldeira fornece água à temperatura definida no reservatório de armazenamento externo. Se houver uma solicitação de água quente sanitária, o mostrador digital mostra a temperatura do sistema de água quente, o ícone para indicar o suprimento de água quente e o ícone de chama

**Modo Inverno:** girando o selector de função dentro da zona marcada + e - (fig. 2b), a caldeira fornece água quente para aquecimento e - se conectada a um reservatório de armazenamento externo - água quente sanitária. Se houver um pedido de calor, a caldeira liga e o monitor digital indica a temperatura da água em aquecimento, o ícone para indicar o aquecimento e o ícone de chama (fig. 3a). Se houver uma solicitação de água quente sanitária, a caldeira liga e a tela digital mostra a temperatura do sistema de água quente, o ícone para indicar o suprimento de água quente e o ícone de chama (fig. 4a).

Regular o termóstato ambiente na temperatura desejada (~20°C)

#### Mynute S C.S.I.: Regulação da temperatura da água quente sanitária

Para regular a temperatura da água sanitária (banheiros, duchas, cozinha, etc.), gire o manípulo com o símbolo  (fig. 2b) dentro da área marcada + e -. A caldeira está em status de espera até que, depois de um pedido de calor, o queimador liga e o mostrador digital mostra a temperatura do sistema de água quente, o ícone para indicar o suprimento de água quente e o ícone de chama

A caldeira ficará em função até que sejam alcançadas as temperaturas reguladas, depois disso colocar-se-á novamente em estado de "stand-by".

**Mynute S R.S.I.: Regulação da temperatura da água sanitária**

**CASO A** apenas aquecimento - regulação não aplicável

**CASO B** apenas aquecimento + ebulidor externo com termostato - regulação não aplicável.

**CASO C** apenas aquecimento + reservatório de armazenamento externo com sonda - para ajustar a temperatura da água quente sanitária no reservatório de armazenamento, gire o manípulo com o símbolo em sentido horário para aumentar a temperatura da água e anti-horário para diminuí-la.

A caldeira está em status de espera até que, depois de um pedido de calor, o queimador liga e o mostrador digital mostra a temperatura do sistema de água quente, o ícone para indicar o suprimento de água quente e o ícone de chama

A caldeira ficará em função até que sejam alcançadas as temperaturas reguladas, depois disso colocar-se-á novamente em estado de "stand-by".

**Função Sistema Automático Regulação Ambiente (S.A.R.A.) fig. 7a**

Posicionando o selector da temperatura da água do aquecimento na zona assinalada pela escrita AUTO - valor de temperatura de 55 a 65°C-, activa-se o sistema de auto-regulação S.A.R.A.: a caldeira varia a temperatura de envio em função do sinal de fechamento do termostato ambiente. Ao alcançar a temperatura configurada com o selector de temperatura da água do aquecimento, inicia uma contagem de 20 minutos. Se durante este período o termostato ambiente continua a exigir calor, o valor da temperatura configurada aumenta automaticamente em 5 °C.

Ao alcançar o novo valor configurado começa uma contagem de outros 20 minutos.


Se durante este período o termostato ambiente continua a exigir calor, o valor da temperatura configurada aumenta automaticamente em outros 5 °C.

Este novo valor de temperatura é o resultado da temperatura configurada manualmente com o selector de temperatura da água de aquecimento e o aumento de +10 °C da função S.A.R.A.



Depois do segundo ciclo, o valor da temperatura deve ser mantido no valor configurado de +10 °C até que a solicitação do termostato ambiente seja satisfeita.

**3A DESLIGAMENTO**


**Desligamento temporário**

No caso de ausência por curtos períodos de tempo, configure o selector de modo (3 - fig. 1a) para  (OFF).

Deste modo, deixando activadas a alimentação eléctrica e a alimentação do combustível, a caldeira é protegida por sistemas:

- **Dispositivo antigelo:** quando a temperatura da água da caldeira cai abaixo de 5°C activa-se o circulador e, se necessário, o queimador na potência mínima para levar a temperatura da água a valores de segurança (35°C). Durante o ciclo anticongelamento, no monitor digital aparece o símbolo .
- **Função antibloqueio do circulador:** um ciclo de funcionamento é activado a cada 24 horas.
- **Anticongelamento DHW (apenas quando conectado a um reservatório de armazenamento externo com sonda):** a função activa-se se a temperatura detectada pela sonda do ebulidor descer abaixo de 5°C. Nessa fase é gerado um pedido de calor com acendimento do queimador à mínima potência, que é mantida até a temperatura da água de descarga alcança 55°C. Durante o ciclo anticongelamento, no monitor digital aparece o símbolo .

**Desligamento por longos períodos**


Em caso de ausências prolongadas, posicione o selector de modo (3 - fig. 1a) em  (OFF).

Fechar então a válvula do gás presente na instalação. Neste caso a função antigelo é desactivada: esvaziar as instalações se houver risco de gelo.

**4A CONTROLOS**

Certificar-se no início da estação de aquecimento e de vez em quando durante a utilização, que o hidrómetro-termohidrómetro indique valores de pressão de instalação fria, compreendidos entre 0,6 e 1,5 bar: isso evita ruídos da instalação devidos à presença de ar. Em caso de circulação de água insuficiente a caldeira se desligará. Em nenhum caso a pressão da água deve ser inferior a 0,5 bar (campo vermelho).

No caso em que se verifique essa condição, é necessário restabelecer a pressão da água na caldeira procedendo como descrito a seguir:

- coloque o selector de modo (3 - fig.1a) em  desligado (OFF)
- abra a torneira de enchimento (L fig. 13 para C.A.I. - C.S.I. - externo para R.S.I.) até que o valor da pressão esteja entre 1 e 1,5 bar.

















Fechar cuidadosamente a válvula.

Recolocar o selector de função na posição inicial.

Se a queda de pressão for muito frequente, solicitar a intervenção do Centro de Assistência Técnica.




**5A SINALIZAÇÕES LUMINOSAS E ANOMALIAS**

O estado de funcionamento da caldeira é indicado pelo monitor digital, a seguir são mostrados os tipos de visualização.

STATUS DA CALDEIRA	MONITOR
Em espera	-
Status OFF	OFF
Alarme de bloqueio do módulo ACF	A01 
Alarme de falha eléctrica ACF	A01 
Alarme de termostato de limite	A02 
Alarme do interruptor de pressão do ar (modelos C.S.I.) Termostato de fumos (modelos C.A.I.)	A03 
Alarme de pressostato H2O	A04 
Avaria de água quente sanitária NTC (C.S.I. e R.S.I apenas com aquecedor de armazenamento externo com sonda)	A06 
Avaria de aquecimento NTC	A07 
Chama parasita	A11 
Calibragem eléctrica aquecimento min e max	ADJ 
Ignição de espera transitória	88 °C intermitente
Intervenção do interruptor de pressão do ar (modelos C.S.I.) Intervenção do termostato de fumos (modelos C.A.I.)	 intermitente
Intervenção do pressostato de H2O	 intermitente
Função de pré-aquecimento activa (apenas C.S.I.)	<b>P</b>
Pedido de calor de pré-aquecimento (apenas C.S.I.)	<b>P</b> intermitente
Sonda externa presente	
Pedido de calor de água sanitária	60 °C 
Pedido de calor de aquecimento	80 °C 
Pedido de calor anticongelamento	
Presença de chama	

**Para restabelecer o funcionamento (desbloqueio de alarmes):**

**Anomalias A 01-02-03**




Posicione o selector de função em  desligado (OFF), espere 5-6 segundos e coloque-o na posição desejada  (verão) ou  (inverno).

Se as tentativas de desbloqueio não reactivam a caldeira, solicitar a intervenção do Serviço Técnico de Assistência.

**Anomalia A 04**

O display digital exhibe, além do código da anomalia, o símbolo .

Verificar o valor de pressão indicado pelo hidrómetro:

Se for menor que 0,3 bar, posicione o selector de função em  (OFF) e ajuste a torneira de enchimento (L fig. 13 para C.A.I. - C.S.I. - externo para R.S.I.) até que a pressão alcance um valor entre 1 e 1,5 bar. Então gire o selector de modo para a posição desejada  (verão) ou  (inverno).

Se as quedas de pressão são frequentes, solicitar a intervenção do Serviço Técnico de Assistência.

**Avaria A 06 (apenas C.S.I.)**

A caldeira funciona normalmente, mas não garante a estabilidade da temperatura da água sanitária, que permanece programada em torno de 50 °C. Entre em contacto com o Centro de Assistência Técnica.

**Anomalia A 07**

Solicitar a intervenção do Serviço Técnico de Assistência.

## DADOS TÉCNICOS

DESCRIÇÃO			Mynute S 24 C.S.I.	Mynute S 28 C.S.I.	Mynute S 35 C.S.I.
<b>Aquecimento</b>	Potência térmica	kW	26,00	30,00	37,60
		kcal/h	22.360	25.800	32.336
	Potência térmica máxima (80/60°C)	kW	24,21	27,90	34,93
		kcal/h	20.817	23.994	30.040
	Potência térmica mínima	kW	11,20	12,70	12,90
		kcal/h	9.632	10.922	11.094
<b>DHW</b>	Potência térmica	kW	26,00	30,00	37,60
		kcal/h	22.360	25.800	32.336
	Potência térmica máxima	kW	24,21	27,90	34,93
		kcal/h	20.817	23.994	30.040
	Potência térmica mínima	kW	9,80	10,50	12,90
		kcal/h	8.428	9.030	11.094
Potência térmica mínima	kW	8,52	9,09	10,82	
	kcal/h	7.324	7.820	9.308	
Rendimento útil Pn máx - Pn mín	%	93,1 - 86,9	93,0-86,6	92,9-83,9	
Rendimento útil 30% (47°C retorno)	%	92,4	91,9	92,5	
Desempenho da combustão	%	93,5	93,3	93,0	
Potência eléctrica	W	125	127	172	
Categoria		II2H3+	II2H3+	II2H3P	
País de destino					
Tensão de alimentação	V - Hz	230-50	230-50	230-50	
Grau de protecção	IP	X5D	X5D	X5D	
Perdas na chaminé com queimador ligado	%	6,54	6,68	7,00	
A pressão cai na chaminé com o queimador desligado	%	0,10	0,08	0,03	
<b>Exercício aquecimento</b>					
Pressão – temperatura máxima	bar- °C	3 - 90	3 - 90	3 - 90	
Pressão mínima para funcionamento padrão	bar	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	
Campo de selecção da temperatura de água de aquecimento	°C	40/80	40/80	40/80	
Bomba: prevalência máxima disponível para a instalação	mbar	300	300	300	
na vazão de	l/h	1.000	1.000	1.000	
Vaso de expansão de membrana	l	9	9	10	
Pré-carga vaso de expansão	bar	1	1	1	
<b>Exercício circuito sanitário</b>					
Pressão máxima	bar	6	6	6	
Pressão mínima	bar	0,15	0,15	0,15	
Quantidade de água quente com $\Delta t$ 25°C	l/min	13,9	16,0	20,0	
com $\Delta t$ 30°C	l/min	11,6	13,3	16,7	
com $\Delta t$ 35°C	l/min	9,9	11,4	14,3	
Potência mínima DHW	l/min	2	2	2	
Campo de selecção da temperatura H2O sanitária	°C	37/60	37/60	37/60	
Regulador de fluxo	l/min	10	12	15	
<b>Pressão do gás</b>					
Pressão nominal gás metano (G20)	mbar	20	20	20	
Pressão nominal gás líquido G.P.L. (G30)	mbar	28-30	28-30	-	
Pressão nominal gás líquido G.P.L. (G31)	mbar	37	37	37	
<b>Conexões hidráulicas</b>					
Entrada - saída aquecimento	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	
Entrada - saída sanitário	Ø	1/2"	1/2"	1/2"	
Caudal - potência do aquecimento	Ø	-	-	-	
Entrada gás	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	
<b>Dimensões da caldeira</b>					
Altura	mm	740	740	780	
Largura	mm	400	400	505	
Profundidade no revestimento	mm	332	332	328	
Peso caldeira	kg	33	33	41	
<b>Caudais (G20)</b>					
Caudal ar	Nm <sup>3</sup> /h	42,996	45,899	59,357	
Caudal fumos	Nm <sup>3</sup> /h	45,604	48,907	63,129	
Caudal máximo fumos (máx-mín)	gr/s	15,52-18,07	16,59-17,98	21,431-23,549	
<b>Caudais (G30)</b>					
Caudal ar	Nm <sup>3</sup> /h	42,330	43,539	-	
Caudal fumos	Nm <sup>3</sup> /h	44,235	45,738	-	
Caudal máximo fumos (máx-mín)	gr/s	15,69-16,91	16,20-17,23	-	

DESCRIÇÃO		Mynute S 24 C.S.I.	Mynute S 28 C.S.I.	Mynute S 35 C.S.I.
<b>Caudais (G31)</b>				
Caudal ar	Nm <sup>3</sup> /h	43,085	44,449	58,957
Caudal fumos	Nm <sup>3</sup> /h	45,093	46,767	60,415
Caudal máximo fumos (máx-mín)	gr/s	15,95-16,77	16,52-17,59	20,578-23,206
<b>Prestações do ventilador</b>				
Prevalência residual caldeira sem tubos	Pa	110	150	110
<b>Tubos de descarga de fumos concêntricos</b>				
Diâmetro	mm	60-100	60-100	60-100
Comprimento máximo	m	4,25	3,40	2,30
Perda para a introdução de uma curva 45°/90°	m	1 - 1,5	1 - 1,5	1 - 1,5
Furo de atravessamento parede (diâmetro)	mm	105	105	105
<b>Tubos descarga de fumos separados</b>				
Diâmetro	mm	80	80	80
Comprimento máximo	m	20 + 20	14,5+14,5	8+8
Perda para a introdução de uma curva 45°/90°	m	1,2 - 1,7	1,2 - 1,7	1,2 - 1,7
<b>Instalação B22P-B52P</b>				
Diâmetro	mm	80	80	80
Comprimento máximo de descarga	m	20	20	12
Classe Nox		2	3	3
<b>Valores de emissões com caudal máximo e mínimo com gás G20*</b>				
Máximo - Mínimo CO s.a. inferior a	ppm	70-100	100-120	100-200
CO <sub>2</sub>	%	6,8-2,5	7,4-2,9	7,1-2,2
NOx s.a. inferior a	ppm	150-110	140-40	140-100
Temperatura dos fumos	°C	124-98	139-112	148-113

\* Verificação realizada com tubo concêntrico Ø 60-100 - comp. 0,85 m - temperatura da água 80-60°C

DESCRIPTION		Mynute S 24 C.A.I. E	Mynute S 28 C.A.I. E	Mynute S 28 R.S.I.	Mynute S 35 R.S.I.
<b>Aquecimento</b> Potência térmica	kW	26,70	31,90	30,00	37,60
	kcal/h	22.962	27.434	25.800	32.336
Potência térmica máxima (80/60°C)	kW	23,98	28,71	27,90	34,93
	kcal/h	20.620	24.691	23.994	30.040
Potência térmica mínima	kW	10,70	14,00	12,70	12,90
	kcal/h	9.202	12.040	10.922	11.094
Potência térmica mínima (80/60°C)	kW	9,14	11,93	11,00	10,82
	kcal/h	7.859	10.258	9.458	9.308
<b>DHW</b> Potência térmica	kW	26,70	31,90	-	-
	kcal/h	22.962	27.434	-	-
Potência térmica máxima	kW	23,98	28,71	-	-
	kcal/h	20.620	24.691	-	-
Potência térmica mínima	kW	8,30	8,70	-	-
	kcal/h	7.138	7.482	-	-
Potência térmica mínima	kW	7,09	7,41	-	-
	kcal/h	6.096	6.375	-	-
Rendimento útil Pn máx - Pn mín	%	89,8-85,4	90,0-85,2	93,0-86,6	92,9-83,9
Rendimento útil 30% (47°C retorno)	%	89,5	89,5	91,9	92,5
Desempenho da combustão	%	91,1	91,2	93,3	93,0
Potência eléctrica	W	88	88	127	172
Categoria		II2H3+	II2H3+	II2H3+	II2H3P
País de destino		-	-	-	-
Tensão de alimentação	V - Hz	230-50	230-50	230-50	230-50
Grau de protecção	IP	X5D	X5D	X5D	X5D
Perdas na chaminé com queimador ligado	%	8,90	8,83	6,68	7,00
A pressão cai na chaminé com o queimador desligado	%	0,30	0,27	0,08	0,03
<b>Exercício aquecimento</b>					
Pressão – temperatura máxima	bar- °C	3 - 90	3 - 90	3 - 90	3 - 90
Pressão mínima para funcionamento padrão	bar	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45
Campo de selecção da temperatura de água de aquecimento	°C	40/80	40/80	40/80	40/80
Bomba: prevalência máxima disponível para a instalação	mbar	300	300	300	300
na vazão de	l/h	1.000	1.000	1.000	1.000
Vaso de expansão de membrana	l	9	9	9	10
Pré-carga vaso de expansão	bar	1	1	1	1
<b>Exercício circuito sanitário</b>					
Pressão máxima	bar	6	6	-	-
Pressão mínima	bar	0,15	0,15	-	-

DESCRIPTION		Mynute S 24 C.A.I. E	Mynute S 28 C.A.I. E	Mynute S 28 R.S.I.	Mynute S 35 R.S.I.
Quantidade de água quente com $\Delta t$ 25°C	l/min	13,7	16,5	-	-
com $\Delta t$ 30°C	l/min	11,5	13,7	-	-
com $\Delta t$ 35°C	l/min	9,8	11,8	-	-
Potência mínima DHW	l/min	2	2	-	-
Campo de selecção da temperatura H2O sanitária	°C	37/60	37/60	-	-
Regulador de fluxo	l/min	10	12	-	-
<b>Pressão do gás</b>					
Pressão nominal gás metano (G20)	mbar	20	20	20	20
Pressão nominal gás líquido G.P.L. (G30)	mbar	28-30	28-30	28-30	-
Pressão nominal gás líquido G.P.L. (G31)	mbar	37	37	37	37
<b>Conexões hidráulicas</b>					
Entrada - saída aquecimento	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Entrada - saída sanitário	Ø	1/2"	1/2"	-	-
Caudal - potência do aquecimento	Ø	-	-	3/4"	3/4"
Entrada gás	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
<b>Dimensões da caldeira</b>					
Altura	mm	740	740	740	780
Largura	mm	400	450	400	505
Profundidade no revestimento	mm	332	332	332	328
Peso caldeira	kg	30	32	32	39
<b>Caudais (G20)</b>					
Caudal ar	Nm <sup>3</sup> /h	44,666	50,960	45,899	59,357
Caudal fumos	Nm <sup>3</sup> /h	47,345	54,160	48,907	63,129
Caudal máximo fumos (máx-mín)	gr/s	16,115-15,926	18,855 -16,978	16,59-17,98	21,431-23,549
<b>Caudais (G30)</b>					
Caudal ar	Nm <sup>3</sup> /h	43,235	48,088	43,539	-
Caudal fumos	Nm <sup>3</sup> /h	44,020	50,432	45,738	-
Caudal máximo fumos (máx-mín)	gr/s	15,033-14,182	17,868-15,833	16,20-17,23	-
<b>Caudais (G31)</b>					
Caudal ar	Nm <sup>3</sup> /h	44,620	49,811	44,449	58,957
Caudal fumos	Nm <sup>3</sup> /h	45,655	52,285	46,767	60,415
Caudal máximo fumos (máx-mín)	gr/s	15,589 -15,004	18,484-16,423	16,52-17,59	20,578-23,206
<b>Prestações do ventilador</b>					
Prevalência residual caldeira sem tubos	Pa	-	-	150	110
<b>Tubos de descarga de fumos concêntricos</b>					
Diâmetro	mm	-	-	60-100	60-100
Comprimento máximo	m	-	-	3,40	2,30
Perda para a introdução de uma curva 45°/90°	m	-	-	1 - 1,5	1 - 1,5
Furo de atravessamento parede (diâmetro)	mm	-	-	105	105
<b>Tubos descarga de fumos separados</b>					
Diâmetro	mm	-	-	80	80
Comprimento máximo	m	-	-	14,5+14,5	8+8
Perda para a introdução de uma curva 45°/90°	m	-	-	1,2 - 1,7	1,2 - 1,7
<b>Instalação B22P-B52P</b>					
Diâmetro	mm	-	-	80	80
Comprimento máximo de descarga	m	-	-	20	12
<b>Canos de exaustão dos gases da chaminé</b>					
Diâmetro	mm	130	140	-	-
Classe Nox		2	2	3	3
<b>Valores de emissões com caudal máximo e mínimo com gás G20*</b>					
Máximo - Mínimo	CO s.a. inferior a	ppm	80-60	90-20	100-120
	CO <sub>2</sub>	%	6,7-2,7	6,7-3,1	7,4-2,9
	NOx s.a. inferior a	ppm	160-110	170-80	140-40
	Temperatura dos fumos	°C	138-96	132-97	139-112











\* C.A.I. Verificação realizada com tubo  $\varnothing$  130 (24 C.A.I. E) -  $\varnothing$  140 (28 C.A.I. E) - comp. 0,5 m - temperatura da água 80-60°C  
C.S.I Verificação realizada com tubo concêntrico  $\varnothing$  60-100 - comp. 0,85 m - temperatura da água 80-60°C

Tabela multigás

DESCRIÇÃO		Gás metano (G20)	Butano (G30)	Propano (G31)
Índice de Wobbe inferior (a 15°C-1013 mbar)	MJ/m³S	45,67	80,58	70,69
Poder calorífico inferior	MJ/m³S	34,02	116,09	88
Pressão nominal de alimentação	mbar (mm W.C.)	20 (203,9)	28 - 30 (285,5 - 305,9)	37 (377,3)
Pressão mínima de alimentação	mbar (mm W.C.)	13,5 (137,7)	-	-
<b>Mynute S 24 C.S.I.</b>				
Diafragma número de furos	n°	12	12	12
Diafragma diâmetro dos furos	mm	1,35	0,76	0,76
Caudal gás máximo aquecimento	Sm³/h	2,75		
	kg/h		2,05	2,02
Caudal de gás máximo circuito sanitário	Sm³/h	2,75		
	kg/h		2,05	2,02
Caudal gás mínimo aquecimento	Sm³/h	1,18		
	kg/h		0,88	0,87
Caudal de gás mínimo circuito sanitário	Sm³/h	1,04		
	kg/h		0,77	0,76
Pressão máxima à jusante da válvula em aquecimento	mbar	9,80	27,80	35,80
	mm W.C.	99,93	283,48	365,06
Pressão máxima à jusante da válvula em sanitário	mbar	9,80	27,80	35,80
	mm W.C.	99,93	283,48	365,06
Pressão mínima à jusante da válvula em aquecimento	mbar	2,00	5,70	7,60
	mm W.C.	20,39	58,12	77,50
Pressão mínima à jusante da válvula em sanitário	mbar	1,50	4,80	5,80
	mm W.C.	15,30	48,95	59,14
<b>Mynute S 28 C.S.I.</b>				
Diafragma número de furos	n°	13	13	13
Diafragma diâmetro dos furos	mm	1,35	0,78	0,78
Caudal gás máximo aquecimento	Sm³/h	3,17		
	kg/h		2,36	2,33
Caudal de gás máximo circuito sanitário	Sm³/h	3,17		
	kg/h		2,36	2,33
Caudal gás mínimo aquecimento	Sm³/h	1,34		
	kg/h		1,00	0,99
Caudal de gás mínimo circuito sanitário	Sm³/h	1,11		
	kg/h		0,83	0,82
Pressão máxima à jusante da válvula em aquecimento	mbar	11,30	28,00	36,00
	mm W.C.	115,23	285,52	367,10
Pressão máxima à jusante da válvula em sanitário	mbar	11,30	28,00	36,00
	mm W.C.	115,23	285,52	367,10
Pressão mínima à jusante da válvula em aquecimento	mbar	2,25	5,20	6,80
	mm W.C.	22,94	53,03	69,34
Pressão mínima à jusante da válvula em sanitário	mbar	1,60	3,60	4,80
	mm W.C.	16,32	36,71	48,95
<b>Mynute S 35 C.S.I.</b>				
Diafragma número de furos	n°	16	-	16
Diafragma diâmetro dos furos	mm	1,4	-	0,8
Caudal gás máximo aquecimento	Sm³/h	3,98	-	
	kg/h		-	2,92
Caudal de gás máximo circuito sanitário	Sm³/h	3,98	-	
	kg/h		-	2,92
Caudal gás mínimo aquecimento	Sm³/h	1,36	-	
	kg/h		-	1,00
Caudal de gás mínimo circuito sanitário	Sm³/h	1,36	-	
	kg/h		-	1,00
Pressão máxima à jusante da válvula em aquecimento	mbar	9,60	-	35,00
	mm W.C.	97,89	-	356,90
Pressão máxima à jusante da válvula em sanitário	mbar	9,60	-	35,00
	mm W.C.	97,89	-	356,90
Pressão mínima à jusante da válvula em aquecimento	mbar	1,10	-	4,40
	mm W.C.	11,22	-	44,87
Pressão mínima à jusante da válvula em sanitário	mbar	1,10	-	4,40
	mm W.C.	11,22	-	44,87

DESCRIÇÃO		Gás metano (G20)	Butano (G30)	Propano (G31)
<b>Mynute S 24 C.A.I. E</b>				
Diafragma número de furos	n°	12	12	12
Diafragma diâmetro dos furos	mm	1,3	0,77	0,77
Caudal gás máximo aquecimento	Sm <sup>3</sup> /h	2,82		
	kg/h		2,10	2,07
Caudal de gás máximo circuito sanitário	Sm <sup>3</sup> /h	2,82		
	kg/h		2,10	2,07
Caudal gás mínimo aquecimento	Sm <sup>3</sup> /h	1,13		
	kg/h		0,84	0,83
Caudal de gás mínimo circuito sanitário	Sm <sup>3</sup> /h	0,88		
	kg/h		0,65	0,64
Pressão máxima à jusante da válvula em aquecimento	mbar	11,80	28,00	36,00
	mm W.C.	120,33	285,52	367,10
Pressão máxima à jusante da válvula em sanitário	mbar	11,80	28,00	36,00
	mm W.C.	120,33	285,52	367,10
Pressão mínima à jusante da válvula em aquecimento	mbar	2,10	5,00	6,70
	mm W.C.	21,41	50,99	68,32
Pressão mínima à jusante da válvula em sanitário	mbar	1,30	3,10	4,00
	mm W.C.	13,26	31,61	40,79
<b>Mynute S 28 C.A.I. E</b>				
Diafragma número de furos	n°	14	14	14
Diafragma diâmetro dos furos	mm	1,3	0,78	0,78
Caudal gás máximo aquecimento	Sm <sup>3</sup> /h	3,37		
	kg/h		2,51	2,48
Caudal de gás máximo circuito sanitário	Sm <sup>3</sup> /h	3,37		
	kg/h		2,51	2,48
Caudal gás mínimo aquecimento	Sm <sup>3</sup> /h	1,48		
	kg/h		1,10	1,09
Caudal de gás mínimo circuito sanitário	Sm <sup>3</sup> /h	0,92		
	kg/h		0,69	0,68
Pressão máxima à jusante da válvula em aquecimento	mbar	12,70	27,00	35,20
	mm W.C.	129,50	275,32	358,94
Pressão máxima à jusante da válvula em sanitário	mbar	12,70	27,00	35,20
	mm W.C.	129,50	275,32	358,94
Pressão mínima à jusante da válvula em aquecimento	mbar	2,60	5,50	7,10
	mm W.C.	26,51	56,08	72,40
Pressão mínima à jusante da válvula em sanitário	mbar	1,00	2,30	2,90
	mm W.C.	10,20	23,45	29,57
<b>Mynute S 28 R.S.I.</b>				
Diafragma número de furos	n°	13	13	13
Diafragma diâmetro dos furos	mm	1,35	0,78	0,78
Caudal gás máximo aquecimento	Sm <sup>3</sup> /h	3,17		
	kg/h		2,36	2,33
Caudal gás mínimo aquecimento	Sm <sup>3</sup> /h	1,34		
	kg/h		1,00	0,99
Pressão máxima à jusante da válvula em aquecimento	mbar	11,30	28,00	36,00
	mm W.C.	115,23	285,52	367,10
Pressão mínima à jusante da válvula em aquecimento	mbar	2,25	5,20	6,80
	mm W.C.	22,94	53,03	69,34
<b>Mynute S 35 R.S.I.</b>				
Diafragma número de furos	n°	16	-	16
Diafragma diâmetro dos furos	mm	1,4	-	0,8
Caudal gás máximo aquecimento	Sm <sup>3</sup> /h	3,98	-	
	kg/h			2,92
Caudal gás mínimo aquecimento	Sm <sup>3</sup> /h	1,36	-	
	kg/h			1,00
Pressão máxima à jusante da válvula em aquecimento	mbar	9,60	-	35,00
	mm W.C.	97,89	-	356,90
Pressão mínima à jusante da válvula em aquecimento	mbar	1,10	-	4,40
	mm W.C.	11,22	-	44,87



## 1 - UPUTSTVA I GARANCIJE

-  Za vreme proizvodnje kotla u našim fabrikama obraća se pažnja i na najmanje delove da bi se zaštitilo ne samo korisnik već i instalater od eventualnih nezgoda. Savetujemo dakle stručnom licu, posle svake intervencije na proizvodu, da obrati posebnu pažnju na električna spajanja, naročito na goli deo provodnika, koji ne sme ni na koji način da izađe iz kućišta, izbegavajući tako mogući kontakt sa živim delovima samog provodnika.
-  Priručnik sa uputstvima zajedno sa onim za korisnike, čini integralni deo proizvoda: potrudite se da je uvek pored aparata, čak i u slučaju da pređe kod drugog vlasnika ili korisnika ili da se prebaci na drugo mesto. U slučaju njegovog oštećenja ili gubitka potražite drugi primerak u Tehničkom servisu u Vašem mestu..
-  Montažu, popravku ili bilo koju drugu intervenciju treba da obavi stručno lice u saglasnosti sa nacionalnim i lokalnim propisima.
-  Savetujemo instalateru da uputi korisnika u funkcionisanje aparata i osnovne norme bezbednosti.
-  Ovaj kotao treba da se koristi za šta je i namenjen. I proizvođač se oslobađa bilo kakve odgovornosti po ugovoru i van ugovora od štete koju su uzrokovali ljudi, životinje ili stvari, greške tokom instalacije, regulacije, popravke i nesavesne upotrebe.
-  Nakon skidanja ambalaže proverite da li je uređaj kompletan. U slučaju da nije, obratite se prodavcu kod kojeg je kupljen aparat.
-  Ispust sigurnosnog ventila aparata treba da se poveže na odgovarajući sistem sakupljanja i odvođenja. Proizvođač aparata nije odgovoran za štete uzrokovane aktiviranjem sigurnosnog ventila.
-  Rasporediti materijal ambalaže u odgovarajuće kontejnere u postavljeno mesto sakupljanja.
-  Otpad treba da se rasporedi bez štete po zdravlje čoveka i bez upotrebe tehnika ili metoda koji mogu naneti štetu okolini.
-  C.A.I. modeli: otvori za ventilaciju su od najveće važnosti za pravilno sagorevanje.



Tokom montaže je neophodno informisati korisnika da:

- u slučaju ispusta vode treba da zatvori dovod vode i da hitno obavesti Tehnički servis
- radni pritisak hidrauličkog sistema mora biti u okviru 1 i 2 bara, i stoga, ne sme prelaziti 3 bara. Ako je neophodno, ponovo podesite pritisak kao što je naznačeno u pasusu pod naslovom "Punjenje sistema"
- u slučaju predviđenog dužeg mirovanja kotla poželjno je pozvati Tehnički servis, koji će učiniti barem sledeće:
  - postaviti glavnu sklopku aparata i glavnu sklopku sistema na "ugašeno"
  - zatvoriti slavine za gas i vodu, kako na instalaciji grejanja tako i na instalaciji sanitarne vode
  - isprazniti kako instalaciju grejanja tako i sanitarnu ako postoji rizik od smrzavanja
- održavanje kotla mora se raditi bar jednom godišnje. Ovaj servis treba zakazati unapred kod servisa za tehničku podršku.









Radi bezbednosti dobro je podsetiti:

-  Sa se ne preporučuje upotreba kotla deci i osobama sa invaliditetom bez pomoći.
-  Da je opasno uključivati ili isključivati električne aparate, kao što su sklopke, kućni aparati i slično, ako se oseća miris gasa ili dimnih gasova. U slučaju propuštanja gasa, potrebno je

U određenim delovima priručnika se koriste simboli:

-  PAŽNJA = za radnje koje zahtevaju posebnu opreznost i odgovarajuću pripremu
-  ZABRANJENO = za radnje koje NE SMEJU apsolutno da se izvedu

provetriti prostoriju otvaranjem širom vrata i prozora; zatvoriti glavnu slavinu za gas; hitno pozvati stručno osoblje iz Tehničkog servisa

-  Ne smete dodirivati kotao ako ste bos i ako su vam delovi tela mokri ili vlažni
-  Pre čišćenja kotla isključite električno napajanje tako da se dvopolna sklopka instalacije i glavna sklopka na kontrolnoj tabli postave na položaj "OFF"
-  Zabranjeno je menjati zaštitne uređaje ili postavljene vrednosti bez ovlašćenja ili uputstva proizvođača
-  Nemojte povlačiti, odvajati, uvijati električne kablove koji izlaze iz kotla čak i onda kad je isključeno električno napajanje
-  Izbegavajte začepljivanje ili smanjivanje vazdušnih otvora u prostoriji u kojoj se nalazi aparat
-  Nemojte ostavljati kutije i zapaljive materije u prostoriji u kojoj je instaliran aparat
-  Nemojte ostavljati ambalažu deci na dohvata ruke.
-  C.A.I. modeli: nemojte pokrivati ili smanjivati veličinu otvora za ventilaciju u prostoriji u kojoj je kotao instaliran. Otvori za ventilaciju su od najveće važnosti za pravilno sagorevanje.


## 2 - OPIS KOTLA


**Mynute S C.A.I. E** je kotao za grejanje i proizvodnju sanitarne vode tipa B11BS koji se instalira na zid. Uređaji ovog tipa se ne mogu instalirati u spavaćim sobama, kupatilima ili tuševima, ili u sobama sa otvorenim dimnim gasovima bez adekvatne ventilacije.


Kotao Mynute S C.A.I. E je opremljen sledećim sigurnosnim uređajima:

- Sigurnosni ventil i presostat za vodu u slučajevima nedovoljnog ili prekomernog pritiska vode (maks. 3 bara-min. 0,7 bara).
- Granični termostat temperature interveniše tako što stavlja kotao u stanje sigurnosnog prestanka rada ako temperatura u sistemu pređe granicu u skladu sa lokalnim i državnim propisima
- Termostat isparenja interveniše tako što blokira kotao u status sigurnosnog mirovanja ako dođe do prosipanja proizvoda za sagorevanje u poklopac; on se nalazi na desnoj pločici prigušivača otvora uređaja za održavanje Intervencija sigurnosnih uređaja označava potencijalno opasan kvar kotla; kontaktirajte servis za tehničku podršku bez odlaganja.

Termostat dimnog gasa ne samo što interveniše u slučaju kvara u sistemu odvoda proizvoda za sagorevanje, već takođe i u raznim atmosferskim uslovima. Zahvaljujući tome, možete pokušati da ponovo pokrenete kotao nakon kratkog čekanja (prvo pogledajte odeljak o paljenju).

-  Ponovljene intervencije termostata za isparenja označavaju ispuštanje proizvoda za sagorevanje u kotlarnicu sa mogućim nekompletnim sagorevanjem i formiranjem ugljen monoksida, **što je veoma opasno stanje. Pozovite servis za tehničku podršku bez odlaganja.**

-  Kotao se nikada ne sme stavljati u rad, čak ni privremeno, ako sigurnosni uređaji ne rade ili se njima loše rukuje.

-  Sigurnosni uređaji se smeju menjati samo od strane servisa za tehničku podršku, uz isključivo korišćenje originalnih delova proizvođača; videti katalog rezervnih delova dostavljen sa kotlom.

Nakon popravki izvršite probno paljenje.

**Mynute S C.S.I.** je zidni kotao tipa C koji se koristi za grejanje i proizvodnju tople sanitarne vode: prema odvodu za dimne gasove koji se koristi može se razvrstati na sledeće kategorije B22P, B52P, C12, C22, C32, C42, C52, C62, C82, C92, C12x, C32x, C42x, C52x, C62x, C82x, C92x.

U konfiguraciji B22P, B52P (kada je instalirana unutra) ovaj uređaj ne može biti instaliran u prostorijama namenjenim za spavaću sobu, kupatilo, tuš ili gde su prisutni kamini bez sopstvenog dovoda vazduha. Prostorija u kojoj se instalira kotao mora da ima odgovarajuće provetravanje.

Tip aparata C može se instalirati u bilo kojoj prostoriji i nema ograničenja vezanih za provetranje i zapreminu prostorije.

**Mynute S R.S.I.** je model zidnog kotla tipa C, a koji može da funkcioniše pod različitim okolnostima:

#### SLUČAJ A

samo zagrevanje bez ikakvog povezanog spoljašnjeg bojlera. Kotao ne snabdeva sanitarnom toplom vodom.

#### SLUČAJ B

samo zagrevanje sa povezanim spoljašnjim bojlerom, kojim upravlja termostat: u tom slučaju na svaki toplotni zahtev upućen od strane termostata bojlera, kotao obezbeđuje toplu vodu za pripremu sanitarnе vode.

#### SLUČAJ C

samo zagrevanje sa povezanim spoljašnjim bojlerom (dodatni pribor na zahtev), kojim upravlja temperaturna sonda, za pripremu sanitarnе tople vode. Ukoliko se povezuje bojler drugog dobavljača, postarati se da NTC sonda koja se koristi ima sledeće karakteristike: 10 kOhm na 25°C, B 3435 ±1%

## 3 - INSTALACIONI PROPISI

### 3.1 Instalacioni propisi

Instalaciju mora obaviti stručno lice.

Mora se takođe pridržavati nacionalnih i lokalnih pravila.

#### MESTO

Mynute S C.A.I. E: uređaji klase B se ne mogu instalirati u spavaćim sobama, kupatilima ili tuševima, ili u sobama sa otvorenim dimnim gasovima bez adekvatne ventilacije. Od velikog je značaja da prostorija u koju je instaliran uređaj na gas ima dovoljan priliv vazduha, da bi se obezbedio dovod dovoljne količine vazduha koja je neophodna za normalno sagorevanje i da bi se obezbedila adekvatna ventilacija same prostorije.

- Direktna prirodna ventilacija spoljnim vazduhom mora se obezbediti preko - stalnih otvora na spoljnim zidovima prostorija u kojima je uređaj instaliran. Ovi otvori moraju biti napravljeni na takav način da obezbede da otvori i sa unutrašnje i sa spoljašnje strane zida ne mogu biti zapušeni ili smanjenog efektivnog prečnika, a sami otvori moraju biti zaštićeni metalnim rešetkama ili sličnim sredstvima i moraju se smestiti blizu nivoa poda i na mesto koje ne ometa funkciju sistema odvoda dimnih gasova (gde ovakav položaj nije moguć, prečnik otvora za ventilaciju mora se povećati bar za 50%),

- a moraju se koristiti cevi za ventilaciju sa jednom ili više grana.

Izvor vazduha za ventilaciju mora biti direktno iz spoljne okoline zgrade, dalje od izvora zagađenja. Indirektna ventilacija, sa vazduhom koji se dovodi iz susednih prostorija u odnosu na prostoriju gde je uređaj instaliran, dozvoljen je pod uslovom da se ispoštuju ograničenja naznačena važećim lokalnim propisima. Prostorija u koju je će biti instaliran kotao mora biti adekvatno provetrena u skladu sa važećim propisima.

Detaljna uputstva za instalaciju cevi za dimne gasove, gas i ventilaciju data su u važećim lokalnim propisima.

Gore pomenuti propisi takođe zabranjuju instalaciju električnih ventilatora i ekstraktora u prostoriju u koju je uređaj instaliran. Kotao mora imati fiksiranu odvodnu cev koja vodi napolje sa prečnikom koji nije manji od prstena poklopca odvoda. Pre postavljanja priključka odvoda na cev dimnog gasa, uverite se da dimni gas ima adekvatnu ventilaciju i da nema ograničenja i da odvodi drugih uređaja nisu povezani na istu cev za dimne gasove.

Pri povezivanju na prethodno postojeću cev dimnog gasa, proverite da li je ona savršeno čista, pošto se naslage mogu odvojiti od zida cevi tokom korišćenja i ometati prolaz dimnih gasova, što može dovesti do situacije ozbiljne opasnosti po korisnika.

Mynute S C.S.I. može biti instaliran u unutrašnjem prostoru (sl. 2).

Kotao ima garanciju da pravilno funkcioniše u rasponu temperature od 0°C do 60°C.

Da bi se mogao koristiti aparat mora biti u stanju da se uključi, da ga ništa ne blokira (npr. nedostatak gasa ili električnog napajanja, ili intervencija po pitanju bezbednosti), deaktivira upotrebu.

#### MINIMALNI RAZMACI

Da bi se omogućio pristup unutrašnjosti kotla i izvođenje uobičajenih radnji održavanja, neophodno je poštovati minimalne razmake prilikom montaže kotla (sl. 3).

Da biste pravilno montirali aparat vodite računa da:

- ne sme se montirati iznad bilo koje vrste šporeta
- zabranjeno je ostaviti zapaljive materije u prostoriji u kojoj je instaliran kotao
- zidovi osetljivi na toplotu, npr. drveni, moraju biti zaštićeni odgovarajućom izolacijom.

#### VAŽNO

Pre montaže se savetuje temeljno ispiranje cevi da bi se uklonili eventualni ostaci koji bi onemogućili dobro funkcionisanje aparata. Montirati ispod sigurnosnog ventila jedan levak za vodu koji bi je i odvodio u slučaju prevelikog pritiska zagrevanja uređaja. Za strujno kolo sanitarnе vode nije neophodan sigurnosni ventil, ali je neophodno obezbediti da pritisak vodovoda ne premašuje 6 bar. U slučaju da niste sigurni, savetuje se da montirate umanjivač pritiska.

Pre uključivanja, proverite da li je kotao predviđen za upotrebu sa dostupnim gasom; ovo možete saznati sa natpisa na ambalaži i nalepljenoj etiketi za vrstu gasa.

Veoma je važno utvrditi da su u određenim slučajevima dimne cevi pod pritiskom i stoga različiti elementi moraju biti spojeni hermetički.

#### ANTIFRIZ SISTEM

Kotao je opremljen serijom automatskog antifriz sistema, koji se aktivira kada se temperatura vode primarnog strujnog kola spusti ispod 6 °C. Ovaj sistem je uvek aktivan i garantuje zaštitu kotla do spoljne temperature od -3 °C. Da biste iskoristili ovu zaštitu (na osnovu rada gorionika), kotao

mora biti u stanju da se sam uključi; odatle proizilazi da svaka mogućnost blokade (npr. nestanak gasa ili električnog napajanja, ili pak intervencija nekog bezbednosnog sistema) deaktivira zaštitu.

Antifriz zaštita je aktivna i kada je kotao na stend-baju.

U normalnim uslovima rada, kotao je u mogućnosti da se samozaštiti od smrzavanja. Ukoliko je mašina ostavljena bez napajanja u dužem vremenskom periodu u predelima gde se mogu ostvariti temperature niže od 0°C i ne može se izvršiti pražnjenje instalacije grejanja, za antifriz zaštitu te mašine savetuje se da se u primarno strujno kolo uvede antifriz dobrog brenda. Pažljivo sledite uputstva proizvođača ne samo u pogledu procenata antifriz tečnosti koju ćete koristiti za minimalnu temperaturu pri kojoj želite da držite kolo mašine, već takođe u pogledu trajanja i odlaganja same tečnosti.

Što se tiče sanitarnog dela, predlaže se pražnjenje strujnog kola. Materijali od kojih su napravljene komponente kotlova otporni su na tečnosti koje zamrzavaju i koje su na bazi etilenskih glikola.

### 3.2 Fiksiranje kotla na zid i hidraulična povezivanja

Da biste fiksirali kotao na zid koristite alat (sl. 4-5) koji je u ambalaži. Položaj i veličina hidrauličnih spojeva su prikazani detaljno:

<b>A</b>	povratni vod	3/4"
<b>B</b>	potisni vod	3/4"
<b>C</b>	priključak za gas	3/4"
<b>D</b>	Sanitarni izlaz	1/2" (za C.A.I./C.S.I.) - 3/4" (za R.S.I.)
<b>E</b>	Sanitarni ulaz	1/2" (za C.A.I./C.S.I.) - 3/4" (za R.S.I.)

U slučaju zamene kotla Beretta raspona gore pomenutog, dostupan je komplet za prilagođavanje hidrauličnih spojeva.

### 3.3 Električno povezivanje

Kotlovi izlaze iz fabrike kompletno opremljeni kablovima sa kablom za električno napajanje već električno povezanim i neophodna im je samo povezanost na sobni termostat (TA) u određena kućišta.

Da bi se pripojilo kućištu:

- isključite glavni prekidač sistema
  - odvrnite zavrtnje( A) koji čine zaštitni sloj (sl. 6)
  - pomerite prema napred a onda gore osnovu zaštitnog sloja da bi ga skinuli sa postolja
  - okrenite kontrolnu tablu prema sebi
  - skinite najlon sa kućišta (sl. 8)
  - ubacite kabl u krajnji T.A. (sl. 9)
- Sobni termostat treba da se spoji kao što je prikazano na shemi.

 Ulazni sobni termostat niske voltaže (24 VDC).

Povezivanje na električnu mrežu treba da se ostvari pomoću pribora za odvajanje sa svepolarnim otvorom od bar 3,5 mm (EN 60335-1, kategorija III).

Uređaj radi na naizmerničnu struju od 230 Volt/50 Hz i u skladu je sa standardom EN 60335-1.

- ⚠ Obavezno je spajanje sa efikasnim alatom za uzemljenje, u saglasnosti sa nacionalnim i lokalnim propisima.
- ⚠ Savetujemo da poštujuete spajanje neutralne faze (L-N).
- ⚠ Provodnik za uzemljenje treba da bude par centimetara duži od drugih.
- ⚠ Zabranjena je upotreba cevi za gas i /ili vodu kao uzemljenja električnih aparata.

Proizvođač ne snosi odgovornost za eventualnu štetu uzrokovanu odsustvom uzemljenja aparata.

**Za električno napajanje koristite kabl za napajanje koji se nalazi u priboru.**

**U slučaju zamene kabla za napajanje, koristite kabl tip HAR H05V2V2-F, 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>, maksimalnog spoljašnjeg prečnika 7 mm.**

### 3.4 Priklučivanje gasa

Pre priklučivanja aparata na gasnu mrežu, proverite da:

- su poštovani važeći nacionalni i lokalni propisi za instalaciju
- vrsta gasa je onaj za kojeg je aparat predviđen
- su cevi čiste.

Predviđen je spoljni odvod gasa. U slučaju da cev vodi kroz zid, ona mora proći kroz središnju rupu na donjem delu zida.

Ako u gasu ima čvrstih čestica savetuje se ugradnja filtera na gasnoj instalaciji odgovarajućih dimenzija.

Po završetku instalacije treba proveriti zaptivanje svih spojeva kako to nalažu važeći propisi za montažu

### 3.5 Odvođenje produkata sagorevanja i usisavanje vazduha (Mynute S C.S.I. - Mynute S R.S.I.)

Za odvođenje produkata sagorevanja važe već napravljeni propisi. Takođe se treba pridržavati lokalnih normi Vatrogasne službe, Agencije za gas i eventualnih opštinskih propisa.

Odvođenje produkata sagorevanja obezbeđuje centrifugalni ventilator smešten unutar komore za sagorevanje i njeno pravilno funkcionisanje stalno kontroliše sistem nadzora. Kotao se isporučuje bez kompleta za odvođenje dimnih gasova/usisavanja vazduha, jer se može koristiti pribor za uređaje sa zatvorenim komorom i prisilnom ventilacijom, koji najbolje odgovara potrebama montaže.

Za odvođenje dimnih gasova i dovod svežeg vazduha moraju se koristiti samo naše originalne cevi a montaža mora biti pravilno izvedena u skladu sa uputstvima priloženim uz pribor.

U jedan dimnjak se može spojiti više uređaja pod uslovom da su svi uređaji sa zatvorenim komorom.

#### INSTALACIJA "PRINUDNO OTVOREN" (TIP B22P/B52P)

##### Cev za isparenja Ø 80 mm (sl. 10a)

Ispusna cev za odvod isparenja može se usmeriti u željenom smeru za potrebe instalacije. Za instalaciju pratite instrukcije dostavljene sa opremom.

⚠ U ovoj konfiguraciji, kotao je povezan sa ispusnom cevju za odvod isparenja Ø 80 mm uz pomoć adaptera Ø 60-80 mm.

U ovom slučaju, vazduh za podršku sagorevanju odvodi se iz prostorije u kojoj je kotao instaliran, a to mora biti odgovarajuća tehnička prostorija sa ventilacijom.

⚠ Ispusne cevi koje nisu izolovane predstavljaju potencijalnu opasnost.

Prsten za dimne gasove (F), kada je neophodno treba da se skine koristeći odvijač kao polugu.

Kotao automatski prilagođava ventilaciju prema tipu instalacije i dužini cevi.

24 C.S.I.			
Dužina cevi Ø 80 [m]	Prsten za dimne gasove (F)	Pad pritiska na svakom kolenu (m)	
		45°	90°
do 3	Ø 42	1,2	1,7
od 3 do 8	Ø 44 (**)		
od 8 do 14	Ø 46		
od 14 do 20	nije instalirana		

28 C.S.I. - 28 R.S.I.			
Dužina cevi Ø 80 [m]	Prsten za dimne gasove (F)	Pad pritiska na svakom kolenu (m)	
		45°	90°
do 1	Ø 41	1,2	1,7
od 1 do 4	Ø 43 (**)		
od 4 do 8	Ø 45		
od 8 do 20	nije instalirana		
35 C.S.I. - 35 R.S.I.			
Dužina cevi Ø 80 [m]	Prsten za dimne gasove (F)	Pad pritiska na svakom kolenu (m)	
		45°	90°
do 5	Ø 49 (**)	1,2	1,7
od 5 do 12	nije instalirana		

(\*\*) montirana u kotlu

#### SKOAKSIJALNI ODVOD( Ø 60-100)


Kotao se isporučuje pripremljen za spajanje na koaksijalni cevovod za odvod/dovod i sa otvorom za usis vazduha (E) zatvorenim (sl. 10b). Koaksijalni odvod može biti usmeren u najpovoljnijem smeru, poštujući maksimalne dužine navedene u tabeli. Tokom instalacije sledite uputstva koja dobijate uz opremu.

U zavisnosti od dužine upotrebljenih cevi, neophodno je ubaciti prsten birajući među onima koje se nalaze u kotlu (pogledajte tabele koje slede). Prsten za dimne gasove (F), kada je neophodno treba da se skine koristeći odvijač kao polugu. Na tabeli su predstavljene dužine postavljenih dimovoda. U zavisnosti od dužine upotrebljenih cevi, neophodno je ubaciti prsten birajući među onima koje se nalaze u kotlu (pogledajte tabele koje slede).


24 C.S.I.			
Dužina cevi Ø 60-100 [m]	Prsten za dimne gasove (F)	Pad pritiska na svakom kolenu (m)	
		45°	90°
do 0,85	Ø 42	1	1,5
od 0,85 do 2	Ø 44 (**)		
od 2 do 3	Ø 46		
od 3 do 4,25	nije instalirana		
28 C.S.I. - 28 R.S.I.			
Dužina cevi Ø 60-100 [m]	Prsten za dimne gasove (F)	Pad pritiska na svakom kolenu (m)	
		45°	90°
do 0,85	Ø 41	1	1,5
od 0,85 do 1,7	Ø 43 (**)		
od 1,7 do 2,7	Ø 45		
od 2,7 do 3,4	nije instalirana		
35 C.S.I. - 35 R.S.I.			
Dužina cevi Ø 60-100 [m]	Prsten za dimne gasove (F)	Pad pritiska na svakom kolenu (m)	
		45°	90°
do 0,85	Ø 49 (**)	1	1,5
od 0,85 do 2,3	nije instalirana		

(\*\*) montirana u kotlu

Za usmeravanje izlaza na najpovoljniji način za instalaciju (desni ulaz vazduha) dostupan je komplet separatora vazduha/dimnih gasova.

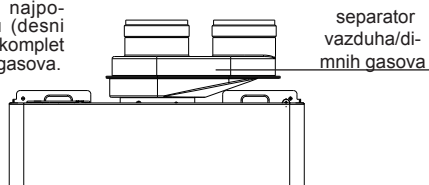

komplet za koaksijalni sniženi nagib

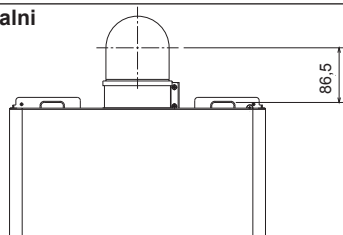

⚠ Ako je neophodno instalirati Mynute S na već postojeće uređaje (zamena opsega Ciao N/Mynute), dostupan je komplet za "koaksijalni sniženi nagib" koji omogućava nameštanje kotla i iste rupe za izlaz dimnih gasova.

Dužina cevi sa spuštenim nagibom [m]	Prsten za dimne gasove (F)		Pad pritiska na svakom kolenu (m)	
	Mynute S 20 C.S.I.	Mynute S 24 C.S.I.	45°	90°
do 1,85	Ø 41	Ø 44	1	1,5
od 1,85 do 4,25	Ø 43	bez prstena		

### ODVOJENI SISTEM (Ø 80) (sl. 11)

Odvojeni sistem možete usmeriti u pravcu koji najviše odgovara prostoriji.

⚠ Adapter ulaza vazduha mora biti pravilno orijentisan, zbog toga je neophodno da se on namesti uz korišćenje adekvatnih zavrtnja, tako da ploča za postavljanje ne smeta kućištu.

Prsten za dimne gasove (F), kada je neophodno treba da se skine koristeći odvijač kao polugu. Na tabeli su predstavljene dužine postavljenih dimnovoda. U zavisnosti od dužine upotrebljenih cevi, neophodno je ubaciti prsten birajući među onima koje se nalaze u kotlu (pogledajte tabele koje slede).

24 C.S.I.			
Dužina cevi Ø 80 [m]	Prsten za dimne gasove (F)	Pad pritiska na svakom kolenu (m)	
		45°	90°
do 3,5+3,5	Ø 42	1,2	1,7
od 3,5+3,5 do 9,5+9,5	Ø 44 (**)		
od 9,5+9,5 do 14+14	Ø 46		
od 14+14 do 20+20	nije instalirana		
28 C.S.I. - 28 R.S.I.			
Dužina cevi Ø 80 [m]	Prsten za dimne gasove (F)	Pad pritiska na svakom kolenu (m)	
		45°	90°
do 1+1	Ø 41	1,2	1,7
od 1+1 do 5+5	Ø 43 (**)		
od 5+5 do 8+8	Ø 45		
od 8+8 do 14,5+14,5	nije instalirana		
35 C.S.I. - 35 R.S.I.			
Dužina cevi Ø 80 [m]	Prsten za dimne gasove (F)	Pad pritiska na svakom kolenu (m)	
		45°	90°
do 4+4	Ø 49 (**)	1,2	1,7
od 4+4 do 8+8	nije instalirana		

(\*\*) montirana u kotlu

### B22P/B52P Usisavanje u prostoriji i odvod napolje

**C12-C12x** Koncentrični odvod kroz zid. Cevi mogu krenuti odvojeno od kotla, ali izlazi moraju biti koncentrični ili vrlo blizu da bi bili izloženi sličnim uticajima vetra (do 50 cm)

**C22** Koncentrični odvod u zajednički dimnjak (usis i odvod u isti dimnjak)

**C32-C32x** Koncentrični odvod na krov. Izlaz kao C12


**C42-C42x** Odvod i usis u odvojene zajedničke dimnjake, ali izložene sličnim uticajima vetra

**C52-C52x** Odvod i usis odvojeni na zid ili krov, ali u područja sa različitim pritiscima. Odvod i usis ne smeju nikada biti na suprotnim stranama

**C62-C62x** Odvod i usis izrađeni od odvojeno prodanih sertifikovanih cevi (1856/1)

**C82-C82x** Odvod u pojedinačni ili zajednički dimnjak a usis je sa fasade

**C92-C92x** Odvod na krovu (slično C32) i usisavanje vazduha u jedini postojeći dimnjak

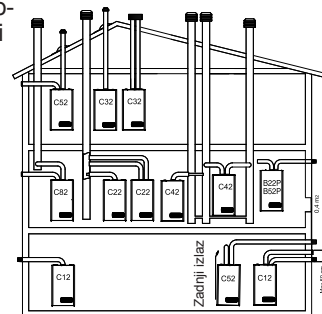


### 3.5 Odvod isparenja i usis vazduha (Mynute S C.A.I. E)

Poštujte važeće zakone u vezi sa odvodom dimnih gasova. Odvodni sistem mora se izvesti korišćenjem krutih cevi, zglobovi između elemenata moraju biti hermetički zapečaćeni i sve komponente moraju biti otporne na toplotu, kondenzaciju i mehanički stres i vibracije.

Neizolovane odvodne cevi su potencijalni izvor opasnosti.

Otvori za vazduh za sagorevanje moraju biti realizovani u skladu sa važećim propisima. Ako se formira kondenzacija, odvodna cev mora biti izolovana.

Slika 12 prikazuje pogled odozgo na dole kotla sa dimenzijama za izlaz odvoda dimnih gasova.

Signurni sistem za dimni gas Kotao ima sistem koji prati da li su dimni gasovi pravilno ispušteni, koji zaustavlja rad kotla u slučaju kvara: termostat za dimni gas, sl. 11b. Da bi se vratio u normalan rad, okrenite birač funkcije na  (3 sl. 1a), sačekajte nekoliko sekundi i onda okrenite birač funkcije u željeni položaj.

Ako se kvar nastavi, pozovite kvalifikovanog tehničara iz Servisa za tehničku podršku. Sistem za praćenje odvoda dimnog gasa se nikada ne sme premošćavati ili onesposobiti. Koristite samo originalne delove za zamenu kada menjate ceo sistem ili neispravne komponente sistema.

### 3.6 Punjenje instalacije za grejanje (sl. 13)

Nakon što se spoji voda, može se pristupiti punjenju instalacije za grejanje. Ovo se obavlja dok je instalacija hladna po sledećem postupku:

- okrenite čep automatskog ventila za ispušt vazduha (I) dva ili tri kruga
- proverite je li slavina za ulaz hladne vode otvorena
- okrenite slavinu za punjenje (L sl. 13 za C.A.I. - C.S.I. - eksterna za R.S.I.) dok pritisak pokazan na meraču pritiska vode ne bude između 1 i 1,5 bara.

Po završetku punjenja zatvorite slavinu za punjenje.

Kotao je opremljen efikasnim separatorom vazduha, pa nije potreban nikakav ručni zahvat. Gorionik se pali tek onda kad je faza ispuštanja vazduha završena.

### 3.7 Pražnjenje instalacije grejanja

Kod pražnjenja instalacije postupite na sledeći način:

- ugasište kotao
- otvorite slavinu za pražnjenje kotla (M)
- ispuštite vodu na najnižim tačkama instalacije.

### 3.8 Ispuštanje sanitarne vode (samo za model C.A.I. - C.S.I.)

Uvek kad postoji opasnost od smrzavanja, mora se ispuštiti voda iz sanitarne instalacije na sledeći način:

- zatvorite glavni ventil vodovodne mreže
- otvorite sve slavine tople i hladne vode
- ispuštite vodu na najnižim tačkama instalacije.

#### NAPOMENA

Ispust sigurnosnog ventila (N) aparata treba da se poveže na odgovarajući sistem sakupljanja i odvođenja. Proizvođač aparata nije odgovoran za štete uzrokovane aktiviranjem sigurnosnog ventila.

## 4 UKLJUČIVANJE I RAD UREĐAJA

### 4.1 Preliminarne provere

**Prvo uključivanje obavlja stručno lice iz Tehničkog centra kojeg je ovlastila Beretta.**

Pre paljenja kotla proverite:


- da su podaci mreža napajanja (električne, vodovodne, gas) odgovarajući onima na pločici
- da su cevi koje izlaze iz kotla pokrivene termoizolacionim omo- tačem
- da su cevi za izvlačenje dima i usisavanje vazduha ispravne
- da su obezbeđeni uslovi za normalnu upotrebu u slučaju da kotao bude unutar ili između nameštaja
- da je pripremljen dotok gasa
- da raspon grejanja odgovara traženim vrednostima kotla
- da je uređaj za dotok gasa u skladu sa potrebnim opsegom kotla i da je opremljen svim sigurnosnim i kontrolnim sredstvima koje propisuju postojeće norme.

### 4.2 Uključivanje aparata

Da biste uključili kotao, neophodno je da uradite sledeće operacije:

- priključite kotao na struju
- otvorite slavinu za dovod gasa koja se nalazi na uređaju, da biste omogućili paljenje
- okrenite birač funkcija (3 - sl. 1a) u željeni položaj:


#### Mynute S C.A.I. E - C.S.I.:

**Leto:** okrenite birač na simbol leto  (sl. 2a) aktivira se funkcija samo za toplu sanitarnu vodu. Ako postoji zahtev za toplom vodom digitalni displej prikazuje temperaturu sistema tople vode, ikonu da bi naznačio dovod tople vode i ikonu plamena

**Zima:** okretanjem birača funkcije u okviru zone obeležene + i - (sl. 2b), kotao obezbeđuje sanitarnu vodu i grejanje. Ako postoji zahtev za grejanjem, kotao se uključuje i digitalni monitor prikazuje temperaturu vode za grejanje, ikonu grejanja i ikonu plamena (sl. 3a). Ako postoji zahtev za sanitarnom vodom, kotao se uključuje i digitalni displej prikazuje temperaturu sistema tople vode, ikonu za dovod tople vode i ikonu plamen (sl. 4a)

**Predzagrevanje** (brže do vruće vode): rotirajte dugme za podešavanje temperature vruće vode (4 - sl. 1a) do ☺ simbola (sl. 5a), da biste aktivirali funkciju predzagrevanja. Ova opciju omogućava da se održi topla voda što omogućuje izmenjivač sanitarne vode i smanjuje vreme čekanja. Kada se aktivira funkcija predzagrevanja, monitor prikazuje temperaturu dovoda vode za grejanje ili sanitarne vode, u skladu sa trenutnim zahtevom. Tokom paljenja koje prati predzagrevanje, ekran pokazuje P simbol (sl. 5b). Kako biste deaktivirali opciju predzagrevanja, potrebno je da vratite dugme za podešavanje temperature vruće vode na ☺ simbol. Vratiti dugme za ručno podešavanje temperature sanitarne vode na željenu poziciju. Funkcija nije aktivna kada je kotao na OFF: birač funkcije (3 sl.1a) na ⏻ OFF.


#### Mynute S R.S.I.:

**Letnji režim (samo sa povezanim spoljnim rezervoarom za vodu):** okrećući birač na simbol leto  (sl. 2a) aktivira se tradicionalna funkcija sanitarne tople vode i kotao će se aktivirati na temperaturi postavljenoj na spoljnom aparatu za prokuvavanje. If Ako postoji zahtev za toplom vodom digitalni displej prikazuje temperaturu sistema tople vode, ikonu da bi naznačio dovod tople vode i ikonu plamena


**Zima:** okretanjem birača funkcije u okviru zone označene + i - (sl. 2b), kotao obezbeđuje toplu vodu za grejanje i - ako je povezan sa spoljnim aparatom za prokuvavanje - sanitarnu toplu vodu. Ako postoji zahtev za grejanjem, kotao se uključuje i digitalni monitor prikazuje temperaturu vode za grejanje, ikonu grejanja i ikonu plamena (sl. 3a). Ako postoji zahtev za sanitarnom vodom, kotao se uključuje i digitalni displej prikazuje temperaturu sistema tople vode, ikonu za dovod tople vode i ikonu plamen (sl. 4a).

Postavite sobni termostat na željenu temperaturu (~20°C)

### Podešavanje temperature vode za grejanje

Da biste podesili temperaturu vode za grejanje, okrenite dugme sa simbolom  (sl. 3b) u zoni označenoj + i -.

### Mynute S C.A.I. E - C.S.I.: Podešavanje temperature sanitarne vode

Da biste regulisali temperaturu sanitarne tople vode (kupačila, tuševi, kuhinja, itd.), okrenite dugme sa simbolom  (sl. 2b) u okviru zone označene + i -.

Kotao je u stanju pripreme dok se gorionik ne uključi zbog zahteva za toplom vodom i digitalni displej pokazuje temperaturu sistema tople vode, ikonu dovoda tople vode i ikonu plamena

Kotao će biti u funkciji dok se ne postignu željene temperature, posle čega će ponovo biti u stanju "stand-by".

### Mynute S R.S.I.: Podešavanje temperature sanitarne vode

**CASE A** samo grejanje - podešavanje se ne primenjuje

**SLUČAJ B** samo zagrevanje + spoljašnji bojler sa termostatom – regulacija nije primenljiva.

**SLUČAJ C** samo grejanje + spoljni rezervoar sa sondom – da biste podesili temperaturu sanitarne tople vode u rezervoaru, okrenite prekidač – ali, sa simbolom u smeru kazaljke na satu za povećavanje temperature vode i u smeru suprotnom od kazaljke na satu za smanjivanje.

Kotao je u stanju pripreme dok se gorionik ne uključi zbog zahteva za toplom vodom i digitalni displej pokazuje temperaturu sistema tople vode, ikonu dovoda tople vode i ikonu plamena

Kotao će biti u funkciji dok se ne postignu željene temperature, posle čega će ponovo biti u stanju "stand-by".

### Funkcija za automatski sistem za regulaciju (S.A.R.A.) sl. 7a

Postavljanjem birača temperature za grejanje vode u delu na kojem piše AUTO - vrednost temperature od 55 do 65°C - aktivira se sistem samoregulisanja S.A.R.A.: Kotao menja izlaznu temperaturu vode zavisno od signala zatvaranja sobnog termostata. Kad se postigne nameštena temperatura pomoću birača za grejanje vode, počinje odbrojavanje od 20 minuta. Ako u toku ovog perioda sobni termostat i dalje bude tražio dovod toplote, nameštena vrednost temperature će se automatski podignuti za 5 °C.

Kada je dostignuta nova vrednost, počinje još jedno odbrojavanje od 20 minuta.

Ako tokom ovog perioda, spoljni termostat i dalje zahteva zagrevanje, vrednost podešene temperature se automatski povećava za 5 °C. Ova nova početna vrednost temperature je rezultat ručnog podešavanja temperature grejanja vode i porasta temperature vode od +10 °C funkcije S.A.R.A.



Nakon drugog ciklusa vrednost temperature bi trebalo držati na postavljenoj vrednosti +10°C dok se ne zadovolji zahtev sobnog termostata.

### 4.3 Isključivanje

#### Privremeno isključivanje

U slučaju kraćeg odsustva postavite birač funkcije (3 - sl. 1a) u položaj ⏻ (OFF).

Na ovaj način ostavljajući aktivno električno napajanje i dovod goriva, kotao je zaštićen sistemima:

- Uređaj protiv zamrzavanja: kada je temperatura vode u kotlu ispod 5°C aktivira se cirkulaciona pumpa a, ukoliko je potrebno, i gorionik sa minimalnom snagom kako bi se temperatura vode vratila na sigurne vrednosti (35°C). Tokom ciklusa protiv zamrzavanja na digitalnom displeju se pojavljuje simbol  na digitalnom monitoru.
- Funkcija protiv blokade cirkulacione pumpe: ciklus rada se aktivira na svaka 24 sata.
- Sanitarni antifriz (samo kada je povezan na spoljni rezervoar sa sondom): funkcija se aktivira ukoliko izlazna temperatura sonde bojlera padne ispod 5°C. U toj fazi nastaje toplotni zahtev sa paljenjem gorionika sa minimalnom snagom, koja se održava sve dok izlazna temperatura vode ne dostigne 55°C. Tokom ciklusa protiv zamrzavanja na digitalnom monitoru se pojavljuje simbol .

#### Isključivanja na duže vreme

U slučaju dužeg odsustva postavite birač funkcije (3 - sl. 1a) u položaj ⏻ (OFF).

Zatvorite zatim slavinu za dovod gasa smeštenu iznad kotla. U ovom slučaju funkcija zaštite od smrzavanja je deaktivirana: ispraznite vodu iz instalacije ako postoji rizik od smrzavanja.

#### 4.4 Svetlosna signalizacija i nepravilnosti

Radni status kotla je prikazan na digitalnom displeju, ispod se nalazi lista vrsti displeja.

STATUS KOTLA	DISPLEJ
Mirovanje	-
OFF status	OFF
Alarm zaključavanja ACF modula	A01 ✕ 🔔
Alarm električnog kvara ACF	A01 ✕ 🔔
Alarm graničnog termostata	A02 🔔
Alarm presostata za vazduh (C.S.I. modeli) Termostat isparenja (C.A.I. modeli)	A03 🔔
Alarm vodenog presostata	A04 📶 🔔
Kvar NTC sanitarne vode (C.S.I. i R.S.I samo sa eksternim grejačem rezervoara i sondom)	A06 🔔
Kvar NTC grejanja	A07 🔔
Parazitski plamen	A11 🔔
Električna kalibracija minimalnog i maksimalnog grejanja	ADJ 🔔
Kratkotrajno očekivanje paljenja	88°C 🔔
Intervencija presostata za vazduh (C.S.I. modeli) Intervencija termostata isparenja (C.A.I. modeli)	🔔 treptanje
Intervencija vodenog presostata	📶 🔔 treptanje
Aktivna funkcija predzagrevanja (samo C.S.I.)	P
Zahtev za zagrevanjem predzagrevanja (samo C.S.I.)	P 🔔
Eksterna sonda prisutna	📶
Zahtev za grejanjem sanitarne vode	60°C 🔔
Zahtev za grejanjem	80°C 🔔
Zahtev za grejanjem antifrizna	❄️
Plamen prisutan	🔥

#### Da biste ponovo uspostavili funkcionisanje (deblokada alarma):

##### Kvarovi A 01-02-03

Postavite birač funkcije na isključeno 🔌 (OFF), sačekajte 5-6 sekundi i ponovo vratite na željenu poziciju 🔔 (leto) ili 🔔 (zima). Ukoliko postupci koje ste primenili nisu reaktivirali kotao potrebno je pozvati tehničku podršku.

##### Kvarovi A 04

Na digitalnom displeju pored koda za kvar, je simbol 📶.

Utvrđiti vrednost pritiska prikazanu na hidrometru:

ako je niža od 0,3 bara, postavite birač funkcije na 🔌 (OFF) i podesite slavinu za punjenje (L sl. 13 za C.A.I. - C.S.I. - eksterna za R.S.I.) dok pritisak ne postigne vrednost između 1 i 1,5 bara.

Postavite birač funkcije na željenu poziciju 🔔 (leto) ili 🔔 (zima). Ukoliko je pad pritiska vode česta pojava obratite se našoj tehničkoj podršci.

##### Kvar A 06 (samo C.A.I. - C.S.I.)

Kotao normalno radi, ali ne garantuje stabilnost temperature sanitarne vode koja ostaje podešena približno na temperaturu oko 50°C. POTREBNA je intervencija servisa.

##### Kvarovi A 07

Obratiti se Servisu za tehničku podršku.

#### 4.5 Podešavanja

Kotao je već u fazi izrade usklađen određenim pravilima i funkcijama. Međutim, ako bi bilo neophodno napraviti dodatna usklađivanja kao što se dešava kada je u pitanju zamena ventila gasa nakon promene gasa, tada treba slediti sledeća uputstva.

⚠️ **Podešavanja maksimalne snage mora biti izvršeno od strane stručnog lica.**

- skinuti poklopac i zavrtati zavrtnje dok se ne fiksira A (sl. 6)
- Vrtite zavrtnje dva puta i odvijte zavrtnj za pritisak prema dole postavljenom ventilu za gas i objediniti ih manometrom
- odvojite poklopac kako bi se isпустиo nakupljeni vazduh (samo C.S.I. i R.S.I. modeli)

##### 4.5.1 Mynute S C.S.I.: Maksimalna snaga i minimalno podešavanje sanitarne tople vode

- Otvorite ventil sa toplom vodom do maksimalne protočnosti
- Na kontrolnoj tabli:
- Postaviti birač funkcije na 🔔 (leto) (sl. 2a)
- birač temperature podesiti na maksimalnu vrednost sanitarne vode (sl. 8a)
- Napuniti kotao postavljajući glavnu tablu sa komandama na zid Gore pri "ulazu"
- Proverite da li je pritisak koji pokazuje manometar stabilan; ili pak pomoću miliamperometra u seriji modulatora koji bi osigurao činjenicu da modulator donosi najveću moguću protočnost (120 mA za G20 i 165 mA za GPL).
- Potrebno je ukloniti zaštitnu kapu sa zavrtnja za podešavanje, pažljivo ključem za odvijanje (sl. 15)
- Sa viljuškastim ključem CH10 okretati i pritiskom podesiti do maksimalne snage, kako bi se održala vrednost koja je prikazana u tabeli "Tehnički podaci"
- Prekinite vezu sa modulatorom
- Sačekajte i vidite da li će se pritisak prikazan na manometru stabilizovati do minimalne vrednosti
- Allen ključem delovati na crvene zavrtnje za regulaciju minimalne sanitarne vrednosti, ali pri tom paziti da se greškom ne oštete unutrašnje osovine, i podesiti sve dok se na manometru mogu pročitati vrednosti koje su prikazane u tabeli "Tehnički podaci"
- Ponovno povezivanje sa modulatorom
- Zatvorite ventil sa toplom vodom
- Pažljivo ponovo namestite zaštitne kape na zavrtnje za regulaciju.

##### Mynute S R.S.I.: Podešavanja maksimalne i minimalne snage

- Postavite birač funkcije na 🔔 (zima) (sl. 2b)
- Skinite poklopac i dođite do kartice
- umetnite jumpere JP1 i JP2
- Dovedite do maksimalne vrednosti trimera P2 koristeći odvijač (okretati u smeru kazaljke na satu)
- Napuniti kotao postavljajući glavnu tablu sa komandama na zid gore pri "ulazu"
- Proverite da li je pritisak koji pokazuje manometar stabilan; ili uz pomoć miliamperometra koji je u seriji modulatora, osiguravajući da modulator dostigne maksimalnu moguću trenutnu raspoloživu vrednost (120 mA za G20 i 165 mA za GPL)
- Uklonite zaštitni poklopac sa vijaka radi regulacije mehanizma, ali pažljivo koristeći odvijač
- Sa viljuškastim ključem CH10 okretati i pritiskom podesiti do maksimalne snage, kako bi se održala vrednost koja je prikazana u tabeli "Tehnički podaci"
- Prekinite vezu sa modulatorom
- Sačekajte i vidite da li će se pritisak prikazan na manometru stabilizovati do minimalne vrednosti
- Allen ključem otklonite crvene vijke za regulaciju minimalne snage i podesite sve dok se na manometru ne pojavi vrednost koja je prikazana u tabeli "Tehnički podaci"
- Ponovno povezivanje sa modulatorom
- Isključite kotao sa napajanja
- Ukloniti džampere JP1 i JP2
- Pažljivo ponovo namestite zaštitne kape na zavrtnje za regulaciju.

##### 4.5.2 Električna regulacija minimalnog i maksimalnog grejanja

⚠️ Funkcija "električne regulacije" aktivira se i deaktivira isključivo sa džemperom (JP1) (sl. 16).

ADJ 🔔 se pojavljuje na displeju da naznači da je procedura kalibracije u toku.

Osposobljavanje funkcija možete se izvršiti na sledeće načine:

- pomoću kartice koja u sebi sadrži jumper JP1, sa selektorom koji sadrži funkciju u zimskom periodu, bez obzira na prisustvo drugih aplikacija.
- ubacite jumper JP1, sa selektorom koji sadrži funkciju neophodnu za zimski period, nama potrebe za dodatnom toplotom.

⚠ Aktiviranjem funkcije se predviđa paljenje gorionika preko procesa simulacije zahtevane toplote grejanja.

Kako bi operacije bile uspešno podešene, postupite po sledećim uputstvima:

- ugasite kotao
- skinite poklopac i dođite do kartice
- ubacite džemper JP1 (sl. 16) kako bi se osposobila dugmad na kontrolnoj tabli sa funkcijama za regulaciju minimalnog i maksimalnog grejanja.
- uverite se da je birač funkcija postavljen na zimski period (pogledajte paragraf 4.2).
- priključite kotao na struju

⚠ Obratite pažnju na napon električne kartice (230 Volt)

- okrenite dugme za regulaciju temperature za grejanja vode B (sl. 17) sve dok se ne postigne vrednost minimalnog grejanja u tabeli multigas
- ubacite džemper JP2 (sl. 16)
- okrenite dugme za regulaciju temperature sanitarne vode C (sl. 17) sve dok se ne postigne maksimalno grejanja kao što je prikazano u tabeli multigas
- otklonite jumper JP2 kako bi se memorisala vrednost maksimalnog grejanja
- otklonite jumper JP1 kako bi se memorisala minimalna vrednost grejanja i kako bi se završila sa procesom podešavanja
- ponovo stavite poklopac za ispuštanje vazduha (samo C.S.I. i R.S.I. modeli)

Isključite merač pritiska i zategnite zavrtnanj za testiranje tačke pritiska.

⚠ Kako bi se proces podešavanja završio bez memorisanja postignutih vrednosti, potrebno je raditi na sledeći način:

- postavite birač funkcije na poziciju ⏻ (OFF)
- prekinite napajanje
- otkloniti JP1/JP2

⚠ Funkcije za podešavanje su automatski se zaključavaju bez memorisanja minimalnih i maksimalnih vrednosti za otprilike 15 minuta nakon njihove aktivacije.

⚠ Funkcije su automatski zaključane u slučaju nekog kvara ili blokade.

Čak i u takvom slučaju, onemogućene funkcije NE predviđaju memorisanje vrednosti.

Napomena

Kako bi se ispratio proces podešavanja sa samo maksimalnim grejanjem, moguće je otkloniti jumper JP2 (memorisana samo maksimalna vrednost) i kako bi se uspešno izašlo iz funkcije, bez memorisanja minimalne vrednosti, potrebno je postaviti birač funkcija na poziciju ⏻ (OFF) ili prekinuti napajanje kotla.

⚠ Nakon svake intervencije na podešavanju elemenata ventila gasa, zapečatite ga lakom za pečaćenje.

A Završna podešavanja:

- ponovo podesite početnu temperaturu pomoću termostata na željenu
- postavite birač temperature grejanja vode na željenu poziciju
- zatvorite radnu tablu
- ponovo postavite zaštitni poklopac.

#### 4.6 Promena vrste gasa

Promena vrste gasa sa jedne na drugu može se lako izvršiti čak i kada je kotao instaliran.

Kotao je, već po proizvodnji, spreman za rad na prirodni gas (G20) prema naznakama koje su na samom proizvodu.

Postoji mogućnost da se jedan tip kotla koji koristi jedan tip gasa zameni drugim njemu suprotnim i to zahteva komplet:

- komplet za zamenu metana kao prirodnog gasa
- komplet za zamenu GPL

Za ovaj model odnose se instrukcije koje slede:

- ukinite električno napajanje kotla i zatvorite slavinu za dovod gasa
- uklonite komponente da biste pristupili unutrašnjim delovima kotla (sl. 19)
- skinite kabl za povezivanje

- skinite metalni deo koji se nalazi ispod dela gde se vazduh zadržava (samo C.S.I. i R.S.I. modeli)
- skinite zavrtnje sa gorionika i uklonite i ovu poslednju svećicu koja je postavljena kao i priložene kablove
- koristite odgovarajući ključ, skinite sve dizne i zamenite ih postojećim kompletom.
- ako je konverzija iz metana u TNG, montirajte prsten koji se nalazi u kompletu i fiksirajte ga na gorionik dostavljenim vijcima
- ako je konverzija iz TNG u prirodni gas, uklonite prsten iz gorionika.

⚠ **Postavite i montirajte precizno dizne koje su sadržane u kompletu za promenu gasa čak i u slučaju da je model bez dizni.**

- ponovo ubacite gorionik u komoru za sagorevanje i zavrnite zavrtnje i fiksirajte ih za akumulaciju gasa
- postavite zaštitnu kutiju sa kablom svećice na njihovo mesto gde se zadržava vazduh (samo C.S.I. i R.S.I. modeli)
- ponovo priključite kabl za svećice
- ponovo postavite zaštitni poklopac u komori za sagorevanje kao i zaštitni ventil za zadržavanje vazduha (samo C.S.I. i R.S.I. modeli)
- ponovo aktivirajte kontrolnu tablu prema prednjoj strani kotla
- otvorite poklopac kartice
- na kontrolnoj kartici (sl. 16):
- ukoliko se radi o zameni prirodnog gasa, GPL gasom onda to znači da treba ubaciti jednu metalnu konstrukciju u poziciji JP3
- ukoliko se radi o zameni GPL gasa metanom, onda tu istu konstrukciju treba skinuti sa pozicije JP3
- ponovo rasporedite komponente koje su prethodno bile uklonjene
- ponovo uključite napajanje i ponovo otvorite slavinu za dovod gasa (sa kotlom koji je u upotrebi, treba proveriti sadržaj kao i protok gasa).

⚠ Ovakva zamena treba da bude izvršena od strane stručnog lica.

⚠ Nakon što je završena zamena, potrebno je ponovo podesiti kotao prateći ono što je naznačeno u specifičnom odeljku kao i što treba primeniti za identifikaciju sadržaja kompleta.

## 5 ODRŽAVANJE

Kako bi osigurali dugoročnije funkcionalne karakteristike i efikasnost proizvoda i kako bi se ispoštovala potrebe zakonodavstva, potrebno je raditi povremene sistematske provere.

Učestalost kontrola zavise od pojedinih uslova instalacije i korišćenja ali je ipak, potrebna kontrola na godišnjem nivou od strane ovlašćenih lica Tehničkog servisa.

Isključite uređaj da biste izvršili održavanje strukture blizu konekcija izduva dimnog gasa i njenog dodatnog pribora. Kada se intervencije završe, kvalifikovani tehničar mora proveriti da cevi i uređaji funkcionišu pravilno.

VAŽNO: pre nego što preduzmete bilo kakav korak za održavanje i čišćenje aparature pritisnite dugme za prekid rada istog aparata, prekinite dovod struje, dovod gasa pritiskajući slavinu smeštenu na kotlu.

Ne čistite aparaturu niti njene delove zapaljivim materijama (npr. benzin, alkohol, itd.).

Ne treba čistiti delove radne table kao ni plastične delove.

Radna tabla se može očistiti samo sapunicom i vodom.

### 5.1 Provera parametara sagorevanja

#### Mynute S C.A. I.:

Da biste izvršili analizu sagorevanja, postupite na sledeći način:

- otvorite slavinu za toplu vodu do njenog maksimalnog kapaciteta
- postavite birač režima na leto i birač temperature sanitarne vode na maksimalnu vrednost (sl. 8a).

- umetnite priključak za uzimanje uzorka dimnog gasa u pravi deo cevi iza odvoda poklopca.


Otvor za umetanje sonde za analizu gasa se mora napraviti na pravom delu cevi iza odvoda poklopca, u skladu sa važećim zakonima (sl. 18).

Umetnite do kraja sondu za analizu dimnog gasa.

- priključite kotao na napajanje.

#### Mynute S C.S.I.:

Za preuzimanje analiza sagorevanja potrebno je slediti sledeća uputstva:

- otvorite ventil sa toplom vodom maksimalne protočnosti
- podesite birač funkcija na leto  i podesite temperaturu sanitarne vode na maksimalnu vrednost (sl. 8a).

- sklonite zavrtnje sa zaštitnog poklopca pri analizi sagorevanja (sl. 18) i umesto toga ubacite sondu
- priključite kotao na struju

#### Mynute S R.S.I.:

- ugasite kotao
- postavite birač funkcije na funkciju zime
- skinite poklopac i dođite do kartice
- umetnite jumpere JP1 i JP2
- upotrebite odvijač da biste izvadili čep koji se nalazi na komandnoj tabli
- dovedite do maksimalne vrednosti trimer P2 koristeći odvijač (okretati u smeru kazaljke na satu)
- sklonite zavrtnje sa zaštitnog poklopca pri analizi sagorevanja (sl. 18) i umesto toga ubacite sondu
- priključite kotao na struju

Aparat funkcioniše sa maksimalnom snagom i moguće je podesiti kontrolu nad sagorevanjem.

Sada je analiza završena:

- treba zatvoriti slavinu sa toplom vodom
- pomerite sondu od analizatora i zatvorite poklopac na gorioniku fiksirajući tada zavrtnje koji treba da ostanu nepomični.

## KORISNIK

### 1A OPŠTA UPOZORENJA I BEZBEDNOST

Priručnik za ručnu upotrebu je sastavni deo proizvoda i zbog toga mora pažljivo da se koristi i da se prate uputstva pri svakom kontaktu sa proizvodom; u slučaju gubitka ili oštećenja uputstva može se zahtevati drugi primerak od Tehničkog servisa.

- ⚠ Montažu, popravku ili bilo koju drugu intervenciju treba da obavi stručno lice u saglasnosti sa nacionalnim i lokalnim propisima.
- ⚠ Da bi se proizvod instalirao potrebno je obratiti se stručnom osoblju.
- ⚠ Kotao se mora koristiti isključivo za onu namenu koju je predvideo proizvođač. Isključuje se bilo kakva ugovorna ili van ugovorna odgovornost zbog šteta koje su prouzrokovale osobe, životinje ili stvari, zbog grešaka u montaži, podešavanju, održavanju ili usled nepravilnog korišćenja.
- ⚠ Sigurnosni elementi ili elementi automatske regulacije uređaja ne smeju se menjati tokom životnog veka uređaja, osim ako to ne učini proizvođač ili dobavljač.
- ⚠ Ovaj proizvod služi da proizvede toplu vodu i zbog toga mora biti u skladu sa garancijom/uslovima o grejanju ili u skladu sa mrežnom distribucijom sanitarne tople vode kao i što mora biti usaglašen sa svim svojim potencijalima.
- ⚠ U slučaju da curi voda, zatvorite dugme za napajanje i punjenje vode i obavestite Tehnički servis.
- ⚠ U slučaju dužeg odsustva zatvorite dovod gasa i glavnim prekidačem isključite električno napajanje. Ako se predviđa mogućnost smrzavanja, ispustite vodu iz kotla.
- ⚠ Proverite s vremena na vreme da pritisak prema priloženim hidrauličkim uputstvima ne padne ispod vrednosti od 1 bar-a.
- ⚠ U slučaju oštećenja ili lošeg funkcionisanja aparata potrebno je deaktivirati ga i držati se dalje od bilo kakvog pokušaja popravke ili direktne intervencije.
- ⚠ Održavanje aparata mora se raditi bar jednom godišnje: programirati aparat na vreme sa Tehničkim servisom značilo bi sprečavanje troškova i vremena.
- ⚠ C.A.I. modeli: otvori za ventilaciju su od najveće važnosti za pravilno sagorevanje.

Korišćenje kotla zahteva i posebno obraćanje pažnje na neka osnovna sigurnosna pravila:

- ⊖ Ne koristiti aparat u druge svrhe osim za one za koje je namenjen.
- ⊖ Opasno je dirati aparat ili biti u kontaktu sa aparatom ukoliko je telo vlažno a noge bose.
- ⊖ Najstrože je zabranjeno začepljivati krpama, papirom ili drugim usisne rešetke i otvor za provetranje prostorije u kojoj je postavljen uređaj.
- ⊖ Upozoravajući miris gasa znači da ne radite apsolutno ništa na elektronskim prekidačima i bilo kom drugom predmetu koji može prouzrokovati varničenje. Proveriti prostorije tako što ćete otvoriti vrata i prozore a zatvoriti slavinu sa centralnim gasom.
- ⊖ Ne stavljati nikakve predmete na kotao.
- ⊖ Ne preporučljivo je bilo kakvo čišćenje pre nego što se aparat isključi iz mreže napajanja električnom energijom.
- ⊖ Nemojte začepljivati ili smanjivati dimenzije otvora za provetranje prostorije u kojoj je postavljen uređaj.
- ⊖ Nemojte ostavljati kutije ili zapaljive materije u prostoriji u kojoj je instaliran aparat.
- ⊖ Nепreporučljivo je pokušavati popraviti neki nedostatak i/ili loše funkcionisanje aparata.
- ⊖ Opasno je vući i izvlačiti električne kablove.
- ⊖ Nепreporučljivo je da aparatom upravljaju deca.
- ⊖ Zabranjeno je intervenisanje na elementima koji su zapečaćeni.
- ⊖ C.A.I. modeli: nemojte pokrivati ili smanjivati veličinu otvora za ventilaciju u prostoriji u kojoj je kotao instaliran. Otvori za ventilaciju su od najveće važnosti za pravilno sagorevanje.

Kako bi upotreba prošla najbezbednije, treba obratiti pažnju na sledeće:

- treba čistiti aparat sa spoljne strane sapunicom i vodom i osim što estetski bolje izgleda takođe sprečava koroziju i samim tim produžavate vek proizvodu;
- u slučaju kada je kotao okačen na zid on nije više prenosiv, i treba tada ostaviti prostor od 5 cm sa strane kako bi se obezbedilo lakše održavanje;

- instalacija termostata će osećaj komfora podići na određeni nivo, to je osnova za najracionalnije zagrevanje i tako će se i energija uštedeti; rad kotla takođe može da bude potpomoćni programskim satom radi boljeg upravljanja za funkcije paljenja i gašenja u toku dana ili sedmice.

## 2A UKLJUČIVANJE

Prvo uključivanje kotla mora biti izvršeno i podešeno od strane Tehničkog servisa. A takođe je neophodno i staviti aparat na testiranje, prpratiti pažljivo opisane radnje.




Da biste uključili kotao, neophodno je da uradite sledeće operacije:

- priključite kotao na struju
- otvorite slavinu za dovod gasa koja se nalazi na uređaju, da biste omogućili paljenje
- okrenite birač funkcija (3 - sl. 1a) u željeni položaj:


### Mynute S C.A.I. E - C.S.I.:

**Leto:** okrenite birač na simbol leto  (sl. 2a) aktivira se funkcija samo za toplu sanitarnu vodu. Ako postoji zahtev za toplom vodom digitalni displej prikazuje temperaturu sistema tople vode, ikonu da bi naznačio dovod tople vode i ikonu plamena

**Zima:** okretanjem birača funkcije u okviru zone obeležene + i - (sl. 2b), kotao obezbeđuje sanitarnu vodu i grejanje. Ako postoji zahtev za grejanjem, kotao se uključuje i digitalni monitor prikazuje temperaturu vode za grejanje, ikonu grejanja i ikonu plamena (sl. 3a). Ako postoji zahtev za sanitarnom vodom, kotao se uključuje i digitalni displej prikazuje temperaturu sistema tople vode, ikonu za dovod tople vode i ikonu plamen (sl. 4a)

**Predzagrevanje** (brzo zagrevanje vode): rotirajte dugme za podešavanje temperature vruće vode (4 - sl. 1a) do  simbola (sl. 5a), da biste aktivirali funkciju predzagrevanja. Ova opciju omogućava da se održi topla voda što omogućuje izmenjivač sanitarne vode i smanjuje vreme čekanja. Kada se aktivira funkcija predzagrevanja, monitor prikazuje temperaturu dovoda vode za grejanje ili sanitarne vode, u skladu sa trenutnim zahtevom. Tokom paljenja koje prati predzagrevanje, ekran pokazuje **P** simbol (sl. 5b). Kako biste deaktivirali opciju predzagrevanja, potrebno je da vratite dugme za podešavanje temperature vruće vode na  simbol. Vratiti dugme za ručno podešavanje temperature sanitarne vode na željenu poziciju. Funkcija nije aktivna kada je kotao na OFF: birač funkcije (3 sl.1a) na  OFF.


### Mynute S R.S.I.:

**Letnji režim (samo sa povezanim spoljnim rezervoarom za vodu):** okrećući birač na simbol leto  (sl. 2a) aktivira se tradicionalna funkcija sanitarne tople vode i kotao će se aktivirati na temperaturi postavljenoj na spoljnom aparatu za prokuvavanje. If Ako postoji zahtev za toplom vodom digitalni displej prikazuje temperaturu sistema tople vode, ikonu da bi naznačio dovod tople vode i ikonu plamena

**Zima:** okretanjem birača funkcije u okviru zone označene + i - (sl. 2b), kotao obezbeđuje toplu vodu za grejanje i - ako je povezan sa spoljnim aparatom za prokuvavanje - sanitarnu toplu vodu. Ako postoji zahtev za grejanjem, kotao se uključuje i digitalni monitor prikazuje temperaturu vode za grejanje, ikonu grejanja i ikonu plamena (sl. 3a). Ako postoji zahtev za sanitarnom vodom, kotao se uključuje i digitalni displej prikazuje temperaturu sistema tople vode, ikonu za dovod tople vode i ikonu plamen (sl. 4a).

Postavite sobni termostat na željenu temperaturu (~20°C)

### Mynute S C.A.I. E - C.S.I.: Podešavanje temperature sanitarne vode

Da biste regulisali temperaturu sanitarne tople vode (kupati, tuševi, kuhinja, itd.), okrenite dugme sa simbolom  (sl. 2b) u okviru zone označene + i -.

Kotao je u stanju pripreme dok se gorionik ne uključi zbog zahteva za toplom vodom i digitalni displej pokazuje temperaturu sistema tople vode, ikonu dovoda tople vode i ikonu plamena Kotao će biti u funkciji dok se ne postignu željene temperature, posle čega će ponovo biti u stanju "stand-by".

### Mynute S R.S.I.: Podešavanje temperature sanitarne vode

**CASE A** samo grejanje - podešavanje se ne primenjuje

**SLUČAJ B** samo zagrevanje + spoljašnji bojler sa termostatom – regulacija nije primenljiva.

**SLUČAJ C** samo grejanje + spoljni rezervoar sa sondom – da biste podesili temperaturu sanitarne tople vode u rezervoaru, okrenite

prekidač – ali, sa simbolom u smeru kazaljke na satu za povećavanje temperature vode i u smeru suprotnom od kazaljke na satu za smanjivanje.

Kotao je u stanju pripreme dok se gorionik ne uključi zbog zahteva za toplom vodom i digitalni displej pokazuje temperaturu sistema tople vode, ikonu dovoda tople vode i ikonu plamena Kotao će biti u funkciji dok se ne postignu željene temperature, posle čega će ponovo biti u stanju "stand-by".

### Funkcija za automatski sistem za regulaciju (S.A.R.A.) sl. 7a

Postavljanjem birača temperature za grejanje vode u delu na kojem piše AUTO - vrednost temperature od 55 do 65°C - aktivira se sistem samoregulisanja S.A.R.A.: Kotao menja izlaznu temperaturu vode zavisno od signala zatvaranja sobnog termostata. Kad se postigne nameštena temperatura pomoću birača za grejanje vode, počinje odbrojavanje od 20 minuta. Ako u toku ovog perioda sobni termostat i dalje bude tražio dovod toplote, nameštena vrednost temperature će se automatski podignuti za 5 °C.

Kada je dostignuta nova vrednost, počinje još jedno odbrojavanje od 20 minuta.

Ako tokom ovog perioda, spoljni termostat i dalje zahteva zagrevanje, vrednost podešene temperature se automatski povećava za 5 °C. Ova nova početna vrednost temperature je rezultat ručnog podešavanja temperature grejanja vode i porasta temperature vode od +10 °C funkcije S.A.R.A.


Nakon drugog ciklusa vrednost temperature bi trebalo držati na postavljenoj vrednosti +10°C dok se ne zadovolji zahtev sobnog termostata.

## 3A ISKLJUČIVANJE


### Privremeno isključivanje

U slučaju kraćeg odsustva postavite birač funkcije (3 - sl. 1a) u položaj  (OFF).


Na ovaj način ostavljajući aktivno električno napajanje i dovod goriva, kotao je zaštićen sistemima:

- **Uređaj protiv zamrzavanja:** kada je temperatura vode u kotlu ispod 5°C aktivira se cirkulaciona pumpa a, ukoliko je potrebno, i gorionik sa minimalnom snagom kako bi se temperatura vode povratila na sigurne vrednosti (35°C). Tokom ciklusa protiv zamrzavanja na digitalnom displeju se pojavljuje simbol  na digitalnom monitoru.

- **Funkcija protiv blokade cirkulacione pumpe:** ciklus rada se aktivira na svaka 24 sata.

- **Sanitarni antifriz (samo kada je povezan na spoljni rezervoar sa sondom):** funkcija se aktivira ukoliko izlazna temperatura sonde bojlera padne ispod 5°C. U toj fazi nastaje toplotni zahtev sa paljenjem gorionika sa minimalnom snagom, koja se održava sve dok izlazna temperatura vode ne dostigne 55°C. Tokom ciklusa protiv zamrzavanja na digitalnom monitoru se pojavljuje simbol .

### Isključivanja na duže vreme

U slučaju dužeg odsustva postavite birač funkcije (3 - sl. 1a) u položaj  (OFF).

Zatvorite zatim slavinu za dovod gasa smeštenu iznad kotla. U ovom slučaju funkcija zaštite od smrzavanja je deaktivirana: ispraznite vodu iz instalacije ako postoji rizik od smrzavanja.

## 4A KONTROLE

Proverite na početku grejne sezone i povremeno tokom korišćenja, očitavaju li se na hidrometru-termohidrometru, dok je instalacija hladna, vrednosti pritiska između 0,6 i 1,5 bar: zato je neophodno izbegavati bilo kakvo izlaganje oštećenju proizvoda gde je potrebno prisustvo vazduha. U slučaju da je nedovoljna cirkulacija vode kotao se gasi. Ni u kom slučaju pritisak vode ne sme da bude niži od 0,5 bar (oznaka crvenog signalnog polja).

U slučaju da se ovi uslovi verifikuju potrebno je ponovo pustiti pritisak vode u kotao kao što je dole opisano:

- postavite birač funkcije (3 - sl.1a) na  (OFF)

- okrećite slavinu za punjenje (L sl. 13 za C.A.I. - C.S.I. - eksterna za R.S.I.) dok pritisak ne bude između 1 i 1,5 bara.

Ponovo zatvorite slavinu pažljivo.

Ponovo postavite birač funkcije u početnu poziciju.

Ukoliko je pad pritiska znatan obratite se Tehničkom servisu.

## 5A SVETLOSNA SIGNALIZACIJA I NEPRAVILNOSTI

Lo stato di funzionamento della caldaia è indicato dal visualizzatore digitale, di seguito elenchiamo le tipologie di visualizzazione.

STATUS KOTLA	DISPLEJ
Mirovanje	-
OFF status	OFF
Alarm zaključavanja ACF modula	A01 ✕ 🔔
Alarm električnog kvara ACF	A01 ✕ 🔔
Alarm graničnog termostata	A02 🔔
Alarm presostata za vazduh (C.S.I. modeli) Termostat isparenja (C.A.I. modeli)	A03 🔔
Alarm vodenog presostata	A04 📉 🔔
Kvar NTC sanitarne vode (C.S.I. i R.S.I samo sa eksternim grejačem rezervoara i sondom)	A06 🔔
Kvar NTC grejanja	A07 🔔
Parazitski plamen	A11 🔔
Električna kalibracija minimalnog i maksimalnog grejanja	ADJ 🔔
Prelazno stanje u očekivanju uključivanja	88°C trepće
Intervencija presostata za vazduh (C.S.I. modeli) Intervencija termostata isparenja (C.A.I. modeli)	🔔 treptanje
Intervencija vodenog presostata	📉 🔔 treptanje
Aktivna funkcija predzagrevanja (samo C.S.I.)	P
Zahtev za zagrevanjem predzagrevanja (samo C.S.I.)	P trepće
Eksterna sonda prisutna	📏
Zahtev za grejanjem sanitarne vode	60°C 🌡️
Zahtev za grejanjem	80°C 🌡️
Zahtev za grejanjem antifrizna	❄️
Plamen prisutan	🔥

**Da biste ponovo uspostavili funkcionisanje (deblokada alarma):**

### Kvarovi A 01-02-03

Postavite birač funkcije na isključeno 🔌 (OFF), sačekajte 5-6 sekundi i ponovo vratite na željenu poziciju 🌡️ (leto) ili 🌡️🌡️ (zima). Ukoliko postupci koje ste primenili nisu reaktivirali kotao potrebno je pozvati tehničku podršku.

### Kvarovi A 04

Na digitalnom displeju pored koda za kvar, je simbol 📉.

Utvrđiti vrednost pritiska prikazanu na hidrometru:

ako je niža od 0,3 bara, postavite birač funkcije na 🔌 (OFF) i podesite slavinu za punjenje (L sl. 13 za C.A.I. - C.S.I. - eksterna za R.S.I.) dok pritisak ne postigne vrednost između 1 i 1,5 bara.

Postavite birač funkcije na željenu poziciju 🌡️ (leto) ili 🌡️🌡️ (zima). Ukoliko je pad pritiska vode česta pojava obratite se našoj tehničkoj podršci.

### Kvar A 06 (samo C.A.I. - C.S.I.)

Kotao normalno radi, ali ne garantuje stabilnost temperature sanitarne vode koja ostaje podešena približno na temperaturu oko 50°C. POTREBNA je intervencija servisa.

### Kvarovi A 07

Obratiti se Servisu za tehničku podršku.

## TEHNIČKI PODACI

OPIS			Mynute S 24 C.S.I.	Mynute S 28 C.S.I.	Mynute S 35 C.S.I.	
<b>Grejanje</b>	Toplotno opterećenje	kW	26,00	30,00	37,60	
		kcal/h	22.360	25.800	32.336	
	Maksimalna termička snaga (80/60°C)	kW	24,21	27,90	34,93	
		kcal/h	20.817	23.994	30.040	
	Minimalno toplotno opterećenje	kW	11,20	12,70	12,90	
		kcal/h	9.632	10.922	11.094	
Minimalna termička snaga (80/60°C)	kW	9,73	11,00	10,82		
	kcal/h	8.370	9.458	9.308		
	<b>Sanitarna topla voda</b>	Toplotno opterećenje	kW	26,00	30,00	37,60
			kcal/h	22.360	25.800	32.336
	Maksimalna termička snaga	kW	24,21	27,90	34,93	
			20.817	23.994	30.040	
Minimalno toplotno opterećenje	kW	9,80	10,50	12,90		
	kcal/h	8.428	9.030	11.094		
Minimalna termička snaga	kW	8,52	9,09	10,82		
	kcal/h	7.324	7.820	9.308		
Stepen iskorišćenja Pn maks - Pn min		%	93,1 - 86,9	93,0-86,6	92,9-83,9	
Efikasnost 30% (47°C povratni vod)		%	92,4	91,9	92,5	
Performanse sagorevanja		%	93,5	93,3	93,0	
Električna snaga		W	125	127	172	
Kategorija			II2H3+	II2H3+	II2H3P	
Zemlja odredišta **			-	-	-	
Napon napajanja		V - Hz	230-50	230-50	230-50	
Nivo zaštite		IP	X5D	X5D	X5D	
Gubici na dimnjaku sa uključenim gorionikom		%	6,54	6,68	7,00	
Gubici na dimnjaku sa isključenim gorionikom		%	0,10	0,08	0,03	
<b>Uvođenje grejanja</b>						
Pritisak - Maksimalna temperatura		bar- °C	3 - 90	3 - 90	3 - 90	
Minimalni pritisak za pravilan rad		bar	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	
Polje za biranje temperature za grejanje H2O		°C	40/80	40/80	40/80	
Pumpa: raspoloživi napor		mbar	300	300	300	
protok		l/h	1.000	1.000	1.000	
Ekspanziona posuda		l	9	9	10	
Pritisak u ekspanzionoj posudi		bar	1	1	1	
<b>Sanitarni režim</b>						
Maksimalni pritisak		bar	6	6	6	
Minimalni pritisak		bar	0,15	0,15	0,15	
Količina tople vode na Δt 25°C		l/min	13,9	16,0	20,0	
na Δt 30 °C		l/min	11,6	13,3	16,7	
na Δt 35 °C		l/min	9,9	11,4	14,3	
Minimalna protok sanitarne vode		l/min	2	2	2	
Polje za biranje temperature za sanitarnu H2O		°C	37/60	37/60	37/60	
Regulator protoka		l/min	10	12	15	
<b>Pritisak gasa</b>						
Normalni pritisak prirodnog gasa (G20)		mbar	20	20	20	
Nominalni pritisak tečnog gasa G.P.L. (G30)		mbar	28-30	28-30	-	
Nominalni pritisak tečnog gasa G.P.L. (G31)		mbar	37	37	37	
<b>Hidraulično povezivanje</b>						
Ulaz - izlaz grejanja		Ø	3/4"	3/4"	3/4"	
Ulaz - izlaz sanitarne vode		Ø	1/2"	1/2"	1/2"	
Ulaz - izlaz sanitarne vode		Ø	-	-	-	
Ulaz gasa		Ø	3/4"	3/4"	3/4"	
<b>Dimenzije kotla</b>						
Visina		mm	740	740	780	
Širina		mm	400	400	505	
Dubina sa maskom		mm	332	332	328	
Težina kotla		kg	33	33	41	
<b>Protoci (G20)</b>						
Protok vazduha		Nm <sup>3</sup> /h	42,996	45,899	59,357	
Protok dimnih gasova		Nm <sup>3</sup> /h	45,604	48,907	63,129	
Protok dimnih gasova (maks-min)		gr/s	15,52-18,07	16,59-17,98	21,431-23,549	
<b>Protoci (G30)</b>						
Protok vazduha		Nm <sup>3</sup> /h	42,330	43,539	-	
Protok dimnih gasova		Nm <sup>3</sup> /h	44,235	45,738	-	

\*\* Instalacija ovog proizvoda je dozvoljena samo u državama navedenim na natpisnoj pločici, bez obzira na ovaj jezik prevoda.

OPIS		Mynute S 24 C.S.I.	Mynute S 28 C.S.I.	Mynute S 35 C.S.I.
Protok dimnih gasova (maks-min)	gr/s	15,69-16,91	16,20-17,23	-
<b>Protoci (G31)</b>				
Protok vazduha	Nm <sup>3</sup> /h	43,085	44,449	58,957
Protok dimnih gasova	Nm <sup>3</sup> /h	45,093	46,767	60,415
Protok dimnih gasova (maks-min)	gr/s	15,95-16,77	16,52-17,59	20,578-23,206
<b>Karakteristike ventilatora</b>				
Preostali napor kotao bez cevi	Pa	110	150	110
<b>Koncentrične cevi za odvod dimnih gasova</b>				
Prečnik	mm	60-100	60-100	60-100
Maksimalna dužina	m	4,25	3,40	2,30
Gubitak pri ubacivanju cevi od 45°/90°	m	1 - 1,5	1 - 1,5	1 - 1,5
Otvor kroz zid (prečnik)	mm	105	105	105
<b>Odvojene cevi za odvod dimnih gasova</b>				
Prečnik	mm	80	80	80
Maksimalna dužina	m	20 + 20	14,5+14,5	8+8
Gubitak pri ubacivanju cevi od 45°/90°	m	1,2 - 1,7	1,2 - 1,7	1,2 - 1,7
<b>Instalacija B22P-B52P</b>				
Prečnik	mm	80	80	80
Maksimalna dužina odvoda	m	20	20	12
Klasa NOx		2	3	3
<b>Vrednosti emisije pri maksimalnom i minimalnom protoku gasa G20*</b>				
Maksimum - Minimum CO s.a. manji od	ppm	70-100	100-120	100-200
CO <sub>2</sub>	%	6,8-2,5	7,4-2,9	7,1-2,2
NOx s.a. niži od	ppm	150-110	140-40	140-100
Temperatura u dimovodnoj cevi	°C	124-98	139-112	148-113

\* Provera izvršena pomoću koaksijalne cevi Ø 60-100 - dužina 0,85 m - temperatura vode 80-60°C

OPIS		Mynute S 24 C.A.I. E	Mynute S 28 C.A.I. E	Mynute S 28 R.S.I.	Mynute S 35 R.S.I.		
<b>Grejanje</b> Toplotno opterećenje	kW	26,70	31,90	30,00	37,60		
	kcal/h	22.962	27.434	25.800	32.336		
	Maksimalna termička snaga (80/60°C)	kW	23,98	28,71	27,90	34,93	
	kcal/h	20.620	24.691	23.994	30.040		
	Minimalno toplotno opterećenje	kW	10,70	14,00	12,70	12,90	
	kcal/h	9.202	12.040	10.922	11.094		
Minimalna termička snaga (80/60°C)	kW	9,14	11,93	11,00	10,82		
	kcal/h	7.859	10.258	9.458	9.308		
	<b>Sanitarna topla voda</b> Toplotno opterećenje	kW	26,70	31,90	-	-	
		kcal/h	22.962	27.434	-	-	
		Maksimalna termička snaga	kW	23,98	28,71	-	-
		kcal/h	20.620	24.691	-	-	
Minimalno toplotno opterećenje		kW	8,30	8,70	-	-	
kcal/h		7.138	7.482	-	-		
Minimalna termička snaga	kW	7,09	7,41	-	-		
	kcal/h	6.096	6.375	-	-		
Stepen iskorišćenja Pn maks - Pn min	%	89,8-85,4	90,0-85,2	93,0-86,6	92,9-83,9		
Efikasnost 30% (47°C povratni vod)	%	89,5	89,5	91,9	92,5		
Performanse sagorevanja	%	91,1	91,2	93,3	93,0		
Električna snaga	W	88	88	127	172		
Kategorija		II2H3+	II2H3+	II2H3+	II2H3P		
Zemlja odredišta		-	-	-	-		
Napon napajanja	V - Hz	230-50	230-50	230-50	230-50		
Nivo zaštite	IP	X5D	X5D	X5D	X5D		
Gubici na dimnjaku sa uključenim gorionikom	%	8,90	8,83	6,68	7,00		
Gubici na dimnjaku sa isključenim gorionikom	%	0,30	0,27	0,08	0,03		
<b>Uvođenje grejanja</b>							
Pritisak - Maksimalna temperatura	bar- °C	3 - 90	3 - 90	3 - 90	3 - 90		
Minimalni pritisak za pravilan rad	bar	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45		
Polje za biranje temperature za grejanje H2O	°C	40/80	40/80	40/80	40/80		
Pumpa: raspoloživi napor	mbar	300	300	300	300		
protok	l/h	1.000	1.000	1.000	1.000		
Ekspanziona posuda	l	9	9	9	10		
Pritisak u ekspanzionoj posudi	bar	1	1	1	1		
<b>Sanitarni režim</b>							
Maksimalni pritisak	bar	6	6	-	-		
Minimalni pritisak	bar	0,15	0,15	-	-		

OPIS		Mynute S 24 C.A.I. E	Mynute S 28 C.A.I. E	Mynute S 28 R.S.I.	Mynute S 35 R.S.I.
Količina tople vode na $\Delta t$ 25°C	l/min	13,7	16,5	-	-
na $\Delta t$ 30 °C	l/min	11,5	13,7	-	-
na $\Delta t$ 35 °C	l/min	9,8	11,8	-	-
Minimalna protok sanitarne vode	l/min	2	2	-	-
Polje za biranje temperature za sanitarnu H <sub>2</sub> O	°C	37/60	37/60	-	-
Regulator protoka	l/min	10	12	-	-
<b>Pritisak gasa</b>					
Normalni pritisak prirodni og gasa (G20)	mbar	20	20	20	20
Nominalni pritisak tečnog gasa G.P.L. (G30)	mbar	28-30	28-30	28-30	-
Nominalni pritisak tečnog gasa G.P.L. (G31)	mbar	37	37	37	37
<b>Hidraulično povezivanje</b>					
Ulaz - izlaz grejanja	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Ulaz - izlaz sanitarne vode	Ø	1/2"	1/2"	-	-
Ulaz - izlaz sanitarne vode	Ø	-	-	3/4"	3/4"
Ulaz gasa	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
<b>Dimenzije kotla</b>					
Visina	mm	740	740	740	780
Širina	mm	400	450	400	505
Dubina sa maskom	mm	332	332	332	328
Težina kotla	kg	30	32	32	39
<b>Protoci (G20)</b>					
Protok vazduha	Nm <sup>3</sup> /h	44,666	50,960	45,899	59,357
Protok dimnih gasova	Nm <sup>3</sup> /h	47,345	54,160	48,907	63,129
Protok dimnih gasova (maks-min)	gr/s	16,115-15,926	18,855 -16,978	16,59-17,98	21,431-23,549
<b>Protoci (G30)</b>					
Protok vazduha	Nm <sup>3</sup> /h	43,235	48,088	43,539	-
Protok dimnih gasova	Nm <sup>3</sup> /h	44,020	50,432	45,738	-
Protok dimnih gasova (maks-min)	gr/s	15,033-14,182	17,868-15,833	16,20-17,23	-
<b>Protoci (G31)</b>					
Protok vazduha	Nm <sup>3</sup> /h	44,620	49,811	44,449	58,957
Protok dimnih gasova	Nm <sup>3</sup> /h	45,655	52,285	46,767	60,415
Protok dimnih gasova (maks-min)	gr/s	15,589 -15,004	18,484-16,423	16,52-17,59	20,578-23,206
<b>Karakteristike ventilatora</b>					
Preostali napor kotao bez cevi	Pa	-	-	150	110
<b>Koncentrične cevi za odvod dimnih gasova</b>					
Prečnik	mm	-	-	60-100	60-100
Maksimalna dužina	m	-	-	3,40	2,30
Gubitak pri ubacivanju cevi od 45°/90°	m	-	-	1 - 1,5	1 - 1,5
Otvor kroz zid (prečnik)	mm	-	-	105	105
<b>Odvojene cevi za odvod dimnih gasova</b>					
Prečnik	mm	-	-	80	80
Maksimalna dužina	m	-	-	14,5+14,5	8+8
Gubitak pri ubacivanju cevi od 45°/90°	m	-	-	1,2 - 1,7	1,2 - 1,7
<b>Instalacija B22P-B52P</b>					
Prečnik	mm	-	-	80	80
Maksimalna dužina odvoda	m	-	-	20	12
<b>Cijev odvoda dima</b>					
Prečnik	mm	130	140	-	-
Klasa NO <sub>x</sub>		2	2	3	3
<b>Vrednosti emisije pri maksimalnom i minimalnom protoku gasa G20*</b>					
Maksimum - Minimum CO s.a. manji od	ppm	80-60	90-20	100-120	100-200
CO <sub>2</sub>	%	6,7-2,7	6,7-3,1	7,4-2,9	7,1-2,2
NO <sub>x</sub> s.a. niži od	ppm	160-110	170-80	140-40	140-100
Temperatura u dimovodnoj cevi	°C	138-96	132-97	139-112	148-113

\* C.A.I. Provera izvršena pomoću cevi  $\varnothing$  130 (24 C.A.I. E) -  $\varnothing$  140 (28 C.A.I. E) - dužina 0,5 m - temperatura vode 80-60°C

C.S.I. Provera izvršena pomoću koaksijalne cevi  $\varnothing$  60-100 - dužina 0,85 m - temperatura vode 80-60°C

Tabela multigas

OPIS		Prirodni gas (G20)	Butan (G30)	Propan (G31)
Wobbe indeks manji (od 15°C-1013 mbar)	MJ/m <sup>3</sup> S	45,67	80,58	70,69
Mogućnost korišćenja niže vrednosti toplote	MJ/m <sup>3</sup> S	34,02	116,09	88
<b>Mynute S 24 C.S.I.</b>				
Nominalna vrednost pritiska pri zagrevanju	mbar - (mm W.C.)	20- (203,9)	30 -(305,9)	30-(305,9)
Minimalna vrednost pritiska pri zagrevanju	mbar - (mm W.C.)	13,5-(137,7)	-	-
Dijafragma broj otvora - Dijafragma prečnik otvora	n° - mm	12 - 1,35	12 - 0,76	12 - 0,76
Maksimalni protok gasa za grejanje	Sm <sup>3</sup> /h	2,75		
	kg/h		2,05	2,02
Maksimalni protok gasa za sanitarnu funkciju	Sm <sup>3</sup> /h	2,75		
	kg/h		2,05	2,02
Minimalni protok gasa za grejanje	Sm <sup>3</sup> /h	1,18		
	kg/h		0,88	0,87
Minimalni protok gasa za sanitarnu funkciju	Sm <sup>3</sup> /h	1,04		
	kg/h		0,77	0,76
Maksimalni pritisak iza ventila za grejanje	mbar	9,80	27,80	35,80
	mm W.C.	99,93	283,48	365,06
Maksimalni pritisak iza ventila za sanitarnu funkciju	mbar	9,80	27,80	35,80
	mm W.C.	99,93	283,48	365,06
Minimalni pritisak iza ventila za grejanje	mbar	2,00	5,70	7,60
	mm W.C.	20,39	58,12	77,50
Minimalni pritisak iza ventila za sanitarnu funkciju	mbar	1,50	4,80	5,80
	mm W.C.	15,30	48,95	59,14
<b>Mynute S 28 C.S.I.</b>				
Nominalna vrednost pritiska pri zagrevanju	mbar - (mm W.C.)	20- (203,9)	30 -(305,9)	30-(305,9)
Minimalna vrednost pritiska pri zagrevanju	mbar - (mm W.C.)	13,5-(137,7)	-	-
Dijafragma broj otvora - Dijafragma prečnik otvora	n° - mm	13 - 1,35	13 - 0,78	13 - 0,78
Maksimalni protok gasa za grejanje	Sm <sup>3</sup> /h	3,17		
	kg/h		2,36	2,33
Maksimalni protok gasa za sanitarnu funkciju	Sm <sup>3</sup> /h	3,17		
	kg/h		2,36	2,33
Minimalni protok gasa za grejanje	Sm <sup>3</sup> /h	1,34		
	kg/h		1,00	0,99
Minimalni protok gasa za sanitarnu funkciju	Sm <sup>3</sup> /h	1,11		
	kg/h		0,83	0,82
Maksimalni pritisak iza ventila za grejanje	mbar	11,30	28,00	36,00
	mm W.C.	115,23	285,52	367,10
Maksimalni pritisak iza ventila za sanitarnu funkciju	mbar	11,30	28,00	36,00
	mm W.C.	115,23	285,52	367,10
Minimalni pritisak iza ventila za grejanje	mbar	2,25	5,20	6,80
	mm W.C.	22,94	53,03	69,34
Minimalni pritisak iza ventila za sanitarnu funkciju	mbar	1,60	3,60	4,80
	mm W.C.	16,32	36,71	48,95
<b>Mynute S 35 C.S.I.</b>				
Nominalna vrednost pritiska pri zagrevanju	mbar - (mm W.C.)	20- (203,9)	-	30-(305,9)
Minimalna vrednost pritiska pri zagrevanju	mbar - (mm W.C.)	13,5-(137,7)	-	-
Dijafragma broj otvora - Dijafragma prečnik otvora	n° - mm	16 - 1,4	-	16 - 0,8
Maksimalni protok gasa za grejanje	Sm <sup>3</sup> /h	3,98	-	
	kg/h			2,92
Maksimalni protok gasa za sanitarnu funkciju	Sm <sup>3</sup> /h	3,98	-	
	kg/h			2,92
Minimalni protok gasa za grejanje	Sm <sup>3</sup> /h	1,36	-	
	kg/h			1,00
Minimalni protok gasa za sanitarnu funkciju	Sm <sup>3</sup> /h	1,36	-	
	kg/h			1,00
Maksimalni pritisak iza ventila za grejanje	mbar	9,60	-	35,00
	mm W.C.	97,89	-	356,90
Maksimalni pritisak iza ventila za sanitarnu funkciju	mbar	9,60	-	35,00
	mm W.C.	97,89	-	356,90
Minimalni pritisak iza ventila za grejanje	mbar	1,10	-	4,40
	mm W.C.	11,22	-	44,87
Minimalni pritisak iza ventila za sanitarnu funkciju	mbar	1,10	-	4,40
	mm W.C.	11,22	-	44,87

OPIS		Prirodni gas (G20)	Butan (G30)	Propan (G31)
<b>Mynute S 24 C.A.I. E</b>				
Nominalna vrednost pritiska pri zagrevanju	mbar - (mm W.C.)	20- (203,9)	30 -(305,9)	30-(305,9)
Minimalna vrednost pritiska pri zagrevanju	mbar - (mm W.C.)	13,5-(137,7)	-	-
Dijafragma broj otvora - Dijafragma prečnik otvora	n° - mm	12 - 1,35	12 - 0,77	12 - 0,77
Maksimalni protok gasa za grejanje	Sm <sup>3</sup> /h	2,82		
	kg/h		2,10	2,07
Maksimalni protok gasa za sanitarnu funkciju	Sm <sup>3</sup> /h	2,82		
	kg/h		2,10	2,07
Minimalni protok gasa za grejanje	Sm <sup>3</sup> /h	1,13		
	kg/h		0,84	0,83
Minimalni protok gasa za sanitarnu funkciju	Sm <sup>3</sup> /h	0,88		
	kg/h		0,65	0,64
Maksimalni pritisak iza ventila za grejanje	mbar	11,80	28,00	36,00
	mm W.C.	120,33	285,52	367,10
Maksimalni pritisak iza ventila za sanitarnu funkciju	mbar	11,80	28,00	36,00
	mm W.C.	120,33	285,52	367,10
Minimalni pritisak iza ventila za grejanje	mbar	2,10	5,00	6,70
	mm W.C.	21,41	50,99	68,32
Minimalni pritisak iza ventila za sanitarnu funkciju	mbar	1,30	3,10	4,00
	mm W.C.	13,26	31,61	40,79
<b>Mynute S 28 C.A.I. E</b>				
Nominalna vrednost pritiska pri zagrevanju	mbar - (mm W.C.)	20- (203,9)	30 -(305,9)	30-(305,9)
Minimalna vrednost pritiska pri zagrevanju	mbar - (mm W.C.)	13,5-(137,7)	-	-
Dijafragma broj otvora - Dijafragma prečnik otvora	n° - mm	14 - 1,3	14 - 0,78	14 - 0,78
Maksimalni protok gasa za grejanje	Sm <sup>3</sup> /h	3,37		
	kg/h		2,51	2,48
Maksimalni protok gasa za sanitarnu funkciju	Sm <sup>3</sup> /h	3,37		
	kg/h		2,51	2,48
Minimalni protok gasa za grejanje	Sm <sup>3</sup> /h	1,48		
	kg/h		1,10	1,09
Minimalni protok gasa za sanitarnu funkciju	Sm <sup>3</sup> /h	0,92		
	kg/h		0,69	0,68
Maksimalni pritisak iza ventila za grejanje	mbar	12,70	27,00	35,20
	mm W.C.	129,50	275,32	358,94
Maksimalni pritisak iza ventila za sanitarnu funkciju	mbar	12,70	27,00	35,20
	mm W.C.	129,50	275,32	358,94
Minimalni pritisak iza ventila za grejanje	mbar	2,60	5,50	7,10
	mm W.C.	26,51	56,08	72,40
Minimalni pritisak iza ventila za sanitarnu funkciju	mbar	1,00	2,30	2,90
	mm W.C.	10,20	23,45	29,57
<b>Mynute S 28 R.S.I.</b>				
Nominalna vrednost pritiska pri zagrevanju	mbar - (mm W.C.)	20- (203,9)	30 -(305,9)	30-(305,9)
Minimalna vrednost pritiska pri zagrevanju	mbar - (mm W.C.)	13,5-(137,7)	-	-
Dijafragma broj otvora - Dijafragma prečnik otvora	n° - mm	13 - 1,35	13 - 0,78	13 - 0,78
Maksimalni protok gasa za grejanje	Sm <sup>3</sup> /h	3,17		
	kg/h		2,36	2,33
Minimalni protok gasa za grejanje	Sm <sup>3</sup> /h	1,34		
	kg/h		1,00	0,99
Maksimalni pritisak iza ventila za grejanje	mbar	11,30	28,00	36,00
	mm W.C.	115,23	285,52	367,10
Minimalni pritisak iza ventila za grejanje	mbar	2,25	5,20	6,80
	mm W.C.	22,94	53,03	69,34
<b>Mynute S 35 R.S.I.</b>				
Nominalna vrednost pritiska pri zagrevanju	mbar - (mm W.C.)	20- (203,9)	-	30-(305,9)
Minimalna vrednost pritiska pri zagrevanju	mbar - (mm W.C.)	13,5-(137,7)	-	-
Dijafragma broj otvora - Dijafragma prečnik otvora	n° - mm	16 - 1,4	-	16 - 0,8
Maksimalni protok gasa za grejanje	Sm <sup>3</sup> /h	3,98	-	
	kg/h			2,92
Minimalni protok gasa za grejanje	Sm <sup>3</sup> /h	1,36	-	
	kg/h			1,00
Maksimalni pritisak iza ventila za grejanje	mbar	9,60	-	35,00
	mm W.C.	97,89	-	356,90
Minimalni pritisak iza ventila za grejanje	mbar	1,10	-	4,40
	mm W.C.	11,22	-	44,87

## TR KURULUM

## 1 - GENEL GÜVENLİK CİHAZLARI

- ⚠ Kombilerimiz tesislerimizde imal edilmektedir ve kullanıcıları ve montörleri yaralanmadan korumak için en küçük ayrıntısına kadar kontrol edilmektedir. Kalifiye personel ürün üzerinde çalıştıktan sonra elektrik kablosunu ve bilhassa terminal kutusundan dışarı çıkmaması gereken iletkenin sıyrılmış kısımlarını, olası bir temastan kaçınarak kontrol etmelidir.
- ⚠ Bu kurulum kılavuzu, kullanım kılavuzu ile birlikte, ürünün tamamlayıcı parçasıdır: başka bir kullanıcıya / cihaz sahibine verilmesi veya başka bir ısıtma sistemine taşınması halinde cihazla birlikte verildiğinden emin olun. Herhangi bir kayıp veya hasar halinde yeni bir kopya için yerel Teknik Yardım Servisi ile irtibata geçiniz.
- ⚠ Kombi kurulumu ve diğer yardım-bakım işlemleri, yürürlükteki yerel ve ulusal yönetmeliklere göre vasıflı personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
- ⚠ Montör, kullanıcıyı cihazın çalışması ve temel güvenlik düzenlemeleri hakkında bilgilendirmelidir.
- ⚠ Bu kombi sadece maksadına uygun olarak kullanılmalıdır. Üretici yanlış kullanım ile kurulum, ayarlama ve bakımdan doğabilecek mülke hasar ya da kişilere veya hayvanlara yönelik yaralanmalarda, sözleşmede yer alan yahut almayan her tür yükümlülüğü peşinen reddeder.
- ⚠ Ambalajı çıkardıktan sonra, içeriğin iyi durumda ve eksiksiz olduğundan emin olun. Aksi halde, cihazınızı satın aldığınız satıcı ile irtibata geçiniz.
- ⚠ Emniyet valfi çıkışı uygun tahliye ve havalandırma sistemine bağlanmalıdır. Üretici emniyet valfine yapılan herhangi bir müdahale nedeniyle meydana gelen herhangi bir hasar durumunda tüm yükümlülüğü reddeder.
- ⚠ Tüm ambalaj malzemesini, toplama merkezlerindeki uygun konteynerlerde izale edin.
- ⚠ Atığı, çevreye zarar vermeyen prosedürler veya yöntemler kullanarak ve insan sağlığına zarar vermeden, dikkatlice bertaraf edin.
- ⚠ C.A.I. modelleri: havalandırma açıklıkları doğru yanma için önemlidir.

- Kurulum süresince kullanıcıyı aşağıdaki hususlarda bilgilendiriniz:
- Su kaçağı olması halinde su besleme kapatılmalıdır ve Teknik Yardım Servisi derhal bilgilendirilmelidir
  - Hidrolik sistem çalışma basıncı 1 ve 2 bar içerisinde olmalı ve dolayısıyla 3 barı aşmamalıdır. İhtiyaç halinde, basıncı "Sistemi doldurma" başlıklı paragrafta gösterildiği gibi sıfırlayın
  - Kombi uzunca bir süre kullanılmayacaksa Teknik Yardım Servisinin en azından aşağıdaki işlemleri yerine getirmesi önerilir:
    - Sistem genel anahtarı ve cihaz ana anahtarını kapatın
    - Hem ısıtma hem de şebeke sıcak su devrelerindeki gaz ve su musluklarını kapayın
    - Donmayı önlemek için ısıtma ve şebeke sıcak su devresini tahliye edin
  - Kombi bakımı en az yılda bir kez yapılmalıdır. Bunun için Teknik Yardım Servisinden önceden randevu alın.

Güvenlik için her zaman aşağıdaki hususları hatırla tutun:

- ⊘ Kombi çocuklar veya yardımcısı olmayan özürü kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
- ⊘ Gaz veya duman kokusu alınması halinde anahtar, ev aletleri vb. elektrikli cihazları etkinleştirmek tehlikelidir. Gaz kaçağı olması halinde kapı ve pencereleri açarak odayı havalandırın; genel gaz musluğunu kapatın; derhal Teknik Yardım Servisinden kalifiye personelle irtibata geçin

- ⊘ Yalınayaksanız veya vücudunuzun bir kısmı ıslak veya nemli ise kombiye dokunmayın
- ⊘ Cihazı temizlemeden önce, iki konumlu sistem anahtarı ve ana kontrol panel anahtarını kapatarak ana güç kaynağından kombi bağlantısını kesin
- ⊘ Üreticinin izni ve ilgili talimatlar olmadan güvenlik ve ayar cihazlarını modifiye etmeyin
- ⊘ Ana güç beslemesine bağlı olmasa bile kombiden gelen elektrik kablolarını çekmeyiniz, bağlantısını kesmeyiniz veya bükmeyiniz
- ⊘ Kurulum odasının havalandırma açıklığını kapatmaktan veya küçültmekten sakınız
- ⊘ Kurulum odasında yanıcı kaplar ve maddeler bırakmayınız
- ⊘ Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutunuz.
- ⊘ C.A.I. modelleri: Buhar kazanının takılı olduğu odadaki havalandırma açıklıkları boyutunu örtmeyin ya da azaltmayın. Havalandırma açıklıkları doğru yanma için önemlidir.

## 2 - KOMBİ AÇIKLAMASI

**Mynute S C.A.I. E**, ısıtma ve ev için sıcak su üretimi için duvara monte edilen B11BS tipi buhar kazanıdır. Bu cihaz tipi yatak odalarına, banyolara veya duşlara ya da yeterli havalandırmaya sahip olmayan açık baca delikli odalara takılamaz.

**Mynute S C.A.I. E** buhar kazanı aşağıdaki güvenlik aygıtlarıyla birlikte takılır:

- Yetersiz veya aşırı su basıncı olduğunda (maks. 3 bar-min. 0.7 bar) müdahale eden güvenlik valfi ve su basıncı anahtarı.
- Sistemdeki sıcaklık yürürlükteki yerel ve ulusal düzenlemelere göre sınırı aşarsa buhar hazanını güvenli durdurma durumuna geçirecek sıcaklık sınırlama termostati müdahale eder
- Detantöre yanma ürünleri dökülürse buhar kazanını güvenli durma durumunda engelleyerek duman termostati müdahale eder; olası tehlikeli buhar kazanı arızasını gösteren havalandırma perdesi güvenlik aygıtları hava akımı kesici aygıtın sağ tarafında bulunur; derhal teknik yardım servisiyle irtibata geçin.

Baca gazı termostati yalnızca yanma ürünleri çıkış sistemindeki arızaya değil çeşitli atmosferik koşullara da müdahale eder.

Kısa bir süre bekledikten sonra birisi buhar kazanını yeniden çalıştırabilir (önce ateşleme bölümüne bakın).

- ⚠ Duman termostatinin tekrarlanan müdahalesi olası tamamlanmamış yanma ve karbon monoksit oluşumuyla buhar kazanına yanma ürünlerinin boşalmasını gösterir, bu oldukça tehlikeli bir durumdur. Derhal teknik yardım hizmeti ile irtibata geçin.

- ⊘ Güvenlik aygıtları çalışmıyorsa veya hatalı kullanıldıysa, buhar kazanı kesinlikle geçici olarak bile hizmete alınmamalıdır.

- ⚠ Güvenlik aygıtları yalnızca orijinal üretici parçalarıyla teknik yardım servisi tarafından değiştirilmelidir; buhar kazanıyla birlikte verilen yedek parça kataloğuna bakın.

Onarımdan sonra deneme ateşlemesi gerçekleştirin.

**Mynute S C.S.I.** sıcak su ısıtma ve üretimi için C-tipi duvara monte edilebilen bir kombidir: baca gazı çıkış cihazına göre, kombi şu kategorilerde sınıflandırılmaktadır: B22P, B52P, C12, C22, C32, C42, C52, C62, C82, C92, C12x, C32x, C42x, C52x, C62x, C82x, C92x. Yapılandırma B22P ve B52P'de (iç mekanda kurulu iken), cihaz yatak odası, banyo, duş veya uygun hava akışı olmayan açık şöminelerin bulunduğu yerlerde monte edilemez. Kombininin monte edildiği odada yeterli havalandırma olmalıdır. Yapılandırma C'de, cihaz her türlü odada kurulabilir ve havalandırma koşulları ya da oda hacmi nedeniyle bir sınırlama söz konusu değildir.

Kılavuzun bazı kısımlarında bazı semboller kullanılmıştır:

- ⚠ UYARI = özel alaka ve uygun hazırlık gerektiren işlemler
- ⊘ YASAK = yapılmaması gereken işlemler

**Mynute S R.S.I.** çeşitli modda fonksiyon gösteren C tipi duvara monte edilen kombidir:

#### MOD A

Bağlı olan harici bir depolama tankı olmadan ısıtma. Kombi şebeke sıcak suyu vermez.

#### MOD B

Yalnızca bağlanmış bir termostatik kontrollü harici depolama tankı ile ısıtma: bu durumda, depo tankı termostatından her ısı isteği ile kombi evde kullanım için sıcak su temin eder.

#### MOD C

Yalnızca bağlanmış bir termostatik kontrollü harici depolama tankı (sıcaklık probu tarafından yönetilen) (isteğe bağlı aksesuar kiti) ile evde kullanım için ısıtma. Tarafımızdan tedarik edilmeyen tankı bağlarken, NTC' nin aşağıdaki özelliklere sahip olduğundan emin olunuz: 10 kOhm ; 25°C de, B 3435 ±%1

## 3 - KURULUM TALİMATLARI

### 3.1 - Kurulum talimatları

Kurulum yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Her zaman ulusal ve yerel düzenlemelere uyulmalıdır.

#### KONUM

**Mynute S C.A.I. E:** sınıf B cihazları yatak odalarına, banyolara veya duşlara ya da yeterli havalandırma olmadan açık baca delikli odalara takılamaz.

Gazlı cihazın takıldığı odada normal yanma için gerekli hava miktarını beslemeye ve odanın kendi havalandırmasını sağlamaya yeterli hava girişine sahip olması önemlidir.

Harici hava ile doğal doğrudan havalandırma aşağıdakilerle sağlanmalıdır

- cihazın takıldığı başlıca dış mekanlarda odaların duvarlarında kalıcı açıklıklar. Bu açıklıklar, duvarın iç ve dış tarafındaki deliklerin engellenmeyeceği veya etkili çapının azaltılmayacağından emin olacak şekilde yapılmalıdır, delikler metal ızgaralar veya benzer şekilde korunmalıdır ve zemin seviyesine yakın ve baca egzoz sistemi işlevine müdahale etmeyen konuma yerleştirilmelidir (bu konumun mümkün olmadığı yerlerde, havalandırma açıklıklarının çapı en az %50 artırılmalıdır),
- tek veya birden fazla dallanmış havalandırma kanalları kullanılabilir.

Havalandırma havası kirlenme kaynaklarından uzakta doğrudan bina dışından sağlanmalıdır.

Yürürlükteki yerel düzenlemelerle belirtilen sınırlamalara göre cihazın takıldığı odanın yanındaki odalardan çekilen havayla dolaylı havalandırmaya izin verilir.

Buhar kazanının takıldığı oda yürürlükteki yasalara uygun olarak yeterli şekilde havalandırılmalıdır.

Baca, gaz borusu ve havalandırma kanalının kurulmasıyla ilgili ayrıntılı yönergeler yürürlükteki yerel düzenlemelerde verilmektedir. Ayrıca önceden bahsedilen düzenlemeler cihazın takılı olduğu odadaki elektrikli fanlar ve ekstraktörlerin takılmasını da yasaklamaktadır.

Buhar kazanı egzoz dedantörü bileziğinden küçük olmayan çapa sahip sabit dışı doğru yönelmiş bir egzozu sahip olmalıdır.

Egzoz çıkışı konektörünü bacaya takmadan önce, bacanın yeterli hava akımına sahip olduğunu ve kısıtlamaları olmadığını ve aynı baca borusuna başka cihazlara ait egzozların bağlanmadığını kontrol edin.

Önceden varolan baca borusuna bağlanırken, kullanım sırasında artıklar boru duvarından ayrılabileninden ve baca gazlarının geçişini engelleyebileceğinden ve kullanıcı için ciddi tehlikeli durum oluşturabileceğinden sonuncusunun mükemmel şekilde temiz olduğunu kontrol edin.

**Mynute S C.S.I. - R.S.I.:** iç mekanda kurulabilir (şekil. 2).

Kombi 0°C ila 60°C sıcaklık aralığında düzgün çalışmayı garanti eden bir korumaya sahiptir.

Herhangi bir kilitleme durumu (örneğin gaz veya elektrik besleme yokluğu veya güvenlik müdahalesi) korumayı devre dışı bırakacağından, korumadan faydalanmak için cihaz başlatılabilir.

#### MINİMUM MESAFE

Düzenli bakım yapabilmek üzere kombiye erişebilmek için kurulumda öngörülen minimum mesafelere uyunuz (şekil. 3).

Doğru cihaz konumlama için:

- Bir ocak ya da benzeri pişirme cihazları üzerine koymayın
- Kombin kurulu olduğu odada yanıcı ürün bırakmayın
- Isıya duyarlı duvarlar (örneğin, ahşap duvarlar) düzgün yalıtım ile korunmalıdır.

#### ÖNEMLİ

Kurulumdan önce, cihazın çalışmasını bozabilecek herhangi bir kalıntıyı ortadan kaldırmak için bütün sistem borularını dikkatlice yıkayın. Isıtma sisteminin aşırı basıncı sebebiyle kaçak olması halinde, emniyet valfi altına uygun bir tahliye borusuna sahip bir su toplama kanalı yerleştirin. Şebeke sıcak su devresinde emniyet valfine ihtiyaç yoktur, ancak su tertibatının 6 barı aşmadığından emin olun. Şüphe duyuyorsanız, bir basınç azaltıcı kurun.

Ateşleme öncesinde, kombinin mevcut gazla çalışmaya yönelik tasarlandığından emin olun; bu, ambalaj üzerindeki mesajdan ve gaz türünü belirten çıkartma etiketten kontrol edilebilir.

Bazı durumlarda duman borularının basınç altında bulunduğu; bu nedenle çeşitli eleman bağlantılarının hava geçirmez olması gerektiğine dikkat etmek son derece önemlidir.

#### ANTİFRİZ SİSTEMİ

Kombi standart olarak, ana devredeki su sıcaklığı 6 °C'nin altına düştüğünde etkin hale gelen otomatik antifriz (donmaya karşı emniyet) sistemiyle donatılmıştır. -3 °C dış mekan sıcaklığına kadar kombi korumasını garanti eden bu sistem, daima aktiftir. (Brülör çalışmasına dayalı) bu korumadan faydalanabilmek için kombi açık durumda olmalıdır; (gaz/elektrik besleme eksikliği veya güvenlik cihazı müdahalesi gibi) herhangi bir kilitleme durumu, korumayı devre dışı bırakacaktır. Donmaya karşı koruma, kombi bekleme durumundayken bile aktif haldedir. Normal çalışma durumunda kombi kendini donmaya karşı koruyacaktır. Sıcaklığın 0 °C'nin altına düştüğü alanlarda makine uzunca süre çalışmadan bırakılırsa ve ısıtma sistemini tahliye etmek istemiyorsanız, ana devreye özel ve iyi kalite bir donma önleyici sıvı ilave etmeniz önerilir. Makine devresini tutmak istediğiniz minimum sıcaklıkta kullanılacak antifriz sıvısı oranları ile sıvının kullanım süresi ve izalesiyle ilgili olarak üreticinin talimatlarına titizlikle uyunuz.

Şebeke sıcak suyu açısından devreyi tahliye etmeniz önerilir. Kombi bileşen malzemeleri, etilen glikol bazlı antifriz sıvısına dirençlidir.

### 3.2 Kombiyi duvar ve hidrolik bağlantılara sabitleme

Kombiyi duvara sabitlemek için, ambalajdaki karton şablonu kullanın (şekil 4-5). Hidrolik bağlantı konumu ve büyüklüğü aşağıda belirtilmiştir:

<b>A</b>	CH dönüş	3/4"
<b>B</b>	CH tahliye	3/4"
<b>C</b>	Gaz bağlantısı	3/4"
<b>D</b>	DHW çıkış	1/2" (C.A.I.-C.S.I. için) - 3/4" (R.S.I. için)
<b>E</b>	DHW giriş	1/2" (C.A.I.-C.S.I. için) - 3/4" (R.S.I. için)

Önceki model Beretta kombinin değiştirilmesi halinde mevcut hidrolik bağlantılara uyarlama kiti bulunmaktadır.

### 3.3 Elektrik bağlantısı

Kombiler güç kablosu tamamen bağılyken fabrikadan çıkmaktadır ve sadece belirli terminallerde yapılacak ortam termostat (AT) bağlantısına ihtiyaç duymaktadır.

Terminal levhasına erişmek için:

- Sistem genel anahtarını kapayın
- Gövdedeki sabitleme vidalarını (A) sökün (şekil 6)
- Gövde tabanı kasadan kurtulana kadar ileri ve ardından yukarı kaldırın
- Gösterge panelini ters yüz edin (baş aşağı çevirin)
- Terminal levha kapağını sökün (şekil 8)
- Olası T.A kablosunu takın (şekil 9)

Ortam termostatu, gösterildiği gibi bağlanmalıdır.

#### ⚠️ Emniyetli alçak gerilimde (24 Vdc) ortam termostatu girişi.

Şebeke beslemesine bağlantı en az 3,5 mm omnipolar açıklığı olan ayrı bir cihaz ile yapılmalıdır (EN 60335-1, kategori III).

Cihaz 230 Volt/50 Hz alternatif akım ve EN 60335-1 standardına uygunluk göstermektedir).

⚠️ Ulusal ve yerel mevzuata göre verimli toprak devreyle bağlantı yapmak zorunludur.

⚠️ Nötr faz bağlantısına uygunluk göstermesi önerilir (L-N).

⚠️ Toprak tel, diğerlerine göre birkaç santimetre daha uzun

olmalıdır.

⚠ Elektrikli cihazı topraklamak için gaz ve/veya su borularını kullanmayın.

Cihaz toprak devreye bağlı değilse, üretici herhangi bir hasarda yükümlülüğü reddeder.

**Kombiyi ana güç kaynağına bağlamak için üreticinin tedarik ettiği tedarik ettiği güç kablosunu kullanın.**

**Güç kablosu yenisi ile değiştirilecekse maksimum dış çapı 7 mm olan HAR H05V2V2-F, 3 x 0.75 mm<sup>2</sup> kablo tipi kullanın.**

### 3.4 Gaz bağlantısı

Cihazı gaz şebekesine bağlamadan önce şunları kontrol edin:

- Ulusal ve yerel yönetmeliklere uygunluk göstermelidir
- Gaz türü cihaza uygun olmalıdır
- Borular temiz olmalıdır.

Gaz borusu dışarıya kurulmalıdır. Boru duvarlardan geçecekse şablonun alt kısmında merkezi açıklıktan geçmelidir.

Dağıtım ağında katı parçacıklar varsa gaz hattına uygun boyutlarda bir filtre kurulması önerilir.

Cihaz kurulduğunda bağlantıların mevcut kurulum yönetmeliklerine göre mühürlenip mühürlenmediğini kontrol ediniz

### 3.5 Duman çıkışı ve hava emiş (Mynute S C.S.I. - Mynute S R.S.I.)

Duman çıkışı için, yürürlükteki yerel ve ulusal yönetmeliklere bakın. Her zaman Yangın Departmanı, Gaz Şirketi standartları ve olası belediye yönergelerine uygunluk gösterin.

Yanma ürünlerinin salınımı, yanma odası içine yerleştirilen bir santirifüj fan tarafından güvence altına alınmıştır ve doğru çalışması sürekli olarak bir basınç anahtarıyla kontrol edilmektedir. Cihazda, kurulum özelliklerine daha iyi uyum gösteren çekişi güçlü sızdırmaz bir bölmeye sahip bazı aksesuarlar kullanmak mümkün olduğundan kombi, baca gazı çıkışı / hava emiş kiti olmadan verilir.

Baca gazı salınımı ve kombi yanma havası restorasyonu için sertifikalı borular kullanmak son derece önemlidir ve bağlantı, baca gazı aksesuarlarıyla birlikte verilen talimatlar uyarınca yapılmalıdır. Sadece bir duman borusuyla, her parçasının sızdırmaz bir bölmeye sahip bulunması koşuluyla cihaza birden fazla parça bağlayabilirsiniz.

#### “CEBRİ AÇMALI” KURULUM (TİP B22P/B52P)

##### Duman çıkış kanalı Ø 80 mm (Şekil 10a)

Duman çıkış kanalı, kurulum ihtiyaçlarına göre en uygun yönelimde düzenlenebilir. Kurulum için, kitle birlikte gelen yönergeleri izleyiniz.

⚠ Bu yapılandırma, kombi, bir Ø 60-80 mm adaptör vasıtasıyla Ø 80 mm duman çıkış kanalına bağlanır.

Bu durumda, yanmayı destekleyici hava, kombinin kurulu olduğu uygun ve havalandırılmalı bir teknik odadan alınır.

⚠ İzolasyonsuz duman çıkış kanalları, potansiyel tehlike kaynaklarıdır.

Baca gazı flanşı (L), ihtiyaç halinde bir tornavidayı manivela olarak kullanmak suretiyle kaldırılmalıdır.

Kombi, havalandırmayı, otomatik olarak kanalın kurulumuna ve uzunluğuna göre ayarlar.

24 C.S.I.			
Boru uzunluğu Ø 80 (m)	Baca gazı flanşı (F)	Her dirsek için yük kaybı (m)	
		45°	90°
En fazla 3	Ø 42	1,2	1,7
3 ila 8	Ø 44 (**)		
8 ila 14	Ø 46		
14 ila 20	Kurulu değil		
28 C.S.I. - 28 R.S.I.			

Boru uzunluğu Ø 80 (m)	Baca gazı flanşı (F)	Her dirsek için yük kaybı (m)	
		45°	90°
En fazla 1	Ø 41	1,2	1,7
1 ila 4	Ø 43 (**)		
4 ila 8	Ø 45		
8 ila 20	Kurulu değil		
35 C.S.I. - 35 R.S.I.			
Boru uzunluğu Ø 80 (m)	Baca gazı flanşı (F)	Her dirsek için yük kaybı (m)	
		45°	90°
En fazla 5	Ø 49 (**)	1,2	1,7
5 ila 12	Kurulu değil		

(\*\*) kombine yer alan

### KONSANTRİK ÇIKIŞLAR (Ø 60-100)

Kombi konsantrik çıkış / emme borularına bağlanmak üzere tasarlanmıştır ve hava emişi için açıklıklar (E) kapalıdır (Şekil 10b). Konsantrik çıkışlar tabloda belirtilen maksimum uzunluklara uygun olarak odanın gereklerine göre en uygun yöne yerleştirilebilir. Kurulum için, kitle birlikte gelen yönergeleri izleyiniz.

Kullanılan boru uzunluğuna göre, kombine yer alanlardan birini (aşağıdaki tabloya bakınız) seçerek, bir flanş eklemek gerekir. Baca gazı flanşı (F), ihtiyaç halinde bir tornavidayı manivela olarak kullanmak suretiyle kaldırılmalıdır. Tablo izin verilen doğrusal uzunluğu gösterir. Kullanılan boru uzunluğuna göre, kombine yer alanlardan birini (aşağıdaki tabloya bakınız) seçerek, bir flanş eklemek gerekir.

24 C.S.I.			
Boru uzunluğu Ø 60-100 (m)	Baca gazı flanşı (F)	Her dirsek için yük kaybı (m)	
		45°	90°
En fazla 0,85	Ø 42	1	1,5
0,85 ila 2	Ø 44 (**)		
2 ila 3	Ø 46		
3 ila 4,25	Kurulu değil		

28 C.S.I. - 28 R.S.I.			
Boru uzunluğu Ø 60-100 (m)	Baca gazı flanşı (F)	Her dirsek için yük kaybı (m)	
		45°	90°
En fazla 0,85	Ø 41	1	1,5
0,85 ila 1,7	Ø 43 (**)		
1,7 ila 2,7	Ø 45		
2,7 ila 3,4	Kurulu değil		

35 C.S.I. - 35 R.S.I.			
Boru uzunluğu Ø 60-100 (m)	Baca gazı flanşı (F)	Her dirsek için yük kaybı (m)	
		45°	90°
En fazla 0,85	Ø 49 (**)	1	1,5
0,85 ila 1,7	Ø 43 (**)		
1,7 ila 2,7	Ø 45		
2,7 ila 3,4	Kurulu değil		

Azalan dirsekli boru uzunluğu [m]	Baca gazı flanşı (F)		Her dirsek için yük kaybı (m)	
	Mynute S 20 C.S.I.	Mynute S 24 C.S.I.	45°	90°
En fazla 1.85	Ø 41	Ø 44	1	1.5
1.85 ila 4.25	Ø 43	flanş yok		

**İKİZ ÇIKIŞLAR (ø 80) (Şekil 11)**


İkiz çıkışlar odanın gereklerine göre en uygun yöne yerleştirilebilir.

⚠ Hava giriş adaptörü doğru yönlendirilmelidir, bu nedenle uygun vidalar kullanarak gereken düzeltme yapılmalıdır.

Baca gazı flanşı (F), ihtiyaç halinde bir tornavidayı manivela olarak kullanmak suretiyle kaldırılmalıdır. Tablo izin verilen doğrusal uzunluğu gösterir. Kullanılan boru uzunluğuna göre, kombide yer alanlardan birini (aşağıdaki tabloya bakınız) seçerek, bir flanş eklemek gerekir.

24 C.S.I.			
Boru uzunluğu ø 80 (m)	Baca gazı flanşı (F)	Her dirsek için yük kaybı (m)	
		45°	90°
3,5+3,5	Ø 42	1,2	1,7
> 3,5+3,5 ÷ 9,5+9,5	Ø 44 (**)		
> 9,5+9,5 ÷ 14+14	Ø 46		
> 14+14 ÷ 20+20	Kurulu değil		
28 C.S.I. - 28 R.S.I.			
Boru uzunluğu ø 80 (m)	Baca gazı flanşı (F)	Her dirsek için yük kaybı (m)	
		45°	90°
1+1	Ø 41	1,2	1,7
> 1+1 ÷ 5+5	Ø 43 (**)		
> 5+5 ÷ 8+8	Ø 45		
> 8+8 ÷ 14,5+14,5	Kurulu değil		
35 C.S.I. - 35 R.S.I.			
Boru uzunluğu ø 80 (m)	Baca gazı flanşı (F)	Her dirsek için yük kaybı (m)	
		45°	90°
4+4	Ø 49 (**)	1,2	1,7
> 4+4 ÷ 8+8	Kurulu değil		

(\*\*) kombide yer alan

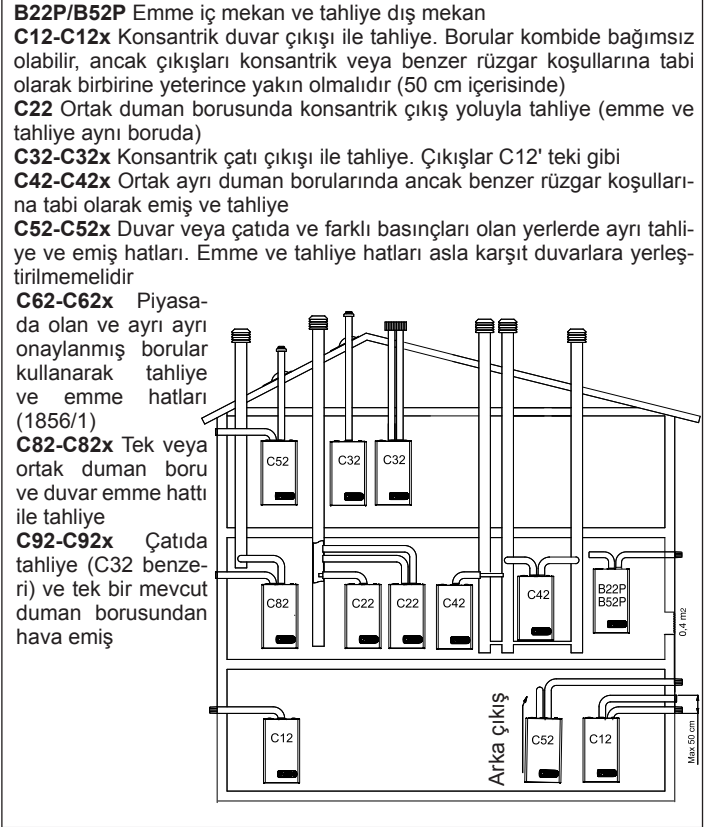**3.5 Duman boşaltma ve hava emişi (Mynute S C.A.I. E)**

Baca gazı boşaltmasıyla ilgili yürürlükteki yasalara uyun. Egzoz sistemi sabit kanallarla yapılmalı, elemanlar arasındaki ek yerlerinde hermetik olarak sızdırmazlık sağlanmalı ve tüm bileşenler ısı, yoğuşma ve mekanik stres ve titreşime dirençli olmalıdır. Yalıtılmayan çıkış boruları olası tehlike kaynaklarıdır. Yanma havası delikleri yürürlükteki yasalara uygun şekilde yapılmalıdır. Yoğuşma oluşmazsa, egzoz kanalı yalıtılmalıdır. Şekil 12'te baca gazı egzoz çıkışına ait boyutlarla tepeden aşağı buhar kazanı görünümü gösterilmektedir.

**Baca gazı güvenlik sistemi**

Buhar kazanında arıza durumunda baca gazlarının boşaltıldığı izleyen ve buhar kazanını durduran bir sisteme sahiptir: baca gazı termostatu, şek. 11b.

Normal çalışmaya geri dönmek için, işlev seçiciyi (3 şek. 1a) konumuna çevirin, birkaç saniye bekleyin, işlev seçiciyi istenilen konuma çevirin.

Arıza devam ederse, Teknik Destek Servisinden kalifiye bir teknisyen çağırın.

Baca gazı boşaltma izleme sistemi kesinlikle baypas edilmemeli veya çalışmaz hale getirilmemelidir.

Tüm sistemi veya arızalı sistem bileşenlerini değiştirirken yalnızca orijinal yedek parçaları kullanın.

**3.6 Isıtma sistemini doldurma (şekil 13)**

Hidrolik bağlantıları yapıldıktan sonra, ısıtma sistemini doldurun. Bu işlem, bu talimatları uygulayarak soğuk sistemle yapılmalıdır:

- Otomatik tahliye supabını iki ya da üç kez çevirerek döndürün (I)
- Soğuk su giriş musluğunun açık olduğundan emin olun
- Doldurma musluğunu (R.S.I. için harici.- C.A.I./C.S.I. için L şek. 13), su basıncı göstergesindeki değer 1 ila 1,5 bar olana kadar açın.

Dolum tamamlandığında, doldurma musluğunu kapatın.

Kombi etkin bir hava ayırıcıya sahip olduğundan hiç bir manuel müdahaleye ihtiyaç göstermez. Brülör yalnızca hava tahliye aşaması bittiğinde açılır.

**3.7 Isıtma sistemini boşaltma**

Sistemi boşaltmak için aşağıdaki şekilde ilerleyin:

- Kombiyi kapatın
- Kombi çıkış musluğunu (M) gevşetin
- Sistemi en düşük dereceye kadar tahliye edin.

### 3.8 Şebeke sıcak suyunu boşaltma (sadece C.A.I. - C.S.I. modeli için)

Donma riski olduğunda, şebeke sıcak su sistemi aşağıdaki şekilde boşaltılmalıdır:

- Su şebekesi ana musluğunu kapayın
- Tüm sıcak ve soğuk su musluklarını açın
- En düşük dereceye kadar tahliye edin.

#### UYARI

Emniyet valfinin (N) tahliyesi durumunda, bunun uygun bir toplama sistemine bağlı olması gerekir. Üretici, emniyet valfi işleminden doğabilecek olası hasarlardan sorumlu değildir.

## 4 - ATEŞLEME VE İŞLEYİŞ

### 4.1 Ön kontroller

İlk ateşleme yetkili bir Beretta Teknik Destek Servisinin uzman personeli tarafından gerçekleştirilir.

Kombiyi devreye almadan önce:


- a) besleme ağları verilerinin (elektrik, su, gaz) etiket verileriyle uyduğuna
- b) kombiden ayrılan borunun ısı yalıtım kılıfıyla kaplı olduğunu
- c) baca gazı çıkarma ve hava emiş borularının düzgün çalıştığını
- d) kombi mobilya içine veya arasına yerleştirilmişse, düzenli bakım için gereken şartların garanti edildiğini
- e) yakıt adüksiyon sistemi mührünü
- f) yakıt kapasitesinin kombinin talep ettiği değerlere denk düşüğünü
- g) yakıt besleme sisteminin kombi için gereken kapasiteyi haiz olduğunu ve mevcut düzenlemelerin öngördüğü tüm emniyet -kontrol cihazlarına sahip bulunduğunu kontrol ediniz.

### 4.2 Cihaz ateşleme




Kombiyi başlatmak için, aşağıdaki işlemlerin gerçekleştirilmesi gereklidir:

- Kombiyi çalıştırın
- Yakıt akışını sağlamak için sistemdeki gaz musluğunu açın
- Mod seçiciyi istenilen konuma getirin (3 - şekil 1a):


#### Mynute S C.A.I. E - Mynute S C.S.I.:

**Yaz modu:** seçiciyi yaz sembolüne  (şekil. 2a) getirerek sadece klasik şebeke sıcak su işlevi etkinleştirilir. Sıcak su kullanım ihtiyacı halinde dijital göstergede sıcak su sistem ısısı, sıcak su kaynağını belirten simge ve alev simgesi görünür

**Kış modu:** Mod seçiciyi + ve - işaretli alan içinde ayarlamak suretiyle (Şekil 2b) kombi, sıcak su ve ısıtma sağlar. Isı talebi olduğunda kombi devreye alınır ve dijital ekranda su sıcaklığı, ısıtma ve alev simgesi (Şekil 3a) görülür. Şebeke sıcak su talebi durumunda yine kombi devreye alınır ve dijital göstergede (Şekil 4a) sıcak su sistem ısısı, sıcak su kaynağını belirten simge ve alev simgesi görünür

**Ön ısıtma (daha hızlı sıcak su):** Ön ısıtma fonksiyonunu etkinleştirmek için, sıcak su ısı ayar düğmesini (4-Şekil 1a.)  sembolüne (Şekil 5a) çevirin. Bu fonksiyon, ihtiyaç halinde bekleme sürelerini azaltmak için, şebeke sıcak su eşanjöründeki suyu sıcak tutar. Ön ısıtma fonksiyonu etkin olduğunda, istek uyarınca ekranda ısıtma suyu veya şebeke sıcak suyu servis sıcaklığı görülür. Ön ısıtma talebini müteakip brülör ateşlemesi esnasında, ekranda **P** sembolü görülür (şekil. 5b). Ön ısıtma fonksiyonunu devre dışı bırakmak için, şebeke sıcak su ısı ayar düğmesini yeniden  **Q** sembolüne getirin. Şebeke sıcak su ısı ayar düğmesini tekrar istenen konuma çevirin. Kombi ve fonksiyon seçici (3 şekil 1a) KAPALI  durumunda iken bu fonksiyon aktive edilemez.

#### Mynute S R.S.I.:


**Yaz modu (sadece harici su tankı bağlı iken):** Seçiciyi yaz sembolüne  getirince (şekil. 2a) sadece klasik şebeke sıcak su işlevi etkinleştirilir ve kombi harici depolama tankı üzerinde belirtilen sıcaklıkta su temin eder. Sıcak su kullanım ihtiyacı halinde dijital göstergede sıcak su sistem ısısı, sıcak su kaynağını belirten simge ve alev simgesi görünür

**Kış modu:** Mod seçiciyi + ve - işaretli alan içinde ayarlayarak (şekil. 2b), kombi ısıtma için sıcak su ve - eğer harici depolama tankına bağlı ise - şebeke sıcak suyu temin eder. Isı talebi olduğunda kombi devreye alınır ve dijital ekranda su sıcaklığı, ısıtma ve alev simgesi (Şekil 3a) görülür. Şebeke sıcak suyu talep edildiğinde kombi devreye alınır ve dijital göstergede (Şekil


4a) sıcak su sistem ısısı, sıcak su kaynağını gösteren simge ve alev simgesi belirir.

Ortam termostatını gerekli sıcaklığa (~20°C) ayarlayın

#### Isıtma suyu sıcaklığının ayarlanması

Isıtma suyu sıcaklığını ayarlamak için,  simgeli düğmeyi (şek. 3b), + ve - işaretli alanda döndürün.

#### Mynute S C.A.I. E - Mynute S C.S.I.: Şebeke sıcak su ısını ayarlama

Şebeke su sıcaklığını ayarlamak için (banyo, duş, mutfak vs)  sembollü düğmeyi (şekil. 2b) + ve - işaretli alan içerisinde çevirin. Isı talebini müteakip, brülör devreye girene kadar kombi standby durumunda kalır ve dijital göstergede sıcak su sistem ısısı, sıcak su kaynağını gösteren simge ve alev simgesi görünür

Kombi ayarlanan sıcaklığa ulaşana kadar çalışacak ve ardından tekrar standby durumuna geçecektir.

#### Mynute S R.S.I.: Şebeke sıcak su ısını ayarlama

**DURUM A** sadece ısıtma - ayarlama gerekmez

**DURUM B** sadece ısıtma + termostatlı harici depolama tankı - ayarlama gerekmez.

**DURUM C** sadece ısıtma + problu harici depolama tankı -depolama tankındaki şebeke sıcak su ısını ayarlamak için sembollü düğmeyi saat yönünde çevirerek su sıcaklığını artırın ve saat yönünün tersine çevirerek azaltın.

Isı talebini müteakip, brülör devreye girene kadar kombi standby durumunda kalır ve dijital göstergede sıcak su sistem ısısı, sıcak su kaynağını gösteren simge ve alev simgesi görünür

Kombi ayarlanan sıcaklığa ulaşana kadar çalışacak ve ardından tekrar standby durumuna geçecektir.

#### Çevre Otomatik Ayarlama Sistem Fonksiyonu (S.A.R.A.) şekil. 7a

Isıtma suyu sıcaklık seçicisini 55 ila 65°C arasındaki AUTO ile işaretlenmiş bölgeye ayarlamak suretiyle S.A.R.A. kendinden ayarlama sistemi etkin hale gelir: kombi, ortam termostatının kapanma sinyaline göre servis sıcaklığını değiştirir. Isıtma suyu sıcaklık seçicisiyle ayarlanan sıcaklığa ulaşıldığında, 20 dakikalık bir sayım başlar. Bu süre içerisinde ortam termostatı halen ısı talep ederse, ayarlanan sıcaklık değeri otomatik olarak 5 °C kadar artar. Yeni değere ulaşıldığında diğer 20 dakikalık sayım başlar.


Bu süre içerisinde ortam termostatı halen ısı talep ederse, ayarlanan sıcaklık değeri otomatik olarak 5 °C kadar artar.

Bu yeni sıcaklık değeri, S.A.R.A fonksiyonunun +10 °C artışının ve ısıtma suyu sıcaklık seçicisi ile manuel olarak ayarlanan sıcaklığın neticesidir.


İkinci devrin ardından sıcaklık değeri, ortam termostat değeri karşılığında +10°C'de muhafaza edilir.

### 4.3 Kapatma


#### Geçici kapatma

Kısa süreli bulunmama durumlarında mod seçiciyi (3 - şekil 1a)  (KAPALI) konumuna ayarlayın.


Böylelikle (elektrik ve yakıt beslemeyi etkin halde bırakarak) kombi aşağıdaki sistemlerle korunmuş olacaktır:

- **Anti-frost cihazı:** Kombi içerisindeki su sıcaklığı 5°C'nin altına düşerse, sirkülör ve gerekirse brülör, su sıcaklığını yeniden güvenlik değerlerine (35°C) getirmek üzere minimum çıkış seviyesinde aktive edilir. Anti-frost döngüsü süresince dijital ekranda  sembolü görülür.

- **Sirkülör anti-bloklama fonksiyonu:** işletim döngüsü her 24 saatte devreye girer.

- **DHW Antifriz (sadece problu harici depolama tankına bağlı olduğunda):** depolama tankı ölçüm ucu ile ölçülen sıcaklık 5° C'nin altına düşerse fonksiyon aktif hale gelir. Bu evrede, brülörün minimum güçte ateşlemesiyle sıcaklık 55° C'ye ulaşana kadar süren bir ısı talebi hasıl olur. Anti-frost döngüsü müddetince dijital ekranda  sembolü görülür.

#### Uzun süreli kapama

Uzunca bir süre çalıştırmayacaksanız, mod seçiciyi (3 - şekil 1a)  (KAPALI) konumuna ayarlayın.




Ardından sistemde mevcut olan gaz musluğunu kapatın. Bu durumda anti-frost cihazı devre dışı kalacaktır: donma riskine karşı sistemi boşaltın.

#### 4.4 Işık sinyalleri ve arızalar

Kombinin dijital göstergesinden takip edilebilecek çalışma durumu aşağıdaki tablodaki durumları ifade eder.

#### Çalışmayı eski haline getirme (alarmı devre dışı bırakma):

##### Arıza A 01-02-03


Fonksiyon seçiciyi  (KAPALI) konuma getirin, 5-6 saniye bekleyin, ardından istenen konuma  (yaz modu) veya  (kış modu) ayarlayın.



Sıfırlama girişimi kombiyi yeniden aktif hale getirmiyorsa, Teknik Yardım Servisi ile irtibata geçiniz.

##### Arıza A 04

Arıza koduna ek olarak, dijital ekran  simbolünü gösterir.

Su göstergesindeki basınç değerini kontrol edin:

0,3 bar'dan az ise, fonksiyon seçiciyi  (KAPALI) konuma getirin ve basınç değeri 1 ila 1,5 bar arasında bir seviyeye ulaşana kadar doldurma musluğunu (C.S.I.-C.A.I. için L şekil 13 - R.S.I için harici) ayarlayın.

Daha sonra mod seçiciyi istenen konuma  (yaz) veya  (kış) getirin.

















Basınç düşüşleri sık vuku buluyorsa, Teknik Yardım Servisinin müdahalesini talep edin.

##### Arıza A 06 (sadece C.A.I. - C.S.I.)

Kombi normal çalışmakta ancak yaklaşık 50°C civarında olan sabit şebeke sıcak su ısısını güvenli bir biçimde koruyamamaktadır. Teknik Yardım Merkezi ile irtibata geçiniz.

##### Arıza A 07

Teknik Yardım Merkezi ile irtibata geçiniz.

KOMBİ DURUMU	GÖSTERGE
Beklemede	-
OFF	KAPALI
ACF modülü kilitleme alarmı	A01 
ACF elektrik arızası alarmı	A01 
Limit termostatı alarmı	A02 
Hava presostat alarmı (C.S.I. modelleri) Duman termostatı (C.A.I. modelleri)	A03 
H2O presostat alarmı	A04 
NTC şebeke arızası (C.S.I. ve R.S.I. sadece sondalı harici kazanlılar)	A06 
NTC ısıtma arızası	A07 
Parazit alev	A11 
Isıtma min. ve maks. elektrik ayarı	ADJ 
Açılmayı beklemede geçici	88°C yanıp sönen
Hava presostatı müdahalesi (C.S.I. modelleri) Duman termostatı müdahalesi (C.A.I. modelleri)	 yanıp sönen
H2O presostatı müdahalesi	 yanıp sönen
Ön Isıtma Fonksiyonu Aktif (sadece C.S.I.)	P
Ön Isıtma Isı Talebi (sadece C.S.I.)	P yanıp sönen
Dışarıda sonda var	
Şebeke su ısıtma talebi	60°C 
Isıtma ısı talebi	80°C 
Anti-frost ısı talebi	
Alev var	

#### 4.5 Ayarlamalar


Kombi önceden üretici tarafından ayarlanmıştır.

Olağanüstü bir bakım, gaz valfi değişimi veya gaz dönüşümünden sonra tekrar ayarlamak gerekirse, aşağıdaki prosedürü takip edin.


#### Maksimum çıkış ayarlaması vasıflı personel tarafından özel olarak sıralı şekilde yapılmalıdır.

- Sabitleme vidasını sökerek gövdeyi çıkarın (şekil. 6)
- Basınç ölçere bağlı olan ve gaz vanasını gösteren basınç testi vidasını iki turda sökün
- Hava dağıtım kutusu dengeleme girişinin bağlantısını sökün


#### 4.5.1 Mynute S C.A.I. E - Mynute S C.S.I.: Maksimum güç ve minimum şebeke sıcak su ayarı


- Sıcak su musluğunu tamamen açın
- kontrol panelinde:
- Mod seçiciyi  (yaz) ayarlayın (şekil. 2a)
- Şebeke sıcak su ısısı seçicisini maksimuma getirin (şekil. 8a)
- Sistem ana anahtarını açık konuma getirerek kombiyi çalıştırın
- Basınç ölçerdeki basıncın sabit olduğunu kontrol edin; veya modülatöre seri bağlı bir miliampermetre ile modülatörün maksimum elverişli akımı sağladığından emin olun (G20 için 120 mA ve LPG için 165 mA).
- Tornavida kullanarak dikkatli bir şekilde ayar vidalarının koruma kapağını çıkarın (şekil. 15)
- "Teknik veriler" tablosunda belirtilen değeri elde etmek için çatal anahtar CH10 ile maksimum çıkış ayar somununu kullanın
- Modülatör soket bağlantısını kesin
- Basınç göstergesindeki basınç minimum değerinde sabitlenene kadar bekleyin
- Dahili şafta basmamaya dikkat ederek alyan anahtarı kullanmak suretiyle şebeke sıcak su minimum ısı ayarı için kırmızı ayarlama vidasını döndürüp, basınç ölçer "Teknik veri" tablosunda belirtilen değeri okuyana kadar kalibre edin
- Modülatör soket bağlantısını tekrar bağlayın
- Şebeke sıcak su musluğunu kapayın
- Ayar vidasının koruma kapağını dikkatlice yerleştirin.

#### Mynute S R.S.I.: Maksimum ve minimum güç ayarı

- Fonksiyon seçiciyi  (kış) (şekil. 2b) ayarlayın
- Gövdeyi sökün ve karta erişin
- JP1 ve JP2 bağlantı kablolarını takın
- Tornavidayı saat yönünde döndürerek P2 düzenleyiciyi maksimum değere getirin
- Ana anahtarı açık konuma getirerek kombiyi çalıştırın
- Basınç ölçerdeki basıncın sabit olduğunu kontrol edin; veya modülatöre seri bağlı bir miliampermetre ile modülatörün maksimum elverişli akımı sağladığından emin olun (G20 için 120 mA ve LPG için 165 mA)
- Tornavida kullanarak dikkatli bir şekilde ayar vidalarının koruma kapağını çıkarın
- Çatal anahtar CH10 ile "Teknik veriler" tablosunda belirtilen değeri elde etmek için maksimum çıkış ayar somunu kullanın
- Modülatör soket bağlantısını kesin
- Basınç göstergesindeki basınç minimum değerinde sabitlenene kadar bekleyin
- Dahili şafta basmamaya dikkat ederek alyan anahtarı kullanmak suretiyle şebeke sıcak su minimum ısı ayarı için kırmızı ayarlama vidasını döndürüp, basınç ölçer "Teknik veri" tablosunda belirtilen değeri okuyana kadar kalibre edin
- Modülatör soket bağlantısını tekrar bağlayın
- Kombinin güç kaynağı bağlantısını kesin
- JP1 ve JP2 bağlantı kablolarını sökün
- Ayar vidasının koruma kapağını dikkatlice yerleştirin.


#### 4.5.2 Minimum ve maksimum ısı elektrik ayarı

-  "Elektrik ayar" fonksiyonu, sadece (JP1) bağlantı kablosu ile etkin veya etkisiz hale getirilebilir (şekil. 16).

Gösterge ekranında ayarlama işleminin sürdüğünü ifade eden ADJ  simgesi görünecektir.

Fonksiyon aşağıdaki şekilde etkin hale geçebilir:

- Diğer muhtemel çalışma taleplerinden bağımsız olarak, mod seçici kış konumunda iken takılı JP1 bağlantı kablosu ile karta güç vererek.
- Herhangi bir ısı talebi sürmüyorken ve mod seçici kış konumunda iken JP1 bağlantı kablosunu takarak.

-  Bu fonksiyonun etkin hale getirilmesiyle brülör ısıtma talebine benzer bir şekilde ateşlenir.

Kalibrasyon işlemini gerçekleştirmek için şu şekilde ilerleyiniz:


- Kombiyi kapatın
- Gövdeyi çıkarın ve karta erişin
- Kontrol paneli üzerindeki düğmelerin minimum ve maksimum ısı ayar fonksiyonlarında etkin hale gelmesi için JP1 (şekil 16) bağlantı kablosunu takın.
- Mod seçicinin kış konumunda olduğundan emin olun (bakınız bölüm 4.2).
- Kombiye çalıştırın

#### ⚠️ (230 Volt) gerilimde elektrik kartı

- Çoklu gaz tablosunda belirtilen minimum ısıtma değerine ulaşana kadar ısıtma su sıcaklığı düğmesini B (şekil 17) çevirin
- JP2 (şekil. 16) bağlantı kablosunu takın
- Çoklu gaz tablosunda belirtilen maksimum ısıtma değerine ulaşana kadar ısıtma su sıcaklığı düğmesini C (şekil 17) çevirin
- Maksimum ısıtma değerini muhafaza etmek için JP2 bağlantı kablosunu sökün
- Minimum ısıtma değerini muhafaza etmek ve kalibrasyon prosedüründen çıkmak için JP1 bağlantı kablosunu sökün
- Dengeleme girişini hava dağıtım kutusuna tekrar bağlayın (yalnızca C.S.I. ve R.S.I. modelleri)

Basınç ölçer bağlantısını kesin ve basınç test noktası vidasını yeniden sıkın.

⚠️ Belirlenen değerleri kaybetmeden kalibrasyon fonksiyonunu tamamlamak için aşağıdaki şekilde ilerleyiniz:


- Mod seçiciyi  (KAPALI) konuma getiriniz
- Güç besleme gerilimini sökün
- JP1/JP2 sökün

⚠️ Kalibrasyon fonksiyonu, aktif hale gelmesinden 15 dakika sonra, minimum ve maksimum değerleri kaydetmeden otomatik olarak sonlanır.

⚠️ Kesin durma veya kilitleme halinde fonksiyon otomatik olarak sonlanır.

Yine bu durumda da fonksiyon neticesi değerlerin kaydedilmesini SAĞLAMAZ.

#### Not

Sadece maksimum ısıtmaya kalibre etmek için, (maksimumu kaydetmek üzere) JP2 bağlantı kablosunu sökmek ve minimumu kaydetmeden, mod seçiciyi  (KAPALI) konuma getirmeden veya kombiden voltajı kesmeden fonksiyondan çıkmak mümkündür.

⚠️ Gaz valfinin her ayarlanmasında yapılan muamele sonrası damgalama cilası ile mühürlenir.

Ayarlama tamamlandığında:

- Ortam termostatı ile ayarlanan sıcaklığı istenen sıcaklığa getirin
- Isıtma su sıcaklığı seçicisini istenen konuma ayarlayın
- Alet panelini kapayın
- Gövdeyi tekrar yerine çekin.

#### 4.6 Gaz dönüşüm faaliyeti

Bir gaz türünden başka bir gaz türüne dönüşüm kombi kurulduğunda kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Ürün etiketine göre kombi, metan gazıyla (G20) çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Talep üzerine temin edilebilecek uygun kiti kullanarak kombileri bir gaz türünden diğerine dönüştürmek mümkündür:

- Metan dönüşüm kiti
- LPG dönüşüm kiti

Demonte etmek için aşağıdaki talimatları uygulayınız:

- Kombiden güç kaynağını sökün ve gaz musluğu kapayın
- Buhar kazanının iç parçalarına erişmek için bileşenleri sökün (şek. 19)
- Buji kablosu bağlantısını kesin
- Hava dağıtım kutusundaki yerinden alt kablo kovanını dışarı kaydırın (yalnızca C.S.I. ve R.S.I. modelleri)
- Brülör sabitleme vidalarını sökün ve bujiye bağlı olan ikincisini ve ilgili kabloları sökün
- Soket veya çatal anahtar kullanarak, ağızlık ve rondelaları sökün ve kittekileri yenileriyle değiştirin.
- metan gazından LPG'ye dönüştürme durumunda, kitte bulunan flaşçı takın ve birlikte verilen vidalarla brülöre sabitleyin
- LPG'den doğal gaza dönüştürme durumunda, flaşçı brülörden sökün.

⚠️ **Manifoldlarda rondela bulunmaması durumunda da kitteki rondelaları kullanın ve monte edin.**

- Brülörü tekrar yanma odasına yerleştirin ve gaz manifolduna sabitleyen vidaları sıkın
- Buji kablosu ile kablo kovanını hava dağıtım kutusundaki yerine yerleştirin (yalnızca C.S.I. ve R.S.I. modelleri)
- Buji kablo bağlantısını yapın
- Yanma odası kapağını ve hava dağıtım kutusunun kapağını takın (yalnızca C.S.I. ve R.S.I. modelleri)
- Kontrol panelini kombinin ön kısmına doğru çevirin
- Kart kapağını açın
- Kontrol kartında (şekil. 16):
- Dönüşüm metan gazından LPG'ye ise, bağlantı kablosunu JP3 konumuna sokun
- Dönüşüm LPG'den metan gazına ise, bağlantı kablosunu JP3 konumundan çıkarın
- Daha önce sökülmüş bileşenleri yeniden yerlerine takın
- Kombiye yeniden gerilim sağlayın ve (kombi çalışırken, gaz besleme devre bağlantıları mührünün doğruluğunu kontrol edin) gaz musluğunu açın.

⚠️ **Dönüşüm vasıflı personel tarafından yapılmalıdır.**

⚠️ **Dönüşümden sonra belirtilen bölümdeki talimatları izleyerek kombiyi tekrar ayarlayın ve kit içerisinde bulunan yeni tanımlama etiketini uygulayın.**

## 5 - BAKIM

Ürünün özelliklerini ve verimliliğini muhafaza etmesini sağlamak ve mevcut düzenlemelerin yönergelerine uymak için düzenli aralıklarla cihazların sistematik kontrollerinin yapılması gereklidir.

Denetim sıklığı, kurulum ve kullanım koşullarına bağlıdır, bu yüzden de Teknik Yardım Servisinin yetkili personeli tarafından yıllık tam bakım yapılmalıdır.

Baca egzoz bağlantıları, cihazları ve buna bağlı aksesuarların yanındaki yapının bakımını yürütmek için cihazı kapatın. Müdahaleler bittiğinde yetkili teknisyen, borular ve cihazların doğru çalıştığını kontrol etmelidir.

**ÖNEMLİ:** Cihazda herhangi bir temizlik veya bakım işlemi gerçekleştirmeden önce, kombi üzerine yerleştirilmiş musluğu döndürerek güç beslemesini kesin ve gazı kapatın; bunun için cihaz ve sistem anahtarını kullanın.

Cihazı ya da parçalarını yanıcı maddelerle temizlemeyin (örneğin, benzin, alkol, vb.).

Panelleri, boyalı ve plastik kısımları boya tineriyle temizlemeyin.

Panel temizliği sadece sabunlu su ile yapılmalıdır.

### 5.1 Yanma parametrelerini kontrol etme

#### Mynute S C.A. I.:

Yanma analizi yapmak için, aşağıdaki işlemleri yapın:

- sıcak su musluğunu maksimum çıkışına açın
- mod seçiciyi yaz konumuna ve ev sıcak su sıcaklığı seçiciyi maksimum değere ayarlayın (şek. 8a).
- baca gazı örnek alma konektörünü dedentör çıkışından sonraki düz boru kısmına takın.


Gaz analizi sondasını takma deliği yürürlükteki yasalara uygun olarak dedentör çıkışından sonraki düz boru kısmında yapılmalıdır (şek. 18).

Baca gazı analiz sondasını tamamen sokun.

- buhar kazanına güç verin.

#### Mynute S C.S.I.:

Yanma analizini yapmak için aşağıdaki şekilde hareket edin:

- Sıcak su musluğunu maksimum çıkışa kadar açın
- Mod seçiciyi yaz  ve şebeke sıcak su seçicisini maksimum değere getirin (şekil 8a).
- Yanma analiz giriş kapağı vidasını sökün (şekil 18) ve ölçüm uçlarını takın
- Kombiye çalıştırın

#### Mynute S R.S.I.:

- Kombiyi kapatın
- Fonksiyon seçiciyi kış moduna getirin
- Gövdeyi sökün ve karta erişin

- JP1 ve JP2 bağlantı kablolarını takın
- kontrol paneli üzerindeki fişi sökmek için tornavida kullanın
- Tornavidayı saat yönünde döndürerek P2 düzenleyiciyi maksimum değere getirin
- Yanma analiz giriş kapağı vidasını sökün (şekil 18) ve ölçüm uçlarını takın
- Kombiyi çalıştırın

Cihaz maksimum çıkışta çalışır ve tutuşmayı kontrol etmesi mümkündür.

Analiz tamamlandıktan sonra:

- Sıcak su musluğunu kapatın
- Ölçüm ucunu analiz cihazından söküp ve daha önce sökülen vidayı dikkatlice sabitleyerek yanma analiz girişini kapayın.

## KULLANICI

### 1A GENEL UYARILAR

Kullanım kılavuzu ürünün ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle dikkatle saklanmalı ve cihaza eşlik etmelidir; kılavuzun kaybolması veya hasar görmesi durumunda, başka bir kopyası Teknik Yardım Servisinden talep edilmelidir.

- ⚠️ Kombi kurulumu ve diğer yardım ve bakım işlemleri yürürlükteki yerel ve ulusal yönetmeliklere göre, vasıflı personel tarafından yapılmalıdır.
- ⚠️ Kurulum için uzman personelle irtibata geçmeniz önerilir.
- ⚠️ Bu kombi sadece maksadına uygun olarak kullanılmalıdır. Üretici yanlış kullanım ile kurulum, ayarlama ve bakımdan doğabilecek mülke hasar ya da kişilere veya hayvanlara yönelik yaralanmalarda, sözleşmede yer alan yahut almayan her tür yükümlülüğü peşinen reddeder.
- ⚠️ Güvenlik ve otomatik ayarlama cihazları üretici veya tedarikçi tarafından, sistem yaşam döngüsü boyunca modifiye edilmemelidir.
- ⚠️ Bu cihaz sıcak su üretir, bu nedenle, performansı ve çıkışı ile uyumlu bir ısıtma sistemine ve / veya sıcak su şebekesine bağlanmalıdır.
- ⚠️ Su sızıntısı durumunda suyu kapatın ve derhal Teknik Yardım Servisiyle irtibata geçin.
- ⚠️ Uzunca bir süre kullanmayacaksanız, gaz beslemesini ve elektrik besleme ana anahtarını kapayın. Donma riskine karşı kombiyi boşaltın.
- ⚠️ Zaman zaman hidrolik sistem çalışma basıncının 1 barın altına düşüp düşmediğini kontrol edin.
- ⚠️ Hata ve/veya arıza halinde cihazı devre dışı bırakın ve doğrudan müdahale veya tamir etmeye kalkışmayın.
- ⚠️ Cihaz bakımı en az yılda bir kez yapılmalıdır: Teknik Destek Servisi ile programlanması zaman ve para israfını önleyecektir.
- ⚠️ C.A.I. modelleri: havalandırma açıklıkları doğru yanma için önemlidir.

Kombi kullanımı bazı temel güvenlik kurallarının gözetilmesini gerektirir:

- ⊖ Cihazı kullanım amacı dışında kullanmayın.
- ⊖ Yalınayaksanız veya vücudunuzun bir kısmı ıslak ya da nemli ise kombiye dokunmayın.
- ⊖ Kurulum odasındaki emme ve dağıtım ızgaraları ile havalandırma deliklerini hiçbir koşulda bez, kağıt ya da benzeri diğer malzemelerle kapatmayın.
- ⊖ Gaz kokusu varsa, kıvılcıma sebebiyet verebilecek elektrik anahtarları, telefon ya da başka herhangi bir nesneyi aktive etmeyin. Kapı ve pencereleri açarak odayı havalandırın ve merkezi gaz musluğunu kapatın.
- ⊖ Kombi içerisine hiçbir şey yerleştirmeyin.
- ⊖ Cihazın ana güç kaynağı bağlantısı kesilmemişse herhangi bir temizlik işlemi yapmayın.
- ⊖ Jeneratörün kurulu olduğu odanın havalandırma deliklerini kapatmayın veya azaltmayın.
- ⊖ Kurulum odasında konteyner ve yanıcı ürünler bırakmayın.
- ⊖ Hata ve/veya arıza durumunda cihazı tamir etmeye kalkışmayın.
- ⊖ Elektrik kablolarını çekmek veya döndürmek tehlikelidir.
- ⊖ Çocuklar ya da beceri sahibi olmayanlar cihazı kullanmamalıdır.
- ⊖ Mühürlü elemanlara müdahale etmeyin.
- ⊖ C.A.I. modelleri: buhar kazanının takılı olduğu odadaki havalandırma açıklıkları boyutunu örtmeyin ya da azaltmayın.

Daha iyi bir kullanım için şunları hatırla tutunuz:

- Sabunlu suyla periyodik dış temizlik sadece estetik yönü geliştirmekle kalmaz aynı zamanda cihaz yaşam döngüsünü uzatarak, panelleri korozyondan da korur;
- Duvara monte edilen kombi asma mobilya içinde ise, havalandırma ve bakım için en az 5 cm boşluk bırakın;
- Bir ortam termostatu kurulumu, ısı ve enerji tasarrufuyla birlikte çok daha konforlu ve rasyonel bir kullanım sağlayacaktır; ayrıca gün ya da hafta boyunca kapatmayı ve ateşlemeyi yönetmek üzere kombi bir programlama saatine de bağlanabilir.

## 2A ATEŞLEME

İlk ateşleme yetkili bir Teknik Destek Servisinin uzman personeli tarafından gerçekleştirilir. Ayrıca cihazı hizmete hazır hale getirmek için de aşağıdaki işlemler dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.

Kombiyi başlatmak için, aşağıdaki işlemlerin gerçekleştirilmesi gereklidir:

- Kombiyi çalıştırın
- Yakıt akışını sağlamak için sistemdeki gaz musluğunu açın
- Mod seçiciyi istenilen konuma getirin (3 - şekil 1a):

### Mynute S C.A.I. E - Mynute S C.S.I.:

**Yaz modu:** seçiciyi yaz sembolüne ☀ (şekil. 2a) getirerek sadece klasik şebeke sıcak su işlevi etkinleştirilir. Sıcak su kullanım ihtiyacı halinde dijital göstergede sıcak su sistem ısısı, sıcak su kaynağını belirten simge ve alev simgesi görünür

**Kış modu:** Mod seçiciyi + ve - işaretli alan içinde ayarlamak suretiyle (Şekil 2b) kombi, sıcak su ve ısıtma sağlar. Isı talebi olduğunda kombi devreye alınır ve dijital ekranda su sıcaklığı, ısıtma ve alev simgesi (Şekil 3a) görülür. Şebeke sıcak su talebi durumunda yine kombi devreye alınır ve dijital göstergede (Şekil 4a) sıcak su sistem ısısı, sıcak su kaynağını belirten simge ve alev simgesi görünür

**Ön ısıtma (daha hızlı sıcak su):** Ön ısıtma fonksiyonu etkinleştirmek için, sıcak su ısı ayar düğmesini (4-Şekil 1a.) ☺ sembolüne (Şekil 5a) döndürün. Bu fonksiyon, ihtiyaç halinde bekleme sürelerini azaltmak için, şebeke sıcak su eşanjöründeki suyu sıcak tutar. Ön ısıtma fonksiyonu etkin olduğunda, istek uyarınca ekranda ısıtma suyu veya şebeke sıcak suyu servis sıcaklığı görülür. Ön ısıtma talebini müteakip brülör ateşlemesi esnasında, ekranda **P** sembolü görülür (şekil. 5b). Ön ısıtma fonksiyonunu devre dışı bırakmak için, şebeke sıcak su ısı ayar düğmesini yeniden ☺ sembolüne getirin. Şebeke sıcak su ısı ayar düğmesini tekrar istenen konuma çevirin. Kombi ve fonksiyon seçici (3 şekil 1a) KAPALI ⏻ durumda iken bu fonksiyon aktive edilemez.

### Mynute S R.S.I.:

**Yaz modu (sadece harici su tankı bağlı iken):** Seçiciyi yaz sembolüne ☀ getirince (şekil. 2a) sadece klasik şebeke sıcak su işlevi etkinleştirilir ve kombi harici depolama tankı üzerinde belirtilen sıcaklıkta su temin eder. Sıcak su kullanım ihtiyacı halinde dijital göstergede sıcak su sistem ısısı, sıcak su kaynağını belirten simge ve alev simgesi görünür

**Kış modu:** Mod seçiciyi + ve - işaretli alan içinde ayarlayarak (şekil. 2b), kombi ısıtma için sıcak su ve - eğer harici depolama tankına bağlı ise - şebeke sıcak suyu temin eder. Isı talebi olduğunda kombi devreye alınır ve dijital ekranda su sıcaklığı, ısıtma ve alev simgesi (Şekil 3a) görülür. Şebeke sıcak suyu talep edildiğinde kombi devreye alınır ve dijital göstergede (Şekil 4a) sıcak su sistem ısısı, sıcak su kaynağını gösteren simge ve alev simgesi belirir.

Ortam termostatını gerekli sıcaklığa (~20°C) ayarlayın

### Mynute S C.A.I. E - Mynute S C.S.I.: Şebeke sıcak su ısısını ayarlama

Şebeke su sıcaklığını ayarlamak için (banyo, duş, mutfak vs) ☀ sembolü düğmeyi (şekil. 2b) + ve - işaretli alan içerisinde çevirin. Isı talebini müteakip, brülör devreye girene kadar kombi standby durumunda kalır ve dijital göstergede sıcak su sistem ısısı, sıcak su kaynağını gösteren simge ve alev simgesi görünür. Kombi ayarlanan sıcaklığa ulaşana kadar çalışacak ve ardından tekrar standby durumuna geçecektir.

### Mynute S R.S.I.: Şebeke sıcak su ısısını ayarlama

**DURUM A** sadece ısıtma - ayarlama gerekmez

**DURUM B** sadece ısıtma + termostatlı harici depolama tankı - ayarlama gerekmez.

**DURUM C** sadece ısıtma + problu harici depolama tankı - depolama tankındaki şebeke sıcak su ısısını ayarlamak için sembolü düğmeyi saat yönünde çevirerek su sıcaklığını arttırın ve saat yönünün tersine çevirerek azaltın.

Isı talebini müteakip, brülör devreye girene kadar kombi standby durumunda kalır ve dijital göstergede sıcak su sistem ısısı, sıcak su kaynağını gösteren simge ve alev simgesi görünür. Kombi ayarlanan sıcaklığa ulaşana kadar çalışacak ve ardından tekrar standby durumuna geçecektir.

### Çevre Otomatik Ayarlama Sistem Fonksiyonu (S.A.R.A.) şekil. 7a

Isıtma suyu sıcaklık seçicisini 55 ila 65°C arasındaki- AUTO ile işaretlenmiş bölgeye ayarlamak suretiyle S.A.R.A. kendinden ayarlama sistemi etkin hale gelir: kombi, ortam termostatının kapanma sinyaline göre servis sıcaklığını değiştirir. Isıtma suyu sıcaklık seçicisiyle ayarlanan sıcaklığa ulaşıldığında, 20 dakikalık bir sayım başlar. Bu süre içerisinde ortam termostatu halen ısı talep ederse, ayarlanan sıcaklık değeri otomatik olarak 5 °C kadar artar.

Yeni değere ulaşıldığında diğer 20 dakikalık sayım başlar. Bu süre içerisinde ortam termostatu halen ısı talep ederse, ayarlanan sıcaklık değeri otomatik olarak 5 °C kadar artar.

Bu yeni sıcaklık değeri, S.A.R.A fonksiyonunun +10 °C artışının ve ısıtma suyu sıcaklık seçicisi ile manuel olarak ayarlanan sıcaklığın neticesidir.

İkinci devrin ardından sıcaklık değeri, ortam termostat değeri karşılanana kadar +10°C'de muhafaza edilir.

## 3A KAPATMA

### Geçici kapatma

Kısa süreli bulunmama durumlarında mod seçiciyi (3 - şekil 1a) ⏻ (KAPALI) konumuna ayarlayın.

Böylelikle (elektrik ve yakıt beslemeyi etkin halde bırakarak) kombi aşağıdaki sistemlerle korunmuş olacaktır:

- **Anti-frost cihazı:** Kombi içerisindeki su sıcaklığı 5°C'nin altına düşerse, sirkülasyon ve gerekliyse brülör, su sıcaklığını yeniden güvenlik değerlerine (35°C) getirmek üzere minimum çıkış seviyesinde aktive edilir. Anti-frost döngüsü süresince dijital ekranda ❄ sembolü görülür.
- **Sirkülasyon anti-bloklama fonksiyonu:** işletim döngüsü her 24 saatte devreye girer.
- **DHW Antifriz (sadece problu harici depolama tankına bağlandığında):** depolama tankı ölçüm ucu ile ölçülen sıcaklık 5° C'nin altına düşerse fonksiyon aktif hale gelir. Bu evrede, brülörün minimum güçte ateşlemesiyle sıcaklık 55° C'ye ulaşana kadar süren bir ısı talebi hasıl olur. Anti-frost döngüsü müddetince dijital ekranda ❄ sembolü görülür.

### Uzun süreli kapama

Uzunca bir süre çalıştırmayacaksanız, mod seçiciyi (3 - şekil 1a) ⏻ (KAPALI) konumuna ayarlayın.

Ardından sistemde mevcut olan gaz musluğunu kapatın. Bu durumda anti-frost cihazı devre dışı kalacaktır: donma riskine karşı sistemi boşaltın.

## 4A KONTROLLER

Isıtma sezonunun başında ve zaman zaman kullanım esnasında, hidrometre-termohidrometrenin soğuk sistem basınç değerlerini 0,6 ve 1,5 bar arasında gösterdiğinden emin olun: bu, havanın varlığına bağlı olarak sistem kırılılıklarını önler. Yetersiz su sirkülasyonu durumunda, kombi kapanacaktır. Hiçbir koşulda, su basıncı 0,5 bar (kırmızı alan) altında olmamalıdır.

Durumun kontrolü için, kombideki su basıncını aşağıdaki gibi yeniden düzenlemek gerekmektedir:

- Mod seçiciyi (3 - şekil. 1 a) ⏻ (KAPALI) ayarlayın
- Basınç değeri 1 ila 1,5 bar arasında olana kadar doldurma musluğunu çevirin (C.A.I. - C.S.I. için L şekil. 13. - R.S.I. için harici).

Musluğu dikkatlice kapayın.

Mod seçiciyi başlangıç konumuna geri getirin.

Çok sık basınç düşüşü oluyorsa, Teknik Yardım Servisiyle irtibata geçin.

## 5A IŞIK SINYALLERİ VE ARIZALAR

Kombinin çalışma durumu ve bunun dijital ekran tarafından gösterilişi, aşağıdaki gösterim türlerinde listelenmiştir.

KOMBİ DURUMU	GÖSTERGE
Beklemede	-
OFF	KAPALI
ACF modülü kilitleme alarmı	A01 ✘ 🔔
ACF elektrik arızası alarmı	A01 ✘ 🔔
Limit termostatu alarmı	A02 🔔
Hava presostat alarmı (C.S.I. modelleri) Duman termostatu (C.A.I. modelleri)	A03 🔔
H2O presostat alarmı	A04 📉 🔔
NTC şebeke arızası (C.S.I. ve R.S.I. sadece sondalı harici kazanlılar)	A06 🔔
NTC ısıtma arızası	A07 🔔
Parazit alev	A11 🔔
Isıtma min. ve maks. elektrik ayarı	ADJ 🔔
Açılmayı beklemede geçici	88°C yanıp sönen
Hava presostatı müdahalesi (C.S.I. modelleri) Duman termostatu müdahalesi (C.A.I. modelleri)	🔔 yanıp sönen
H2O presostatı müdahalesi	📉 🔔 yanıp sönen
Ön Isıtma Fonksiyonu Aktif (sadece C.S.I.)	P
Ön Isıtma Isı Talebi (sadece C.S.I.)	P yanıp sönen
Dışarıda sonda var	📏
Şebeke su ısıtma talebi	60°C 📏
Isıtma ısı talebi	80°C 📏
Anti-frost ısı talebi	❄️
Alev var	🔥

### Çalışmayı eski haline getirme (alarmı devre dışı bırakma):

#### Arıza A 01-02-03

Fonksiyon seçiciyi 🔔 (KAPALI) konuma getirin, 5-6 saniye bekleyin, ardından istenen konuma 📏 (yaz modu) veya 📏📏📏 (kış modu) ayarlayın.

Sıfırlama girişimi kombiyi yeniden aktif hale getirmiyorsa, Teknik Yardım Servisi ile irtibata geçiniz.

#### Arıza A 04

Arıza koduna ek olarak, dijital ekran 📉 sembolünü gösterir.

Su göstergesindeki basınç değerini kontrol edin:

0,3 bar'dan az ise, fonksiyon seçiciyi 🔔 (KAPALI) konuma getirin ve basınç değeri 1 ila 1,5 bar arasında bir seviyeye ulaşana kadar doldurma musluğunu (C.A.I. - C.S.I. için L şekil 13 - R.S.I için harici) ayarlayın.

Daha sonra mod seçiciyi istenen konuma 📏 (yaz) veya 📏📏📏 (kış) getirin.

Basınç düşüşleri sık vuku buluyorsa, Teknik Yardım Servisinin müdahalesini talep edin.

#### Arıza A 06 (sadece C.A.I. - C.S.I.)

Kombi normal çalışmakta ancak yaklaşık 50°C civarında olan sabit şebeke sıcak su ısını güvenli bir biçimde koruyamamaktadır. Teknik Yardım Merkezi ile irtibata geçiniz.

#### Arıza A 07

Teknik Yardım Merkezi ile irtibata geçiniz.

## TEKNİK VERİLER

AÇIKLAMA			Mynute S 24 C.S.I.	Mynute S 28 C.S.I.	Mynute S 35 C.S.I.
<b>Isıtma</b>	Isı girişi	kW	26,00	30,00	37,60
		kcal/h	22.360	25.800	32.336
	Maksimum ısı çıkışı (80/60°C)	kW	24,21	27,90	34,93
		kcal/h	20.817	23.994	30.040
	Minimum ısı girişi	kW	11,20	12,70	12,90
		kcal/h	9.632	10.922	11.094
Minimum ısı çıkışı(80/60°C)	kW	9,73	11,00	10,82	
	kcal/h	8.370	9.458	9.308	
<b>DHW</b>	Isı girişi	kW	26,00	30,00	37,60
		kcal/h	22.360	25.800	32.336
	Maksimum ısı çıkışı	kW	24,21	27,90	34,93
			20.817	23.994	30.040
	Minimum ısı girişi	kW	9,80	10,50	12,90
		kcal/h	8.428	9.030	11.094
Minimum ısı çıkışı	kW	8,52	9,09	10,82	
	kcal/h	7.324	7.820	9.308	
Yararlı verimlilik (Pn maks - Pn min)	%	93,1 - 86,9	93,0-86,6	92,9-83,9	
Verimlilik %30 (47°C dönüş)	%	92,4	91,9	92,5	
Yanma performansı	%	93,5	93,3	93,0	
Elektrik gücü	W	125	127	172	
Kategori		I12H3+	I12H3+	I12H3P	
Gideceği ülke		TR	TR	TR	
Güç kaynağı gerilimi	V - Hz	230-50	230-50	230-50	
Koruma derecesi	IP	X5D	X5D	X5D	
Brülör açıkken bacada basınç düşmesi	%	6,54	6,68	7,00	
Brülör kapalıyken bacada basınç düşmesi	%	0,10	0,08	0,03	
<b>Isıtma işlemi</b>					
Basınç - maksimum sıcaklık	bar- °C	3 - 90	3 - 90	3 - 90	
Standart işleyiş için minimum basınç	bar	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	
Isıtma suyu sıcaklığı seçim alanı	°C	40/80	40/80	40/80	
Pompa: uygun maksimum basma	mbar	300	300	300	
sistem kapasitesi için	l/h	1.000	1.000	1.000	
Membran genleşme tankı	l	9	9	10	
Genleşme tankı ön dolum	bar	1	1	1	
<b>DHW işlemi</b>					
Maksimum basınç	bar	6	6	6	
Minimum basınç	bar	0,15	0,15	0,15	
25°C de sıcak su miktarı	l/min	13,9	16,0	20,0	
30°C de	l/min	11,6	13,3	16,7	
35°C de	l/min	9,9	11,4	14,3	
DHW minimum çıkış	l/min	2	2	2	
DHW sıcaklık seçim alanı	°C	37/60	37/60	37/60	
Akış düzenleyicisi	l/min	10	12	15	
<b>Gaz basıncı</b>					
Metan gazı nominal basıncı (G 20)	mbar	20	20	20	
LPG sıvı gaz nominal basıncı (G 30)	mbar	28-30	28-30	-	
LPG sıvı gaz nominal basıncı (G 31)	mbar	37	37	37	
<b>Hidrolik bağlantı</b>					
Isıtma giriş - çıkış	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	
DHW giriş - çıkış	Ø	1/2"	1/2"	1/2"	
Su tankı tahliye - çıkış	Ø	-	-	-	
Gaz giriş	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	
<b>Kombi boyutları</b>					
Yükseklik	mm	740	740	780	
Genişlik	mm	400	400	505	
Gövde derinliği	mm	332	332	328	
Kombi ağırlığı	kg	33	33	41	
<b>Akış hızı (G20)</b>					
Hava kapasitesi	Nm <sup>3</sup> /h	42,996	45,899	59,357	
Baca gazı kapasitesi	Nm <sup>3</sup> /h	45,604	48,907	63,129	
Baca gazı kütle akışı (maks-min)	gr/s	15,52-18,07	16,59-17,98	21,431-23,549	
<b>Akış hızı (G30)</b>					
Hava kapasitesi	Nm <sup>3</sup> /h	42,330	43,539	-	
Baca gazı kapasitesi	Nm <sup>3</sup> /h	44,235	45,738	-	

AÇIKLAMA		Mynute S 24 C.S.I.	Mynute S 28 C.S.I.	Mynute S 35 C.S.I.
Baca gazı kütle akışı (maks-min)	gr/s	15,69-16,91	16,20-17,23	-
<b>Akış hızı (G31)</b>				
Hava kapasitesi	Nm <sup>3</sup> /h	43,085	44,449	58,957
Baca gazı kapasitesi	Nm <sup>3</sup> /h	45,093	46,767	60,415
Baca gazı kütle akışı (maks-min)	gr/s	15,95-16,77	16,52-17,59	20,578-23,206
<b>Fan performansı</b>				
Borular olmaksızın net basıç	Pa	110	150	110
<b>Konsantrik baca gazı tahliye boruları</b>				
Çap	mm	60-100	60-100	60-100
Maksimum uzunluk	m	4,25	3,40	2,30
45 ° / 90 ° dirsek takılması nedeniyle düşüş	m	1 - 1,5	1 - 1,5	1 - 1,5
Duvardaki delik (çap)	mm	105	105	105
<b>Ayrı baca gazı tahliye boruları</b>				
Çap	mm	80	80	80
Maksimum uzunluk	m	20 + 20	14,5+14,5	8+8
45 ° / 90 ° dirsek kaybı	m	1,2 - 1,7	1,2 - 1,7	1,2 - 1,7
<b>Kurulum B22P-B52P</b>				
Çap	mm	80	80	80
Tahliye borusu maksimum uzunluğu	m	20	20	12
NOx sınıfı		2	3	3
<b>Maks Emisyon değerleri. ve min. gaz oranı G20*</b>				
Maksimum - Minimum CO s.a. den az	ppm	70-100	100-120	100-200
CO <sub>2</sub>	%	6,8-2,5	7,4-2,9	7,1-2,2
NOx s.a. den az	ppm	150-110	140-40	140-100
Baca gazı sıcaklığı	°C	124-98	139-112	148-113

\* 0,85 m uzunluğunda, ø 60-100 bir konsantrik boruyla, 80-60°C su sıcaklığında kontrol edilmiştir

AÇIKLAMA		Mynute S 24 C.A.I. E	Mynute S 28 C.A.I. E	Mynute S 28 R.S.I.	Mynute S 35 R.S.I.	
<b>Isıtma</b>	Isı girişi	kW	26,70	31,90	30,00	37,60
		kcal/h	22.962	27.434	25.800	32.336
	Maksimum ısı çıkışı (80/60°C)	kW	23,98	28,71	27,90	34,93
		kcal/h	20.620	24.691	23.994	30.040
	Minimum ısı girişi	kW	10,70	14,00	12,70	12,90
		kcal/h	9.202	12.040	10.922	11.094
	Minimum ısı çıkışı(80/60°C)	kW	9,14	11,93	11,00	10,82
		kcal/h	7.859	10.258	9.458	9.308
<b>DHW</b>	Isı girişi	kW	26,70	31,90	-	-
		kcal/h	22.962	27.434	-	-
	Maksimum ısı çıkışı	kW	23,98	28,71	-	-
			20.620	24.691	-	-
	Minimum ısı girişi	kW	8,30	8,70	-	-
		kcal/h	7.138	7.482	-	-
	Minimum ısı çıkışı	kW	7,09	7,41	-	-
		kcal/h	6.096	6.375	-	-
Yararlı verimlilik (Pn maks - Pn min)	%	89,8-85,4	90,0-85,2	93,0-86,6	92,9-83,9	
Verimlilik %30 (47°C dönüş)	%	89,5	89,5	91,9	92,5	
Yanma performansı	%	91,1	91,2	93,3	93,0	
Elektrik gücü	W	88	88	127	172	
Kategori		II2H3+	II2H3+	II2H3+	II2H3P	
Gideceği ülke		TR	TR	TR	TR	
Güç kaynağı gerilimi	V - Hz	230-50	230-50	230-50	230-50	
Koruma derecesi	IP	X5D	X5D	X5D	X5D	
Brülör açıkken bacada basınç düşmesi	%	8,90	8,83	6,68	7,00	
Brülör kapalıyken bacada basınç düşmesi	%	0,30	0,27	0,08	0,03	
<b>Isıtma işlemi</b>						
Basınç - maksimum sıcaklık	bar- °C	3 - 90	3 - 90	3 - 90	3 - 90	
Standart işleyiş için minimum basınç	bar	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	
Isıtma suyu sıcaklığı seçim alanı	°C	40/80	40/80	40/80	40/80	
Pompa: uygun maksimum basma	mbar	300	300	300	300	
sistem kapasitesi için	l/h	1.000	1.000	1.000	1.000	
Membran genleşme tankı	l	9	9	9	10	
Genleşme tankı ön dolum	bar	1	1	1	1	
<b>DHW işlemi</b>						
Maksimum basınç	bar	6	6	-	-	


AÇIKLAMA		Mynute S 24 C.A.I. E	Mynute S 28 C.A.I. E	Mynute S 28 R.S.I.	Mynute S 35 R.S.I.
Minimum basınç	bar	0,15	0,15	-	-
25°C de sıcak su miktarı	l/min	13,7	16,5	-	-
30°C de	l/min	11,5	13,7	-	-
35°C de	l/min	9,8	11,8	-	-
DHW minimum çıkış	l/min	2	2	-	-
DHW sıcaklık seçim alanı	°C	37/60	37/60	-	-
Akış düzenleyicisi	l/min	10	12	-	-
<b>Gaz basıncı</b>					
Metan gazı nominal basıncı (G 20)	mbar	20	20	20	20
LPG sıvı gaz nominal basıncı (G 30)	mbar	28-30	28-30	28-30	-
LPG sıvı gaz nominal basıncı (G 31)	mbar	37	37	37	37
<b>Hidrolik bağlantı</b>					
Isıtma giriş - çıkış	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
DHW giriş - çıkış	Ø	1/2"	1/2"	-	-
Su tankı tahliye - çıkış	Ø	-	-	3/4"	3/4"
Gaz giriş	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
<b>Kombi boyutları</b>					
Yükseklik	mm	740	740	740	780
Genişlik	mm	400	450	400	505
Gövde derinliği	mm	332	332	332	328
Kombi ağırlığı	kg	30	32	32	39
<b>Akış hızı (G20)</b>					
Hava kapasitesi	Nm <sup>3</sup> /h	44,666	50,960	45,899	59,357
Baca gazı kapasitesi	Nm <sup>3</sup> /h	47,345	54,160	48,907	63,129
Baca gazı kütle akışı (maks-min)	gr/s	16,115-15,926	18,855 -16,978	16,59-17,98	21,431-23,549
<b>Akış hızı (G30)</b>					
Hava kapasitesi	Nm <sup>3</sup> /h	43,235	48,088	43,539	-
Baca gazı kapasitesi	Nm <sup>3</sup> /h	44,020	50,432	45,738	-
Baca gazı kütle akışı (maks-min)	gr/s	15,033-14,182	17,868-15,833	16,20-17,23	-
<b>Akış hızı (G31)</b>					
Hava kapasitesi	Nm <sup>3</sup> /h	44,620	49,811	44,449	58,957
Baca gazı kapasitesi	Nm <sup>3</sup> /h	45,655	52,285	46,767	60,415
Baca gazı kütle akışı (maks-min)	gr/s	15,589 -15,004	18,484-16,423	16,52-17,59	20,578-23,206
<b>Fan performansı</b>					
Borular olmaksızın net basış	Pa	-	-	150	110
<b>Konsantrik baca gazı tahliye boruları</b>					
Çap	mm	-	-	60-100	60-100
Maksimum uzunluk	m	-	-	3,40	2,30
45 ° / 90 ° dirsek takılması nedeniyle düşüş	m	-	-	1 - 1,5	1 - 1,5
Duvardaki delik (çap)	mm	-	-	105	105
<b>Ayrı baca gazı tahliye boruları</b>					
Çap	mm	-	-	80	80
Maksimum uzunluk	m	-	-	14,5+14,5	8+8
45 ° / 90 ° dirsek kaybı	m	-	-	1,2 - 1,7	1,2 - 1,7
<b>Kurulum B22P-B52P</b>					
Çap	mm	-	-	80	80
Tahliye borusu maksimum uzunluğu	m	-	-	20	12
<b>Baca gazı egzoz boruları</b>					
Çap	mm	130	140	-	-
NOx class		2	2	3	3
<b>Maks Emisyon değerleri. ve min. gaz oranı G20*</b>					
Maksimum - Minimum CO s.a. den az	ppm	80-60	90-20	100-120	100-200
CO <sub>2</sub>	%	6,7-2,7	6,7-3,1	7,4-2,9	7,1-2,2
NOx s.a. den az	ppm	160-110	170-80	140-40	140-100
Baca gazı sıcaklığı	°C	138-96	132-97	139-112	148-113

\* C.A.I. 0,5 m uzunluğunda, Ø 130 (24 C.A.I. E) - Ø 140 (28 C.A.I. E) bir boruyla, 80-60°C su sıcaklığında kontrol edilmiştir  
C.S.I. 0,85 m uzunluğunda, Ø 60-100 bir konsantrik boruyla, 80-60°C su sıcaklığında kontrol edilmiştir

## Çoklu gaz tablosu

AÇIKLAMA		Metan gazı (G20)	Butan (G30)	Propan (G31)
Alt Wobbe indeksi (15 ° C-1013 mbar)	MJ/m <sup>3</sup> S	45,67	80,58	70,69
Net Kalorifik Değer	MJ/m <sup>3</sup> S	34,02	116,09	88
Besleme nominal basıncı	mbar (mm W.C.)	20 (203,9)	28 - 30 (285,5 - 305,9)	37 (377,3)
Besleme minimum basıncı	mbar (mm W.C.)	13,5 (137,7)	-	-
<b>Mynute S 24 C.S.I.</b>				
Diyafram (delik sayısı)	n°	12	12	12
Diyafram (delik çapı)	mm	1,35	0,76	0,76
Maksimum gaz ısıtma kapasitesi	Sm <sup>3</sup> /h	2,75		
	kg/h		2,05	2,02
DHW maksimum gaz kapasitesi	Sm <sup>3</sup> /h	2,75		
	kg/h		2,05	2,02
Minimum gaz ısıtma kapasitesi	Sm <sup>3</sup> /h	1,18		
	kg/h		0,88	0,87
DHW minimum gaz kapasitesi	Sm <sup>3</sup> /h	1,04		
	kg/h		0,77	0,76
Maksimum çıkış basıncı CH valfi	mbar	9,80	27,80	35,80
	mm W.C.	99,93	283,48	365,06
Maksimum çıkış basıncı DHW valfi	mbar	9,80	27,80	35,80
	mm W.C.	99,93	283,48	365,06
Minimum çıkış basıncı CH valfi	mbar	2,00	5,70	7,60
	mm W.C.	20,39	58,12	77,50
Minimum çıkış basıncı DHW valfi	mbar	1,50	4,80	5,80
	mm W.C.	15,30	48,95	59,14
<b>Mynute S 28 C.S.I.</b>				
Diyafram (delik sayısı)	n°	13	13	13
Diyafram (delik çapı)	mm	1,35	0,78	0,78
Maksimum gaz ısıtma kapasitesi	Sm <sup>3</sup> /h	3,17		
	kg/h		2,36	2,33
DHW maksimum gaz kapasitesi	Sm <sup>3</sup> /h	3,17		
	kg/h		2,36	2,33
Minimum gaz ısıtma kapasitesi	Sm <sup>3</sup> /h	1,34		
	kg/h		1,00	0,99
DHW minimum gaz kapasitesi	Sm <sup>3</sup> /h	1,11		
	kg/h		0,83	0,82
Maksimum çıkış basıncı CH valfi	mbar	11,30	28,00	36,00
	mm W.C.	115,23	285,52	367,10
Maksimum çıkış basıncı DHW valfi	mbar	11,30	28,00	36,00
	mm W.C.	115,23	285,52	367,10
Minimum çıkış basıncı CH valfi	mbar	2,25	5,20	6,80
	mm W.C.	22,94	53,03	69,34
Minimum çıkış basıncı DHW valfi	mbar	1,60	3,60	4,80
	mm W.C.	16,32	36,71	48,95
<b>Mynute S 35 C.S.I.</b>				
Diyafram (delik sayısı)	n°	16	-	16
Diyafram (delik çapı)	mm	1,4	-	0,8
Maksimum gaz ısıtma kapasitesi	Sm <sup>3</sup> /h	3,98	-	
	kg/h			2,92
DHW maksimum gaz kapasitesi	Sm <sup>3</sup> /h	3,98	-	
	kg/h			2,92
Minimum gaz ısıtma kapasitesi	Sm <sup>3</sup> /h	1,36	-	
	kg/h			1,00
DHW minimum gaz kapasitesi	Sm <sup>3</sup> /h	1,36	-	
	kg/h			1,00
Maksimum çıkış basıncı CH valfi	mbar	9,60	-	35,00
	mm W.C.	97,89	-	356,90
Maksimum çıkış basıncı DHW valfi	mbar	9,60	-	35,00
	mm W.C.	97,89	-	356,90
Minimum çıkış basıncı CH valfi	mbar	1,10	-	4,40
	mm W.C.	11,22	-	44,87
Minimum çıkış basıncı DHW valfi	mbar	1,10	-	4,40
	mm W.C.	11,22	-	44,87

AÇIKLAMA		Metan gazı (G20)	Butan (G30)	Propan (G31)
<b>Mynute S 24 C.A.I. E</b>				
Diyafram (delik sayısı)	n°	12	12	12
Diyafram (delik çapı)	mm	1,3	0,77	0,77
Maksimum gaz ısıtma kapasitesi	Sm <sup>3</sup> /h	2,82		
	kg/h		2,10	2,07
DHW maksimum gaz kapasitesi	Sm <sup>3</sup> /h	2,82		
	kg/h		2,10	2,07
Minimum gaz ısıtma kapasitesi	Sm <sup>3</sup> /h	1,13		
	kg/h		0,84	0,83
DHW minimum gaz kapasitesi	Sm <sup>3</sup> /h	0,88		
	kg/h		0,65	0,64
Maksimum çıkış basıncı CH valfi	mbar	11,80	28,00	36,00
	mm W.C.	120,33	285,52	367,10
Maksimum çıkış basıncı DHW valfi	mbar	11,80	28,00	36,00
	mm W.C.	120,33	285,52	367,10
Minimum çıkış basıncı CH valfi	mbar	2,10	5,00	6,70
	mm W.C.	21,41	50,99	68,32
Minimum çıkış basıncı DHW valfi	mbar	1,30	3,10	4,00
	mm W.C.	13,26	31,61	40,79
<b>Mynute S 28 C.A.I. E</b>				
Diyafram (delik sayısı)	n°	14	14	14
Diyafram (delik çapı)	mm	1,3	0,78	0,78
Maksimum gaz ısıtma kapasitesi	Sm <sup>3</sup> /h	3,37		
	kg/h		2,51	2,48
DHW maksimum gaz kapasitesi	Sm <sup>3</sup> /h	3,37		
	kg/h		2,51	2,48
Minimum gaz ısıtma kapasitesi	Sm <sup>3</sup> /h	1,48		
	kg/h		1,10	1,09
DHW minimum gaz kapasitesi	Sm <sup>3</sup> /h	0,92		
	kg/h		0,69	0,68
Maksimum çıkış basıncı CH valfi	mbar	12,70	27,00	35,20
	mm W.C.	129,50	275,32	358,94
Maksimum çıkış basıncı DHW valfi	mbar	12,70	27,00	35,20
	mm W.C.	129,50	275,32	358,94
Minimum çıkış basıncı CH valfi	mbar	2,60	5,50	7,10
	mm W.C.	26,51	56,08	72,40
Minimum çıkış basıncı DHW valfi	mbar	1,00	2,30	2,90
	mm W.C.	10,20	23,45	29,57
<b>Mynute S 28 R.S.I.</b>				
Diyafram (delik sayısı)	n°	13	13	13
Diyafram (delik çapı)	mm	1,35	0,78	0,78
Maksimum gaz ısıtma kapasitesi	Sm <sup>3</sup> /h	3,17		
	kg/h		2,36	2,33
Minimum gaz ısıtma kapasitesi	Sm <sup>3</sup> /h	1,34		
	kg/h		1,00	0,99
Maksimum çıkış basıncı CH valfi	mbar	11,30	28,00	36,00
	mm W.C.	115,23	285,52	367,10
Minimum çıkış basıncı CH valfi	mbar	2,25	5,20	6,80
	mm W.C.	22,94	53,03	69,34
<b>Mynute S 35 R.S.I.</b>				
Diyafram (delik sayısı)	n°	16	-	16
Diyafram (delik çapı)	mm	1,4	-	0,8
Maksimum gaz ısıtma kapasitesi	Sm <sup>3</sup> /h	3,98	-	
	kg/h			2,92
Minimum gaz ısıtma kapasitesi	Sm <sup>3</sup> /h	1,36	-	
	kg/h			1,00
Maksimum çıkış basıncı CH valfi	mbar	9,60	-	35,00
	mm W.C.	97,89	-	356,90
Minimum çıkış basıncı CH valfi	mbar	1,10	-	4,40
	mm W.C.	11,22	-	44,87

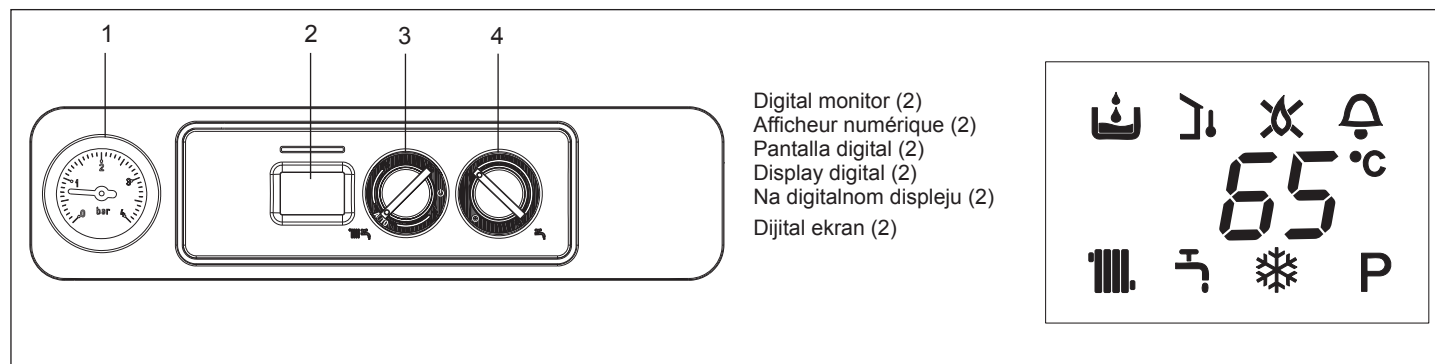

Digital monitor (2)  
Afficheur numérique (2)  
Pantalla digital (2)  
Display digital (2)  
Na digitalnom displeju (2)  
Dijital ekran (2)

**[EN] Control panel**

- 1 Hydrometer
- 2 Digital monitor indicating the operating temperature and irregularity codes
- 3 Mode selector:
  - Off/Alarm reset, Summer,
  - Winter/Heating water temperature adjustment
- 4 Domestic hot water temperature adjustment  
 Pre-heating function (faster hot water) (only for C.S.I.models)

Description of the icons

- System loading - this icon is visualised together with irregularity code A 04
- Heat-adjustment: indicates the connection to an external probe
- Flame failure - this icon is visualised together with irregularity code A 01
- Irregularity: indicates any operating irregularities, together with an alarm code
- Heating operation
- Domestic hot water operation
- Anti-freeze: indicates that the anti-freeze cycle has been activated
- Pre-heating (faster hot water): indicates that a pre-heating cycle has been activated (the burner is ON) (only for C.S.I.models)
- 65° Heating/domestic hot water temperature or operating irregularity

**[F] Panneau de commande**

- 1 Hydromètre
- 2 Afficheur numérique qui signale la température de fonctionnement et les codes d'anomalie
- 3 Sélecteur de fonction :
  - Éteint (OFF)/Réarmement des alarmes, Été,
  - Hiver/Réglage de la température de l'eau du chauffage
- 4 Réglage de la température de l'eau sanitaire  
 Fonction préchauffage (eau chaude plus rapidement) (uniquement pour les modèles C.S.I.)

Description des icônes

- Chargement du système: cette icône est affichée avec le code d'anomalie A 04
- Régulation thermique: cette icône indique la connexion à une sonde extérieure
- Blocage de flamme: cette icône est affichée avec le code d'anomalie A 01
- Anomalie: cette icône indique une quelconque anomalie de fonctionnement et est affichée avec un code d'alarme
- Fonctionnement en mode chauffage
- Fonctionnement en mode sanitaire
- Antigel : cette icône indique que le cycle antigel
- Préchauffage (eau chaude plus rapidement) est en cours : cela indique que un cycle de préchauffage est en cours (le brûleur est allumé) (uniquement les modèles C.S.I.)
- 65° Température en mode chauffage/sanitaire ou anomalie de fonctionnement

**[ES] Panel de mandos**

- 1 Hidrómetro
- 2 Pantalla digital que indica la temperatura de funcionamiento y los códigos de anomalía
- 3 Selector de función:
  - Apagado (OFF)/Reset alarmas, Verano,
  - Invierno/Regulación temperatura agua calefacción
- 4 Regulación de la temperatura agua sanitaria  
 Función precalentamiento (agua caliente más rápido) (sólo para modelos C.S.I.)

Descripción de los iconos

- Carga de la instalación, este icono se visualiza junto con el código de la anomalía A 04
- Termorregulación: indica la conexión a una sonda exterior
- Bloqueo de la llama, este icono se visualiza junto con el código de la anomalía A 01
- Anomalía: indica cualquier anomalía de funcionamiento y se visualiza junto con un código de alarma
- Funcionamiento en modo calentamiento
- Funcionamiento en modo sanitario
- Anticongelante: indica que el ciclo anticongelante está funcionando
- Precalentamiento (agua caliente más rápido): indica que el ciclo de precalentamiento está en curso (el quemador está encendido) (sólo para modelos C.S.I.)
- 65° Temperatura calentamiento/sanitario o bien anomalía de funcionamiento














**[PT] Painel de comando**

- 1 Hidrómetro
- 2 Display digital que sinaliza a temperatura de funcionamento e os códigos de anomalia
- 3 Selector de função:
  - Desligado (OFF)/Reset alarmas, Verão,
  - Inverno/Regulação da temperatura água aquecimento
- 4 Regulação da temperatura água sanitário  
 Função préchauffage (eau chaude plus rapidement) (apenas para modelos C.S.I.)














Descrição dos ícones

- Carregamento da instalação, este ícone é exibido junto com o código de anomalia A 04
- Termo-regulação: indica a conexão à uma sonda externa
- Bloqueio da chama, este ícone é exibido junto com o código de anomalia A 01
- Anomalia: indica uma anomalia de funcionamento qualquer e é exibida junto com um código de alarme de
- Funcionamento em aquecimento
- Funcionamento em sanitário
- Anti-congelante: indica que está em curso o ciclo anti-congelante
- Pré-aquecimento (água quente mais rápida): indica que está em curso um ciclo de pré-aquecimento (o queimador está ligado) (apenas para modelos C.S.I.)
- 65° Temperatura aquecimento/sanitário ou anomalia de funcionamento





**[SRB] F Kontrolna tabla**

- 3 Birač funkcija  Isključeno (OFF)/Resetujte alarm,  
 Leto,  
 Zima/Podesite temperaturu zagrevanja vode
- 4  Podesite temperaturu sanitarne vode  
 Funkcija prethodnog zagrevanja vode (voda se brže zagreva) (samo za modele C.S.I.)
- 1 Hidrometar
- 2 Na digitalnom displeju se pokazuje temperatura rada kao i određeni kvarovi
- Opis ikone
-  Uređaj je opterećen i tada će ova ikona da bude označena kao kvar koji je kodiran šifrom kvara A 04
-  Termoregulacija: pokazuje spajanje preko spoljne sonde
-  Plamen je blokiran i tada će ova ikona da bude označena kao kvar koji je kodiran šifrom kvara A 01
-  Kvar: predstavlja bilo kakvu vrstu kvara koji se svakako prikazuje zajedno sa kodiranim alarmom koji na te anomalije reaguje bilo da je u pitanju
-  Funkcija zagrevanja vode ili
-  Sanitarna funkcija vode
-  Antifriz: ukazuje da je ciklus antifriz u toku u periodu
-  Prethodnog zagrevanja vode (voda se brže zagreva): ukazuje na to da je u toku ciklus predzagrevanja (gorionik je upaljen) (samo za modele C.S.I.)
- 65° Temperatura zagrevanja vode/sanitarnog vode ili postoji određeni kvar pri funkciji




**[TR] Kontrol paneli**

- 1 Hidrometre
- 2 Çalışma sıcaklığını ve düzensizlik kodlarını gösteren dijital ekran Simge açıklaması
- 3 Mod seçici::  Kapat/Alarm sıfırla,  
 Yaz,  
 Kış/Isıtma suyu sıcaklık ayarlama
- 4  Şebeke sıcak su ısı ayarlama  
 Ön ısıtma fonksiyonu (daha hızlı sıcak su) (sadece C.S.I. modeli)
- Simgelerin açıklaması
-  Sistem yüklemesi - bu simge A 04 düzensizlik kodu ile birlikte görülür
-  Isı ayarı: harici bir ölçüm ucuna bağlantıyı gösterir
-  Alev arızası - bu simge A 01 düzensizlik kodu ile birlikte görülür
-  Düzensizlik: alarm kodu ile birlikte birtakım çalışma düzensizliklerini belirtir
-  Isıtma işlemi
-  Şebeke sıcak su işlemi
-  Anti-friz: anti-friz döngüsünün etkin hale geldiğini gösterir
-  P Ön ısıtma (daha hızlı sıcak su): ön ısıtma döngüsünün aktif olduğunu (brülör açık) gösterir (sadece C.S.I. modeli)
- 65° Isıtma/şebeke sıcak su ısı veya işleyiş düzensizliği


Mynute S 24 - 28 C.S.I.

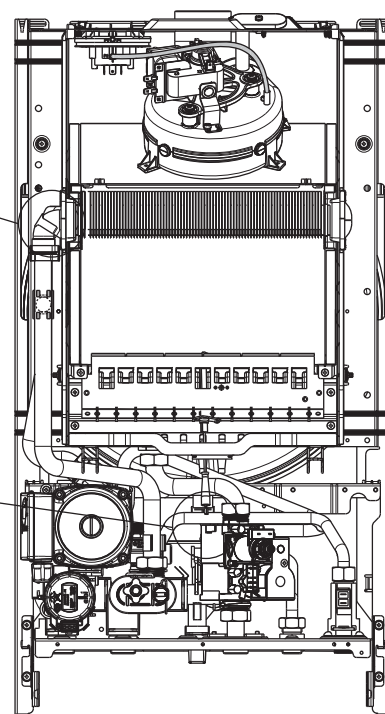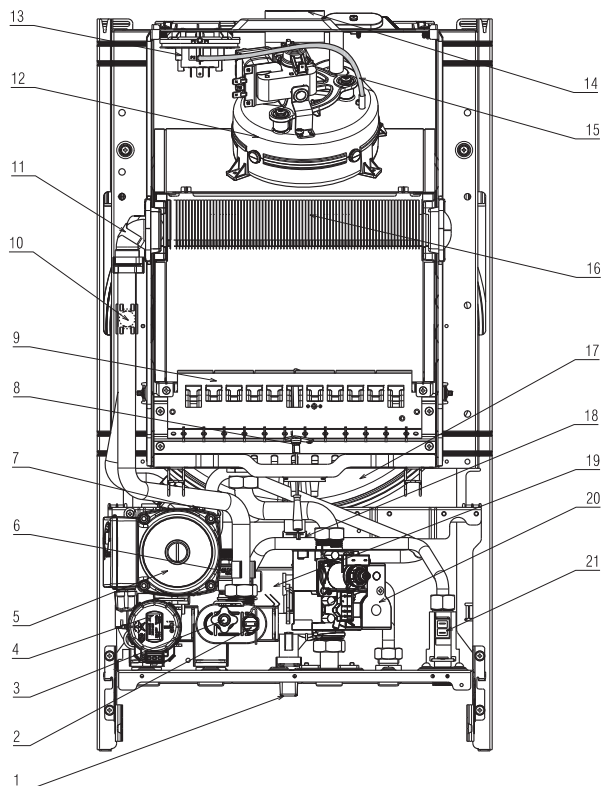


Mynute S 28 R.S.I.

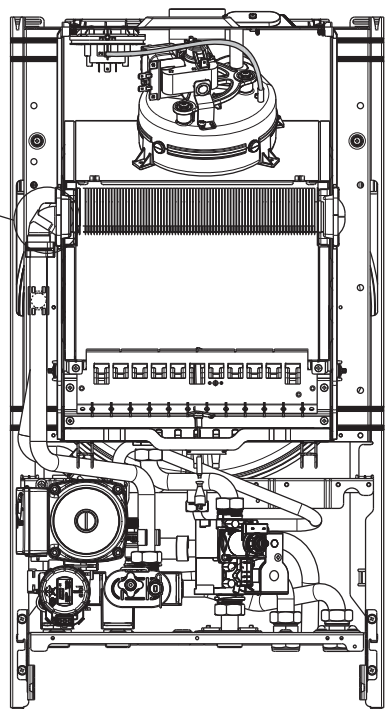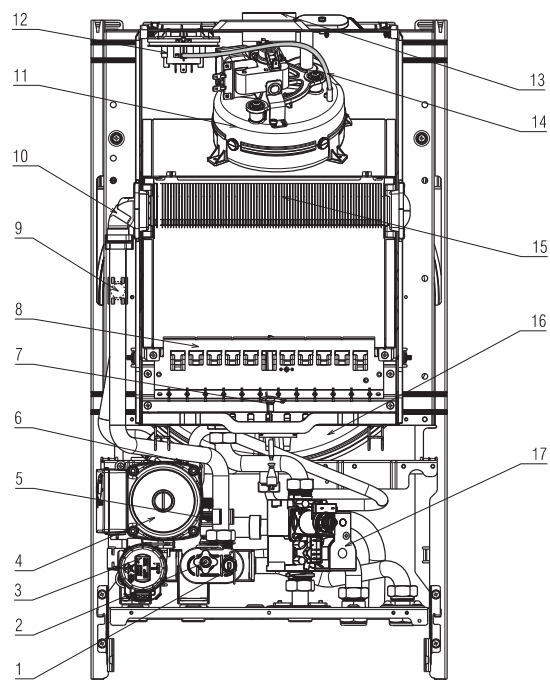


Mynute S 24 - 28 C.A.I. E

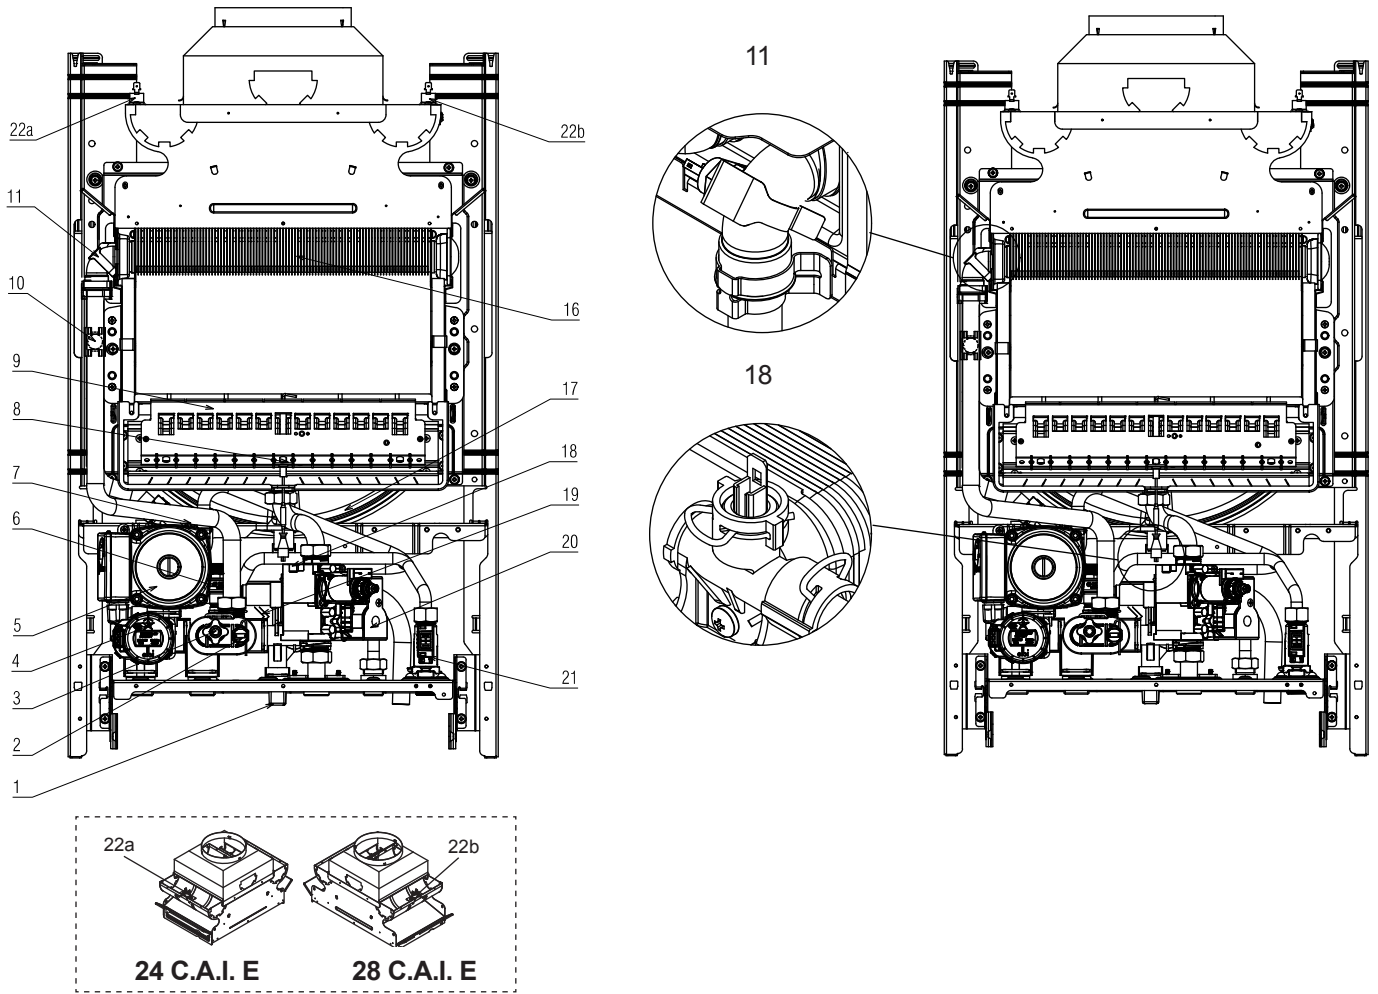

Mynute S 35 C.S.I.

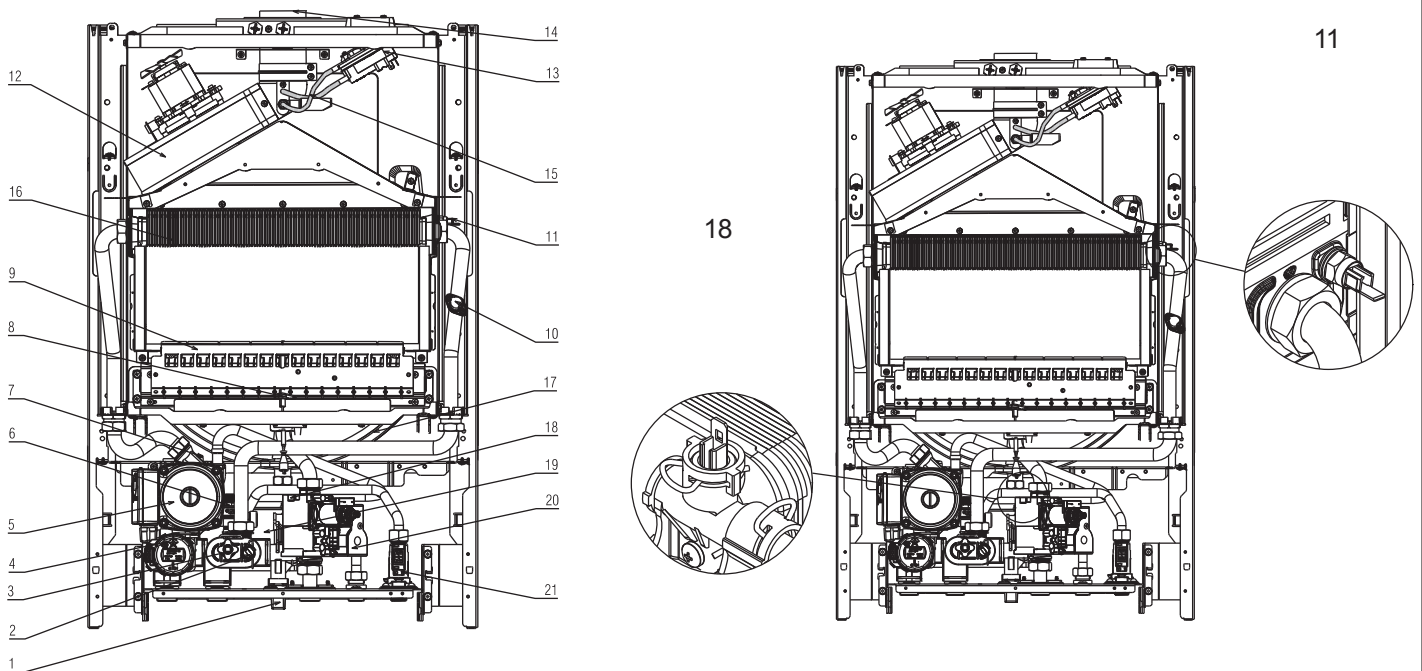

## Mynute S 35 R.S.I.

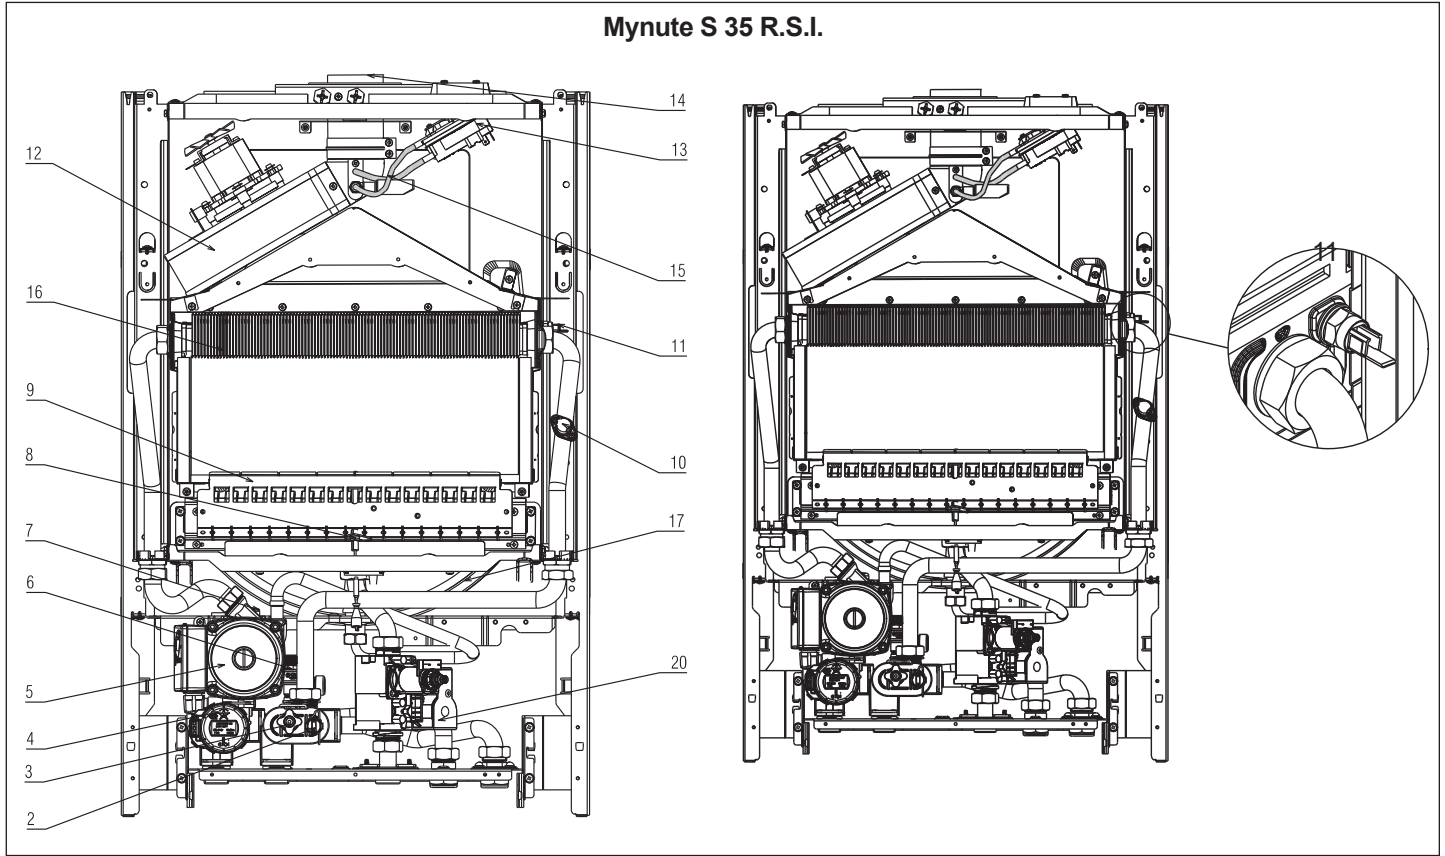**[EN] BOILER FUNCTIONAL ELEMENTS**

- 1 Filling tap
- 2 Water pressure switch
- 3 Drain tap
- 4 3-way valve
- 5 Circulation pump
- 6 Safety valve
- 7 Air vent valve
- 8 Flame ignition-detection electrode
- 9 Burner
- 10 Limit thermostat
- 11 Primary NTC probe
- 12 Fan
- 13 Flue gas pressure switch
- 14 Flue gas flange
- 15 Depression measurement pipe
- 16 Heat exchanger
- 17 Expansion tank
- 18 Domestic hot water NTC probe
- 19 Domestic hot water exchanger
- 20 Gas valve
- 21 Flow switch
- 22 Fumes thermostat

**[F] ÉLÉMENTS FONCTIONNELS DE LA CHAUDIÈRE**

- 1 Robinet de remplissage
- 2 Interrupteur de pression d'eau
- 3 Robinet de vidange
- 4 Soupape à trois voies
- 5 Pompe de circulation
- 6 Soupape de sécurité
- 7 Soupape d'aération
- 8 Électrode de détection d'allumage de flamme
- 9 Brûleur
- 10 Thermostat limite
- 11 Sonde NTC primaire
- 12 Ventilateur
- 13 Interrupteur de pression de gaz de cheminée
- 14 Bride de gaz de cheminée
- 15 Tuyau de mesure de dépression
- 16 Échangeur thermique
- 17 Vase d'expansion
- 18 Sonde NTC d'eau chaude domestique
- 19 Échangeur d'eau chaude domestique
- 20 Vanne de gaz
- 21 Interrupteur de flux
- 22 Thermostat de fumées

**[ES] ELEMENTOS FUNCIONALES DE LA CALDERA**

- 1 Tapa de llenado
- 2 Regulador de presión de agua
- 3 Tapa de drenaje
- 4 Válvula de 3 vías
- 5 Bomba de circulación
- 6 Válvula de seguridad
- 7 Válvula de purga de aire
- 8 Encendido de la llama-electrodo detectado
- 9 Quemador
- 10 Termostato límite
- 11 Sonda NTC primario
- 12 Ventilador
- 13 Regulador de presión de gas
- 14 Brida de conducto de gas
- 15 Tubo de medición de depresión
- 16 Intercambiador de calor
- 17 Tanque de expansión
- 18 Sonda NTC de agua caliente sanitaria
- 19 Intercambiador de agua caliente sanitaria
- 20 Válvula de gas
- 21 Interruptor de flujo
- 22 Termostato de humos

**[PT] ELEMENTOS FUNCIONAIS DA CALDEIRA**

- 1 Tapa de enchimento
- 2 Interruptor de pressão da água
- 3 Tapa de drenagem
- 4 Válvula de 3 vias
- 5 Bomba de circulação
- 6 Válvula de segurança
- 7 Válvula do respiradouro
- 8 Eléctrodo de detecção de ignição de chama
- 9 Queimador
- 10 Termóstato de limite
- 11 Sonda NTC primária
- 12 Ventilador
- 13 Interruptor de pressão dos gases da chaminé
- 14 Flange dos gases da chaminé
- 15 Cano de medição da depressão
- 16 Trocador de calor
- 17 Tanque de expansão
- 18 Sonda NTC de água quente doméstica
- 19 Trocador de água quente doméstica
- 20 Válvula de gás
- 21 Interruptor de fluxo
- 22 Termóstato de fumos


**[SRB] FUNKCIONALNI ELEMENTI KOTLA**

- 1 Slavina za punjenje
- 2 Presostat za vodu
- 3 Slavina za pražnjenje
- 4 3-kraki ventil
- 5 Cirkulaciona pumpa
- 6 Sigurnosni ventil
- 7 Ventil za odzračivanje
- 8 Elektroda za paljenje-detekciju plamena
- 9 Gorionik
- 10 Granični termostat
- 11 Primarna NTC sonda
- 12 Ventilator
- 13 Presostat za dimni gas
- 14 Prsten za dimne gasove
- 15 Merenje snižavanja pritiska u cevi
- 16 Izmenjivač toplote
- 17 Ekspanziona posuda
- 18 NTC sonda za sanitarnu vodu
- 19 Izmenjivač za sanitarnu vodu
- 20 Ventil za gas
- 21 Flusostat
- 22 Termostat isparenja


**[TK] BUHAR KAZANI İŞLEVSEL ELEMANLARI**

- 1 Doldurma musluğu
- 2 Su basıncı anahtarı
- 3 Boşaltma musluğu
- 4 3-yollu valf
- 5 Dolaşım pompası
- 6 Güvenlik valfi
- 7 Hava boşaltma valfi
- 8 Alev ateşleme-algılama elektrodu
- 9 Brülör
- 10 Sınırlama termostati
- 11 Birincil NTC sondası
- 12 Fan
- 13 Baca gazı basıncı anahtarı
- 14 Baca gazı flanşı
- 15 Bastırma ölçme borusu
- 16 Isı esanjörü
- 17 Genleşme deposu
- 18 Ev sıcak su NTC sondası
- 19 Ev sıcak su esanjörü
- 20 Gaz valfi
- 21 Akış anahtarı
- 22 Duman termostati


**Mynute S 24 - 28 C.S.I.**  
**Mynute S 24 - 28 C.A.I. E**

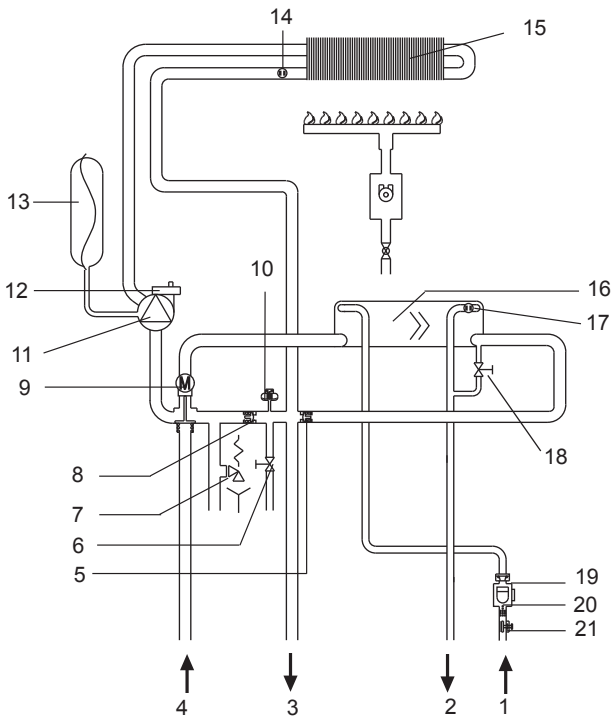


**Mynute S 28 R.S.I.**

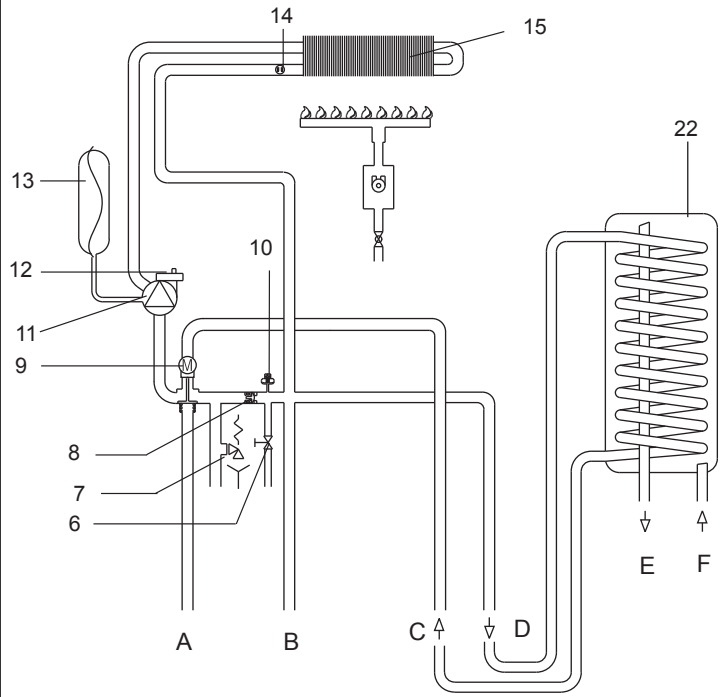

**Mynute S 35 C.S.I.**

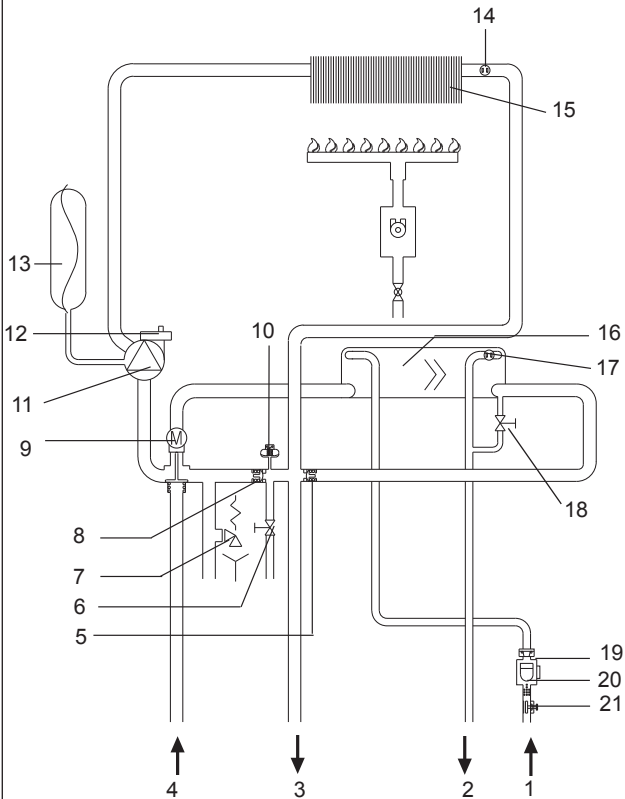

**Mynute S 35 R.S.I.**

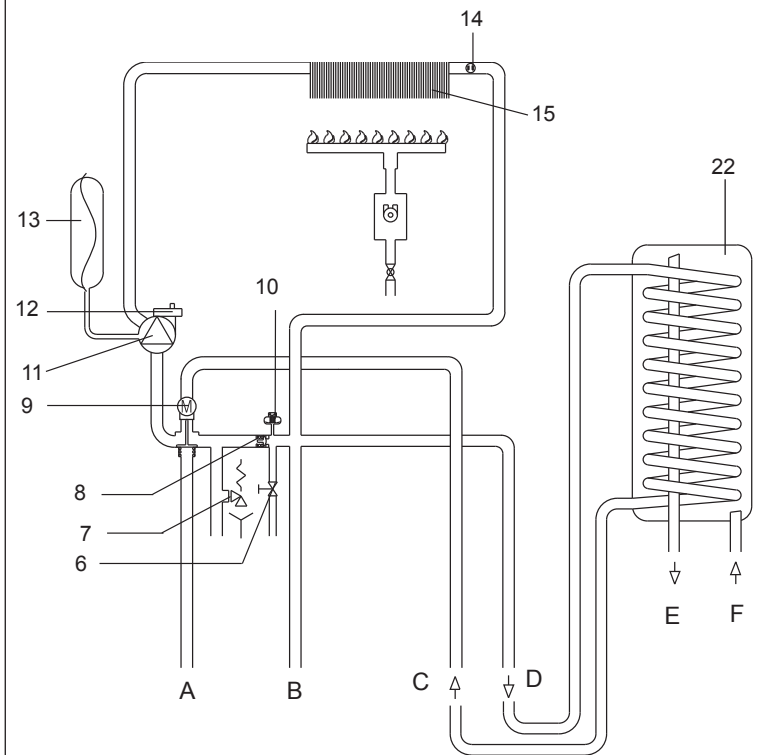

**[EN] HYDRAULIC CIRCUIT**

- A Heating return
- B Heating delivery
- C Water tank return
- D Water tank delivery
- E Hot water outlet
- F Cold water inlet
- 1 DHW input
- 2 DHW output
- 3 Heating delivery
- 4 Heating return
- 5 Non return valve
- 6 Drain tap
- 7 Safety valve
- 8 By-pass
- 9 3-way valve
- 10 Water pressure switch
- 11 Circulator
- 12 Air vent valve
- 13 Expansion tank
- 14 Primary NTC probe
- 15 Heat exchanger
- 16 Domestic hot water exchanger
- 17 Domestic hot water NTC probe
- 18 Filling tap
- 19 Delivery limiter
- 20 Flow switch
- 21 Filter
- 22 Water tank (available on request)

**[F] CIRCUIT HYDRAULIQUE**

- A Retour du chauffage
- B Refoulement du chauffage
- C Retour du réservoir d'eau
- D Refoulement du réservoir d'eau
- E Sortie d'eau chaude
- F Entrée d'eau froide
- 1 Entrée DHW
- 2 Sortie DHW
- 3 Amenée de chaleur
- 4 Retour de chaleur
- 5 Clapet de non-retour
- 6 Robinet de vidange
- 7 Soupape de sécurité
- 8 By-pass
- 9 Soupape à trois voies
- 10 Interrupteur de pression d'eau
- 11 Pompe
- 12 Soupape d'aération
- 13 Vase d'expansion
- 14 Sonde NTC primaire
- 15 Échangeur thermique
- 16 Échangeur d'eau chaude domestique
- 17 Sonde NTC d'eau chaude domestique
- 18 Robinet de remplissage
- 19 Limiteur de distribution
- 20 Interrupteur de flux
- 21 Filtre
- 22 Réservoir d'eau (disponible sur demande)

**[ES] CIRCUITO HIDRÁULICO**

- A Retorno calefacción
- B Alimentación calefacción
- C Retorno interacumulador
- D Alimentación interacumulador
- E Salida agua caliente
- F Entrada agua fría
- 1 Entrada DHW
- 2 Salida DHW
- 3 Ida calefacción
- 4 Retorno calefacción
- 5 Válvula antirretorno
- 6 Tapa de drenaje
- 7 Válvula de seguridad
- 8 By-pass
- 9 Válvula de 3 vías
- 10 Regulador de presión de agua
- 11 Circulador
- 12 Válvula de purga de aire
- 13 Tanque de expansión
- 14 Sonda NTC primario
- 15 Intercambiador de calor
- 16 Intercambiador de agua caliente sanitaria
- 17 Sonda NTC de agua caliente sanitaria
- 18 Grifo de llenado
- 19 Limitador de salida
- 20 Interruptor de flujo
- 21 Filtro
- 22 Interacumulador (opcional)

**[PT] CIRCUITO HIDRÁULICO**

- A Retorno do aquecimento
- B Descarga do aquecimento
- C Retorno do boiler
- D Descarga do boiler
- E Saída da água quente
- F Entrada da água fria
- 1 Entrada DHW
- 2 Saída DHW
- 3 Entrega de aquecimento
- 4 Retorno de aquecimento
- 5 Válvula de não retorno
- 6 Tampa de drenagem
- 7 Válvula de segurança
- 8 By-pass
- 9 Válvula de 3 vias
- 10 Interruptor de pressão da água
- 11 Circulador
- 12 Válvula do respiradouro
- 13 Tanque de expansão
- 14 Sonda NTC primária
- 15 Trocador de calor
- 16 Trocador de água quente doméstica
- 17 Sonda NTC de água quente doméstica
- 18 Válvula de enchimento
- 19 Limitador de envio
- 20 Interruptor de fluxo
- 21 Filtro
- 22 Boiler (que pode ser fornecido a pedido)

**[SRB] HIDRAULIČKO KOLO**

- A Povrat grejanja
- B Potis grejanja
- C Povrat bojlera
- D Izlaz iz bojlera
- E Izlaz tople vode
- F Ulaz hladne vode
- 1 Sanitarni ulaz
- 2 Sanitarni izlaz
- 3 Kapacitet zagrevanja
- 4 Povratni vod grejanja
- 5 Nepovratni ventil
- 6 Slavina za pražnjenje
- 7 Sigurnosni ventil
- 8 Bajpas
- 9 3-kraki ventil
- 10 Presostat za vodu
- 11 Cirkulaciona pumpa
- 12 Ventil za odzračivanje
- 13 Ekspanzion posuda
- 14 Primarna NTC sonda
- 15 Izmenjivač toplote
- 16 Izmenjivač za sanitarnu vodu
- 17 NTC sonda za sanitarnu vodu
- 18 Slavina za punjenje
- 19 Regulator protoka
- 20 Flusostat
- 21 Filter
- 22 Bojler (isporučuje se na zahtev)

**[TK] HİDROLİK DEVRE**

- A Isıtma dönüşü
- B Isıtma tevzi
- C Su tankı dönüşü
- D Su tankı tevzi
- E Sıcak su çıkışı
- F Soğuk su girişi
- 1 DHW girişi
- 2 DHW çıkışı
- 3 Isıtma verimi
- 4 Isıtma geri dönüşü
- 5 Geri dönüşsüz valf
- 6 Boşaltma musluğu
- 7 Güvenlik valfi
- 8 Baypas
- 9 3-yollu valf
- 10 Su basıncı anahtarı
- 11 Dolaştırıcı
- 12 Hava boşaltma valfi
- 13 Genleşme deposu
- 14 Birincil NTC sondası
- 15 Isı esanjörü
- 16 Ev sıcak su esanjörü
- 17 Ev sıcak su NTC sondası
- 18 Doldurma musluğu
- 19 Verim sınırlayıcı
- 20 Akış anahtarı
- 21 Filtre
- 22 Su tankı (talep halinde mevcut)

IP				European Directive 92/42/EEC: $\eta =$	
N. 00000000000					
230 V ~ 50 Hz W		Qn =			
		Pn =		NOx:	
Pms = T= °C				set at: calibrado: engestellt auf: réglage:	
****				dostosowane do:	

IP				European Directive 92/42/EEC: $\eta =$	
N. 00000000000					
230 V ~ 50 Hz W		Qn =		D: l/min	
Pmw = bar T= °C		Pn =		NOx:	
Pms = bar T= °C				set at: calibrado: engestellt auf: réglage:	
****				dostosowane do:	

**[EN] SERIAL NUMBER PLATE**

	Domestic hot water operation
	Heating function
<b>Qn</b>	Nominal capacity
<b>Pn</b>	Nominal power
<b>IP</b>	Protection level
<b>Pmw</b>	Domestic hot water maximum pressure
<b>Pms</b>	Heating maximum pressure
<b>T</b>	Temperature
$\eta$	Working efficiency
<b>D</b>	Specific capacity
<b>NOx</b>	NOx Value class

**[F] PLAQUE D'IMMATICULATION**

	Fonction sanitaire
	Fonction chauffage
<b>Qn</b>	Débit thermique
<b>Pn</b>	Puissance thermique
<b>IP</b>	Degré de protection
<b>Pmw</b>	Pression d'exercice maximum sanitaire
<b>Pms</b>	Pression maximum chauffage
<b>T</b>	Température
$\eta$	Rendement
<b>D</b>	Débit spécifique
<b>NOx</b>	Classe NOx

**[ES] TARJETA DE LA MATRÍCULA**

	Función sanitaria
	Función calefacción
<b>Qn</b>	Potencia máxima nominal
<b>Pn</b>	Potencia máxima útil
<b>IP</b>	Grado de protección
<b>Pmw</b>	Presión máxima agua sanitaria
<b>Pms</b>	Presión máxima calefacción
<b>T</b>	Temperatura
$\eta$	Rendimiento
<b>D</b>	Caudal específico
<b>NOx</b>	Clase NOx

**[PT] ETIQUETA MATRÍCULA**


	Função sanitária
	Função aquecimento
<b>Qn</b>	Capacidade térmica
<b>Pn</b>	Potência térmica
<b>IP</b>	Grau de protecção
<b>Pmw</b>	Máxima pressão de exercício sanitário
<b>Pms</b>	Máxima pressão de aquecimento
<b>T</b>	Temperatura
$\eta$	Rendimento
<b>D</b>	Vazão específica
<b>NOx</b>	Classe NOx

**[SRB] OSNOVNE OZNAKE**

	Funkcije sanitarija
	Funkcije zagrevanja
<b>Qn</b>	Termički raspon
<b>Pn</b>	Termička snaga
<b>IP</b>	Nivo zaštite
<b>Pmw</b>	Maksimalni pritisak sanitarnog rada
<b>Pms</b>	Maksimalni pritisak zagrevanja
<b>T</b>	Temperatura
$\eta$	Kapacitet
<b>D</b>	Specifični raspon
<b>NOx</b>	Klasa NOx

**[TK] SERİ NUMARASI PLAKASI**

	Şebeke sıcak su işlemi
	Isıtma fonksiyonu
<b>Qn</b>	Nominal kapasite
<b>Pn</b>	Nominal güç
<b>IP</b>	Koruma seviyesi
<b>Pmw</b>	Şebeke sıcak su maksimum basınç
<b>Pms</b>	Isıtma maksimum basınç
<b>T</b>	Sıcaklık
$\eta$	Çalışma verimliliği
<b>D</b>	Spesifik kapasite
<b>NOx</b>	NOx Değer sınıfı

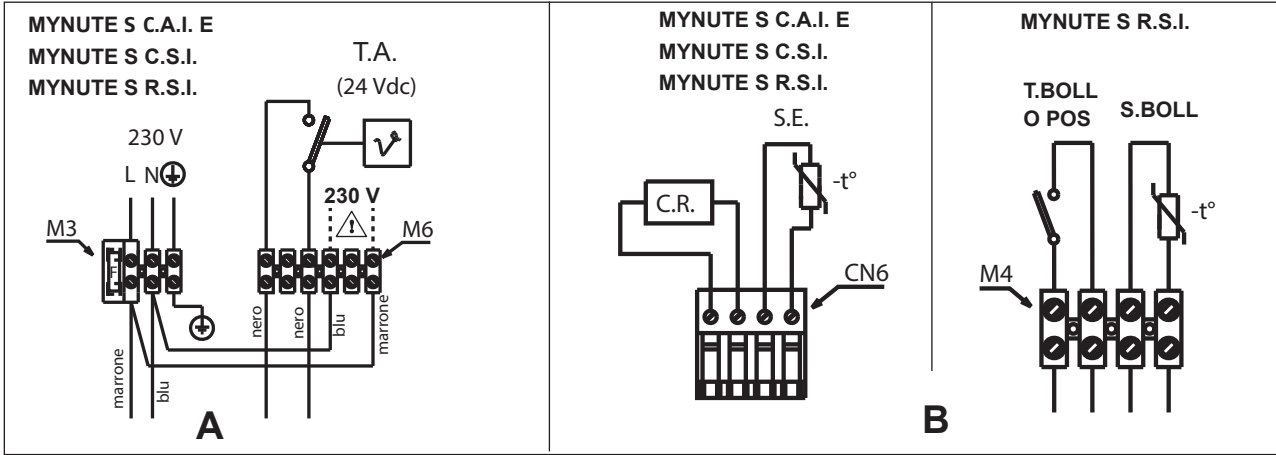

**[EN] ROOM THERMOSTAT CONNECTION**

**A** The room thermostat (24Vdc) should be connected as indicated in the diagram  
 Warning  
 TA input in safety low voltage.  
 T.A. Room thermostat  
 marrone: brown  
 blu: blue  
 nero: black

**B** Low voltage devices should be connected to connector as shown in the figure.  
 CN6 Remote control (C.R.) - External probe (S.E.)  
 M4 Boiler thermostat (T.BOLL) or domestic water time programmer (POS) - Storage tank (S.BOLL.)

⚠ In the configuration boiler+external storage tank with probe (CASE C), add a U-bolt on the T.BOLL O POS input of terminal board M4.

**[F] RACCORDAMENTO THERMOSTAT AMBIANT**

**A** Le thermostat ambiant (24Vdc) doit être raccordé comme indiqué sur le schéma  
 Attention  
 Entrée T.A. en basse tension de sécurité.  
 Thermostat ambiant T.A  
 marron : Brown  
 bleu : Blue  
 noir : Black

**B** Des dispositifs basse tension doivent être raccordés au connecteur comme indiqué sur la figure.  
 CN6 Commande à distance (C.R.) - Sonde externe (S.E.)  
 M4 Thermostat de chaudière (T.BOLL) ou programmeur horaire d'eau sanitaire (POS) - Réservoir de stockage (S.BOLL.)

⚠ En configuration chaudière+réservoir d'accumulation extérieur avec sonde (CASE C), ajouter un cavalier sur l'entrée T.BOLL ou POS du bornier M4.

**[ES] CONEXIÓN DE TERMOSTATO AMBIENTE**

**A** El termostato ambiente (24Vdc) debe conectarse como se indica en el diagrama  
 Atención  
 Entrada TA en baja tensión de seguridad.  
 T.A. Termostato ambiente  
 marrón: brown  
 azul: blue  
 negro: black

**B** Los dispositivos de baja tensión deben conectarse al conector como se muestra en la figura.  
 CN6 Control remoto (C.R.) - Sonda externa (S.E.)  
 M4 Termostato del quemador (T.BOLL) o programador de tiempo de agua sanitaria (POS) - Tanque de almacenamiento (S.BOLL.)

⚠ En la configuración de la caldera+el tanque de acumulación con sonda (CASE C), agregue un tornillo a U en la entrada T.BOLL O POS de la regleta de conexión M4.

**[PT] CONEXÃO DO TERMÓSTATO AMBIENTE**

**A** termóstato ambiente (24 Vcc) deve ser conectador como indicado no diagrama  
 Advertência  
 TA entrada em baixa tensão de segurança.  
 T.A. Termóstato ambiente  
 marrom: brown  
 azul: blue  
 preto: black

**B** Os dispositivos de baixa tensão devem ser conectados ao conector como mostra a figura.  
 CN6 Control remoto (C.R.) - Sonda externa (S.E.)  
 M4 Termóstato da caldeira (T.BOLL) ou programador de tempo de água sanitária (POS) - Tanque de armazenamento (S.BOLL.)

⚠ Na configuração caldeira+depósito de armazenamento externo com sonda (CASO C), adicione uma forquilha na entrada T.BOLL O POS da régua de terminais M4.

**[SRB] PRIKLJUČAK SOBNOG TERMOSTATA**

**A** Sobni termostat (24Vdc) se povezuje kao što je prikazano na šemi  
 Upozorenje  
 Ulazni sobni termostat niske voltaže.  
 T.A. Sobni termostat  
 braon: brown  
 plava: blue  
 crna: black

**B** Uređaji niskog napona bi trebalo da se povežu na priključak kao što je prikazano na slici.  
 CN6 daljinsko upravljanje (C.R.) - Spoljna sonda (S.E.)  
 M4 Termostat kotla (T.BOLL) ili programator vremena sanitarne vode (POS) - Rezervoar (S.BOLL.)


⚠ U konfiguraciju kotao+spoljni rezervoar sa sondom (SLUČAJ C), dodajte U-vijak na T.BOLL O POS ulaz redne stezaljke M4

**[TK] ORTAM TERMOSTATI BAĞLANTISI**

**A** Ortam termostati (24Vdc) diyagramda gösterildiği gibi bağlanmalıdır  
 Uyarı  
 Güvenli düşük voltajda TA girişi.  
 T.A. Ortam termostati  
 kahverengi: kahverengi  
 mavi: mavi siyah: siyah

**B** düşük voltaj aygıtları şekilde gösterildiği gibi konektöre bağlanmalıdır.  
 CN6 Uzaktan kumanda (C.R.) - Dış sonda (S.E.)  
 M4 Buhar kazanı termostati (T.BOLL) veya şebeke saat programlayıcısı (POS) - Depolama deposu (S.BOLL.)

⚠ Konfigürasyon kazanı + problu (MUHAFAZA C) dış depolama tankında, M4 terminal kartının T.BOLL O POS girişine bir U civata takın.

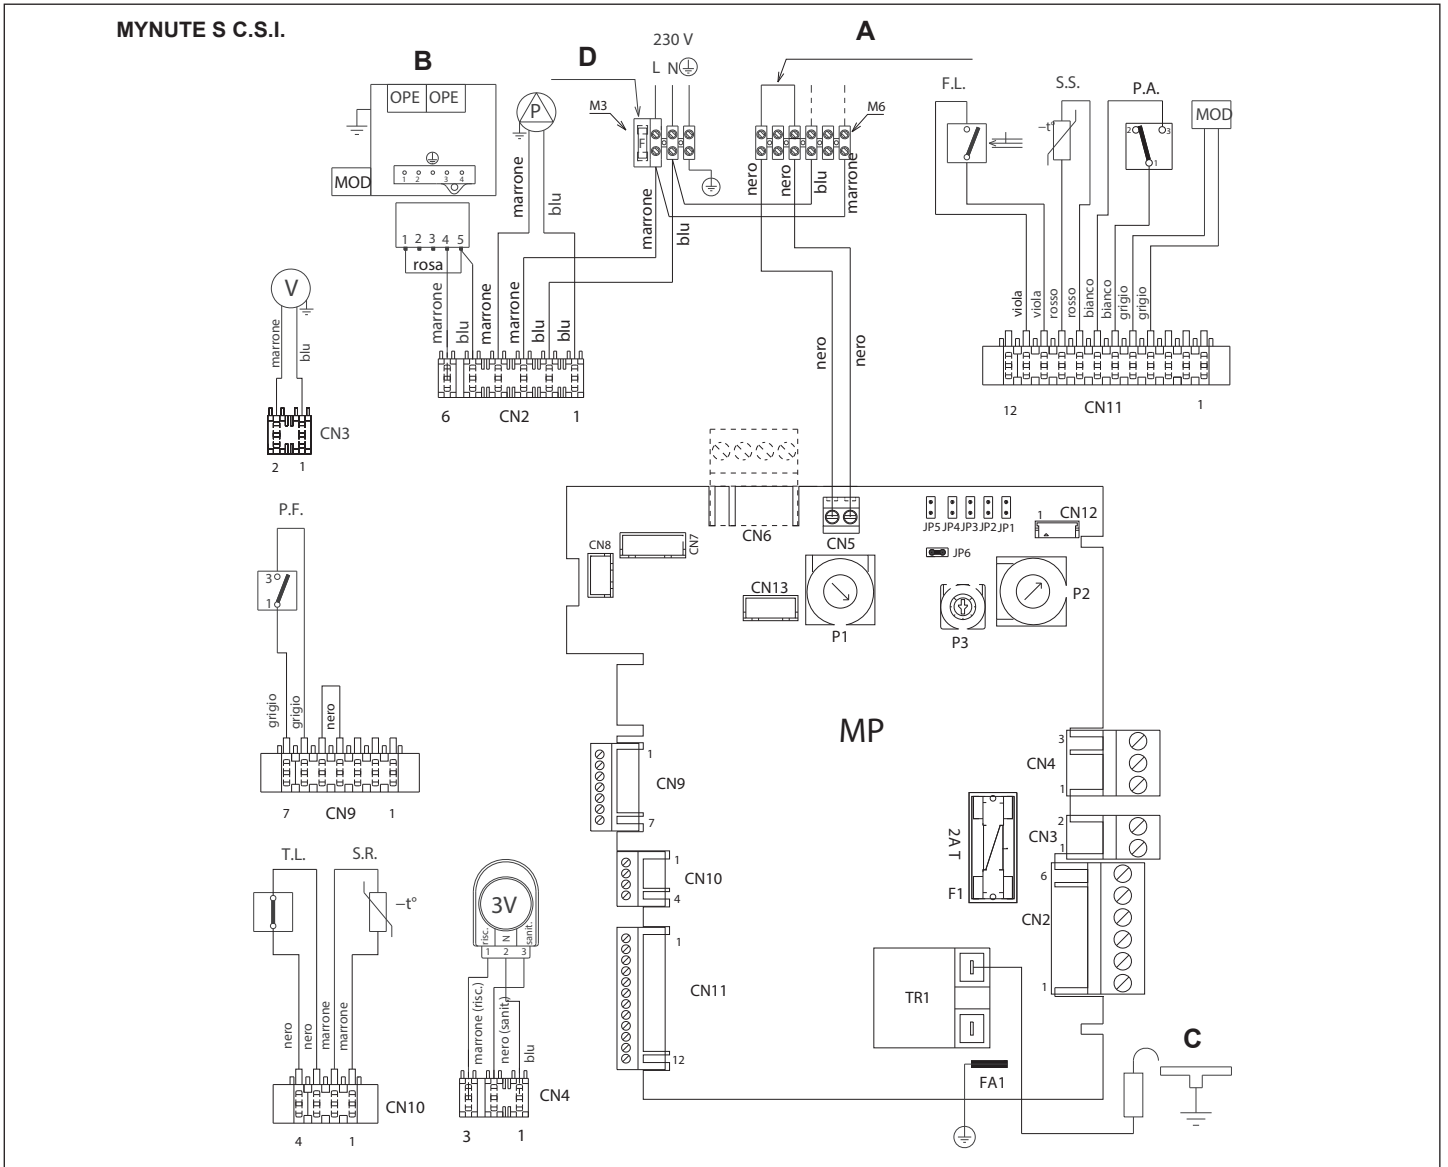

**[EN] "L-N" Polarisation is recommended**

Blu=Blue / Marrone=Brown / Nero=Black / Rosso=Red/ Bianco=White / Viola=Violet / Grigio=Grey /  
 A = 24V Low voltage room thermostat jumper  
 B = Gas valve  
 C = I/D electrode  
 D = Fusible 3.15A F

MP Control card with digital display and integrated ignition transformer

P1 Potentiometer to select off - summer - winter - reset / temperature heating

P2 Potentiometer to select domestic hot water set point

P3 Potentiometer to select temperature regulation curve

JP1 Bridge to enable knobs for calibration

JP2 Bridge to reset the heating timer and log maximum electrical heating in calibration

JP3 Bridge to select MTN - LPG

JP4 Absolute domestic hot water thermostat selector

JP5 Bridge to select heating operation only (not used)

JP6 Flow switch management enabling

CN1+CN13 Connectors

F1 Fuse 2A T

F External fuse 3.15A F

M3-M6 Terminal board for external connections

T.A. Room thermostat

E.A./R. Ignition/Detection electrode

TR1 Remote ignition transformer

V Fan

P.F. Flue gas pressure switch

S.R. Primary circuit temperature probe (NTC)

T.L. Limit thermostat

OPE Gas valve operator

P Pump

3V 3-way servomotor valve

F.L. Domestic hot water flow switch

S.S. Domestic hot water circuit temperature probe (NTC)

PA Heating pressure switch (water)

MOD Modulator

**[F] Polarisation "L-N" recommandée**

Bleu=Blue / Marron=Brown / Noir=Black / Rouge=Red / Blanc=White / Violet=Violet / Gris=Grey /

A = Shunt de thermostat ambiant basse tension 24V

B = Vanne de gaz

C = Électrode I/D

D = Fusible 3.15A F

MP Carte de commande avec affichage numérique et transformateur d'allumage intégré

P1 Potentiomètre pour sélectionner off - été - hiver - réinitialisation/chauffage température

P2 Potentiomètre pour sélectionner le point de consigne de l'eau chaude domestique

P3 Potentiomètre pour sélectionner la courbe de régulation de température

JP1 Étrier pour activer les boutons d'étalonnage

JP2 Étrier pour réinitialiser le timer du chauffage et enregistrer le chauffage électrique maximum dans le calibrage

JP3 Étrier pour sélectionner MTN - LPG

JP4 Sélecteur de thermostat d'eau chaude domestique absolu

JP5 Étrier pour sélectionner le fonctionnement du chauffage uniquement (non utilisé)

JP6 Activation de la gestion de l'interrupteur de flux

CN1+CN13 Connecteurs

F1 Fusible 2A T

F Fusible externe 3.15A F

M3-M6 Carte à bornes pour connexions extérieures

T.A Thermostat ambiant

E.A./R. Électrode d'allumage/détection

TR1 Transformateur d'allumage distant

V Ventilateur

P.F. Interrupteur de pression de gaz de cheminée

S.R. Sonde de température de circuit primaire (NTC)

T.L. Thermostat Limite

OPE Opérateur de soupape de gaz

P Pompe

3V Soupape servomoteur à trois voies

F.L. Interrupteur de flux d'eau chaude domestique

S.S. Sonde de température de circuit d'eau chaude domestique (NTC)

PA Interrupteur de pression de chauffage (eau)

MOD Modulateur

**[ES] "L-N" Polarización recomendada**

Blu=Azul / Marrone=Marrón / Nero=Negro / Rosso=Rojo / Bianco=Blanco / Viola=Violeta / Grigio=Gris /

A = Puente de termostato ambiantal de tensión baja de 24V

B = Válvula de gas

C = Electrodo I/D

D = Fusible 3.15A F

MP Placa de control con pantalla digital y transformador de encendido integrado

P1 Potenciómetro para seleccionar OFF - verano - invierno - reiniciar / temperatura calefacción

P2 Potenciómetro para seleccionar el punto de ajuste del agua caliente sanitaria

P3 Potenciómetro para seleccionar la curva de regulación de la temperatura  
 JP1 Puente para habilitar los botones para calibración  
 JP2 Puente para reiniciar el sincronizador de calefacción y guardar los datos de calibración de la calefacción eléctrica máxima  
 JP3 Puente para seleccionar MTN - LPG  
 JP4 Selector de termostato de agua caliente sanitaria absoluto  
 JP5 Puente para seleccionar sólo el funcionamiento de la calefacción (no utilizado)  
 JP6 Habilitación de gestión del interruptor de flujo  
 CN1+CN13 Conectores  
 F1 Fusible 2A T  
 F Fusible externo 3.15A F  
 M3-M6 Tablero de terminales para conexiones externas  
 T.A. Termostato ambiente  
 E.A./R. Encendido/Detección electrodo  
 TR1 Transformador de encendido remoto  
 V Ventilador  
 P.F. Regulador de presión de gas  
 S.R. Sonda de temperatura de circuito primario (NTC)  
 T.L. Termostato límite  
 OPE Operador de válvula de gas  
 P Bomba  
 3V Válvula de 3 vías con servomotor  
 F.L. Interruptor de flujo de agua caliente sanitaria  
 S.S. Sonda de temperatura del circuito de agua caliente sanitaria (NTC)  
 PA Regulador de presión (agua caliente)  
 MOD Modulador

#### [PT] A polarização "L-N" é recomendada

Azul=Blue / Marrom=Brown / Preto=Black / Vermelho=Red/ Branco=White / Violeta=Violet / Cinza=Grey /  
 A = 24 V Jumper do termóstato ambiente de baixa tensão  
 B = Válvula de gás  
 C = Eléctrodo I/D  
 D = Fusível 3,15 A F  
 MP Cartão de controlo com ecrã digital e transformador integrado de ignição  
 P1 Potenciómetro para seleccionar desligado - verão - inverno - reset / temperatura de aquecimento  
 P2 Potenciómetro para seleccionar o ponto de ajuste da água quente doméstica  
 P3 Potenciómetro para seleccionar a curva de regulação da temperatura  
 JP1 Ponte para habilitar os manípulos para calibração  
 JP2 Ponte para zerar o temporizador de aquecimento e gravar o aquecimento eléctrico máximo na calibragem  
 JP3 Ponte para seleccionar MTN - LPG  
 JP4 Selector absoluto do termóstato da água quente doméstica  
 JP5 Ponte para seleccionar somente operação de aquecimento (não utilizada)  
 JP6 Habilitação do gerenciamento do interruptor de fluxo  
 CN1+CN13 Conectores  
 F1 Fusível 2 A T  
 F Fusível externo 3,15 A F  
 M3-M6 Quadro de terminais para conexões externas  
 T.A. Termóstato ambiente  
 E.A./R. Eléctrodo de detecção/ignição  
 TR1 Transformador de ignição remoto  
 V Ventilador  
 P.F. Interruptor de pressão dos gases da chaminé  
 S.R. Sonda de temperatura do circuito primário (NTC)  
 T.L. Termóstato de limite  
 OPE Operador da válvula de gás  
 P Bomba  
 3V Válvula de 3 vias do servo-motor  
 F.L. Interruptor de fluxo da água quente doméstica  
 S.S. Sonda de temperatura do circuito de água quente doméstica (NTC)  
 PA Interruptor de pressão de aquecimento (água)  
 MOD Modulador


#### [SRB] "L-N" polarizacija se preporučuje

Blu=plava / Marrone=braon / Nero=crna / Rosso=crvena/ Bianco=bela / Viola=ljubičasta / Grigio=siva /  
 A = 24V džamper sobnog termostata niskog napona  
 B = Ventil za gas  
 C = I/D elektroda  
 D = Osigurač od 3,15 A F  
 MP Kontrolna kartica sa digitalnim displejom i integrisanim transformatorom paljenja  
 P1 Potenciometar za izbor off – leto – zima – reset / temperatura grejanja  
 P2 Potenciometar za izbor zadate vrednosti sanitarne vode  
 P3 Potenciometar za izbor krive regulacije temperature  
 JP1 Premostite da biste osposobili dugmad za kalibraciju  
 JP2 Premostite da biste resetovali tajmer grejanja i unesite maksimalnu temperaturu električnog grejanja u kalibraciju  
 JP3 Premostite da biste izabrali MTN - TNG  
 JP4 Apsolutni birač termostata za sanitarnu vodu  
 JP5 Premostite da biste odabrali samo rad sistema grejanja (nije korišćen)  
 JP6 Osposobljavanje upravljanja flusostatom  
 CN1+CN13 konektori  
 F1 Osigurač 2A T  
 F Eksterni osigurač 3,15 A F  
 M3-M6 Redna stezaljka za spoljašnja povezivanja  
 T.A. Sobni termostat  
 E.A./R. Elektroda paljenja/detekcije  
 TR1 Daljinski transformator paljenja  
 V Ventilator  
 P.F. Presostat dimnog gasa  
 S.R. Sonda temperature na primarnom kolu (NTC)  
 T.L. Granični termostat  
 OPE Operator ventila za gas  
 P Pumpa  
 3V Servomotor trokrakog ventila  
 F.L. Regulator sanitarnog protoka  
 S.S. Sonda (NTC) temperature sanitarnog sistema (NTC)  
 PA Presostat za grejanje (voda)  
 MOD Modulador

#### [TK] "L-N" Polarizasyonu önerilir

Mavi=Mavi / Kahverengi=Kahverengi / Siyah=Siyah / Kırmızı=Kırmızı/  
 Beyaz=Beyaz / Menekşe=Menekşe / Gri=Gri /  
 A = 24V Düşük voltaj ortam termostati bağlantı teli  
 B = Gaz valfi  
 C = I/D elektrodu  
 D = Sigorta 3.15A FMP  
 Dijital göstergeli ve entegre ateşleme transformatorlu kontrol kartı  
 P1 Kapalı- yaz - kış – sıfırla/ sıcaklık ısıtma konumunu seçmek için potansiyometre  
 P2 Ev sıcak su ayar noktasını seçmek için potansiyometre  
 P3 Sıcaklık düzenleme eğrisini seçmek için potansiyometre  
 JP1 Kalibrasyon için düğmeleri etkinleştirme köprüsü  
 JP2 Kalibrasyonda ısıtma zamanlayıcısını sıfırlamak ve maksimum elektrikli ısıtma günlüğünü tutma köprüsü  
 JP3 MTN - LPG seçme köprüsü  
 JP4 Mutlak ev sıcak su termostati seçici  
 JP5 Yalnızca ısıtma işlemini seçme köprüsü (kullanılmıyor)  
 JP6 Akış anahtarı yönetimini etkinleştirme  
 CN1+CN13 Konektörler  
 F1 Sigorta 2ATF  
 Dış sigorta 3.15AF  
 M3-M6 Harici T.A. Ortam termostati bağlantıları için terminal kartı  
 E.A./R. Ateşleme/Algılama elektrodu  
 TR1 Uzaktan ateşleme transformatoru  
 V Fan  
 P.F. Baca gazı basıncı anahtarı  
 S.R. Birincil devre sıcaklık sondası (NTC)  
 T.L. Sınırlama termostati  
 OPE Gaz valfi operatörü  
 P Pompa  
 3V 3-yollu servo motor valfi  
 F.L. Ev sıcak su akışı anahtarı  
 S.S. Ev sıcak su devresi sıcaklık sondası (NTC)  
 PA Isıtma basıncı anahtarı (su)  
 MOD Modülatorü

MYNUTE S C.A.I. E

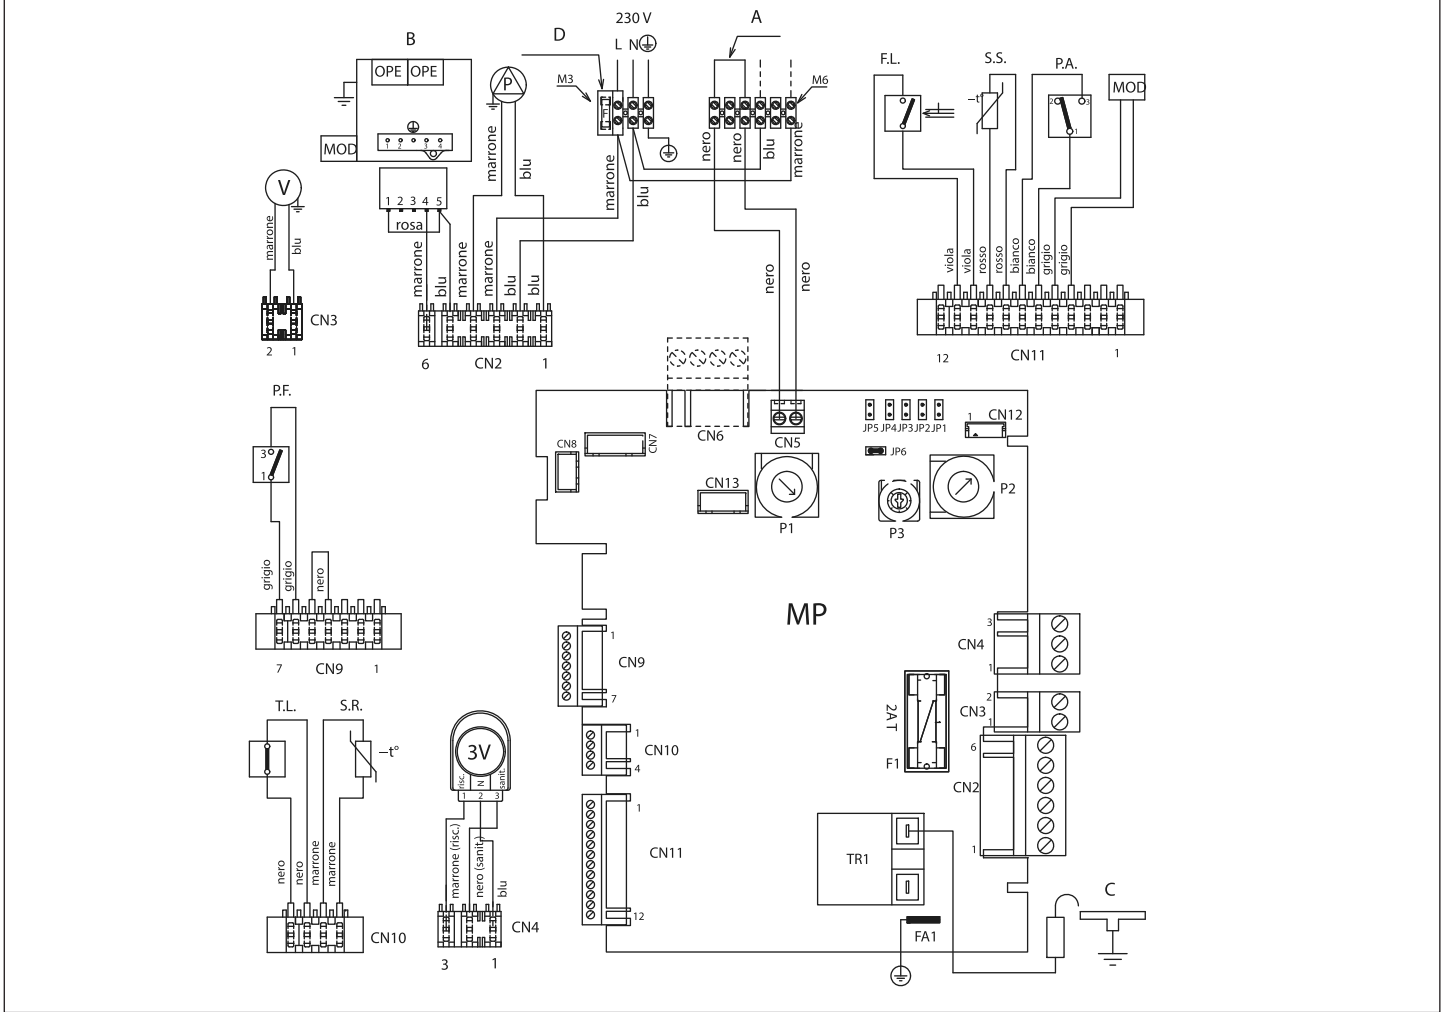

**[EN] "L-N" Polarisation is recommended**

Blu=Blue / Marrone=Brown / Nero=Black / Rosso=Red / Bianco=White / Viola=Violet / Grigio=Grey /

A = 24V Low voltage room thermostat jumper

B = Gas valve

C = I/D electrode

D = Fuse 3.15A F

MP Control card with digital display and integrated ignition transformer

P1 Potentiometer to select off - summer - winter - reset / temperature heating

P2 Potentiometer to select domestic hot water set point

P3 Potentiometer to select temperature regulation curve

JP1 Bridge to enable knobs for calibration

JP2 Bridge to reset the heating timer and log maximum electrical heating in calibration

JP3 Bridge to select MTN - LPG

JP4 Absolute domestic hot water thermostat selector

JP5 Bridge to select heating operation only (not used)

JP6 Flow switch management enabling

F1 Fuse 2A T

F External fuse 3.15A F

M3-M6 Terminal board for external connections

T.A. Room thermostat

E.A./R. Ignition/Detection electrode

TR1 Remote ignition transformer

T.F. Fumes thermostat

S.R. Primary circuit temperature probe (NTC)

T.L. Limit thermostat

OPE Gas valve operator

P Pump

3V 3-way servomotor valve

F.L. Domestic hot water flow switch

S.S. Domestic hot water circuit temperature probe (NTC)

PA Heating pressure switch (water)

MOD Modulator

CN1+CN13 Connectors

**[F] Polarisation "L-N" recommandée**

Bleu=Blue / Marron=Brown / Noir=Black / Rouge=Red / Blanc=White / Violet=Violet / Gris=Grey /

A = Shunt de thermostat ambiant basse tension 24V

B = Vanne de gaz

C = Électrode I/D

D = Fusible 3.15A F

Carte de commande MP avec affichage numérique et transformateur d'allumage intégré

P1 Potentiomètre pour sélectionner off - été - hiver - réinitialisation/chauffage température

P2 Potentiomètre pour sélectionner le point de consigne de l'eau chaude domestique

P3 Potentiomètre pour sélectionner la courbe de régulation de température

JP1 Étrier pour activer les boutons d'étalonnage

JP2 Étrier pour réinitialiser le timer du chauffage et enregistrer le chauffage électrique maximum dans le calibrage

JP3 Étrier pour sélectionner MTN - LPG

JP4 Sélecteur de thermostat d'eau chaude domestique absolu

JP5 Étrier pour sélectionner le fonctionnement du chauffage uniquement (non utilisé)

JP6 Activation de la gestion de l'interrupteur de flux

F1 Fusible 2A T

F Fusible externe 3.15A F

M3-M6 Carte à bornes pour connexions extérieures

T.A. Thermostat ambiant

E.A./R. Électrode d'allumage/détection

TR1 Transformateur d'allumage distant

T.F. Thermostat de fumées

S.R. Sonde de température de circuit primaire (NTC)

T.L. Thermostat Limite

OPE Opérateur de soupape de gaz

P Pompe

3V Soupape servomoteur à trois voies

F.L. Interrupteur de flux d'eau chaude domestique

S.S. Sonde de température de circuit d'eau chaude domestique (NTC)

PA Interrupteur de pression de chauffage (eau)

MOD Modulateur

CN1+CN13 Connecteurs

**[ES] "L-N" Polarización recomendada**

Blu=Azul / Marrone=Marrón / Nero=Negro / Rosso=Rojo / Bianco=Blanco / Viola=Violeta / Grigio=Gris /

A = Puento de termostato ambiente de tensión baja de 24V

B = Válvula de gas

C = Electrodo I/D

D = Fusible 3.15A F

MP Placa de control con pantalla digital y transformador de encendido integrado

P1 Potenciómetro para seleccionar OFF - verano - invierno - reiniciar / temperatura calefacción

P2 Potenciómetro para seleccionar el punto de ajuste del agua caliente sanitaria

P3 Potenciómetro para seleccionar la curva de regulación de la temperatura

JP1 Puente para habilitar los botones para calibración

JP2 Puente para reiniciar el sincronizador de calefacción y cumplir con la calibración de la calefacción eléctrica máxima

JP3 Puente para seleccionar MTN - LPG

JP4 Selector de termostato de agua caliente sanitario absoluto

JP5 Puente para seleccionar sólo el funcionamiento de la calefacción (no utilizado)

JP6 Habilitación de gestión del interruptor de flujo

F1 Fusible 2A T

F Fusible externo 3.15A F

M3-M6 Tablero de terminales para conexiones externas

T.A. Termostato ambiente

E.A./R. Encendido/Detección electrodo  
 TR1 Transformador de encendido remoto  
 T.F. Termostato de humos  
 S.R. Sonda de temperatura de circuito primario (NTC)  
 T.L. Termostato límite  
 OPE Operador de válvula de gas  
 P Bomba  
 3V Válvula de 3 vías con servomotor  
 F.L. Interruptor de flujo de agua caliente sanitaria  
 S.S. Sonda de temperatura del circuito de agua caliente sanitaria (NTC)  
 PA Regulador de presión (agua caliente)  
 MOD Modulador  
 CN1+CN13 Conectores

**[PT] A polarização “L-N” é recomendada**


Azul=Blue / Marrom=Brown / Preto=Black / Vermelho=Red/ Branco=White / Violeta=Violet / Cinza=Grey /  
 A = 24 V Jumper do termóstato ambiente de baixa tensão  
 B = Válvula de gás  
 C = Eléctrodo I/D  
 D = Fusível 3,15 A F  
 MP Cartão de controlo com ecrã digital e transformador integrado de ignição  
 P1 Potenciómetro para seleccionar desligado - verão - inverno - reset / temperatura de aquecimento  
 P2 Potenciómetro para seleccionar o ponto de ajuste da água quente doméstica  
 P3 Potenciómetro para seleccionar a curva de regulação da temperatura  
 JP1 Ponte para habilitar os manípulos para calibração  
 JP2 Ponte para zerar o temporizador de aquecimento e gravar o aquecimento eléctrico máximo na calibragem  
 JP3 Ponte para seleccionar MTN - LPG  
 JP4 Selector absoluto do termóstato da água quente doméstica  
 JP5 Ponte para seleccionar somente operação de aquecimento (não utilizada)  
 JP6 Habilitação do gerenciamento do interruptor de fluxo  
 F1 Fusível 2 A T  
 F Fusível externo 3,15 A F  
 M3-M6 Quadro de terminais para conexões externas  
 T.A. Termóstato ambiente  
 E.A./R. Eléctrodo de detecção/ignição  
 TR1 Transformador de ignição remoto  
 T.F. Termostato de fumos  
 S.R. Sonda de temperatura do circuito primário (NTC)  
 T.L. Termóstato de limite  
 OPE Operador da válvula de gás  
 P Bomba  
 3V Válvula de 3 vías do servo-motor  
 F.L. Interruptor de fluxo da água quente doméstica  
 S.S. Sonda de temperatura do circuito de água quente doméstica (NTC)  
 PA Interruptor de pressão de aquecimento (água)  
 MOD Modulador  
 CN1+CN13 Conectores

**[SRB] “L-N” polarizacija se preporučuje**

Blu=plava / Marrone=braon / Nero=crna / Rosso=crvena/ Bianco=bela / Viola=ljubičasta / Grigio=siva /  
 A = 24V džemper sobnog termostata niskog napona  
 B = Ventil za gas  
 C = I/D elektroda  
 D = Osigurač od 3,15 A F  
 MP Kontrolna kartica sa digitalnim displejom i integrisanim transformatorom paljenja  
 P1 Potenciometar za izbor off – leto – zima – reset / temperatura grejanja  
 P2 Potenciometar za izbor zadate vrednosti sanitarne vode  
 P3 Potenciometar za izbor krive regulacije temperature  
 JP1 Premostite da biste osposobili dugmad za kalibraciju  
 JP2 Premostite da biste resetovali tajmer grejanja i unesite maksimalnu temperaturu električnog grejanja u kalibraciju  
 JP3 Premostite da biste izabrali MTN - TNG  
 JP4 Apsolutni birač termostata za sanitarnu vodu  
 JP5 Premostite da biste odabrali samo rad sistema grejanja (nije korišćen)  
 JP6 Osposobljavanje upravljanja flusostatom  
 F1 Osigurač 2A T  
 F Eksterni osigurač 3,15 A F  
 M3-M6 Redna stezaljka za spoljašnja povezivanja  
 T.A. Sobni termostat  
 E.A./R. Elektroda paljenja/detecije  
 TR1 Daljinski transformator paljenja  
 T.F. Termostat isparenja  
 S.R. Sonda temperature na primarnom kolu (NTC)  
 T.L. Granični termostat  
 OPE Operator ventila za gas  
 P Pumpa  
 3V 3Servomotor trokrakog ventila  
 F.L. Regulator sanitarnog protoka  
 S.S. Sonda (NTC) temperature sanitarnog sistema (NTC)  
 PA Presostat za grejanje (voda)  
 MOD Modulador  
 CN1+CN13 konektori

**[TK] “L-N” Polarizasyon önerilir**

Mavi=Mavi / Kahverengi=Kahverengi / Siyah=Siyah / Kırmızı=Kırmızı/  
 Beyaz=Beyaz / Menekşe=Menekşe / Gri=Gri /  
 A = 24V Düşük voltaj ortam termostati bağlantı teli  
 B = Gaz valfi  
 C = I/D elektrodu  
 D = Sigorta 3.15A F  
 MP Dijital göstergeli ve entegre ateşleme transformatorlu kontrol kartı  
 P1 Kapalı- yaz - kış – sıfırla/ sıcaklık ısıtma konumunu seçmek için potansiyometre  
 P2 Ev sıcak su ayar noktasını seçmek için potansiyometre  
 P3 Sıcaklık düzenleme eğrisini seçmek için potansiyometre  
 JP1 Kalibrasyon için düğmeleri etkinleştirme köprüsü  
 JP2 Kalibrasyonda ısıtma zamanlayıcısını sıfırlamak ve maksimum elektrikli ısıtma günlüğünü tutma köprüsü  
 JP3 MTN - LPG seçme köprüsü  
 JP4 Mutlak ev sıcak su termostatu seçici  
 JP5 Yalnızca ısıtma işlemini seçme köprüsü (kullanılmıyor)  
 JP6 Akış anahtarı yönetimini etkinleştirme  
 F1 Sigorta 2AT  
 F Dış sigorta 3.15AF  
 M3-M6 Harici T.A. Ortam termostatu bağlantıları için terminal kartı  
 E.A./R. Ateşleme/Algılama elektrodu  
 TR1 Uzaktan ateşleme transformatorü  
 T.F. Duman termostatu  
 S.R. Birincil devre sıcaklık sondası (NTC)  
 T.L. Sınırlama termostatu  
 OPE Gaz valfi operatörü  
 P Pompa  
 3V 3-yollu servo motor valfi  
 F.L. Ev sıcak su akışı anahtarı  
 S.S. Ev sıcak su devresi sıcaklık sondası (NTC)  
 PA Isıtma basıncı anahtarı (su)  
 MOD Modülatorü  
 CN1+CN13 Konektörleri

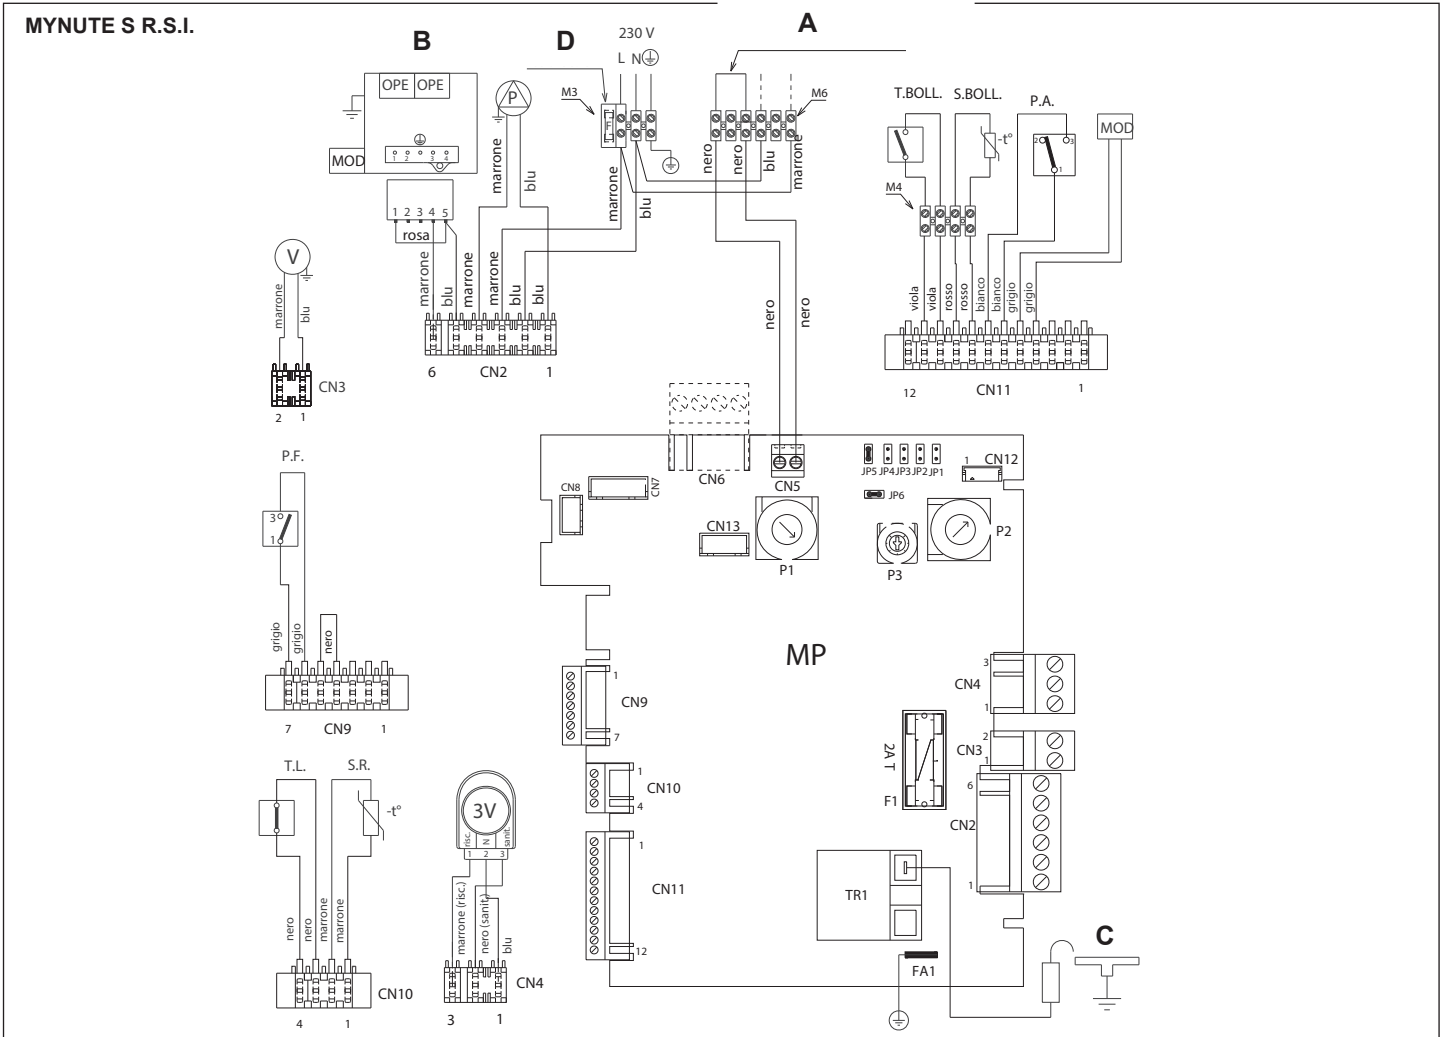

**[EN] "L-N" - "L-N" Polarisation is recommended**

Blu=Blue / Marrone=Brown / Nero=Black / Rosso=Red / Bianco=White / Viola=Violet / Grigio=Grey / Arancione=Orange  
 A = 24V Low voltage room thermostat jumper  
 B = Gas valve  
 C = I/D electrode  
 D = Fusible 3.15A F  
 MP Control card with digital display and integrated ignition transformer  
 P1 Potentiometer to select off - summer - winter - reset / temperature heating  
 P2 Potentiometer to select domestic hot water set point  
 P3 Potentiometer to select temperature regulation curve  
 JP1 Bridge to enable knobs for calibration  
 JP2 Bridge to reset the heating timer and log maximum electrical heating in calibration  
 JP3 Bridge to select MTN - LPG  
 JP4 Absolute domestic hot water thermostat selector  
 JP5 Bridge heating only function selection with provision for external boiler with thermostat or probe  
 JP6 not used  
 F1 Fuse 2A T  
 F External fuse 3.15A F  
 M3-M4-M6 Terminal board for external connections  
 T.A. Room thermostat  
 E.A./R. Ignition/Detection electrode  
 TR1 Remote ignition transformer  
 V Fan  
 P.F. Flue gas pressure switch  
 S.R. Primary circuit temperature probe (NTC)  
 T.L. Limit thermostat  
 OPE Gas valve operator

P Pump  
 3V 3-way servomotor valve  
 T.BOLL Water tank thermostat  
 S.BOLL. Storage tank  
 PA Heating pressure switch (water)  
 MOD Modulator  
 CN1+CN13 Connectors

**[F] La polarisation "L-N" - "L-N" est recommandée**

Bleu=Blue / Marron=Brown / Noir=Black / Rouge=Red / Blanc=White / Violet=Violet / Gris=Grey / Orange=Orange  
 A = Shunt de thermostat ambiant basse tension 24V  
 B = Vanne de gaz  
 C = Électrode I/D  
 D = Fusible 3.15A F  
 Carte de commande MP avec affichage numérique et transformateur d'allumage intégré  
 P1 Potentiomètre pour sélectionner off - été - hiver - réinitialisation/chauffage température  
 P2 Potentiomètre pour sélectionner le point de consigne de l'eau chaude domestique  
 P3 Potentiomètre pour sélectionner la courbe de régulation de température  
 JP1 Étrier pour activer les boutons d'étalonnage  
 JP2 Étrier pour réinitialiser le timer du chauffage et enregistrer le chauffage électrique maximum dans le calibrage  
 JP3 Étrier pour sélectionner MTN - LPG  
 JP4 Sélecteur de thermostat d'eau chaude domestique absolu  
 JP5 Étrier chauffant uniquement la sélection de fonction avec une fourniture pour une chaudière extérieure avec le thermostat ou la sonde  
 JP6 non utilisé  
 F1 Fusible 2A T  
 F Fusible externe 3.15A F  
 M3-M4-M6 Carte à bornes pour connexions extérieures

T.A Thermostat ambiant  
 E.A./R. Électrode d'allumage/détection  
 TR1 Transformateur d'allumage distant  
 V Ventilateur  
 P.F. Interrupteur de pression de gaz de cheminée  
 S.R. Sonde de température de circuit primaire (NTC)  
 T.L. Thermostat Limite  
 OPE Opérateur de soupape de gaz  
 P Pompe  
 3V Soupape servomoteur à trois voies  
 T.BOLL Thermostat de réservoir d'eau  
 S.BOLL. Réservoir de stockage  
 PA Interrupteur de pression de chauffage (eau)  
 MOD Modulateur  
 CN1+CN13 Connecteurs

**[ES] "L-N" - "L-N" Polarización recomendada**

Blu=Azul / Marrone=Marrón / Nero=Negro / Rosso=Rojo / Bianco=Bianco / Viola=Violeta / Grigio=Gris / Arancione=Naranja  
 A = Puente de termostato ambiente de tensión baja de 24V  
 B = Válvula de gas  
 C = Electrodo I/D  
 D = Fusible 3.15A F  
 MP Placa de control con pantalla digital y transformador de encendido integrado  
 P1 Potenciómetro para seleccionar OFF - verano - invierno - reiniciar / temperatura calefacción  
 P2 Potenciómetro para seleccionar el punto de ajuste del agua caliente sanitaria  
 P3 Potenciómetro para seleccionar la curva de regulación de la temperatura  
 JP1 Puente para habilitar los botones para calibración  
 JP2 Puente para reiniciar el sincronizador de calefacción y cumplir con la calibración de la calefacción eléctrica máxima  
 JP3 Puente para seleccionar MTN - LPG

JP4 Selector de termostato de agua caliente sanitaria absoluto  
 JP5 Punte selección de funcionamiento sólo calefacción con el suministro de una caldera externa con termostato o sonda  
 JP6 no utilizado  
 F1 Fusible 2A T  
 F Fusible externo 3.15A F  
 M3-M4-M6 Tablero de terminales para conexiones externas  
 T.A. Termostato ambiente  
 E.A./R. Encendido/Detección electrodo  
 TR1 Transformador de encendido remoto  
 V Ventilador  
 P.F. Regulador de presión de gas  
 S.R. Sonda de temperatura de circuito primario (NTC)  
 T.L. Termostato límite  
 OPE Operador de válvula de gas  
 P Bomba  
 3V Válvula de 3 vías con servomotor  
 T.BOLL Termostato de tanque de agua  
 S.BOLL. Tanque de almacenamiento  
 PA Regulador de presión (agua caliente)  
 MOD Modulador  
 CN1+CN13 Conectores

**[PT] “L-N” - A polarização “L-N” é recomendada**


Azul=Blue / Marrom=Brown / Preto=Black / Vermelho=Red/ Branco=White / Violeta=Violet / Cinza=Grey / Alaranjado=Orange  
 A = 24 V Jumper do termostato ambiente de baixa tensão  
 B = Válvula de gás  
 C = Eléctrodo I/D  
 D = Fusível 3,15 A F  
 MP Cartão de controlo com ecrã digital e transformador integrado de ignição  
 P1 Potenciómetro para seleccionar desligado - verão - inverno - reset / temperatura de aquecimento  
 P2 Potenciómetro para seleccionar o ponto de ajuste da água quente doméstica  
 P3 Potenciómetro para seleccionar a curva de regulação da temperatura  
 JP1 Ponte para habilitar os manípulos para calibração  
 JP2 Ponte para zerar o temporizador de aquecimento e gravar o aquecimento eléctrico máximo na calibragem  
 JP3 Ponte para seleccionar MTN - LPG  
 JP4 Selector absoluto do termostato da água quente doméstica  
 JP5 Ponte para selecção de função de somente aquecimento com provisão para caldeira externa com termostato ou sonda  
 JP6 não utilizado  
 F1 Fusível 2 A T  
 F Fusível externo 3,15 A F  
 M3-M4-M6 Quadro de terminais para conexões externas  
 T.A. Termostato ambiente  
 E.A./R. Eléctrodo de detecção/ignição  
 TR1 Transformador de ignição remoto  
 V Ventilador  
 P.F. Interruptor de pressão dos gases da chaminé  
 S.R. Sonda de temperatura do circuito primário (NTC)  
 T.L. Termostato de limite  
 OPE Operador da válvula de gás  
 P Bomba  
 3V Válvula de 3 vias do servo-motor  
 T.BOLL Termostato do tanque de água  
 S.BOLL. Tanque de armazenamento  
 PA Interruptor de pressão de aquecimento (água)  
 MOD Modulador  
 CN1+CN13 Conectores

**[SRB] “L-N” - “L-N” polarizacija se preporučuje**

Blu=plava / Marrone=braon / Nero=crna / Rosso=crvena / Bianco=bela / Viola=ljubičasta / Grigio=siva / Arancione=narandžasta  
 A = 24V džemper sobnog termostata niskog napona  
 B = Ventil za gas  
 C = I/D elektroda  
 D = Osigurač od 3,15 A F  
 MP Kontrolna kartica sa digitalnim displejom i integrisanim transformatorom paljenja  
 P1 Potencijometar za izbor off – leto – zima – reset / temperatura grejanja  
 P2 Potencijometar za izbor zadate vrednosti sanitarne vode  
 P3 Potencijometar za izbor krive regulacije temperature  
 JP1 Premostite da biste osposobili dugmad za kalibraciju  
 JP2 Premostite da biste resetovali tajmer grejanja i unesite maksimalnu temperaturu električnog grejanja u kalibraciju  
 JP3 Premostite da biste izabrali MTN - TNG  
 JP4 Apsolutni birač termostata za sanitarnu vodu  
 JP5 Premostite odabir funkcije samo grejanja sa obezbeđenjem termostata ili sonde za spoljni kotao  
 JP6 nije korišćen  
 F1 Osigurač 2A T  
 F Eksterni osigurač 3,15 A F  
 M3-M4-M6 Redna stezaljka za spoljašnja povezivanja  
 T.A. Sobni termostat  
 E.A./R. Elektroda paljenja/detekcije  
 TR1 Daljinski transformator paljenja  
 V Ventilator  
 P.F. Presostat dimnog gasa  
 S.R. Sonda temperature na primarnom kolu (NTC)  
 T.L. Granični termostat  
 OPE Operator ventila za gas  
 P Pumpa  
 3V 3Servomotor trokrakog ventila  
 T.BOLL Termostat rezervoara za vodu  
 S.BOLL. Rezervoar  
 PA Presostat za grejanje (voda)  
 MOD Modulador  
 CN1+CN13 konektori

**[TR] “L-N” - “L-N” Polarizasyon önerilir**

Mavi=Mavi / Kahverengi=Kahverengi / Siyah=Siyah / Kırmızı=Kırmızı/ Beyaz=Beyaz / Menekşe=Menekşe / Gri=Gri / Turuncu=Turuncu  
 A = 24V Düşük voltaj ortam termostatu bağlantı teli  
 B = Gaz valfi  
 C = I/D elektrodu  
 D = Sigorta 3.15A F  
 MP Dijital göstergeli ve entegre ateşleme transformatorlu kontrol kartı  
 P1 Kapalı- yaz - kış – sıfırla/ sıcaklık ısıtma konumunu seçmek için potansiyometre  
 P2 Ev sıcak su ayar noktasını seçmek için potansiyometre  
 P3 Sıcaklık düzenleme eğrisini seçmek için potansiyometre  
 JP1 Kalibrasyon için düğmeleri etkinleştirme köprüsü  
 JP2 Kalibrasyonda ısıtma zamanlayıcısını sıfırlamak ve maksimum elektrikli ısıtma günlüğünü tutma köprüsü  
 JP3 MTN - LPG seçme köprüsü  
 JP4 Mutlak ev sıcak su termostatu seçici  
 JP5 Termostat veya sondalı dış buhar kazanı önlemiyle yalnızca işlev seçimi ısıtma köprüsü  
 JP6 kullanmıyor  
 F1 Sigorta 2A T  
 F Dış sigorta 3.15A F  
 M3-M4-M6 Dış bağlantılar için terminal kartı  
 T.A. Ortam termostatu  
 E.A./R. Ateşleme/Algılama elektrodu  
 TR1 Uzaktan ateşleme transformatorü  
 V Fan  
 P.F. Baca gazı basıncı anahtarı  
 S.R. Birincil devre sıcaklık sondası (NTC)  
 T.L. Sınırlama termostatu  
 OPE Gaz valfi operatörü  
 P Pompa  
 3V 3-yollu servo motor valfi  
 T.BOLL Su deposu termostatu  
 S.BOLL. Depolama deposu  
 PA Isıtma basıncı anahtarı (su)  
 MOD Modülatorü  
 CN1+CN13 Konektörleri

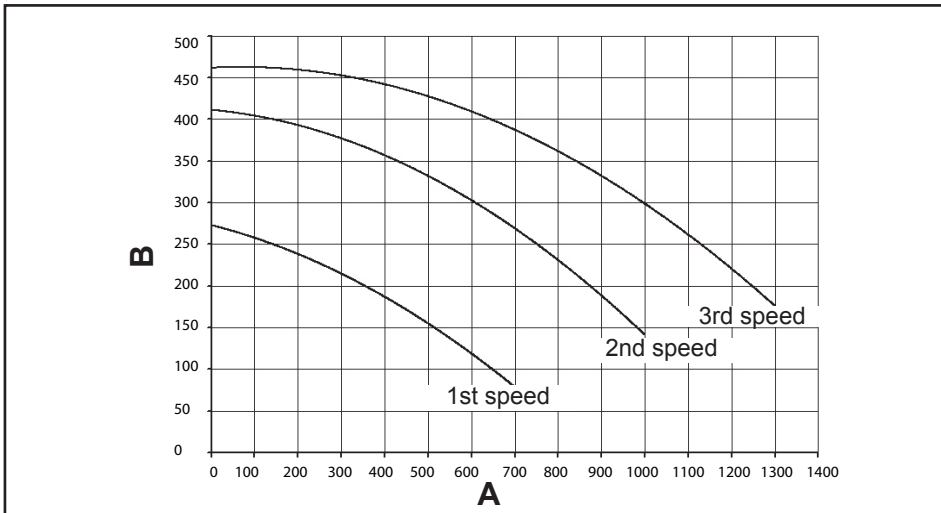**[EN] Circulator residual head****A= Capacity (l/h)****B= Head (mbar)**

The residual head for the heating system is represented, according to capacity, in the next graph. Heating system piping dimensioning must be carried out bearing in mind the value of the available residual head.

Bear in mind that the boiler operates correctly if water circulation in the heat exchanger is sufficient. To this aim, the boiler is equipped with an automatic by-pass that adjusts water capacity properly in the heat exchanger in any system conditions.

First speed

Second speed

Third speed

**[F] Prévalence résiduelle du circulateur****A= Débit (l/h)****B= Prévalence (mbar)**

La prévalence résiduelle pour l'installation de chauffage est représentée en fonction du débit dans le graphique ci-contre.

Le dimensionnement des tuyaux de l'installation de chauffage doit être effectué en considérant la valeur de la prévalence résiduelle disponible.

Il faut prendre en compte que la chaudière fonctionne correctement s'il y a une circulation d'eau suffisante dans l'échangeur de l'installation de chauffage.

Dans ce but, la chaudière est équipée d'un by-pass automatique qui règle un débit d'eau correct dans l'échangeur de chauffage, dans n'importe quelle condition de l'installation.

First speed = première vitesse

Second speed = deuxième vitesse

Third speed = troisième vitesse

**[ES] Altura de carga residual del circulator****A= Caudal (l/h)****B= Altura de carga (mbar)**

La altura de carga residual para la instalación de calefacción está representada, en función del caudal, por el gráfico de al lado.

El tamaño de las tuberías de la instalación de calefacción debe calcularse considerando el valor de la altura de carga residual disponible.

Se debe tener presente que la caldera funciona correctamente si el intercambiador de la calefacción tiene suficiente circulación de agua.

Por ello, la caldera está equipada con un by-pass automático que regula el caudal correcto de agua en el intercambiador de calefacción en cualquier condición de la instalación.

First speed = primera velocidad

Second speed = segunda velocidad

Third speed = tercera velocidad

**[PT] Prevalência residual do circulator****A= Vazão (l/h)****B= Prevalência (mbar)**

A prevalência residual para a instalação de aquecimento é representada, em função da vazão, pelo gráfico ao lado.

O dimensionamento das tubagens da instalação de aquecimento deve ser executado considerando o valor da prevalência residual disponível.

Considere-se que a caldeira funciona correctamente se no permutador do aquecimento existe uma circulação de água suficiente.

Para essa finalidade a caldeira possui um by-pass automático que regula uma correcta vazão de água no permutador de aquecimento em qualquer condição da instalação.

First speed = primeira velocidade

Second speed = segunda velocidade

Third speed = terceira velocidade

**[SRB] Raspoloživi napor****A= Protok (l/h)****B= Raspoloživi napor (m bar)**

Raspoloživi napor za instalaciju grejanja predstavljen je, ovisno o protoku, grafikonom sa strane.

Proračun cevi za grejanje treba izvršiti vodeći računa o raspoloživom naporu.

Imajte u vidu da kotao pravilno funkcioniše ako u izmjenjivaču grejanja postoji dovoljna cirkulacija vode.

Zbog toga je kotao opremljen automatskim by-passom koji omogućuje regulaciju pravilnog protoka vode u izmjenjivaču grejanja.

First speed = prva brzina

Second speed = druga brzina

Third speed = treća brzina

**[TR] Sirkülator kalıntı başlığı****A= Kapasite (l/sa)****B= Başlık (mbar)**

Isıtma sistemi kalıntı başlığı bir sonraki grafikte, kapasitesine göre gösterilmiştir.

Isıtma sistemi boru boyutlandırılması, uygun kalıntı başlığı değeri göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.

Kombinin, ısı eşanjöründeki su sirkülasyonu yeterliyse düzgün çalıştığını unutmayın.



Bu amaçla kombi, ısı eşanjöründeki su kapasitesi her sistem koşulunda düzenli bir biçimde ayarlayan otomatik by-pass ile donatılmıştır.

İlk hız

İkinci hız



Üçüncü hız

**Mynute S 24 - 28 C.S.I.**  
**Mynute S 28 R.S.I.**

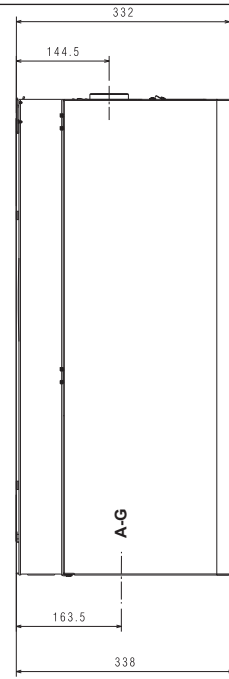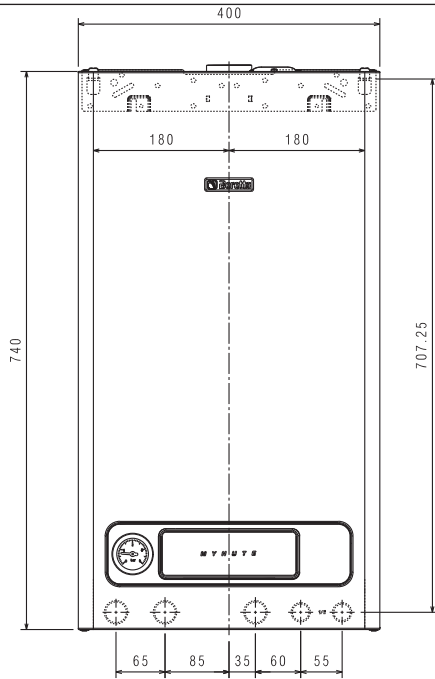

- [EN] A-G = Water-Gas
- [F] A-G = Eau - Gaz
- [ES] A-G = Agua-Gas
- [PT] A-G = Água-Gás
- [SRB] A-G = Voda-Gas
- [TR] A-G = Su-Gaz

**Mynute S 24 C.A.I. E**  
**Mynute S 28 C.A.I. E**

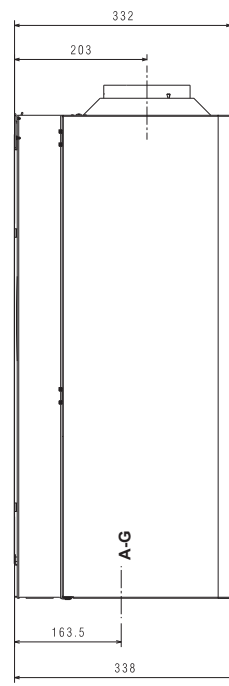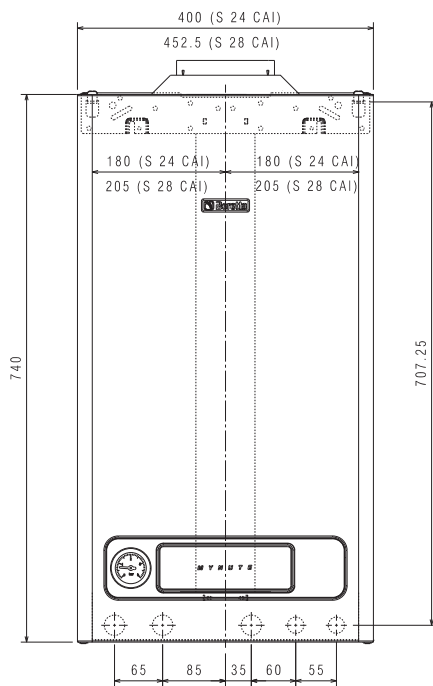

**Mynute S 35 C.S.I.**  
**Mynute S 35 R.S.I.**



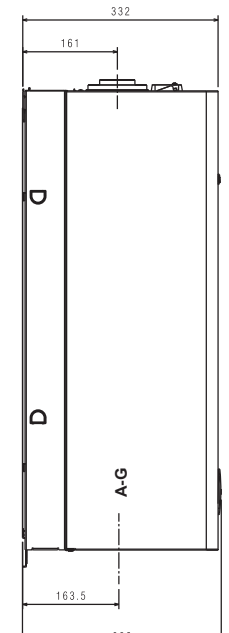



fig. 1

**Mynute S C.S.I. - R.S.I.**

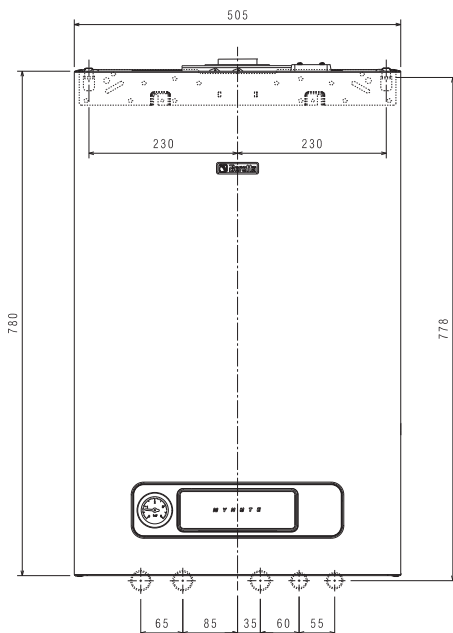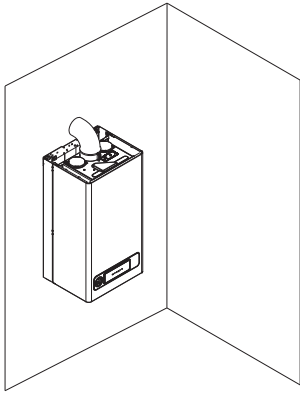


[EN] Indoor installation  
[F] Installation à l'intérieur  
[ES] Instalación en el interior  
[PT] Instalação no interior

**Mynute S C.A.I. E**

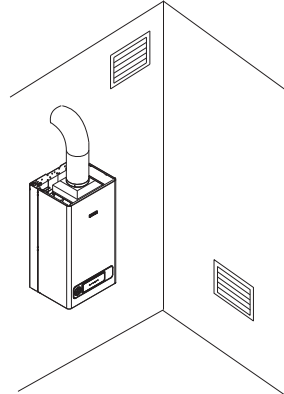

[SRB] Spoljna montaža  
[TR] İç mekan kurulum


fig. 2

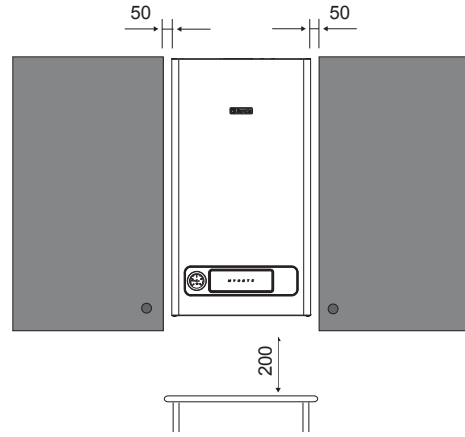

[EN] measurement in mm  
[F] mesures en mm  
[ES] medidas en mm  
[PT] medidas em mm

[SRB] mere u mm  
[TR] mm olarak ölçüm

fig. 3

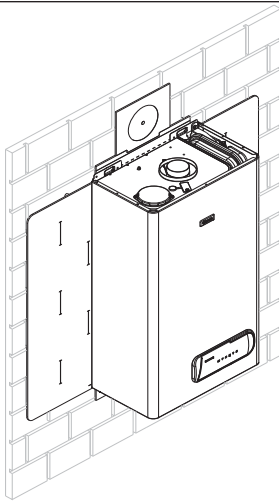

[EN] gas tap  
[F] robinet à gaz  
[ES] grifo gas  
[PT] válvula de gás  
[SRB] gasni ventil  
[TR] gaz musluğu

fig. 4


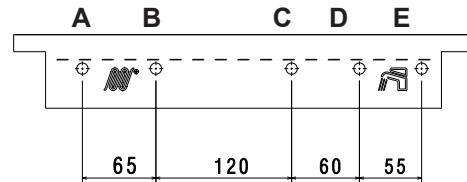


fig. 5

**Mynute S 24 - 28 C.S.I.  
Mynute S 24 - 28 C.A.I. E  
Mynute S 28 R.S.I.**

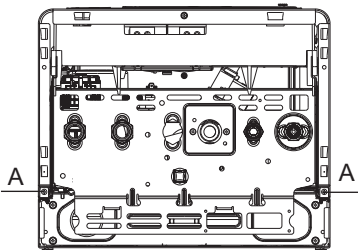

**Mynute S 35 C.S.I.  
Mynute S 35 R.S.I.**

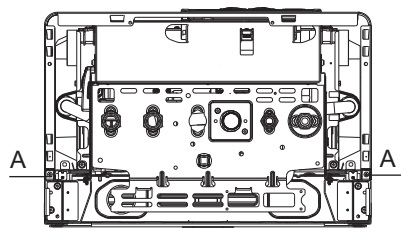


fig. 6

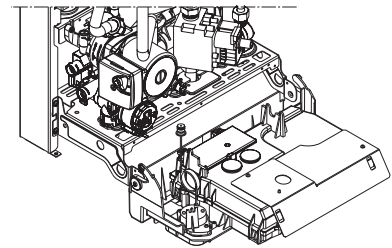


fig. 7


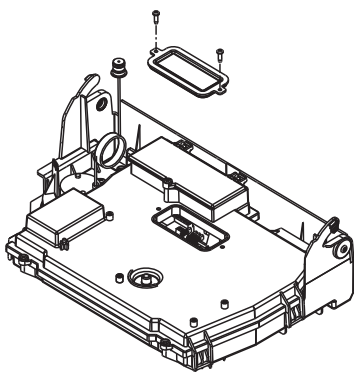


fig. 8

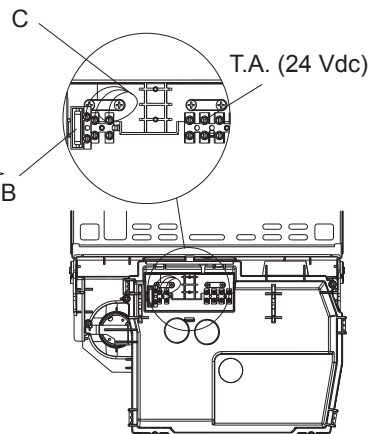

[EN] B = Fuse C = Supply T.A. =Room thermostat  
[F] B = Fusible C = Alimentation T.A. =Thermostat d'ambiance  
[ES] B = Fusible C = Alimentación T.A. =Termostato ambiente  
[PT] B = Fusível C = Alimentação T.A. =Termóstato ambiente  
[SRB] B = Osigurač C = Napajanje T.A. = Ambijentalni  
[TR] B = Sigorta C = Besleme T.A. =Ortam termostati

fig. 9

**Mynute S 24 - 28 C.S.I.  
Mynute S 28 R.S.I.**

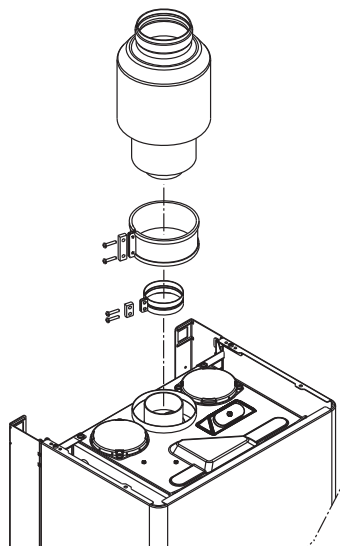


fig. 10a

**Mynute S 35 C.S.I.  
Mynute S 35 R.S.I.**

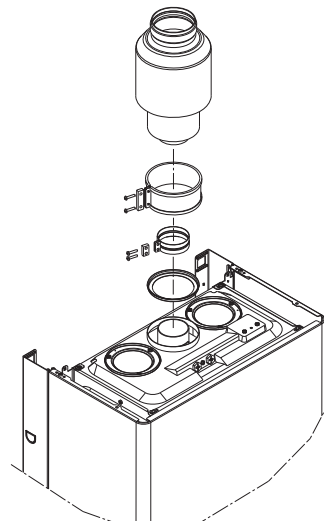


fig. 10a

**Mynute S 24 - 28 C.S.I.  
Mynute S 28 R.S.I.**

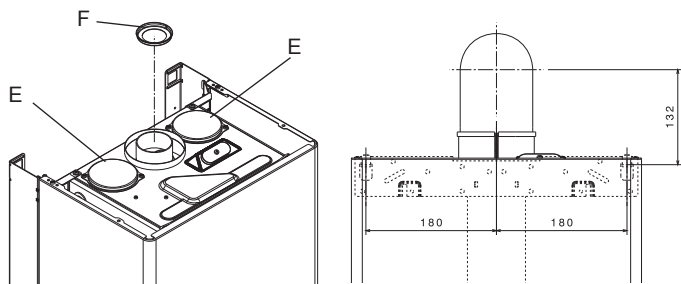


fig. 10b

**Mynute S 35 C.S.I.  
Mynute S 35 R.S.I.**

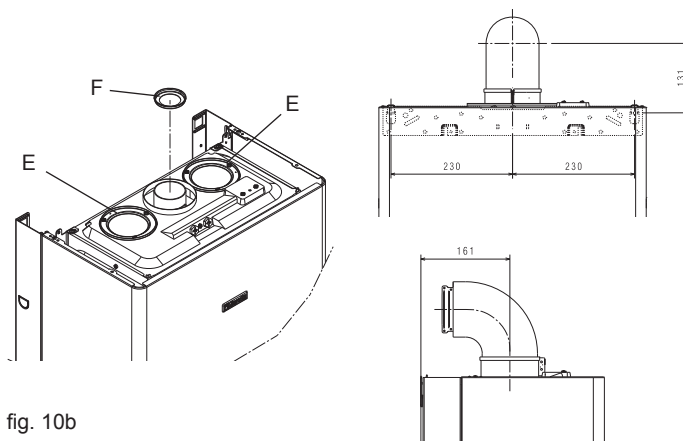


fig. 10b

**Mynute S 24 - 28 C.S.I.  
Mynute S 28 R.S.I.**

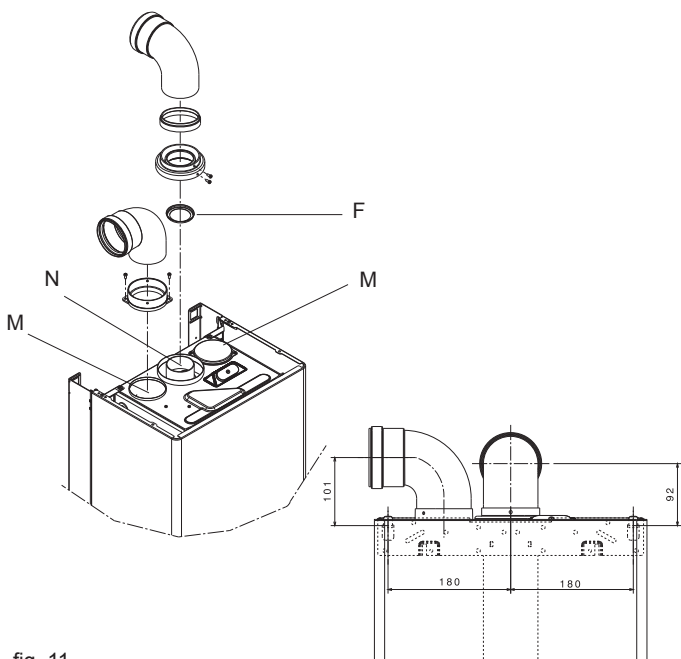


fig. 11

**Mynute S 35 C.S.I.  
Mynute S 35 R.S.I.**






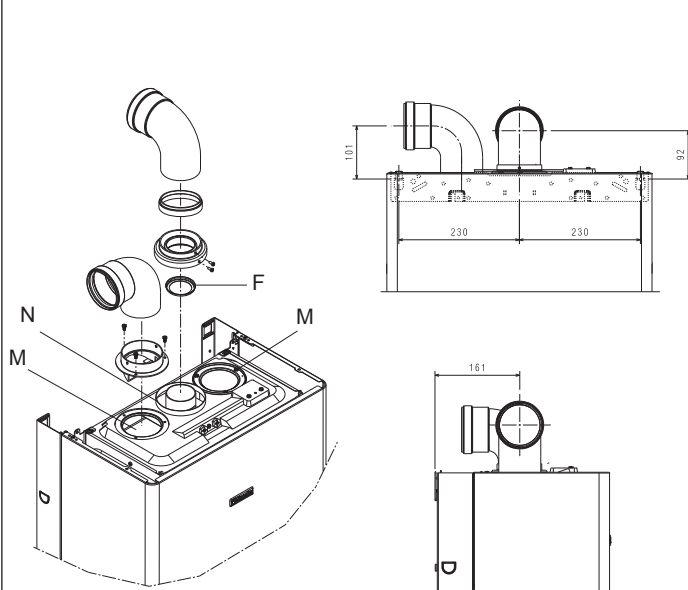


fig. 11

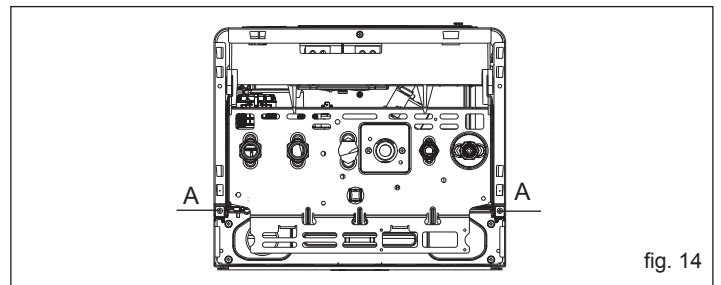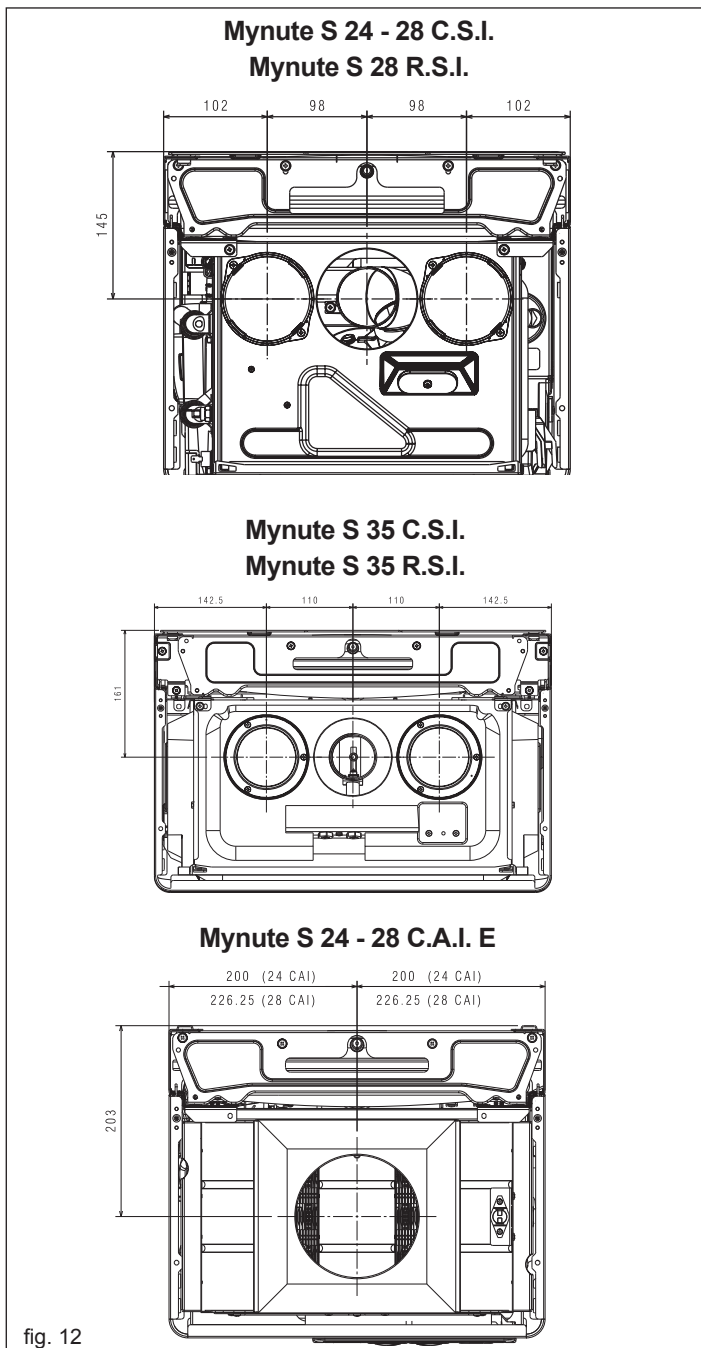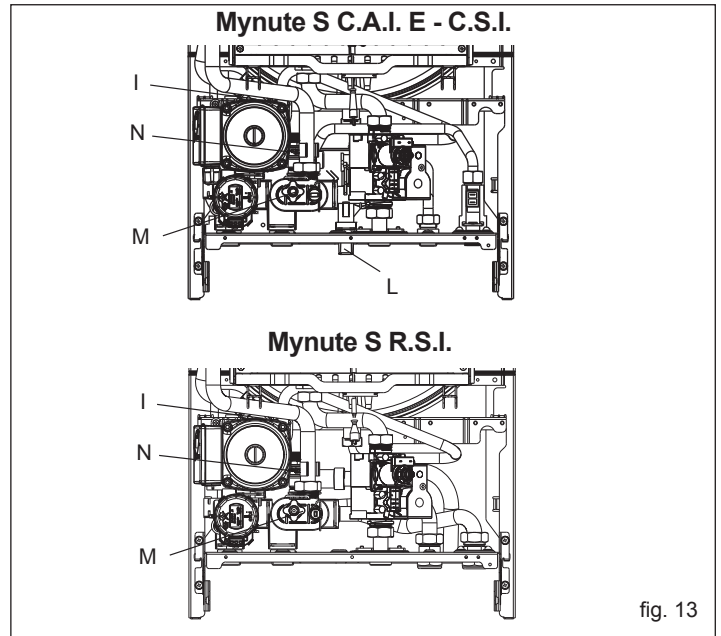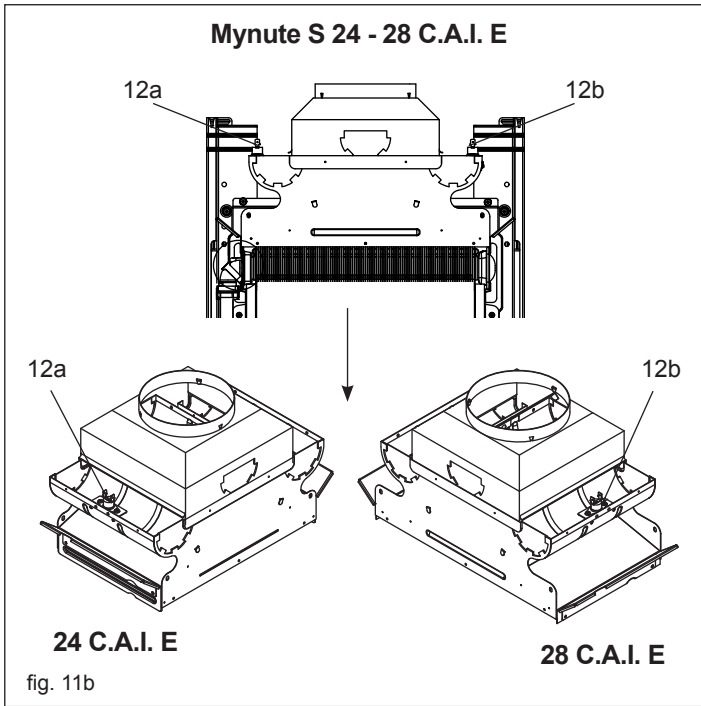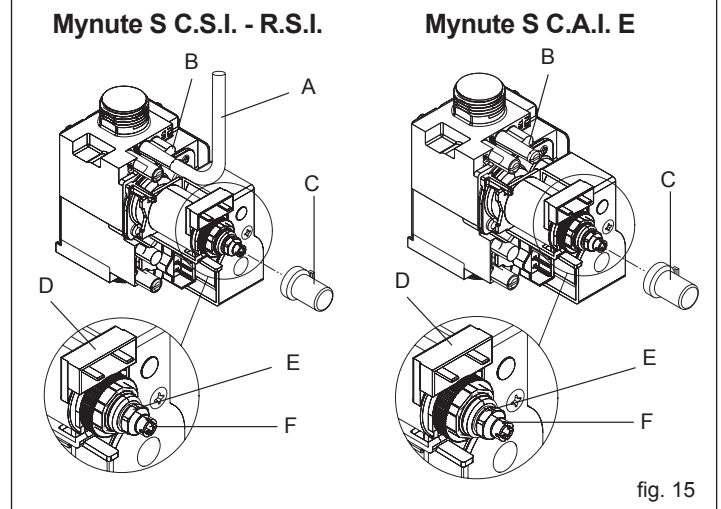

- [EN] A - COMPENSATION TAP / B - PRESSURE TUBE / C - SAFETY CAP / D - FASTON CONNECTORS / E - MAXIMUM POWER ADJUSTING NUT / F - ALLEN SPANNER FOR ADJUSTING THE DOMESTIC HOT WATER MINIMUM
- [F] A - PRISE DE COMPENSATION (MODÈLE C.S.I.) / B - PRISE DE PRESSION EN AVAL DU ROBINET DE GAZ / C - CAPUCHON DE PROTECTION / D - RACCORDEMENTS FASTON / E - ÉCROU DE RÉGLAGE DE LA PUISSANCE MAXIMUM / F - VIS A SIX PANS CREUX POUR LE RÉGLAGE DU MINIMUM SANITAIRE
- [ES] A - TOMA DE COMPENSACIÓN (MODELO C.S.I.) / B - TOMA DE PRESIÓN SITUADA DESPUÉS DE LA VÁLVULA GAS / C - CAPUCHÓN DE PROTECCIÓN / D - CONEXIONES FASTON / E - TUERCA DE REGULACIÓN MÁXIMA POTENCIA / F - TORNILLO ALLEN PARA LA REGULACIÓN DEL MÍNIMO SANITARIO
- [PT] A - TOMADA DE COMPENSAÇÃO (MODELO C.S.I.) / B - TOMADA DE PRESSÃO A JUSANTE DA VÁLVULA DE GÁS / C - CAPUZ DE PROTEÇÃO / D - JUNÇÕES FASTON / E - PORÇA DE REGULAÇÃO POTÊNCIA MÁXIMA / F - PARAFUSO ALLEN PARA A REGULAÇÃO DO MÍNIMO SANITÁRIO
- [SRB] A - PRIKLJUČAK ZA KOMPENZACIJU (SAMO C.S.I.) / B - PRIKLJUČAK ZA MJERENJE PRITISKA IZA GASNOG VENTILA / C - ZAŠTITNA KAPICA / D - PRIKLJUČCI FASTON / E - MATICA ZA REGULACIJU MAKSIMALNE SNAGE / F - SREDSTVO ZA REGULACIJU MINIMALNE SANITARNE VREDNOSTI
- [TR] A - DENGELEME MUSLUĞU / B - BASINÇ BORUSU / C - GÜVENLİK KAPAĞI / D - FASTON KONEKTÖRLERİ / E - MAKSİMUM GÜÇ AYARLAMA SOMUNU / F - MİNİMUM ŞEBEKE SUYU AYARI İÇİN ALYAN ANAHTARI



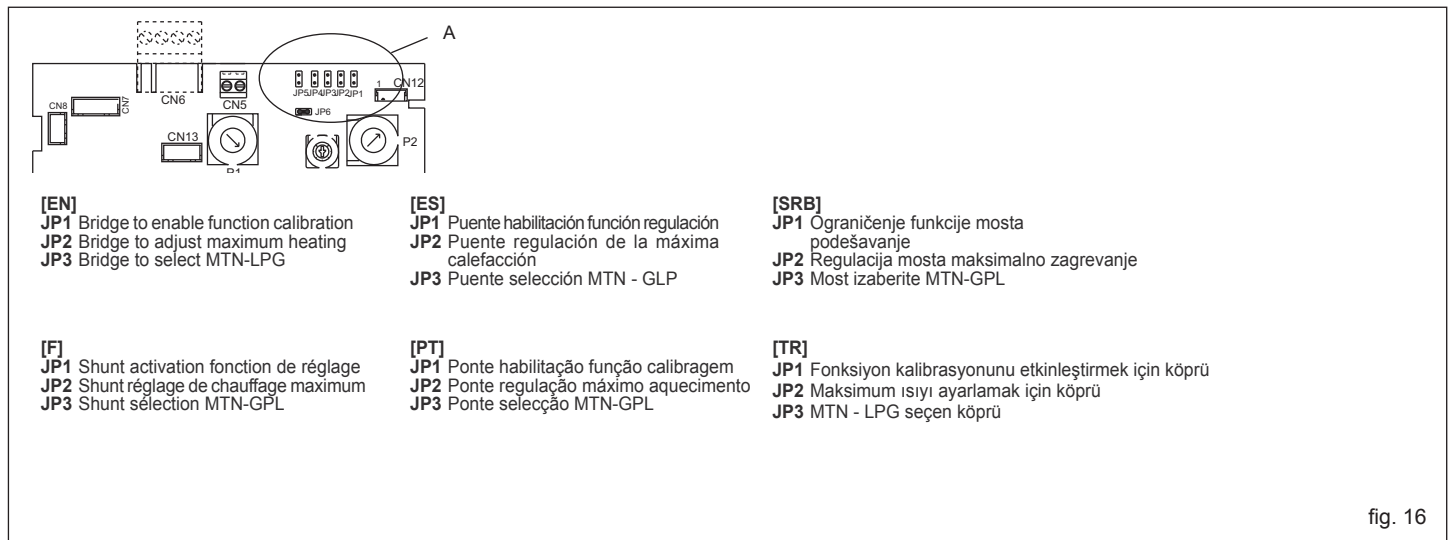


fig. 16

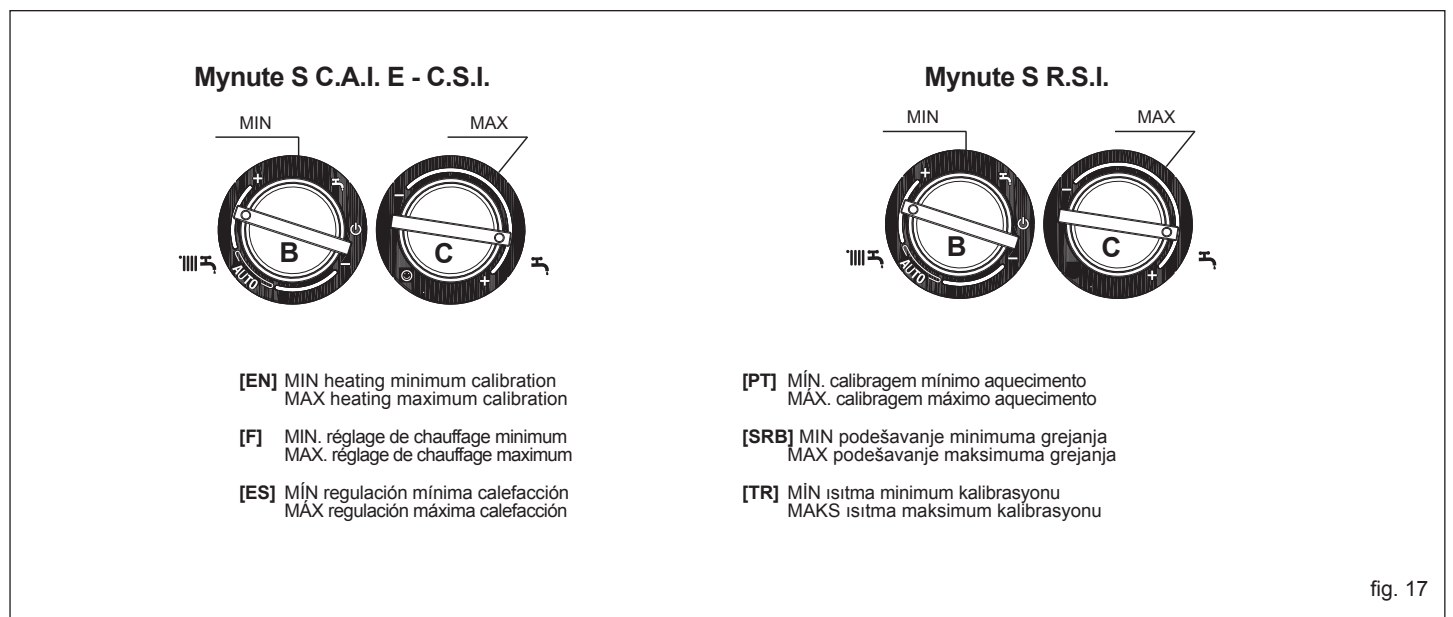


fig. 17



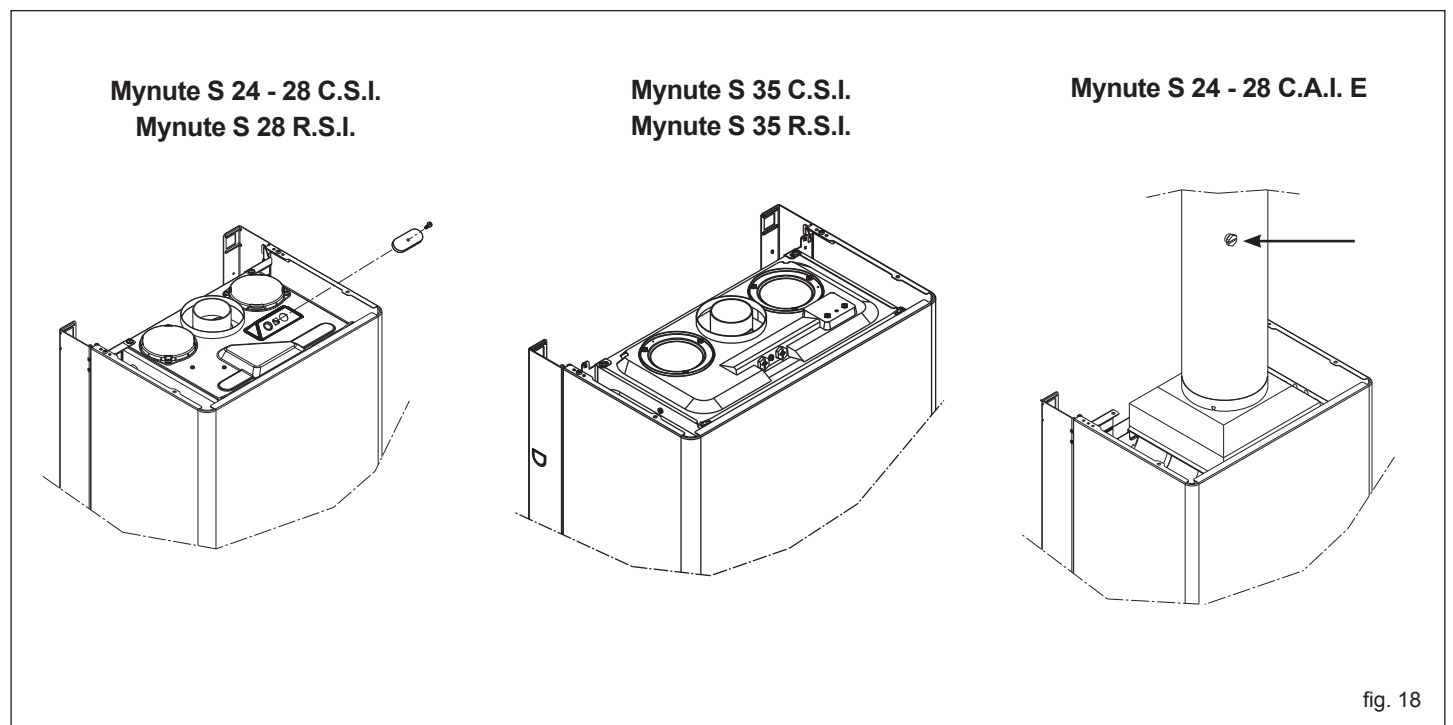


fig. 18

**Mynute S 24 - 28 C.S.I.  
Mynute S 28 R.S.I.**

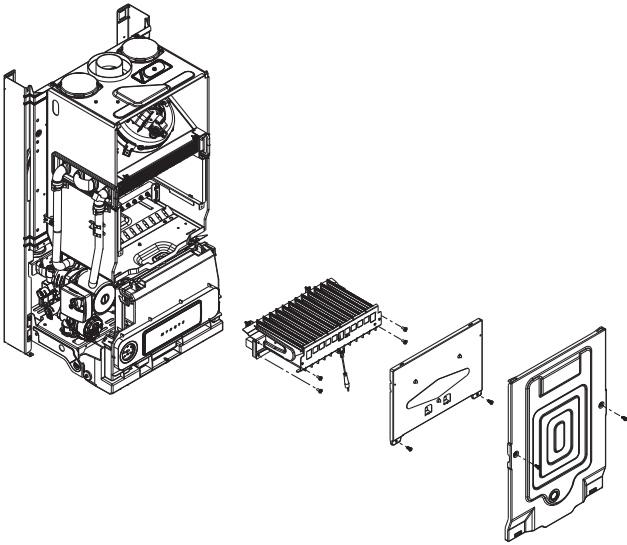

**Mynute S 24 - 28 C.A.I. E**

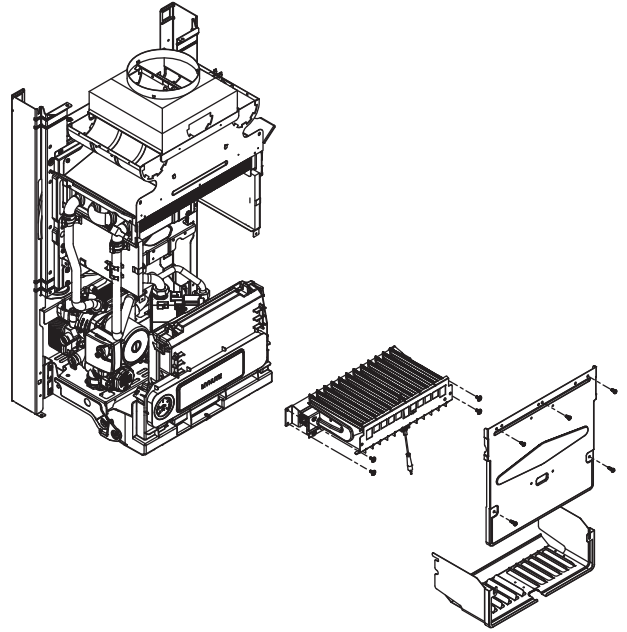

**Mynute S 35 C.S.I.  
Mynute S 35 R.S.I.**









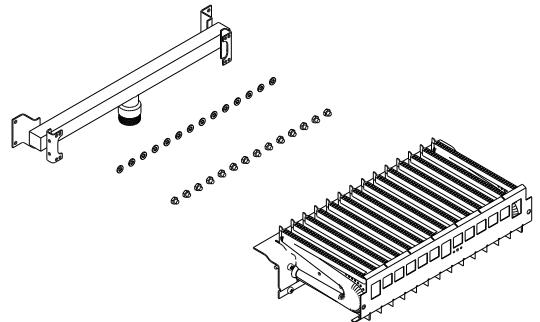


fig. 19

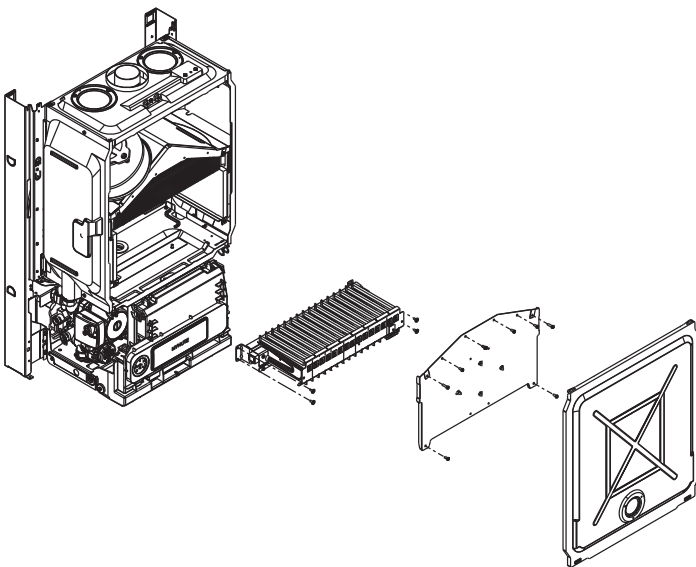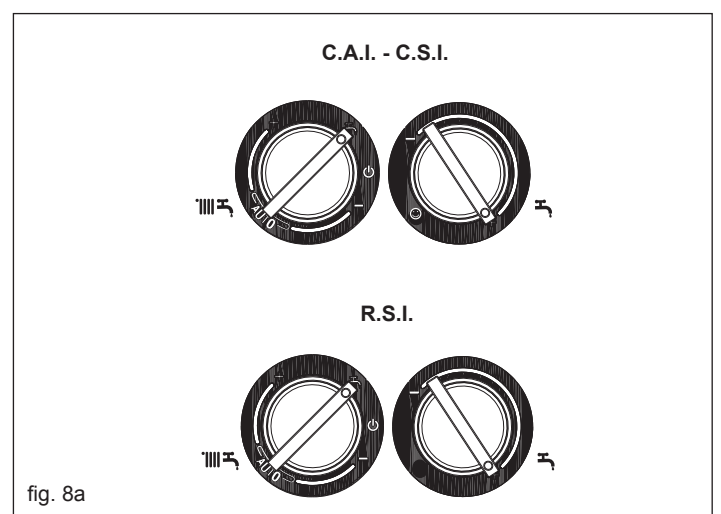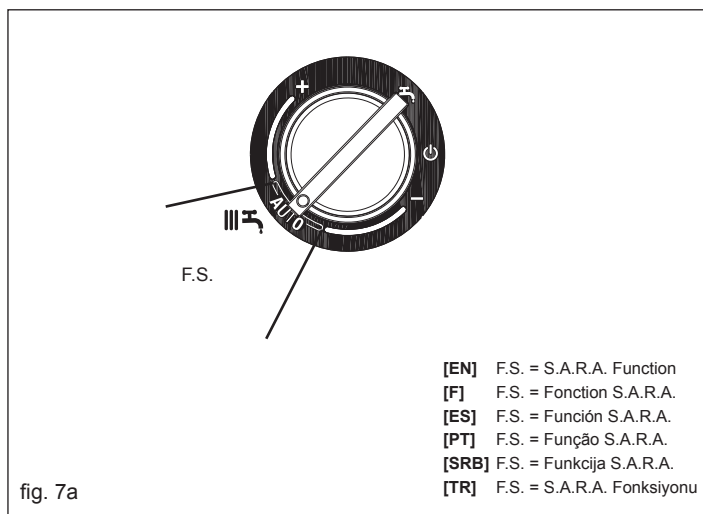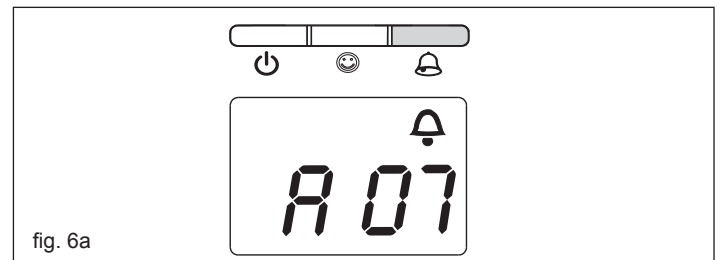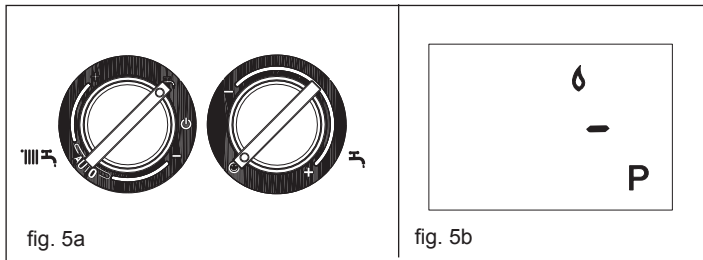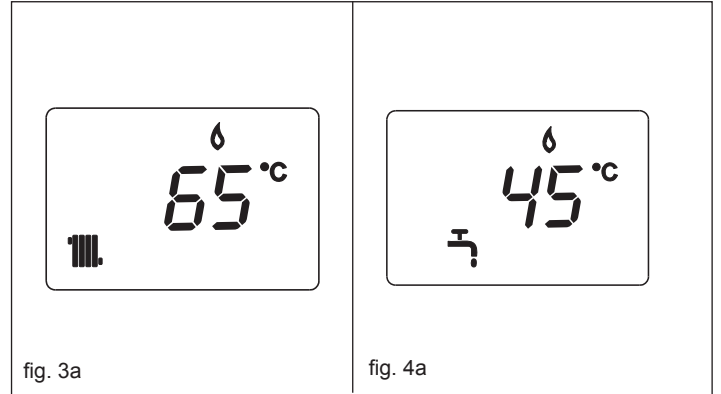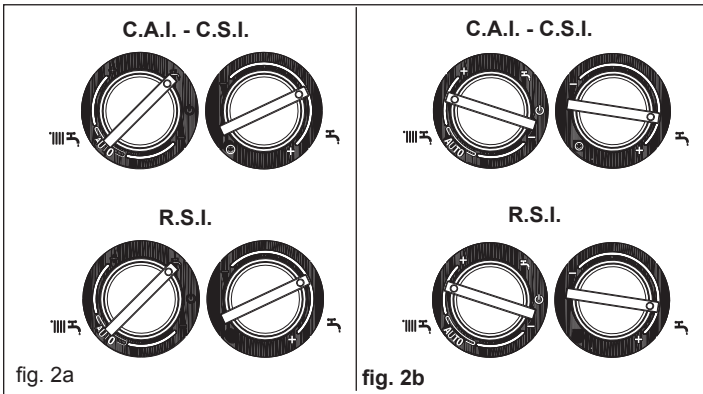

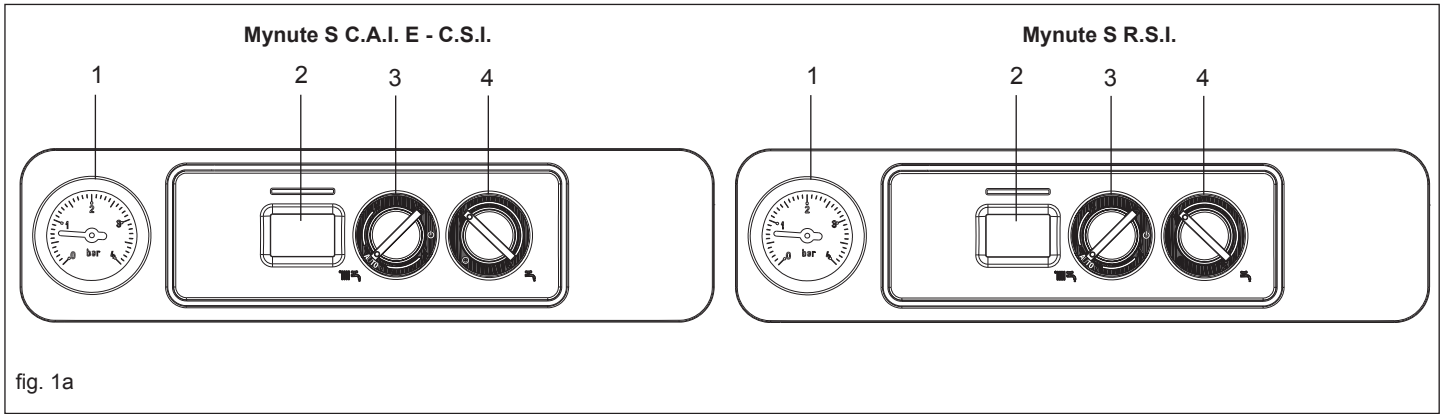

Commercial Offices: Via Risorgimento, 23 A  
23900 - Lecco

[www.berettaboilers.com](http://www.berettaboilers.com)

Beretta reserves the right to modify the characteristics and specifications given in this publication at any time and without prior notice as part of its policy of continuous product improvement. This publication cannot therefore be understood as a contract with third parties.

